



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
Jl. Kaliurang Km. 14,4 Telp. 95330 Yogyakarta

KARTU PESERTA TUGAS AKHIR

No.	Nama	No. Mhs.	N.I.R.M.	Bidang Studi
1	H. Ahmad Hudaib	1311010002	1311010002	Struktur

Dosen Pembimbing I : Ir. H.H. Saifuldin
Dosen Pembimbing II : Ir. A. Firdir Atmojo, M.S
1 2

Yogyakarta,
Dekan, -1 Mei 1997

Fitria Nurwita, Teknik Sipil,
[Signature]



I.F. Pendidikan, Jurusan Teknik Sipil
1997

ABSTRAK

Pada perencanaan struktur gedung bertingkat diperlukan struktur yang aman dan ekonomis. Struktur yang aman dan ekonomis memerlukan perhitungan untuk mendapatkan tulangan dan dimensi yang minimal dalam batas keamanan yang telah ditentukan. Perkembangan ilmu dalam bidang teknik sipil selalu berupaya untuk memperoleh perencanaan struktur yang optimal, hal ini ditunjukkan dengan penggunaan metode perencanaan ultimate yang dirasa lebih mendekati kenyataan daripada penggunaan metode elastis. Perencanaan dengan struktur beton bertulang pada intinya adalah penggabungan penggunaan bahan beton dan baja tulangan. Dalam struktur yang telah mengalami pembebanan, pada bagian penampang yang mengalami gaya tarik diberikan tulangan baja yang berfungsi untuk menahan gaya tarik, karena beton relatif kecil dapat menahan tarik sehingga diasumsikan beton tidak menahan tarik, sedangkan pada bagian penampang yang mengalami gaya tekan, ditahan oleh beton. Dari perhitungan perencanaan rumah susun pada tugas akhir ini diperoleh hasil : tebal pelat 12 cm dengan rata-rata tulangan $\varnothing 8-80$, balok dimensi 30/40,30/50,30/60,40/70,50/80 dengan diameter tulangan D22, kolom dimensi 30/30,40/40,60/60,70/70 dengan diameter tulangan D25 dan pondasi telapak dengan diameter tulangan D25.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	2
1.3 Lokasi Proyek.....	2
1.4 Data Teknis Bangunan.....	3
BAB II DASAR PERENCANAAN.....	4
2.1 Uraian Umum.....	4
2.2 Perencanaan Konstruksi.....	4
2.2.1 Dasar perencanaan.....	4
2.2.2 Peraturan dan standar yang digunakan.....	4
2.2.3 Kriteria perencanaan struktur.....	5
A. Perencanaan Atap.....	5
B. Perencanaan Pelat Lantai.....	8
C. Perencanaan Balok.....	11

D. Perencanaan Kolom.....	19
E.Perencanaan Pondasi.....	26
BAB III PERENCANAAN STRUKTUR.....	30
3.1 Perencanaan Kuda - Kuda.....	30
3.1.1 Perencanaan gording.....	30
3.1.2 Perencanaan dimensi kuda kuda.....	35
3.1.3 Perencanaan sambungan.....	42
3.1.4 Kebutuhan kayu dan berat taksiran.....	48
3.2 Perencanaan Pelat.....	57
3.2.1 Analisa pembebanan.....	57
3.2.2 Penulangan pelat lantai.....	59
3.2.3 Penulangan pelat pendukung sebagai balok.....	75
3.2.4 Perencanaan pelat tangga.....	77
3.3 Gaya- gaya yang bekerja pada portal.....	98
3.3.1 Pemerataan beban.....	98
3.3.2 Perhitungan gaya geser horisontal akibat gempa dan distribusinya kesepanjang gedung.....	106
3.4 Perencanaan Balok.....	115
3.5 Perencanaan Kolom.....	123
3.6 Perencanaan Pondasi.....	132
BAB IV PEMBAHASAN.....	139
4.1 Umum.....	139

4.2 Atap.....	139
4.3 Pelat.....	140
4.4 Balok.....	140
4.5 Kolom.....	140
4.6 Pondasi.....	141
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	143
5.1 Kesimpulan.....	143
5.2 Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN.....	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah situasi proyek.....	3
Gambar 2.1 Regangan dan gaya dalam pelat.....	9
Gambar 2.2 Regangan dan gaya dalam balok	12
Gambar 2.3 Analisa balok bertulungan rangkap.....	15
Gambar 2.4 Kait standar SK SNI T-15-1991-03 bengkokan 90.....	18
Gambar 2.5 Geser pondasi.....	27
Gambar 2.6 Daerah kritis geser pondasi.....	28
Gambar 2.7 Geser pons pondasi.....	28
Gambar 2.8 Beban aksial pada pondasi.....	29
Gambar 3.1 Kuda-kuda.....	30
Gambar 3.2 Pembebanan tetap.....	38
Gambar 3.3 Pembebanan angin tekan.....	38
Gambar 3.4 Pembebanan angin hisap.....	38
Gambar 3.5 Join sambungan kuda-kuda.....	42
Gambar 3.6 Sambungan buhul A.....	43
Gambar 3.7 Sambungan buhul B.....	44
Gambar 3.8 Sambungan buhul F.....	45
Gambar 3.9 Sambungan buhul G.....	46
Gambar 3.10 Sambungan buhul C.....	48
Gambar 3.11 Potongan membujur.....	50
Gambar 3.12 Potongan melintang.....	51

Gambar 3.13 Denah basemen.....	52
Gambar 3.14 Denah lantai dasar.....	52
Gambar 3.15 Denah lantai I & II.....	53
Gambar 3.16 Denah lantai III.....	53
Gambar 3.17 Denah lantai IV.....	54
Gambar 3.18 Denah lantai atas.....	54
Gambar 3.19 Perencanaan pelat lantai basemen.....	55
Gambar 3.20 Perencanaan pelat lantai dasar.....	55
Gambar 3.21 Perencanaan pelat lantai I & II.....	55
Gambar 3.22 Perencanaan pelat lantai III.....	56
Gambar 3.23 Perencanaan pelat lantai IV.....	56
Gambar 3.24 Perencanaan pelat lantai atas.....	56
Gambar 3.25 Pelat tipe 1.....	59
Gambar 3.26 Pelat sebagai pendukung balok.....	75
Gambar 3.27 Tangga lantai -IV.....	77
Gambar 3.28 Potongan balok bordes tangga lantai -IV.....	84
Gambar 3.29 Tipe pelat bordes tangga lantai -IV.....	85
Gambar 3.30 Balok bordes pada kontrol torsi.....	86
Gambar 3.31 Tangga luar basemen-lantai dasar.....	87
Gambar 3.32 Tipe pelat bordes.....	92
Gambar 3.33 Distribusi beban trapesium.....	98
Gambar 3.34 Distribusi beban segitiga.....	99

Gambar 3.35 Distribusi tipe beban 3.....	99
Gambar 3.36 Balok pada kontrol torsi.....	120
Gambar 3.37 Potongan balok As H (5-6).....	120
Gambar 3.38 Portal melintang.....	123
Gambar 3.39 Portal membujur.....	126
Gambar 3.40 Daerah kritis geser pons.....	133
Gambar 3.41 Daerah kritis geser balok.....	134
Gambar 3.42 Daerah penulangan kritis	135
Gambar 3.43 Tegangan tanah dibawah pondasi.....	135

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data input atap rangka kayu program SAP90
- Lampiran 2 : Hasil analisa atap rangka kayu dari program SAP90
- Lampiran 3 : Hasil analisa tangga lantai IV dari Microfeap
- Lampiran 4 : Hasil analisa tangga luar lantai basemen - lantai dasar dari Microfeap
- Lampiran 5 : Hasil analisa tangga luar lantai I-lantai II dari Microfeap
- Lampiran 6 : Data input portal rumah susun program SAP90
- Lampiran 7 : Hasil analisa portal rumah susun program SAP90
- Lampiran 8 : Data input penulangan dari program SAPCON
- Lampiran 9 : Hasil analisa penulangan dari program SAPCON
- Lampiran 10 : Interaksi kolom 30/30
- Lampiran 11 : Interaksi kolom 40/40
- Lampiran 12 : Interaksi kolom 60/60
- Lampiran 13 : Interaksi kolom 70/70
- Lampiran 14 : Hasil test tanah
- Lampiran 15 : Gambar detail rangka kuda-kuda
- Lampiran 16 : Gambar detail sambungan
- Lampiran 17 : Gambar detail penulangan pelat basemen dan lantai dasar
- Lampiran 18 : Gambar detail penulangan pelat lantai I,II dan lantai III
- Lampiran 19 : Gambar tangga lantai IV
- Lampiran 20 : Gambar detail penulangan balok lantai dasar
- Lampiran 21 : Gambar detail penulangan balok lantai I,II
- Lampiran 22 : Gambar detail penulangan kolom dan pondasi As E-5
- Lampiran 23 : Gambar detail penulangan kolom dan pondasi As C-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan Indonesia yang semakin meningkat banyak menimbulkan berbagai masalah baru. Perumahan sebagai salah satu kebutuhan pokok merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan cukup tinggi menjadikan perumahan bukan hanya sekedar tempat berteduh namun kelayakan dan kenyamanan menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan perumahan. Kebutuhan perumahan di pedesaan tidak terlalu menjadi permasalahan yang serius, tetapi diperkotaan pemenuhan kebutuhan tersebut sangat perlu dipertimbangkan karena menyangkut berbagai aspek .

Yogyakarta sebagai salah satu kota di Indonesia, jumlah penduduknya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Daya tarik Yogyakarta sebagai kota wisata, budaya dan pelajar menjadikan Yogyakarta semakin banyak diminati pendatang. Dengan latar belakang tersebut, bangunan-bangunan baru banyak berdiri untuk memenuhi sarana dan prasarana seperti hotel, pusat perbelanjaan, restoran, perkantoran dan lain-lain. Keadaan tersebut menimbulkan masalah ketersediaan lahan.

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia perlu direncanakan pemenuhannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Harga tanah yang semakin mahal menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan untuk mencari alternatif pemenuhan perumahan yang layak dan nyaman.

Salah satu alternatif adalah perumahan yang tidak menggunakan lahan yang luas tetapi mempunyai tata ruang yang layak dan nyaman adalah Rumah Susun.

Pertimbangan biaya dirasa telah memenuhi syarat karena biaya pembangunan rumah susun jika dibandingkan dengan harga tanah relatif kecil. Disamping itu pembangunan rumah susun dapat dilaksanakan ditengah kota atau dipinggiran sehingga waktu tempuh untuk mencapai jantung kota lebih pendek.


1.2 Batasan Masalah

Perencanaan gedung rumah susun di bangun disekitar Monumen Yogyakarta Kembali. Gedung ini mempunyai bagian gedung dengan dua bagian simetris. Pada tugas akhir ini direncanakan satu bagian gedung, sedangkan gedung dengan portal lift tidak dihitung. Perencanaan ini menggunakan pondasi footplate, dan balok dianalisa dengan anggapan sebagai balok persegi. Mutu bahan yang digunakan pelat : $f_y=240 \text{ MPa}$, $f_c'=25 \text{ Mpa}$ balok,kolom dan pondasi : $f_y=400 \text{ Mpa}$, $f_c'=30 \text{ Mpa}$

Untuk lebih menyakinkan hasil perencanaan ini maka kontrol dengan bantuan program SAPCON dari SAP90.

1.3. Lokasi Proyek

Proyek Rumah Susun ini terletak di jalan Ring Road utara sebelah selatan Monumen Yogyakarta Kembali

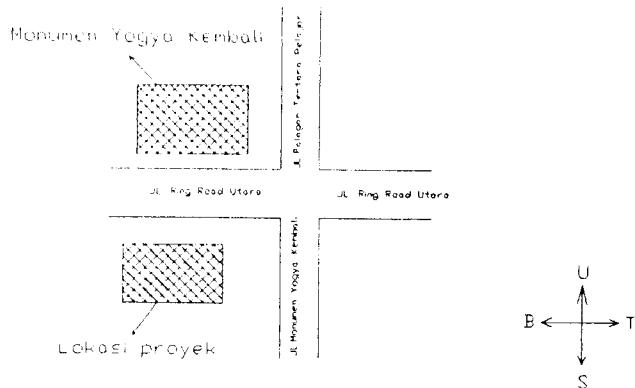

Gambar 1.1 Denah Situasi Proyek

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Letaknya cukup strategis, dikarenakan berada diantara pusat kota dan pemukiman penduduk.
2. Tersedianya jaringan listrik, air minum serta fasilitas-fasilitas lainnya.
3. Relatif dekat dengan pemukiman penduduk.

1.4. Data Teknis Bangunan

Proyek Rumah Susun ini terdiri dari 5 lantai ditambah satu lantai basement dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

1. Lantai “basement” digunakan sebagai ruang pengelola, parkir mobil dan sepeda motor, lift, sampah.
2. Lantai pertama, digunakan sebagai ruang serbaguna, kantor, Taman Kanak-Kanak, toko, koperasi, gudang, musholla, pengurus, kamar sewa.
3. Lantai kedua s/d keempat digunakan sebagai kamar rumah susun
4. Lantai kelima digunakan sebagai kamar rumah susun, ruang Water Tank dan ruang mesin lift.

BAB II

PERENCANAAN

2.1 Uraian Umum

Perencanaan suatu gedung haruslah dikerjakan oleh perencana yang mengerti dan menguasai unsur-unsur dari suatu perencanaan itu sendiri, agar gedung yang direncanakan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian material maupun keselamatan dari pemakai gedung tersebut, sehingga para penghuni merasa nyaman selama berada didalamnya. Disamping itu harus mengetahui dan memahami fungsi dari bangunan yang direncanakan, karena setiap bangunan mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda.

2.2. Perencanaan Konstruksi

2.2.1. Dasar perencanaan

Sebagai dasar perencanaan gedung ini adalah segi keamanan yang paling utama, baik terhadap beban tetap maupun sementara dengan tidak mengurangi nilai-nilai estetika dari bentuk bangunan yang telah direncanakan.

2.2.2. Peraturan dan standar yang digunakan

Pedoman dari perencanaan gedung ini menggunakan beberapa peraturan yaitu:

1. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung berdasarkan SK SNI-T-15-1991-03.

2. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983
3. Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Rumah Dan Gedung, 1987
4. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia, 1961

2.2.3 Kriteria perencanaan struktur

A. Perencanaan Atap

Atap mempunyai fungsi sebagai penutup bagian atas dari suatu bangunan. Atap pada gedung ini direncanakan menggunakan rangka kayu kalimantan yang dicat dengan oli bekas sebelum digunakan agar tidak dimakan kutu kayu. Kuda-kuda menggunakan kayu dengan pertimbangan biaya yang lebih ekonomis dalam pembuatan awal dan kayu terlindung sehingga tahan lama untuk jangka waktu 20 tahun, disamping itu untuk bentang kuda-kuda 6 meter penggunaan bahan lain tidak ekonomis. Penutup atapnya memakai genteng press dengan peertimbangan estetika bangunan, disamping juga genteng press relatif lebih rapat terhadap kebocoran jika dibanding penutup atap lain yang sejenis. Perencananaan kuda-kuda kayu ini menggunakan perumusan sebagai berikut :

1. Perencanaan gording

-Beban yang bekerja pada gording :

1. Beban angin
2. Beban hidup
3. Beban atap
4. Berat sendiri gording

-Tegangan yang terjadi :

-Lendutan yang terjadi :

2. Perencanaan kuda-kuda kayu

-Beban yang bekerja pada kuda-kuda:

1. Beban atap
 2. Beban eternit
 3. Beban plafon
 4. Berat kuda-kuda (ditaksir)
 5. Berat gording
 6. Beban tak terduga

3. Perencanaan batang kuda-kuda

Tegangan -tegangan izin untuk kayu bermutu A

Tabel 2.1 Tegangan - tegangan izin kayu mutu A

Tegangan izin kg/cm ²	Kelas kuat			
	I	II	III	IV
$\bar{\sigma}_{ts}$	150	100	70	50
$\bar{\sigma}_{ds} // = \bar{\sigma}_{tr} //$	130	85	60	45
$\bar{\sigma}_{ds} \perp$	40	25	15	10
$\tau //$	20	12	8	5

Untuk Kayu bermutu B, tegangan - tegangan izin dikurangi 25%

-Batang tekan

Tegangan yang terjadi:

$$\sigma_{ds} // = \frac{P \cdot \omega}{F} < \bar{\sigma}_{ds} // \quad \dots \dots \dots \quad (2.3)$$

ω = faktor tekuk

-Batang tarik

Tegangan yang terjadi :

c = perlemahan akibat sambungan

4. Sambungan batang

-Sambungan gigi

$$t_v = \frac{s \cos^2 1/2 \alpha}{h \bar{\sigma} 1/2 \alpha} \quad \dots \dots \dots \quad (2.6)$$

$$Lv = \frac{s \cdot \cos\alpha}{b \bar{\tau} //} \quad \dots \dots \dots \quad (2.7)$$

syarat $L_v \geq 15 \text{ cm}$: $t_v < 1/4 \text{ h}$

-Sambungan baut

Gaya izin \bar{P} yang didapat berdasarkan golongan kayu dan bentuk sambungan (tampang satu atau tampang dua)

Jumlah baut (n) = $\frac{P}{\bar{P}}$

B. Perencanaan Pelat Lantai

Pelat lantai berfungsi sebagai pendukung beban akibat berat sendiri dan beban berguna yang ada diatasnya. Pelat pada gedung ini direncanakan menggunakan beton bertulang, dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Spasi tulangan (SK-SNI T-15-1991-03 subbab 3.16.6):

- Jarak bersih antara tulangan sejajar $\geq D$ atau 25 mm.
- Jarak bersih antara tulangan sejajar $\leq 3ht$ atau 500mm

2. Tulangan Susut atau suhu (SK-SNI T-15-1991-03) :

- Jarak bersih tulangan pembagi $\leq 5ht$ atau 500 mm.

3. Pelindung beton untuk tulangan (SK-SNI T-15-1991-03 subbab 3.16.12):

- Lantai yang tidak berhubungan langsung dengan tanah dengan tulangan $\leq D16$ maka dipakai penutup beton (pb) 20 mm.
- Lantai yang langsung berhubungan dengan tanah dengan tulangan $\leq D16$, maka dipakai penutup beton (pb) 40 mm.

4. Distribusi gaya untuk pelat tumpuan satu arah dapat dianggap sebagai gelagar diatas berbagai tumpuan dan diselesaikan dengan menggunakan persamaan mekanika biasa. Menurut SK-SNI T-15-1991-03 subbab 3.6.6 mengijinkan untuk menentukan distribusi gaya menggunakan koefisien momen untuk mempermudah, tetapi penggunaannya dibatasi untuk syarat-syarat seperti berikut ini :

- jumlah bentang minimal dua
- panjang bentang bersebelahan yang paling besar disebelah kiri dan kanan tumpuan tidak boleh 1,2 kali lipat dari besar daripada panjang bentang

bersebelahan yang paling pendek.

- beban harus merupakan beban terbagi merata (**distribusi**).

- beban hidup harus 3 kali lebih kecil dari beban mati.

- penggunaan koefisien momen diatur sebagai berikut:

-Untuk momen lapangan : bentang bersih (lu) terletak diantara tumpuan .

-Untuk momen tumpuan : bentang bersih rata-rata (lu) terletak pada sebelah kiri dan kanan tumpuan.

5. Distribusi gaya untuk pelat 2 arah yang ditumpu oleh ke-4 sisinya adalah merupakan struktur statis tak tentu.


$$\text{Momen kerja : } Mu = qu \cdot Lx^2 \cdot C \quad \dots \dots \dots \quad (2.8)$$

6. Menentuan tebal pelat

Menurut SK-SNI T-15-1991-03 subbab 3.2. 5-3 tebal pelat (non praktikan) dapat ditentukan dengan pendekatan sebagai berikut :

$$h_{\min} = \frac{\ln x \left(0,8 + \frac{f_y}{1500} \right)}{36 + 9\beta} \quad \dots \dots \dots \quad (2.9)$$

7. Analisis Tampang

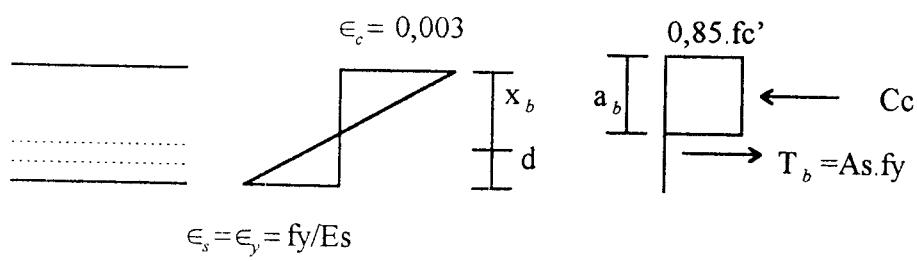

Gambar 2.1 Regangan dan Gaya dalam pelat

Dari diagram regangan :

$$\begin{aligned} cb &= 0,003 \cdot d / (0,003 + (f_y / 200000)) \\ &= 600 \cdot d / (600 + f_y) \end{aligned} \quad \dots \dots \dots \quad (2.10)$$

dari diagram gaya dalam :

$$\begin{aligned} Cc &= 0,85 \cdot f'_c \cdot a_b \cdot b \\ &= 0,85 \cdot f'_c \cdot x_b \cdot \beta_1 \cdot b \end{aligned} \quad \dots \dots \dots \quad (2.11)$$

Jika :

$$\begin{aligned} f'_c < 30 \text{ MPa} &\rightarrow \beta_1 = 0,85 \\ f'_c > 30 \text{ MPa} &\rightarrow \beta_1 = 0,85 - 0,008 (f'_c - 30) \\ T_b = A_s \cdot f_y &= \rho \cdot b \cdot d \cdot f_y \end{aligned} \quad \dots \dots \dots \quad (2.12)$$

Persamaan kesetimbangan : $\sum H = 0$ (pers 2.4 dan 2.5)

$$Cc = T_b$$

$$0,85 \cdot f'_c \cdot x_b \cdot \beta_1 \cdot b = \rho b \cdot b \cdot d \cdot f_y$$

$$\rho b = \frac{0,85 \cdot f'_c \cdot \beta_1 \cdot x_b}{f_y} \frac{d}{d}$$

$$\rho b = \frac{0,85 \cdot f'_c \cdot \beta_1}{f_y} \frac{600}{600 + f_y} \quad \dots \dots \dots \quad (2.13)$$

Menurut Sk SNI T-15-1991-03 subbab 3. 3. 5

$$\rho_{\min} = 1,4/f_y \quad \dots \dots \dots \quad (2.14)$$

$$\rho_{\max} = 0,75 \cdot \rho b \quad \dots \dots \dots \quad (2.15)$$

$$m = f_y / (0,85 \cdot f_c)$$

$$R_n = M_{\max} / (b \cdot d^2)$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right] \quad \dots \dots \dots \quad (2.16)$$

syarat $\rho_{\min} < \rho_{perlu} < \rho_{\max}$

8. Perhitungan tulangan pokok

$$As = \rho_{perlu} \cdot b \cdot d \quad \dots \dots \dots \quad (2.17)$$

$$\text{jarak tulangan} = A_\phi \cdot 100 / As \quad \dots \dots \dots \quad (2.18)$$

9. Perhitungan tulangan susut

Menurut SK SNI T-15-1991-03 subbab 3. 16. 12 :

$$Asbg = (0,0018 \cdot 400 \cdot b \cdot h) / fy \quad \dots \dots \dots \quad (2.20)$$

$$\text{jarak tulangan} = A_\phi \cdot 100 / Asbg \quad \dots \dots \dots \quad (2.21)$$

10. Chek geser

$$Vu = 0,5 \cdot 1,15 \cdot qu \cdot Lx \quad \dots \dots \dots \quad (2.22)$$

$$Vc = (\sqrt{f'c} / 6) bw \cdot d \quad \dots \dots \dots \quad (2.23)$$


$$\emptyset Vc > Vu$$

Vu = gaya geser yang terjadi pada balok

C. Perencanaan Balok

Balok merupakan batang struktural yang didesain untuk menahan gaya-gaya yang bekerja dalam arah transversal terhadap sumbunya. Balok pada gedung ini menggunakan beton bertulang.

Dalam pelaksanaan dilapangan pada umumnya pengecoran balok dilakukan secara monolit dengan pelat, sehingga lendutan yang terjadi pada balok akan didistribusikan pula ke pelat. Dengan demikian tegangan tekan akan terjadi di kedua belah pihak. Untuk itu kita perlu mengetahui berapa bagian dari lebar pelat yang ikut menerima distribusi lendutan dari gaya-gaya balok.

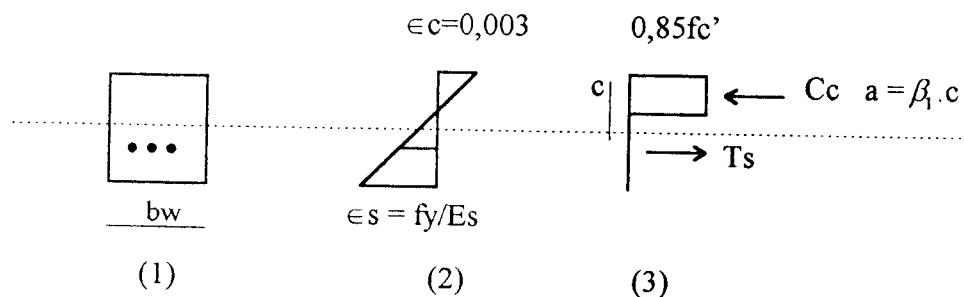

Gambar 2.2 Regangan dan Gaya dalam balok

Keterangan :

Gambar 1 : Penampang balok dalam keadaan tarik

Gambar 2 : Diagram regangan

Gambar 3 : Diagram tegangan

1. Penentuan syarat batas Tulangan

-Spasi tulangan (SK SNI T-15-1991-03) : Jarak bersih antara tulangan
sejajar > D atau 25 mm.

2. Kontrol Dimensi

Pada umumnya dalam suatu perencanaan struktur terlebih dahulu kita tentukan dimensinya, sehingga dimensi tersebut harus kita kontrol untuk mengetahui kelayakannya.

3. Kontrol geser (SK SNI T-15-1991-03 subbab 3, 4, 11)

$V_{u_{max}} \rightarrow$ dari hasil analisis struktur

$$V_c = \sqrt{f'c} / 6 \cdot bw \cdot d$$

$$V_s = 2 \cdot \sqrt{f'c} / 3 \cdot bw \cdot d$$

$$\text{Syarat : } V_{u_{max}} \leq \emptyset (V_c + V_s)$$

4. Kontrol Torsi → kalau ada yang menyebabkan torsi (SK SNI T-15-1991- subbab 3. 3. 4 - 22)

$T_{U_{\max}}$ → dari hasil analisis struktur dipilih yang terbesar yang paling menentukan

$$\Sigma x^2 Y = bw^2 \cdot h + (bf - bw)^2 \cdot hf \rightarrow \text{balok tepi}$$

$$= bw^2 \cdot h + 2 \cdot (bf - bw)^2 \cdot hf \rightarrow \text{balok tengah}$$

$$C_t = (bw.d / (\sum x^2.Y))$$

Tulangan torsi harus disediakan paling tidak ($bt+d$) diluar titik teoritis yang diperlukan $bt = bw - 2.pb - 2.Ds$

$$d = h - 2 \cdot pb - 2 \cdot D_s - 1/2 \cdot D$$

Pada umumnya torsi terjadi bersamaan dengan gaya geser,maka hitungan tahanan tegangan torsi (T_c) sebagai berikut :

Hitung $T_c \rightarrow$ jika terjadi gaya lintang

$$T_c = \frac{(\sqrt{f'c} / 15) \Sigma x^2 y}{\sqrt{1 + \left(\frac{0,4Vu}{C_l Tu} \right)^2}} \quad \dots \dots \dots \quad (2.24)$$

Hitung $T_c \Rightarrow$ torsi murni ($V_u = 0$)

$$Tc = (\sqrt{f' c} / 15) \cdot \Sigma x^2 y$$

$$T_S = T_W/\emptyset - T_C$$

Syarat : $T_s < 4T_c$

5. Menentukan momen rencana

MD = momen akibat beban mati

ML = momen akibat beban hidup

MG = momen akibat beban gempa

$$Mu = 1,2 \cdot MD + 1,6 \cdot ML \quad \dots \dots \dots \quad (2.25)$$

$$Mu = 0,9 \cdot D \pm E \quad \dots \dots \dots \quad (2.26)$$

$$Mu = 1,05 \cdot (D + LR \pm E) \quad \dots \dots \dots \quad (2.27)$$

$$M_n = M_u / \emptyset$$

Kontrol kapasitas tampang :

$$\text{Mn}_{tot} = 0,85 \cdot \text{fc. b. hf.} (\text{d} - 1/2 \cdot \text{hf}) > \text{Mn} \quad \dots \dots \dots \quad (2.28)$$

6. Perencanaan Tulangan Pokok

Dari rumus 2.13 :

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot f_c' \cdot \beta_1}{f_y} \frac{600}{600 + f_y}$$

Menurut SK SNI T-15-1991-03 subbab 3, 3, 5 :

$$\rho_{\min} = 1,4 / f_y$$

$$\rho_{\max} = 0,75 \cdot \rho b$$

$$m = f_y / (0.85 f_c)$$

$$R_n = M_n / (b \cdot d^2)$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2.m.Rn}{f_y}} \right]$$

Jika $\rho_{\min} < \rho_{perlu} < \rho_{\max}$ → tulangan tunggal

$$As = \rho_{perlu} \cdot bw \cdot d$$

$$A\emptyset = \frac{1}{4}\pi D^2$$

$N = As / A\emptyset \rightarrow$ dibulatkan keatas

$$Asb = N_A \phi > As$$

$$d_{aktuell} = h - pb - Ds - 1/2 D$$

$$\rho_{\min} < \rho_{aktuell} = \text{Asb} / (\text{bw} \cdot d_{aktuell}) < \rho_{\max}$$

Jarak horisontal : $x = (bw - 2pb - 2Ds - N_D) / (N-1) \geq 2.5 \text{ cm}$

Jarak vertikal : $Y = 2,5 \text{ cm}$; jarak maksimum tulangan samping $\leq 30 \text{ cm}$

kontrol kapasitas :

$$Cc = 0,85 \cdot f_c' \cdot b_w \cdot a$$

$$Ts = A_{sb} \cdot f_y$$

Syarat : $Cc = Ts \Rightarrow a = \dots$

$M_n \text{ tot} = Ts \cdot (d - 1/2 \cdot a) > M_n \Rightarrow \text{tulangan desak diabaikan.}$

Kontrol :

$c = a / \beta_1 > h_f \Rightarrow \text{pemisalan sebagai balok T murni}$

$< h_f \Rightarrow \text{pemisalan sebagai balok T biasa, maka bw diganti bf}$


Jika $\rho_{perlu} > \rho_{max} \Rightarrow \text{tulangan rangkap}$

Ada dua alternatif penyelesaian :

a. sesuaikan ukuran penampang balok (diperbesar)

b. bila tidak memungkinkan, maka dipasang tulangan rangkap sehingga tulangan desak diperhitungkan.

Analisa balok dengan tulangan rangkap

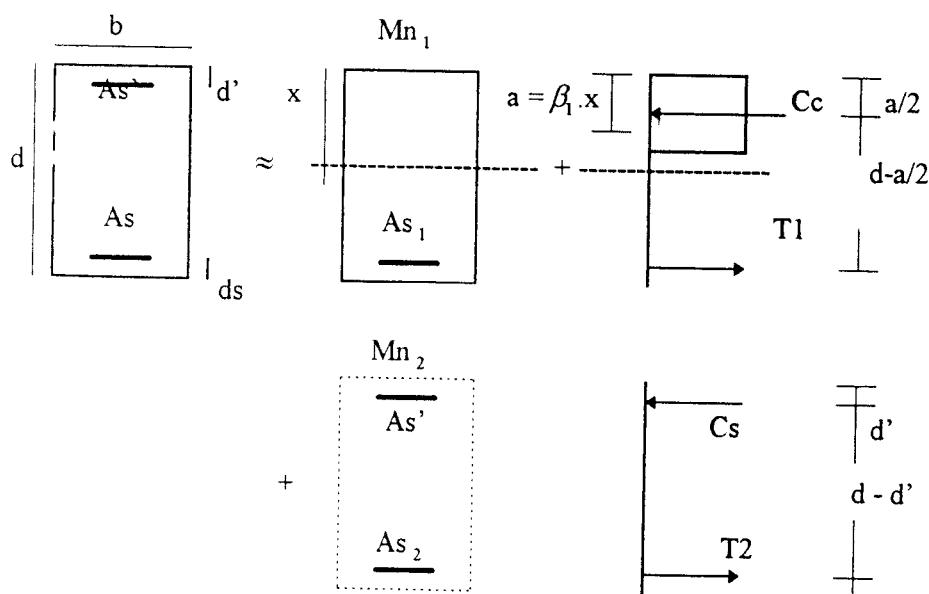

Gambar 2.3 Analisa balok bertulangan rangkap

$$As = As_1 + As_2 \text{ dan } T = T1 + T2$$

$$T = Cc + Cs$$

Prosedur yang logis, untuk perencanaan penampang pesegi dengan tulangan rangkap:

1. menghitung kapasitas / momen nominal penampang dengan tulangan tarik saja, dengan menggunakan tulangan tarik maksimum yang diijinkan.

$$Mn_1 < Mn$$

$$As_1 = \rho \cdot b \cdot d$$

2. kelebihan momen

$$Mn_2 = Mn - Mn_1$$

ditahan oleh tambahan tulangan tarik bersama dengan tulangan tekan

$$Cs = \frac{Mn_2}{d - d'}$$

$$\text{luas tulangan tekan : } As = \frac{Cs}{f's - 0,85 \cdot f'c}$$

dengan : $f's = fy$, bila $\epsilon's \geq \epsilon_y$ dan $f's = Es \cdot \epsilon's$ bila $\epsilon's < \epsilon_y$

dari keseimbangan gaya dalam diperoleh $T2 = Cs$, sehingga

Tambahan tulangan tarik :

$$As_2 = \frac{T2}{fy} \text{ (baja tarik telah leleh)}$$

$$\text{Luas tulangan tarik : } As = As_1 + As_2$$

7. Perencanaan tulangan torsi dan geser

Dalam prakteknya torsi murni hampir tidak pernah terjadi, umumnya penampang harus menyalurkan torsi maupun gaya lintang.

Persyaratan :

- Pengaruh torsi harus diperhitungkan bersama geser dan lentur bila
- $$Tu > \emptyset \left[(\sqrt{f'c} / 20) \cdot \Sigma x^2 \cdot y \right]$$

- Bila momen torsi berfaktor (Tu) yang bekerja lebih besar dari $0,6 \left[(\sqrt{fc'} / 24) \cdot \sum x^2 \cdot y \right]$, maka luas tulangan tertutup minimum harus dihitung sebesar $Avt + 2 \cdot At = (bw \cdot s) / (3 \cdot fy)$
- Spasi sengkang terhadap torsi dihitung tidak boleh lebih dari nilai yang paling kecil antara $1/4 (x_1 + y_1)$ atau 300 mm.

$$x_1 = bw - 2 \cdot pb - D_s \rightarrow \text{jarak ke pusat-pusat sengkang}$$

$$y_1 = hk - 2 \cdot pb - D_s \rightarrow \text{jarak ke pusat-pusat sengkang}$$

-Perhitungan penulangan :

$$\text{Kontrol : } Tu > 0,6 \cdot \sqrt{fc'} \cdot \sum x^2 y / 24$$

Kontrol terhadap geser :

$$V_c = \frac{(\sqrt{f'c} / 6) \cdot bw \cdot d}{\sqrt{\left(1 + \frac{2,5 \cdot Ct \cdot Tu}{Vu}\right)^2}} \quad \dots \dots \dots \quad (2.29)$$

Jika $V_u < \emptyset \cdot V_c \rightarrow$ tidak perlu tulangan geser

Jika $V_u > \emptyset \cdot V_c \rightarrow$ perlu tulangan geser, maka :

$$vs = (Av \cdot fy \cdot d) / s \rightarrow Av / s = vs / (fy \cdot d)$$

vs = tegangan geser

Kontrol terhadap torsi :

$$T_c = \frac{(\sqrt{fc} / 15) \cdot \sum x^2 \cdot Y}{\sqrt{\left(1 + \frac{0,4 \cdot Vu}{Ct \cdot Tu}\right)^2}}$$

Jika $T_u < \emptyset \cdot T_c \rightarrow$ tidak perlu tulangan torsi

Jika $T_u > \emptyset \cdot T_c \rightarrow$ perlu tulangan torsi, maka :

$$Ts = (At \cdot \alpha t \cdot x_1 \cdot y_1 \cdot fy) / s$$

$$\alpha t = (2 + y_1 / x_1) / 3 < 1,5$$

$$At / s = Ts / (\alpha t \cdot x_1 \cdot y_1 \cdot fy) = (Tu / \phi - T_c) / (\alpha t \cdot x_1 \cdot y_1 \cdot fy)$$

Spasi tulangan sengkang

$$Sx = (Av / s + 2.At / s) > Sx_{\min} = bw / (3.fy)$$

$$Spasi = (2 \cdot As\varnothing) / Sx < 1/4.(x1 + y1) \text{ atau } 300 \text{ mm}$$

dengan : $As\varnothing = 1/4 \cdot \pi \cdot Ds^2$

8. Perencanaan tulangan geser murni

Perencanaan ini dilakukan bila balok yang ditinjau tidak terdapat torsi hanya geser murni saja.

$$vu = Vu / (bw.d)$$

$$\varnothing \cdot vc = \varnothing \cdot \sqrt{f'c} / 6$$

Jika $vu > \varnothing \cdot vc \rightarrow$ harus diberi tulangan geser

-Kontrol lebar retak :

$$\varnothing \cdot Vs = Vu - \varnothing \cdot Vc < 2/3 \sqrt{fc'}$$

$$Av = (Vu - \varnothing \cdot Vc) \cdot bw \cdot y / (\varnothing \cdot fy) > Av_{\min} = (bw \cdot y) / (3 \cdot fy)$$

$$spasi = (As\varnothing \cdot 100) / Av$$

9. Analisis kapasitas tampang geser dan torsi

$$(Av / s + 2.At / s)_{\text{actual}} = (2.As\varnothing) / Sx$$


$$(Av / s)' = \frac{(Av / s) \cdot (Av / s + 2At / s)_{\text{actual}}}{(Av / s + 2At / s)}$$

$$Vs = (Av / s)' \cdot fy \cdot d$$

$$\varnothing \cdot (Vc + Vs) > Vu \rightarrow \text{aman}$$

10. Panjang pengangkuran

Digunakan kait standar 90° untuk ujung penghabisan



Gambar 2.4 Kait standar SK SNI T-15-1991-03 bengkokan 90°

$$Ldh = (100 \cdot D) / \sqrt{f'c}$$

Faktor-faktor reduksi :

1. kuat leleh (k_1) = 1
2. Tulangan lebih (k_2) = $A_{s_{perlu}} / A_s$

$$\text{maka : } Ldh' = ldh \cdot (k_1) \cdot (k_2) > Ldh_{\min} = 8D$$

11. Sambungan lewatan

Sambungan lewatan digunakan untuk lewatan tulangan atas menerus pada daerah tekan.

$$Ldb = (D \cdot fy) / (4 \cdot \sqrt{fc'}) > 0,04 \cdot D \cdot fy$$

D. Perencanaan Kolom

Kolom berfungsi meneruskan beban ke pondasi bangunan yang ada di bawahnya. Kolom gedung ini menggunakan bentuk persegi beton bertulang dengan ukuran disesuaikan beban yang dipikul oleh kolom tersebut.

Dalam merencanakan struktur suatu kolom kita dapat meninjau dalam dua bentuk keadaan yaitu :

- a. Kolom sentris yaitu kolom yang hanya mengalami gaya normal (gaya aksial tekan) dan bersendi pada satu ujung saja.
- b. Kolom eksentris yaitu kolom yang dipengaruhi oleh dua gaya momen lentur dan aksial, hal ini disebabkan karena kolom merupakan bagian struktural yang berhubungan kaku dengan komponen horizontal (balok).

Dasar-dasar perhitungan kolom yang diberikan beban aksial dan momen lentur pada prinsipnya sama dengan dasar anggapan dalam perencanaan terhadap lentur murni. Dasar-dasar anggapan tersebut antara lain :

- a. beton tidak dapat menahan gaya tarik.

- a. beton tidak dapat menahan gaya tarik.
- b. perpanjangan dan perpendekan yang terjadi pada beton serta tulangan dianggap berbanding lurus dengan jaraknya terhadap garis netral.

Berikut ini diberikan langkah-langkah perencanaan kolom portal :

1. Spasi tulangan (SK SNI T-15-1991-03 subbab 3. 16.6)

-Jarak bersih antara tulangan sejajar $> D$ atau 25 mm

2. Penentuan spesifikasi :

Tentukan beban kerja kolom

M_{1b} = momen ujung atas kolom karena beban vertikal

M_{2b} = momen ujung bawah kolom karena beban vertikal

M_{1s} = momen ujung atas kolom karena beban horisontal

M_{2s} = momen ujung bawah kolom karena beban horisontal

P_u = gaya aksial ultimit

ΣP_U = jumlah gaya aksial ultimit yang terjadi

ΣP_c = jumlah gaya aksial kritis

β = faktor reduksi beban $= 1,2D / (1,2D + 1,6L)$

φ = faktor reduksi kekuatan

3. Tentukan ukuran balok dan kolom lainnya :

-lebar balok (lb)

-tinggi balok (hb)

-panjang balok (Lb)

-lebar kolom (lk)

-tinggi kolom (hk)

-panjang kolom (Lk)

4. Perhitungan :

-Tentukan inersia :

$$I_{gb} = (lb \cdot hb^3)/12$$

$$Igk = (lk \cdot hk^3)/12$$

-Tentukan kekakuan kolom dan balok :

$$E_c = 4700 \cdot \sqrt{f_{c'}} \text{ (Mpa)}$$

-Tentukan kekakuan relatif :

$$\psi = \sum (E_{lk1}/L_{k1}) / \sum (E_{lb1}/L_{b1}) \quad \dots \dots \dots \quad (2.32)$$

$$\psi_m = (\psi_1 + \psi_2)/2$$

$$\text{Jika } \psi m < 2 \implies k = (20 - \psi m) / 20, \sqrt{(1 + \psi m)} \quad \dots \dots \dots (2.33)$$

$$\text{Jika } \psi m > 2 \Rightarrow k = 0,90, \quad \sqrt{(1 + \psi m)} \quad \dots \dots \dots \quad (2.34)$$

Cara lain untuk menentukan nilai k dapat melalui nomogram berikut dengan cara memplotkan nilai ψ_1 dan ψ_2 kemudian tarik garis dari nilai keduanya didapat nilai k yang dicari.

-Tentukan kelangsungan kolom

$r = 0.3 \cdot h_k$

Jika $k \cdot Lk/r < 22 \rightarrow$ kolom tidak langsing

Jika $22 < k \cdot Lk / r < 100 \rightarrow$ kolom langsing, maka ada faktor pembesaran momen.

Tentukan dulu :

$$P_c = \pi^2 (E_c I_k) / (k \cdot Lk)^2 \quad \dots \dots \dots \quad (2.35)$$

$$\delta b = 1 / (1 - (P_u / \emptyset \cdot P_c)) > 1 \quad \dots \dots \dots \quad (2.36)$$

$$\delta s = 1 / (1 - (\sum P_u / \emptyset \cdot \sum P_c)) > 1 \quad \dots \dots \dots \quad (2.37)$$

$$M_n = M_c / \emptyset$$

$$e = M_n / P_u > (15 + 0,03 \cdot h_k)$$

Jika $k \cdot Lk / r > 100 \rightarrow$ perbaiki dimensi beton

-Tentukan jumlah tulangan :

Cara I (memakai rumus)

Dari rumus :

$$m = f_y / (0,85 f_c)$$

$$R_n = M_{max} / (b \cdot d^2) \rightarrow M_{max} \text{ dipakai } M_u = 1,2 \cdot M_d + 1,6 \cdot M_L$$

Jika kolom tidak langsing atau M_n jika kolom langsing.

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right)$$

$$A_s = \rho_{perlu} \cdot b \cdot d \rightarrow d = h_k - p_b - 1/2D - D_s$$

D = diameter tulangan pokok

D_s = diameter sengkang

h_k = sisi panjang dimensi kolom

p_b = selimut beton

$$N = As/A\emptyset \Rightarrow A\emptyset = 1/4 \cdot \pi \cdot D^2 \Rightarrow \text{dibulatkan ke atas}$$

$$Asb = N \cdot A \varnothing \implies N \text{ untuk 1 sisi}$$

$$\rho b = Asb / (b.d)$$

Syarat $0,01 < \rho b < 0,04 \implies$ Jika $\rho b < 0,01$ maka perbanyak jumlah tulangan

Cara II (memakai diagram interaksi Gideon Kusuma)

-Tentukan M → seperti cara I

-Tentukan Pu

et = M /Pu > (15+0,03.hk)

- Tentukan $A\mathbf{g} = \mathbf{b}$, \mathbf{h}

-Tentukan nilai $\frac{P_u}{\emptyset.Agr.0.85.fc'} > 1$ (2.37)

-Tentukan nilai $\frac{Pu}{\emptyset \cdot Agr \cdot 0.85 \cdot fc} \cdot \frac{et}{hk} > 1$ (2.38)

-Tentukan $d'/h \rightarrow d' = pb + Ds + 1/2D$

Plotkan nilai (2.37) dan (2.38) ke dalam diagram interaksi kolom pada buku Grafik dan Tabel Perencanaan Beton Bertulang oleh Gideon Kusuma, maka akan diperoleh nilai r

-Tentukan nilai β_1

Jika :

$$f_c' < 30 \text{ MPa} \rightarrow \beta_1 = 0,85$$

$$f'_c > 30 \text{ Mpa} \rightarrow \beta_1 = 0,85 - 0,008 (f'_c - 30)$$

$$\rho_{perlu} = \beta_1 \cdot r$$

$$As = \rho_{perlu} \cdot b \cdot d \rightarrow d = h_k - pb - 1/2D - D_s$$

$$N = As/A\phi \rightarrow A\phi = 1/4 \cdot \pi D^2 \rightarrow \text{dibulatkan keatas}$$

$$As_b = 1/2 \cdot N \cdot A\phi \rightarrow N \text{ untuk 2 sisi}$$

$$\rho b = As_b / (b \cdot d)$$

Syarat $0,01 < \rho b < 0,04 \rightarrow$ jika $\rho b < 0,01$ maka perbanyak jumlah tulangan

-Menentukan kapasitas tampang :

Dari rumus :

$$\begin{aligned} Cb &= \epsilon_c / (\epsilon_c + \epsilon_c) = 0,003 / (0,003 + (f_y / 200,000)) \\ &= 600 / (600 + f_y) \cdot d \end{aligned}$$

$$ab = \beta_1 \cdot cb$$

$$f'sb = 600 \cdot (Cb - d') / Cb$$

Jika $f'sb < f_y$ maka :

$$Pnb = (0,85 \cdot f'_c \cdot ab \cdot b) + (As' \cdot f'sb) - (As \cdot f_y) \quad \dots \quad (2.39)$$

$$\begin{aligned} Mnb &= 0,85 \cdot f'_c \cdot ab \cdot b \cdot (1/2 h + 1/2 ab) + As' \cdot f'sb (1/2 h - d') + As \cdot f_y \\ &\quad + (d - 1/2 \cdot h) \quad \dots \quad (2.40) \end{aligned}$$

Jika $f'sb > f_y$, maka :

$$Pnb = (0,85 \cdot f'_c \cdot ab \cdot b) + (As' \cdot f'sb) - (As \cdot f_y) \quad \dots \quad (2.41)$$

$$\begin{aligned} Mnb &= 0,85 \cdot f'_c \cdot ab \cdot b \cdot (1/2 h + 1/2 ab) + As' \cdot f_y (1/2 h - d') + As \cdot f_y \\ &\quad + (d - 1/2 \cdot h) \quad \dots \quad (2.42) \end{aligned}$$

$$eb = Mnb / Pnb$$

-Menentukan jenis keruntuhan dengan rumus Whitney

-Jika $e > eb \rightarrow$ keruntuhan tarik

Dari rumus :

$$m = f_y / (0,85 \cdot f_{c'})$$

$$P_n = 0,85 \cdot f_{c'} \cdot b \cdot d \left[\frac{h - 2e}{2d} + \sqrt{\left(\frac{h - 2e}{2d} \right)^2 + 2m\rho \left(1 - \frac{d'}{d} \right)} \right] \quad \dots \dots \dots (2.43)$$

$$a = P_n / (0,85 \cdot f_{c'} \cdot b)$$

$$c = a/\beta_1$$

$$f'sb = 600 (c - d') / c > f_y$$

$$\phi \cdot P_n > P_u \rightarrow \text{Ok}$$

Jika $\phi \cdot P_n < P_u$, maka perbanyak jumlah tulangan

- Jika $e < eb \rightarrow$ keruntuhan tekan

$$P_n = \frac{A's \cdot f_y}{[e/(d-d')] + 0,5} + \frac{b \cdot h \cdot f'c}{(3he/d^2) + 1,18} \quad \dots \dots \dots (2.44)$$

$$\phi \cdot P_n > P_u \rightarrow \text{Ok}$$

Jika $\phi \cdot P_n < P_u$, maka perbanyak jumlah tulangan

- *Kontrol tulangan*

-Kontrol jarak vertikal

$$y = hk - 2 \cdot pb - 2 \cdot Ds - 2 \cdot D < 30 \text{ cm}$$

$$x = (b - 2 \cdot pb - 2 \cdot Ds - N \cdot D) / (N-1) > 2,5 \text{ cm}$$

- *Desain sengkang*

$s \leq 16x$ diameter tulangan memanjang

48x diameter tulangan sengkang

ukuran kolom terkecil

maka → dipasang dengan harga yang kecil

E. Perencanaan Pondasi

Pondasi merupakan struktur bawah suatu bangunan yang berfungsi untuk meneruskan berat dan beban bangunan pada tanah dasar. Dimensi fondasi harus sedemikian, sehingga tanah dasar mampu mendukung beban yang berada diatasnya, dan penurunan yang terjadi masih dalam toleransi yang aman bagi bangunan.

Berdasarkan data hasil pengujian dilapangan dan pengujian di laboratorium, yaitu lapisan tanah dibawah 1,00 meter kepadatan tanah sedang bahkan kedalaman 3,00 meter kepadatan lunak dan tinggi muka air tanah pada kedalaman 3,00 meter maka jenis pondasi yang sesuai untuk Rumah Susun di Yogyakarta pondasi Foot Plate

Dengan menggunakan pondasi Foot Plate dengan dukungan ujung yang dalamnya sekitar 8,00 meter, dan mempunyai daya dukung tiang sebesar kapasitas dukung struktur tiang. Tebal fondasi diatas tulangan bawah tidak boleh kurang dari 150 mm.

Daya dukung tanah izin : $\sigma = 300\text{KN} / \text{m}^2$

-Perencanaan dimensi pelat

$q = \text{berat tanah} + \text{berat pondasi}$

$$\sigma_{netto} = \sigma - q \quad ; \quad \sigma = \text{daya dukung tanah}$$

$$\sigma_{netto} \geq P/A \quad ; \quad A = b^2$$

Kontrol daya dukung :

$$\sigma \geq P/A + q \quad ; \quad P = \text{gaya aksial kolom}$$

Perencanaan tebal pelat

$$Vu = \phi \cdot Vc$$

$$= \phi \cdot \sqrt{fc'} \cdot b \cdot d / 6 \quad \dots \dots \dots \quad (2.45)$$

$$Vu = \sigma_{netto} \cdot (x - d) \cdot b \quad \dots \dots \dots \quad (2.46)$$


dengan $x = \text{tebal taksiran } 1,5.D$

dari persamaan (2.45) dan (2.46) diperoleh $d > d_{min} = 150 \text{ mm}$


Tebal pelat (t) = $d + 1,5.D + pb$; $D = \text{diameter tulangan}$
 $pb = \text{penutup beton}$

Kontrol terhadap kuat geser

a. Geser balok

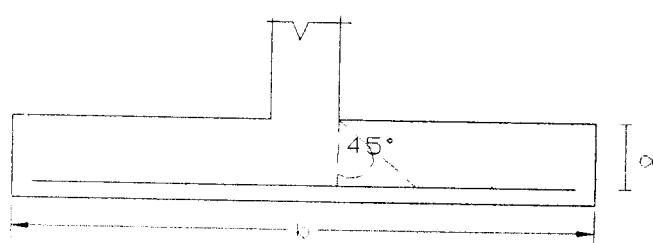

Gambar 2.5 Geser pondasi

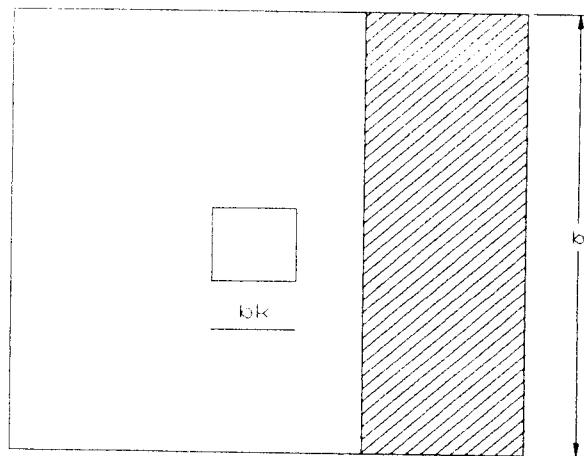

Gambar 2.6 Daerah kritis geser pondasi


$$d = t - \frac{1}{2}D - pb$$

$$V_u = (P/A) \cdot A_{arsiran}$$

$$V_c = \sqrt{f'_c} \cdot b \cdot d / 6$$

$$\text{syarat : } \phi \cdot V_c \geq V_u$$

b. Geser Pons

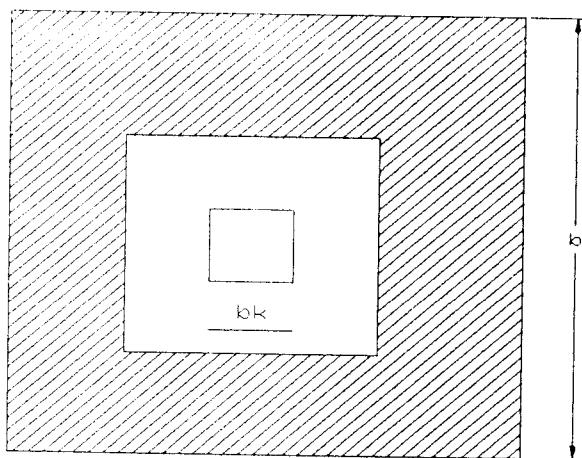


Gambar 2.7 Geser pons pondasi

$$V_c = (1+2/\beta_c) (\sqrt{f'_c} \cdot b \cdot d / 6) ; \beta_c = hk / bk$$

$$V_u = \sigma_{netto} \cdot A_{arsir} ; \text{ syarat : } \phi \cdot V_c \geq V_u$$

Perencanaan penulangan berdasarkan momen lentur

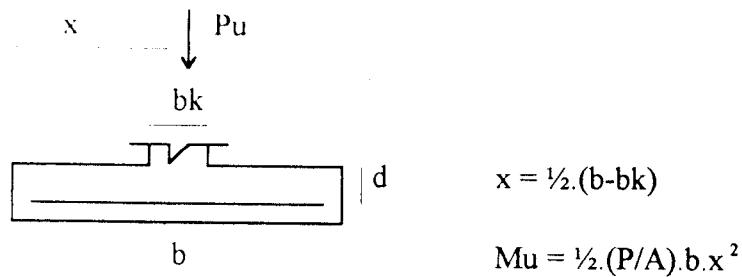

Gambar 2.8 Beban aksial pada pondasi

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot f'_c \cdot \beta_l}{f_y} \frac{600}{600 + f_y}$$

Menurut SK SNI T-15-1991-03 subbab 3.3.5 :

$$\rho_{\min} = 1,4 / f_y$$

$$\rho_{\max} = 0,75 \cdot \rho_b$$

$$m = f_y / (0,85 \cdot f'_c)$$

$$R_n = M_n / (b \cdot d^2)$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right]$$

Syarat $\rho_{\min} < \rho_{\text{perlu}} < \rho_{\max}$

$$A_s = \rho_{\text{perlu}} \cdot b_w \cdot d$$

$$\text{jarak tulangan} = (\frac{1}{4}, \pi \cdot D^2 \cdot 100) / A_s$$


-Balok - balok pengikat pada pondasi

Bila tidak digunakan perhitungan analisa dinamik struktur bagian bawahnya maka balok-balok pengikat dapat direncanakan terhadap gaya longitudinal tarik/tekan sebesar 10% dari beban vertikal kolom dimana balok pengikat tersebut bertemu.

BAB III

PERENCANAAN STRUKTUR

3.1 Perencanaan Kuda - Kuda

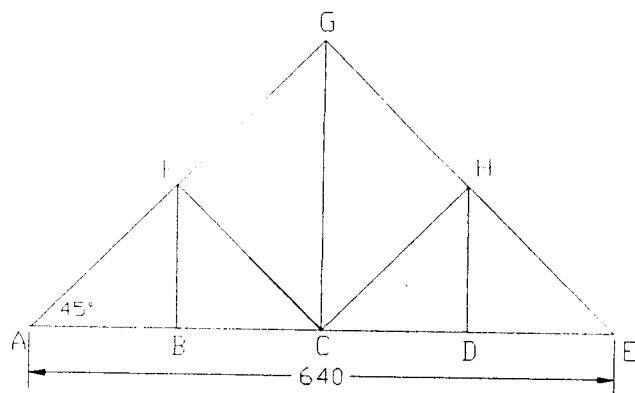

Gambar 3.1 Kuda-kuda

3.1.1 Perencanaan Gording

1. Data rangka atap

Bentang kuda-kuda = 6,40 m

Jarak kuda-kuda = 3,30 m

Sudut kemiringan atap = 45°

2. Perhitungan panjang batang

$$B1=B2=B3=B4=1,6\text{m}$$

$$\tan 45^\circ = V2/3,0$$

$$V2= 3,2 \text{ m}$$

$$\tan 45^\circ = V1/1,5$$

$$V1=1,6 \text{ m}$$

$$\cos 45^\circ = 1,5/A1$$

$$A1=2,263 \text{ m}$$

Tabel 3.1 Panjang Batang Kayu

Batang	Panjang (m)
A1-A4	2,263
B1-B4	1,6
V1=V3	1,6
V2	3,2

3 Pembebanan gording

$$\text{Kayu kelas I} = 1 \text{ gr/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{Jarak antar gording} = 2,263 \text{ m}$$

$$\text{Jarak kuda-kuda} = 3,30 \text{ m}$$

$$\bar{\sigma}_h = 1 \cdot 150 \cdot 5/4 = 187,5 \text{ kg/cm}^2$$

a. Beban angin (W)

$$\text{Bangunan di daerah angin daratan } W=25 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{Angin tekan (Wt)} \quad \alpha < 65^\circ$$

$$C1 = 0,02 \cdot \alpha - 0,4$$

$$= 0,02 \cdot 45 - 0,4 = 0,5$$

$$Wt = C1 \times W \times \text{jarak gording}$$

$$= 0,5 \times 25 \times 2,263$$

$$= 28,2875 \text{ kg/m}$$

Angin Hisap (Wh)

$$C2 = -0,4$$

$$Wh = C2 \times W \times \text{jarak gording}$$

$$= -0,4 \times 25 \times 2,263$$

$$= 22,63 \text{ kg/m}$$

b. Beban orang

$$p = 100 \text{ kg}$$

$$Px = P \cos \alpha$$

$$= 100 \cos 45^\circ = 70,71 \text{ kg}$$

$$Py = 100 \sin 45^\circ$$

$$= 70,71 \text{ kg}$$

c. Beban atap

$$q = 50 \text{ kg/m}^2$$

$$qx = q \cdot L \cdot \cos \alpha = 50 \cdot 2,263 \cdot \cos 45^\circ = 80,0 \text{ kg/m}$$

$$qy = q \cdot L \cdot \sin \alpha = 50 \cdot 2,263 \cdot \sin 45^\circ = 80,0 \text{ kg/m}$$

d. Berat gording

$$\text{Kayu kelas kuat I, } E = 125.000 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{dimensi gording 8/12, } B_j = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$q = b \cdot h \cdot B_j = 0,08 \cdot 0,12 \cdot 1000 = 9,6 \text{ kg/m}$$

$$qx = q \cdot \cos \alpha = 9,6 \cdot \cos 45^\circ = 6,79 \text{ kg/m}$$

$$qy = q \cdot \sin \alpha = 9,6 \cdot \sin 45^\circ = 6,79 \text{ kg/m}$$

4. Tegangan Tetap

$$q_{\text{tetap}} = q_{\text{atap}} + q_{\text{gording}}$$

$$qx_{\text{tetap}} = 80,0 + 6,79 = 86,79 \text{ kg/m}$$

$$qy_{\text{tetap}} = 80,0 + 6,79 = 86,79 \text{ kg/m}$$

$$Mx = 1/8 \cdot qx \cdot L^2 + 1/4 \cdot Px \cdot L$$

$$= 1/8 \cdot 86,79 \cdot 2,263^2 + 1/4 \cdot 70,71 \cdot 2,263 = 95,5625 \text{ kg m}$$

$$My = 1/8 \cdot qy \cdot L^2 + 1/4 \cdot Py \cdot L$$

$$= 1/8 \cdot 86,79 \cdot 2,263^2 + 1/4 \cdot 70,71 \cdot 2,263 = 95,5625 \text{ kg m}$$

$$Wx = 1/6 \cdot b \cdot h^2 = 1/6 \cdot 8 \cdot 12^2 = 192 \text{ cm}^3$$

$$Wy = 1/6 \cdot b^2 \cdot h = 1/6 \cdot 12 \cdot 8^2 = 128 \text{ cm}^3$$

$$\sigma_{lt} = \frac{Mx}{Wx} + \frac{My}{Wy} \leq \bar{\sigma}_{lt}$$

$$= \frac{95,5625 \times 100}{192} + \frac{95,5625 \times 100}{128} = 124,430 \text{ kg/cm}^2 < 187,5 \text{ kg/cm}^2$$

5. Tegangan Sementara I

$$qx_{\text{s1}} = qx_{\text{tetap}} + q_{\text{1 angin}}$$

$$= 86,79 + 28,28755 = 115,0775 \text{ kg/m}$$

$$qy_{\text{s1}} = qy_{\text{tetap}} = 86,79 \text{ kg/m}$$

$$Mx_{\text{s1}} = 1/8 \cdot qx_{\text{s1}} \cdot L + 1/4 \cdot Px \cdot L$$

$$= 1/8 \cdot 115,0775 \cdot 2,263 + 1/4 \cdot 70,71 \cdot 2,263 = 113,6706 \text{ kg m}$$

$$My_{\text{s1}} = 1/8 \cdot qy_{\text{tetap}} \cdot L^2 + 1/4 \cdot Py \cdot L$$

$$\sigma_{\text{fst}} = \frac{M_x \cdot s}{W_x} + \frac{M_y \cdot s}{W_y} \leq \bar{\sigma}_t$$

$$= \frac{113,6706 \times 100}{192} + \frac{95,5625 \times 100}{128} \leq 187,5 \text{ kg/cm}^2$$

$$133,8616 \text{ kg/cm}^2 < 187,5 \text{ kg/cm}^2$$

6. Tegangan Sementara II

$$q_x s_2 = q_x \text{ tetap} + q_2 \text{ angin}$$

$$= 86,79 + (-22,63) = 64,16 \text{ kg/m}$$

$$q_y s_2 = q_y \text{ tetap}$$

$$M_x s_2 = 1/8 q_x s_2 L^2$$

$$= 1/8 \cdot 64,16 \cdot 2,263^2 = 41,072 \text{ kg m}$$

$$M_y s_2 = 1/8 q_y s_2 L^2$$

$$= 1/8 \cdot 86,79 \cdot 2,263^2 = 55,5583 \text{ kg m}$$

$$\sigma_{\text{fts2}} = \frac{M_x \cdot s_2}{W_x} + \frac{M_y \cdot s_2}{W_y} \leq \bar{\sigma}_t$$

$$= \frac{41,072 \times 100}{192} + \frac{55,5583 \times 100}{128} \leq 187,5 \text{ kg/cm}^2$$

$$64,7966 \text{ kg/cm}^2 < 187,5 \text{ kg/cm}^2$$

7. Kontrol Lendutan

$$F = \frac{5}{384} \cdot \frac{q \cdot L^4}{EI} + \frac{1}{48} \cdot \frac{P \cdot L^3}{EI} < \frac{1}{200} L$$

$$I = 1/12 \cdot b \cdot h^3$$

$$= 1/12 \cdot 8 \cdot 12^3 = 1152 \text{ cm}^4$$

$$E = 125.000 \text{ kg/cm}^2$$

L = 330 cm (jarak kuda-kuda)

$$F_x = \frac{5}{384} \frac{86,79 \times 330^4}{125.000 \times 1152 \times 100} + \frac{1}{48} \frac{70,71 \times 340^3}{125.000 \times 1152} < \frac{1}{200} \cdot 340$$

$$0,9307 + 0,3676 = 1,3 \text{ cm} < 1,7 \text{ cm}$$

$$F_y = \frac{5}{384} \frac{86,79 \times (340/2)^4}{125.000 \times 1152 \times 100} + \frac{1}{48} \frac{70,71 \times 340^3}{125.000 \times 1152} < \frac{1}{200} \cdot 340$$

$$0,0582 + 0,3676 = 0,4258 \text{ cm} < 1,7 \text{ cm}$$

$$F_{\max} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \leq \frac{1}{200} \cdot L$$

$$= \sqrt{1,3^2 + 0,4258^2} \leq \frac{1}{200} \cdot 340$$

$$1,368 \text{ cm} \leq 1,7 \text{ cm} \quad \text{Aman !!}$$

3.1.2 Perencanaan Dimensi Kuda-Kuda

1. Pembebatan

a. Beban Genteng (PPI 1983) = 50 kg/m²

$$P_0 = \frac{1}{2} \cdot 2,263 \cdot 3,3 \cdot 50 = 186,6975 \text{ kg}$$

$$P_1 = \frac{1}{2} \cdot 3,3 \cdot 2,263 \cdot 50 \cdot 2 = 360,4 \text{ kg}$$

b. Beban eternit (PPI 1983) = 11 kg/m²

$$P_0' = \frac{1}{2} \cdot 1,6 \cdot 3,3 \cdot 11 = 29,04 \text{ kg}$$

$$P_1' = \frac{1}{2} \cdot 1,6 \cdot 3,3 \cdot 11 \cdot 2 = 58,08 \text{ kg}$$

c. Beban Plafond (PPI 1983) = 7 kg/m²

$$P_0'' = \frac{1}{2} \cdot 1,6 \cdot 3,3 \cdot 7 = 18,48 \text{ kg}$$

$$P1'' = \frac{1}{2} \cdot 1,6 \cdot 3,3 \cdot 7 \cdot 2 = 36,96 \text{ kg}$$

d. Berat Kuda-Kuda

$$\text{ditaksir} = 20 \text{ kg/m}$$

$$P0''' = \frac{1}{2} \cdot 1,6 \cdot 20 = 16 \text{ kg}$$

$$P1'''' = P2'''' = P3'''' = \frac{1}{2} \cdot 1,6 \cdot 20 \cdot 2 = 32 \text{ kg}$$

e. Beban gording

$$\text{dimensi gording } 8/12$$

$$\text{Kelas kuat II mutu A , } Bj = 1,00 \text{ gr/cm}^3$$

$$P0 - IV = 0,08 \cdot 0,12 \cdot 3,3 \cdot 1000 = 31,68 \text{ kg}$$

f. Beban Tak Terduga

Beban diatas rangka :

$$P0 V-I = 10\% \cdot (P0 + P0-III + P0-IV)$$

$$= 10\% \cdot (186,6975 + 16 + 31,68) = 23,438 \text{ kg}$$

$$P1 V-I = P2 V-I = P3 V-I = P5 V-I$$

$$= 10\% \cdot (P1 + P1-III + P1-IV)$$

$$= 10\% \cdot (373,395 + 32 + 31,68) = 43,7075 \text{ kg}$$

Beban dibawah rangka :

$$P0 V-2 = 10\% \cdot (P0-I + P0-II)$$

$$= 10\% \cdot (29,04 + 18,48) = 4,752 \text{ kg}$$

$$P1 V-2 = P2 V-2 = P3 V-2$$

$$= 10\% \cdot (P1 II + P1 III)$$

$$= 10\% \cdot (58,08 + 36,96) = 9,504 \text{ kg}$$

Muatan Tetap :

diatas rangka

$$P_0 = 234,38 + 23,438 = 257,818 \text{ kg} \sim 258 \text{ kg}$$

$$P_1 = 437,075 + 43,7075 = 480,7825 \text{ kg} \sim 481 \text{ kg}$$

$$P_2 = 468,76 + 46,876 = 515,636 \text{ kg} \sim 516 \text{ kg}$$

dibawah rangka :

$$P_0 = 47,52 + 4,752 = 52,272 \text{ Kg} \sim 53 \text{ kg}$$

$$P_1 = P_2 = P_3 = 95,04 + 9,504 = 104,544 \text{ kg} \sim 105 \text{ kg}$$

g. Beban Angin

$$\text{Beban angin (W)} = 25 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{Kemiringan atap} = 45^\circ$$

Koefisien lereng atap menurut PPI 1983 untuk $< 60^\circ$:

Angin datang :

$$D = W \cdot (0,02 \dots - 0,4)$$

$$= 25 \cdot (0,02 \cdot 45 - 0,4) = 12,5 \text{ kg/m}^2$$

Angin pergi :

$$P = -0,4 \cdot Wn$$

$$= -0,4 \cdot 25 = -10 \text{ kg/m}^2$$

Muatan angin datang :

$$Pd0 = \frac{1}{2} \cdot 2,263 \cdot 3,3 \cdot 12,5 = 46,67 \text{ kg} \sim 47 \text{ kg}$$

$$Pd1 = \frac{1}{2} \cdot (2,263 + 2,263) \cdot 3,3 \cdot 12,5 = 93,35 \text{ kg} \sim 94 \text{ kg}$$


$$Pd2 = \frac{1}{2} \cdot (2,263 + 2,263) \cdot 3,3 \cdot 12,5 = 93,35 \text{ kg} \sim 94 \text{ kg}$$

Muatan angin pergi :


$$Pp0 = \frac{1}{2} \cdot 2,263 \cdot 3,3 \cdot 10 = 37,34 \text{ kg} \sim 38 \text{ kg}$$

$$Pp1 = \frac{1}{2} \cdot (2,263 + 2,263) 3,3 \cdot 10 = 74,679 \text{ kg} \sim 76 \text{ kg}$$


$$Pp2 = \frac{1}{2} \cdot (2,263 + 2,263) 3,3 \cdot 10 = 74,679 \text{ kg} \sim 76 \text{ k}$$

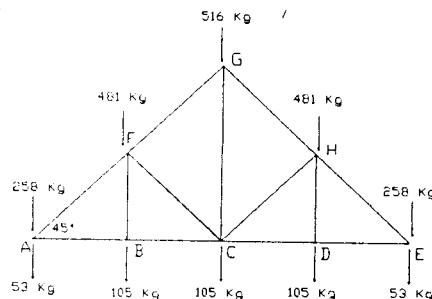

Gambar 3.2 Pembebanan tetap

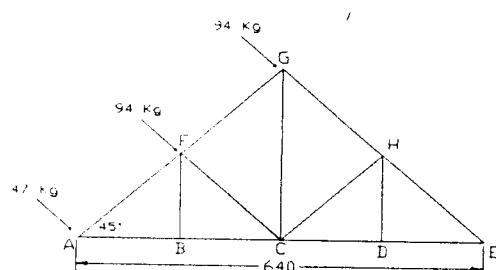

Gambar 3.3 Pembebanan angin tekan

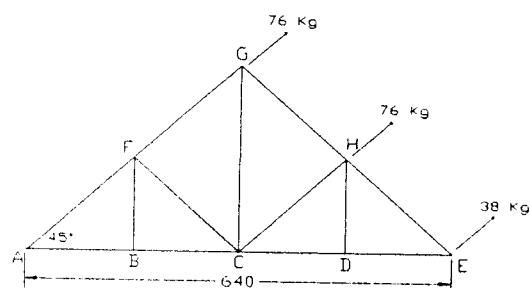

Gambar 3.4 Pembebanan angin hisap

2. Hitungan Dimensi Batang

Jenis kayu :

Kayu kelas II mutu A , $B_j = 0,8 \text{ gr/cm}^3$

beban tetap dan terlindung, $\beta = 1$

beban tetap dan tekanan angin, $\gamma = 5/4$

$$\bar{\sigma}_{lt} = 1 \cdot 5/4 \cdot 100 = 125 \text{ kg/cm}^2$$

$$\bar{\sigma}_{ds//} = \bar{\sigma}_{tr//} = 1 \cdot 5/4 \cdot 85 = 106,25 \text{ kg/cm}^2$$

$$\bar{\sigma}_{ds\perp} = 1 \cdot 5/4 \cdot 25 = 31,25 \text{ kg/cm}^2$$

$$\bar{\tau} // = 1 \cdot 5/4 \cdot 12 = 10 \text{ kg/cm}^2$$

dengan $B_j = 0,8 \text{ gr/cm}^3$

$$\bar{\sigma}_{lt} = 170 \cdot 0,8 = 136 \text{ kg/cm}^2$$

$$\bar{\sigma}_{ds//} = \bar{\sigma}_{tr//} = 150 \cdot 0,8 = 120 \text{ kg/cm}^2$$

$$\bar{\sigma}_{ds\perp} = 40 \cdot 0,8 = 32 \text{ kg/cm}^2$$

$$\bar{\tau} // = 20 \cdot 0,8 = 16 \text{ kg/cm}^2$$

dipakai nilai yang terkecil !!

-Batang atas

batang tekan :

gaya tekan maksimum = -1440,515 kg

panjang batang = 2,263 m

balok tunggal = 8/12

$i_{min} = 0,289 \cdot b$

$$= 0,289 \cdot 8 = 2,312 \text{ cm}$$

$$\lambda = \frac{1}{i \text{ min}}$$

$$= \frac{2,263}{2,312} = 97,88 \text{--} 98 \text{ kg/cm}^2$$

dicari faktor tekuk (ω) = 2,88

$$\sigma_{ds} / / = \frac{P \cdot W}{F}$$

$$= \frac{1440,515 \times 2,88}{12 \times 8}$$

$$= 43,215 \text{ kg/cm}^2 < = 106,25 \text{ kg/cm}^2$$

-*Batang bawah*

Batang tarik

Gaya tarik maksimum = 1138,806 kg

Panjang batang = 1,6 m

Balok tunggal = 6/8

Sambungan dengan baut, perlemahan 20%

$$\sigma_{tr} = \frac{P}{0,8 \cdot F}$$

$$= \frac{1138,806}{0,8 \cdot 6,8} = 19,77 \text{ kg/cm}^2 < 106,25 \text{ kg/cm}^2$$

-*Batang vertikal*

Batang tarik

Gaya tarik maksimum = 759 kg

Panjang batang = 3,2 m

Balok ganda = 6/8

$$\sigma_{tr} = \frac{P}{0,8 \cdot F}$$

$$= \frac{759}{2 \times 0,8 \times 6 \times 8} = 6,5885 \text{ kg/cm}^2 < 106,25 \text{ kg/cm}^2$$

-Batang diagonal

batang tekan :

gaya tekan maksimum = 547,255 kg

panjang batang = 2,263 m

balok tunggal = 6/8

$$i_{min} = 0,289 \cdot b$$

$$= 0,289 \cdot 6 = 1,734 \text{ cm}$$

$$\lambda = \frac{1}{i_{min}}$$

$$= \frac{226,3}{1,734} = 130,5 \text{ kg/cm}^2$$


dicari faktor tekuk (ω) = 5,525

$$\sigma_{ds//} = \frac{P \cdot W}{F}$$

$$= \frac{547,225 \times 5,525}{6 \times 8}$$

$$= 42 \text{ kg/cm}^2 < 106,25 \text{ kg/cm}^2$$

3.1.3 Perencanaan Sambungan

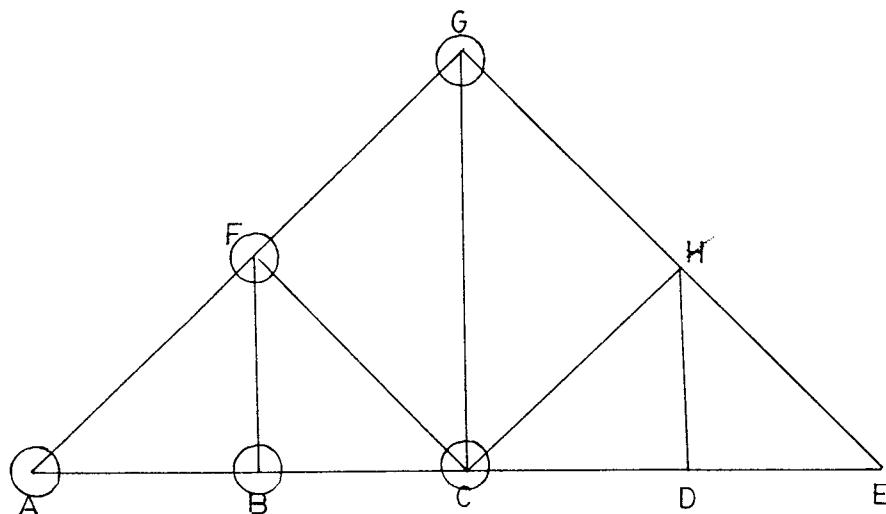

1. Sambungan Join A

$$\text{Gaya batang A1} = -1440,515 \text{ kg}$$

$$\text{Gaya batang B1} = 1138,806 \text{ kg}$$

Hubungan A1 dengan B1, menggunakan sambungan gigi

$$\alpha = 45^\circ \quad \sin 1/2 \alpha = 0,383 \quad \sin \alpha = 0,707$$

$$\cos 1/2 \alpha = 0,924 \quad \cos \alpha = 0,707$$

$$\sigma_{ds1/2\alpha} = \sigma_{ds//} - (\sigma_{ds//} - \sigma_{ds\perp}) \sin 1/2 \alpha$$

$$= 75 - (75 - 18,75) \cdot \sin 1/2 \cdot 45^\circ$$

$$= 53,48 \text{ kg/cm}^2$$


$$t_v = \frac{S \cdot \cos^2 1/2 \alpha}{b \cdot \tau //} = \frac{1440,505 \times 0,8538}{8 \times 53,48} = 2,87 \approx 3$$

$$L_v = \frac{S \cdot \cos \alpha}{b \cdot \tau //} = \frac{1440,505 \times 0,707}{8 \times 10} = 12,73 \approx 13 \text{ cm}$$

syarat $L_v \geq 15 \text{ cm}$

$$tv \leq \frac{1}{4} h = 3 \text{ cm}$$

jadi $Lv = 15 \text{ cm}$, $tv = 2,4 \text{ cm}$

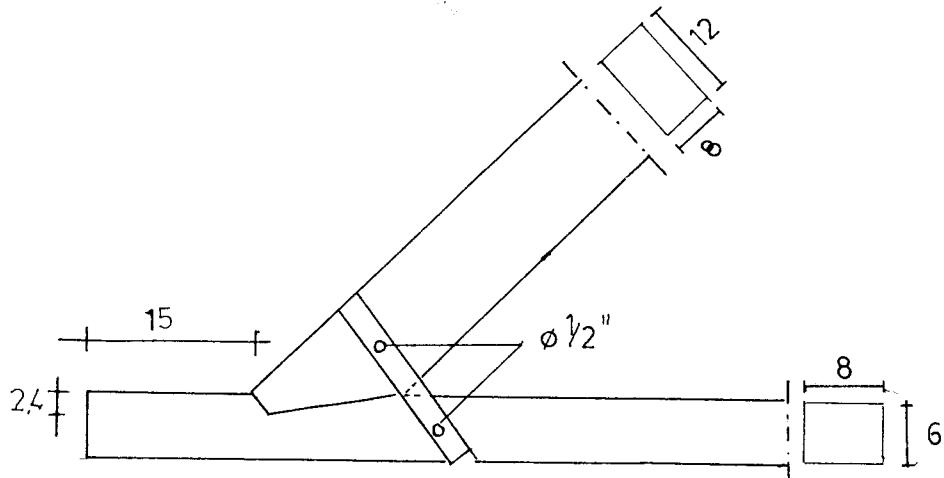

2. Sambungan Join B

Gaya batang V1 = 106,00 kg

Gaya batang B1 = 1138,806 kg

Gaya batang B2 = 1138,806 kg

Hubungan V1 dengan B menggunakan sambungan baut, $\varnothing 5/8'' = 1,59 \text{ cm}$

Sambungan golongan III tampang dua :

$$P = 60 \cdot d \cdot m \cdot (1 - 0,6 \cdot \sin \alpha)$$

$$= 60 \cdot 1,59 \cdot 6 \cdot (1 - 0,6 \cdot \sin 90^\circ) = 228,96 \text{ kg}$$

$$P = 120 \cdot d \cdot l \cdot (1 - 0,6 \cdot \sin \alpha)$$


$$= 120 \cdot 1,59 \cdot 6 \cdot (1 - 0,6 \cdot \sin 90^\circ) = 457,92 \text{ kg}$$

$$P = 340 \cdot d^2 \cdot (1 - 0,35 \cdot \sin \alpha)$$

$$= 340 \cdot 1,59^2 \cdot (1 - 0,35 \cdot \sin 90^\circ) = 558,7101 \text{ kg}$$

nilai yang terkecil $P = 228,96 \text{ kg}$

$$\text{Jumlah baut} = \frac{106}{228,96} = 0,463 \approx 1\varnothing 5/8"$$

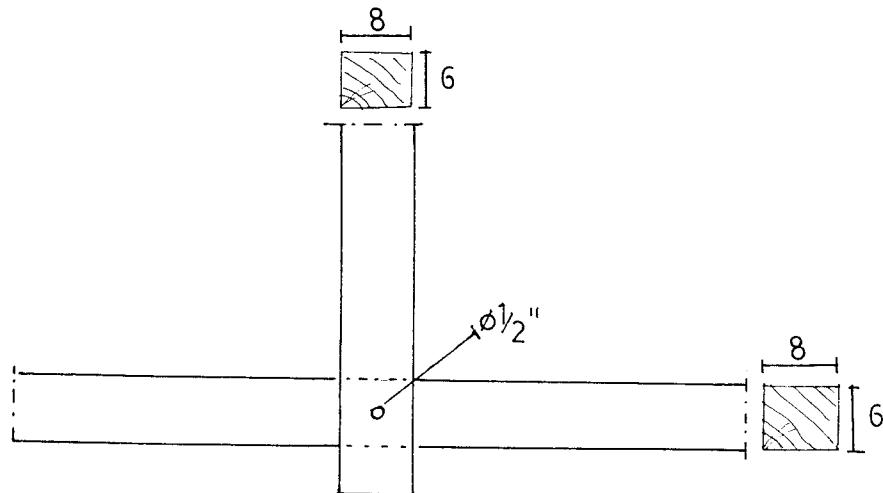

3. Sambungan Join F

Gaya batang A1 = -1352,995 kg

Gaya batang A2 = -927,317 kg

Gaya batang V1 = 106,00 kg

Gaya batang D1 = -515,778 kg

Sambungan golongan II tampang dua :

$$P = 60 \cdot d \cdot m \cdot (1 - 0,6 \cdot \sin \alpha)$$

$$= 60 \cdot 1,59 \cdot 6 \cdot (1 - 0,6 \cdot \sin 45^\circ) = 329,5512 \text{ kg}$$

$$P = 120 \cdot d \cdot l \cdot (1 - 0,6 \cdot \sin \alpha)$$

$$= 120 \cdot 1,59 \cdot 6 \cdot (1 - 0,6 \cdot \sin 45^\circ) = 659,1025 \text{ kg}$$

$$P = 340 \cdot d^2 \cdot (1 - 0,35 \cdot \sin \alpha)$$

$$= 340 \cdot 1,59^2 \cdot (1 - 0,35 \cdot \sin 45^\circ) = 646,825 \text{ kg}$$

nilai terkecil P=329,551kg


$$\text{jumlah baut} = \frac{106}{329,5512} = 0,322 \approx 1\varnothing 5/8"$$

Sambungan D1 dengan A menggunakan sambungan gigi :

$$\begin{aligned}\sigma_{ds1/2\alpha} &= \sigma_{ds//} - (\sigma_{ds//} - \sigma_{ds\perp}) \sin 1/2\alpha \\ &= 75 - (75 - 18,75) \cdot \sin 1/2 \cdot 90^\circ \\ &= 35,225 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$

$$tv = \frac{S \cdot \cos^2 1/2\alpha}{b \cdot \sigma 1/2\alpha} = \frac{547,225 \times 0,8538}{6 \times 35,225} = 2,2 \text{ cm}$$

syarat $tv \leq \frac{1}{4} h = 3 \text{ cm}$

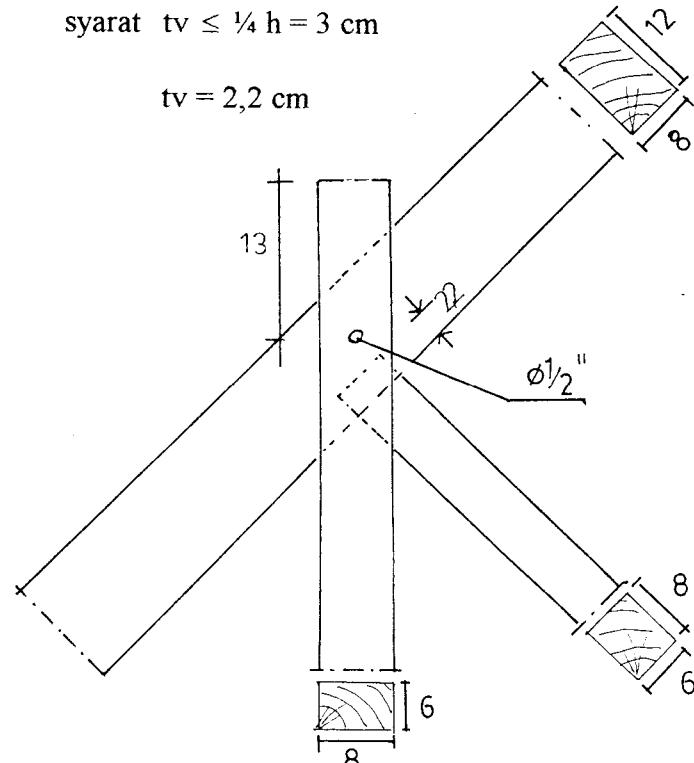

4. Sambungan Join G

$$\begin{aligned}\sigma_{ds1/2\alpha} &= \sigma_{ds//} - (\sigma_{ds//} - \sigma_{ds\perp}) \sin 1/2\alpha \\ &= 75 - (75 - 18,75) \cdot \sin 1/2 \cdot 45^\circ \\ &= 53,48 \text{ kg/cm}^2\end{aligned}$$




$$tv = \frac{S \cdot \cos^2 1/2\alpha}{b \cdot \sigma 1/2\alpha} = \frac{987,260 \times 0,8538}{8 \times 53,48} = 1,97 \approx 2$$

$$Lv = \frac{S \cdot \cos \alpha}{b \cdot \tau //} = \frac{987,260 \times 0,707}{8 \times 10} = 8,73 \text{ cm}$$

syarat $Lv \geq 15 \text{ cm}$

$$tv \leq \frac{1}{4} h = 3 \text{ cm}$$

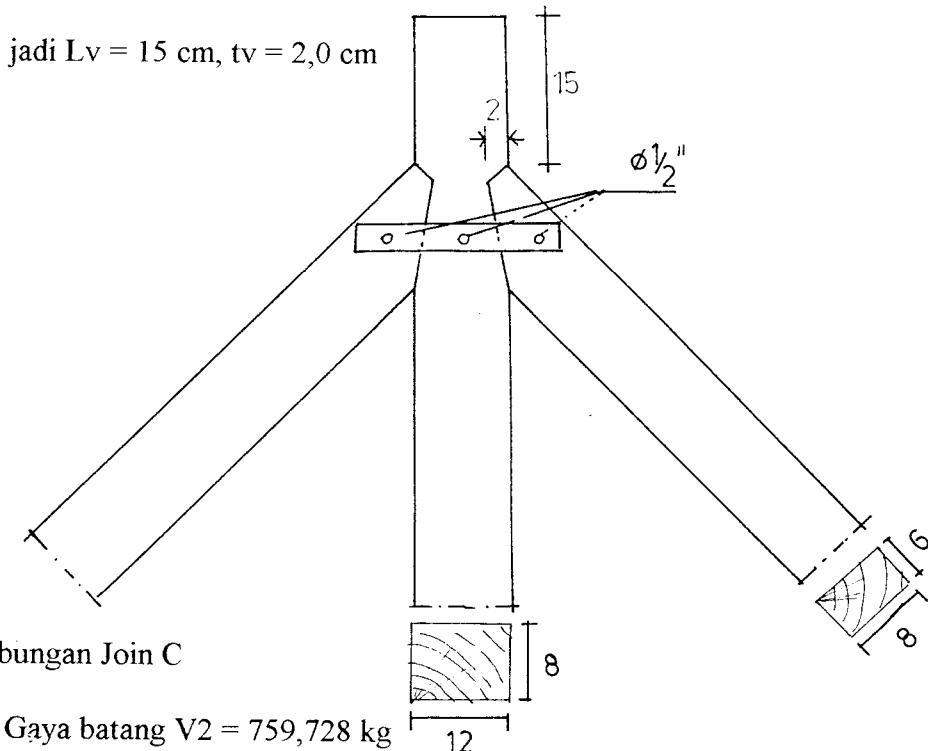

Hubungan B2, B3, dan V2 menggunakan plat U tebal 0,4 cm,

$$\sigma = 18,75 \text{ kg/cm}^2, \text{ lebar plat yang dibutuhkan } L = \frac{759,728}{6 \times 1875} = 6,75 \approx 7 \text{ cm}$$

Baut yang dibutuhkan untuk batang vertikal menggunakan sambungan golongan III tampang satu :

$$P = 25 \cdot d \cdot m \cdot (1 - 0,6 \cdot \sin \alpha)$$

$$= 25 \cdot 1,59 \cdot 6 \cdot (1 - 0,6 \cdot \sin 0^\circ) = 238,5 \text{ kg}$$

$$P = 170 \cdot d^2 \cdot m \cdot (1 - 0,35 \cdot \sin \alpha)$$

$$= 170 \cdot 1,59^2 \cdot 6 \cdot (1 - 0,35 \cdot \sin 0^\circ) = 429,777 \text{ kg}$$

nilai yang terkecil $P = 238,5 \text{ kg}$

kekuatan baut dinaikkan 25%, $P = 238,5 \times 1,25 = 298,125 \text{ kg}$

$$\text{Jumlah baut} = \frac{759,728}{298,125} = 2,55 \approx 3 \text{ buah baut}$$

Hubungan antara D1,D2 dan V2 menggunakan sambungan gigi

$$\sigma_{dsL/2\alpha} = \sigma_{ds//} - (\sigma_{ds//} - \sigma_{ds\perp}) \sin 1/2\alpha$$

$$= 75 - (75 - 18,75) \cdot \sin 1/2 \cdot 45^\circ$$

$$= 53,48 \text{ kg/cm}^2$$

$$tv = \frac{S \cdot \cos^2 1/2\alpha}{b \cdot \sigma 1/2\alpha} = \frac{547,225 \times 0,8538}{6 \times 53,48} = 1,456 \approx 1,5$$

$$Lv = \frac{S \cdot \cos \alpha}{b \cdot \tau //} = \frac{547,225 \times 0,707}{6 \times 10} = 6,5 \text{ cm}$$

syarat $Lv \geq 15 \text{ cm}$

$$tv \leq \frac{1}{4} h = 3 \text{ cm}$$

jadi $Lv = 15 \text{ cm}$, $tv = 1,5 \text{ cm}^3$

2. Daftar Kebutuhan Baut

Tabel 3.3 Kebutuhan Baut

Join	\emptyset baut	Jumlah
A = E	---	---
B = D	2 $\emptyset 5/8$	2
F = H	2 $\emptyset 5/8$	2
G	3 $\emptyset 5/8$	3
C	3 $\emptyset 5/8$	3

jumlah = 10 buah

3. Kontrol berat kuda - kuda terhadap berat taksiran awal

Berat total kayu = 0,1007 ton = 100,7 kg

Berat baut + begel = 15% x berat total kayu

$$= 15\% \times 100,7$$

$$= 15,105 \text{ kg}$$

Berat kuda - kuda /m = (15,105 + 100,7) / 6,4

$$= 18,1 \text{ kg} < 20 \text{ kg} \quad \text{Amaan !}$$

3.2 Perencanaan Pelat

3.2.1 Analisa pembebanan

Beban tetap = beban mati + beban hidup

a. Beban mati

Beban mati lantai Basement

-Tebal pelat diambil = 20 cm

-Berat sendiri pelat = $0,20 \cdot 2400 = 480 \text{ kg/m}^2$

-Berat pasir tebal 10 cm = $0,10 \cdot 1600 = 160 \text{ kg/m}^2$

-Berat ubin tebal 2 cm = $0,02 \cdot 2400 = 48 \text{ kg/m}^2$

-Berat spesi tebal 1 cm = $0,01 \cdot 2100 = 21 \text{ kg/m}^2$

$$\overline{\text{qd}} = 709 \text{ kg/m}^2$$

Beban mati lantai Groundfloor s/d Topfloor

-Tebal pelat diambil = 12 cm

-Berat sendiri pelat = $0,12 \cdot 2400 = 288 \text{ kg/m}^2$

-Berat pasir tebal 10 cm = $0,10 \cdot 1600 = 160 \text{ kg/m}^2$

-Berat ubin tebal 2 cm = $0,02 \cdot 2400 = 48 \text{ kg/m}^2$

-Berat spesi tebal 1 cm = $0,01 \cdot 2100 = 21 \text{ kg/m}^2$

$$\overline{\text{qd}} = 517 \text{ kg/m}^2$$

b. Beban hidup

Beban hidup atau beban berguna menurut Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983 adalah sebagai berikut :

Ruang kantor = 250 kg/cm²

Ruang serbaguna = 400 kg/cm²

Ruang Taman Kanak - Kanak = 250 kg/cm²

Pertokoan / koperasi = 250 kg/cm²

Gudang , ruang mesin = 400 kg/cm²

Musholla = 250 kg/cm²

Kamar sewa = 250 kg/cm²

Tabel 3.4 Spesifikasi Pembebanan

Lantai	Ruang	Beban Mati (qd) (kg / m ²)	Beban Hidup (ql) (kg / m ²)	1,2.qd + 1,6 ql (kg / m ²)
Basement	Parkir	709	800	2130,8
	R.Pengelola	709	250	1250,8
	R.Sampah	709	250	1250,8
Ground Floor	R.Sewa	517	250	1020,4
	Toko	517	250	1020,4
	Taman Kanak	517	250	1020,4
	R.Serba Guna	517	400	1260,4
	Musholla	517	250	1020,4
	Gudang	517	400	1260,4
I	R.Kamar Sewa	517	250	1020,4
II	R.Kamar Sewa	517	250	1020,4
III	R.Kamar Sewa	517	250	1020,4
IV	R.Kamar Sewa	517	250	1020,4
Topfloor	R.Kamar Sewa	517	250	1020,4

$$R_n = M_{max} / (b \cdot d^2)$$

$$= 8,0975E6 / (1000 \cdot 96^2) = 0,879$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right]$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{11,294} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2,11,294 \cdot 0,879}{400}} \right] = 0,00374$$

$$\rho_{perlu} < \rho_{min} \rightarrow \text{maka dipakai } \rho_{min} = 0,00583$$

$$\begin{aligned} As_{perlu} &= \rho_{perlu} \cdot b \cdot d \\ &= 0,00593 \cdot 1000 \cdot 96 = 559,68 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$As\varnothing = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot D^2 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 8^2 = 50,265 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} = (50,265 \cdot 1000) / 559,68 = 89,81 \sim 80 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 8-80$

arah Y

$$M_{nx} = My/\phi = 3,5536/0,8 = 4,441 \text{ KN.m}$$

$$\begin{aligned} \rho_b &= \frac{0,85 \cdot f_c' \cdot \beta_1}{f_y} \frac{600}{600 + f_y} \\ \rho_b &= \frac{0,85 \cdot 2,0,85}{240} \frac{600}{600 + 240} = 0,05376 \end{aligned}$$

$$\rho_{min} = 1,4/f_y$$

$$= 1,4/240 = 0,00583$$

$$\rho_{max} = 0,75 \cdot \rho_b$$

$$= 0,75 \cdot 0,05376 = 0,04032$$

$$m = f_y / (0,85 \cdot f_c)$$

$$= 240 / (0,85 \cdot 25) = 11,294$$

$$R_n = M_{max} / (b \cdot d^2)$$

$$= 4,441E6 / (1000 \cdot 88^2) = 0,5734$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot Rn}{fy}} \right]$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{11,294} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2.11,294.05734}{400}} \right] = 0,0024$$

$$\rho_{perlu} < \rho_{min} \rightarrow \text{maka dipakai } \rho_{min} = 0,00583$$

$$\begin{aligned} As_{perlu} &= \rho_{perlu} \cdot b \cdot d \\ &= 0,00583 \cdot 1000 \cdot 88 = 513,128 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$As\varnothing = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot D^2 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 8^2 = 50,265 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} = (50,265 \cdot 1000) / 513,128 = 97,95 \text{ mm} \sim 80 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 8-80$

Perencanaan pemulangan tumpuan

arah x

$$Mnx = Mtx / \phi = 6,478 / 0,8 = 8,0975 \text{ KN.m}$$

$$\begin{aligned} \rho_b &= \frac{0,85 \cdot fc' \cdot \beta_1}{fy} \frac{600}{600 + fy} \\ \rho_b &= \frac{0,85 \cdot 2 \cdot 0,85}{240} \frac{600}{600 + 240} = 0,05376 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{min} &= 1,4/fy \\ &= 1,4/240 = 0,00583 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{max} &= 0,75 \cdot \rho_b \\ &= 0,75 \cdot 0,05376 = 0,04032 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &= fy / (0,85 \cdot fc) \\ &= 240 / (0,85 \cdot 25) = 11,294 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Rn &= M_{max} / (b \cdot d^2) \\ &= 8,0975E6 / (1000 \cdot 96^2) = 0,879 \end{aligned}$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot Rn}{fy}} \right]$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{11,294} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2.11,294.0,879}{400}} \right] = 0,00374$$

$\rho_{\text{perlu}} < \rho_{\text{min}} \rightarrow$ maka dipakai $\rho_{\text{min}} = 0,00583$

$$\begin{aligned} As_{\text{perlu}} &= \rho_{\text{perlu}} \cdot b \cdot d \\ &= 0,00593 \cdot 1000 \cdot 96 = 559,68 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$As\varnothing = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot D^2 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 8^2 = 50,265 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} = (50,265 \cdot 1000) / 559,68 = 89,81 \sim 80 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 8-80$

Perencanaan tulangan tumpuan

arah y

$$Mnx = Mty/\phi = 3,5536/0,8 = 4,441 \text{ KN.m}$$

$$\begin{aligned} \rho b &= \frac{0,85 \cdot fc' \cdot \beta_1}{fy} \frac{600}{600 + fy} \\ \rho b &= \frac{0,85 \cdot 2 \cdot 0,85}{240} \frac{600}{600 + 240} = 0,05376 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\text{min}} &= 1,4/fy \\ &= 1,4/240 = 0,00583 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\text{max}} &= 0,75 \cdot \rho b \\ &= 0,75 \cdot 0,05376 = 0,04032 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &= fy / (0,85 \cdot fc) \\ &= 240 / (0,85 \cdot 25) = 11,294 \\ Rn &= M_{\text{max}} / (b \cdot d^2) \\ &= 4,441E6 / (1000 \cdot 88^2) = 0,5734 \end{aligned}$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right]$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{11,294} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2.11,294.05734}{400}} \right] = 0,0024$$

$\rho_{perlu} < \rho_{min}$ → maka dipakai $\rho_{min} = 0,00583$

$$\begin{aligned} As_{perlu} &= \rho_{perlu} \cdot b \cdot d \\ &= 0,00583 \cdot 1000 \cdot 96 = 559,68 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$As\varnothing = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot D^2 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 8^2 = 50,265 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} = (50,265 \cdot 1000) / 559,68 = 89,81 \text{ mm} \sim 80 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 8-80$

Perhitungan tulangan bagi

$$\begin{aligned} As_{bagi} &= (0,0018 \cdot 400 \cdot b \cdot h) / f_y \\ &= (0,0018 \cdot 400 \cdot 1000 \cdot 120) / 240 \\ &= 360 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{dipakai } A\varnothing 6 = 28,26 \text{ mm}^2$$


$$\begin{aligned} \text{jarak tulangan} &= (28,26 \cdot 1000) / 360 \\ &= 78,5 \text{ mm} \sim 75 \text{ mm} \end{aligned}$$

pakai $\varnothing 6-75$


Kontrol kapasitas momen

Lapangan arah x


$$\begin{aligned} C &= 0,85 \cdot f_c' \cdot b \cdot a \\ &= 0,85 \cdot 25 \cdot 1000 \cdot a = 21250 a \end{aligned}$$

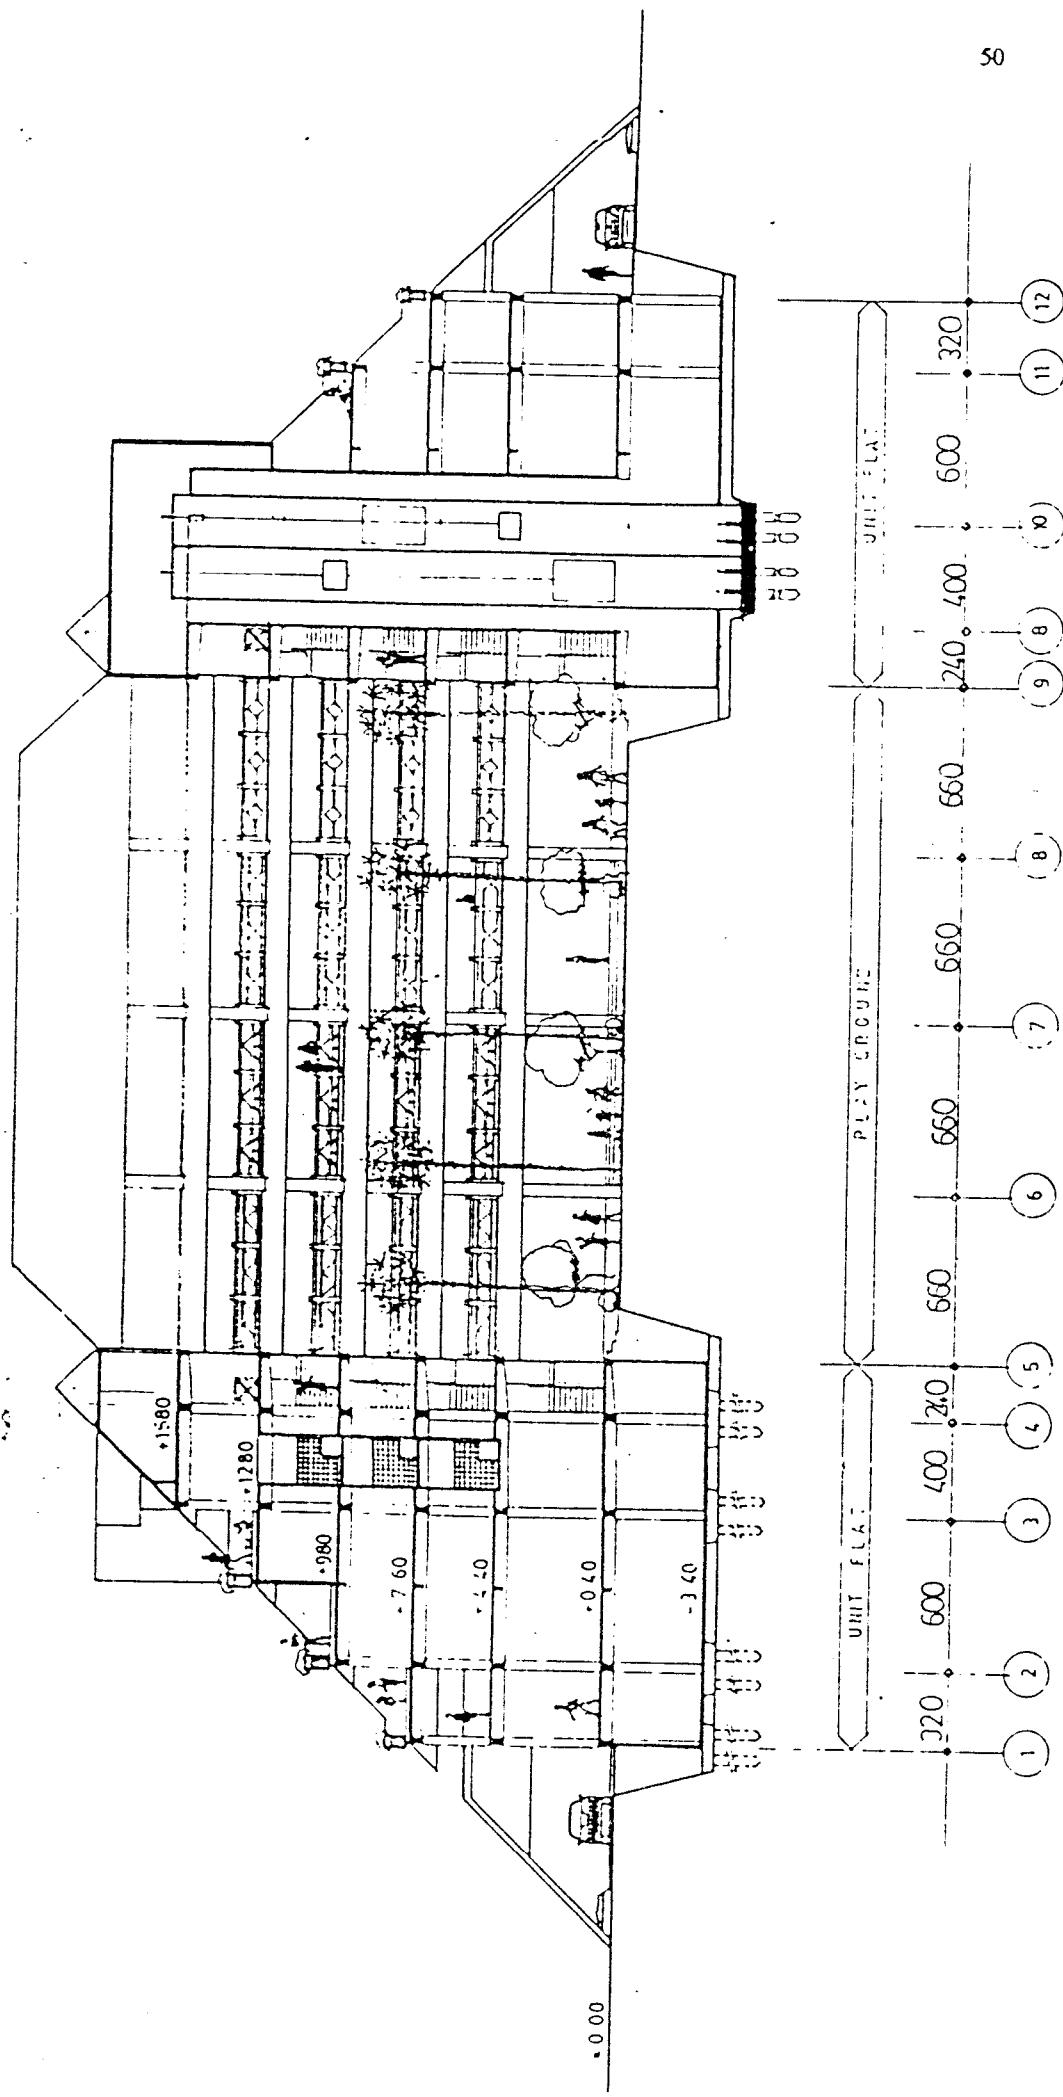


Gambar 3.11 Potongan membujur

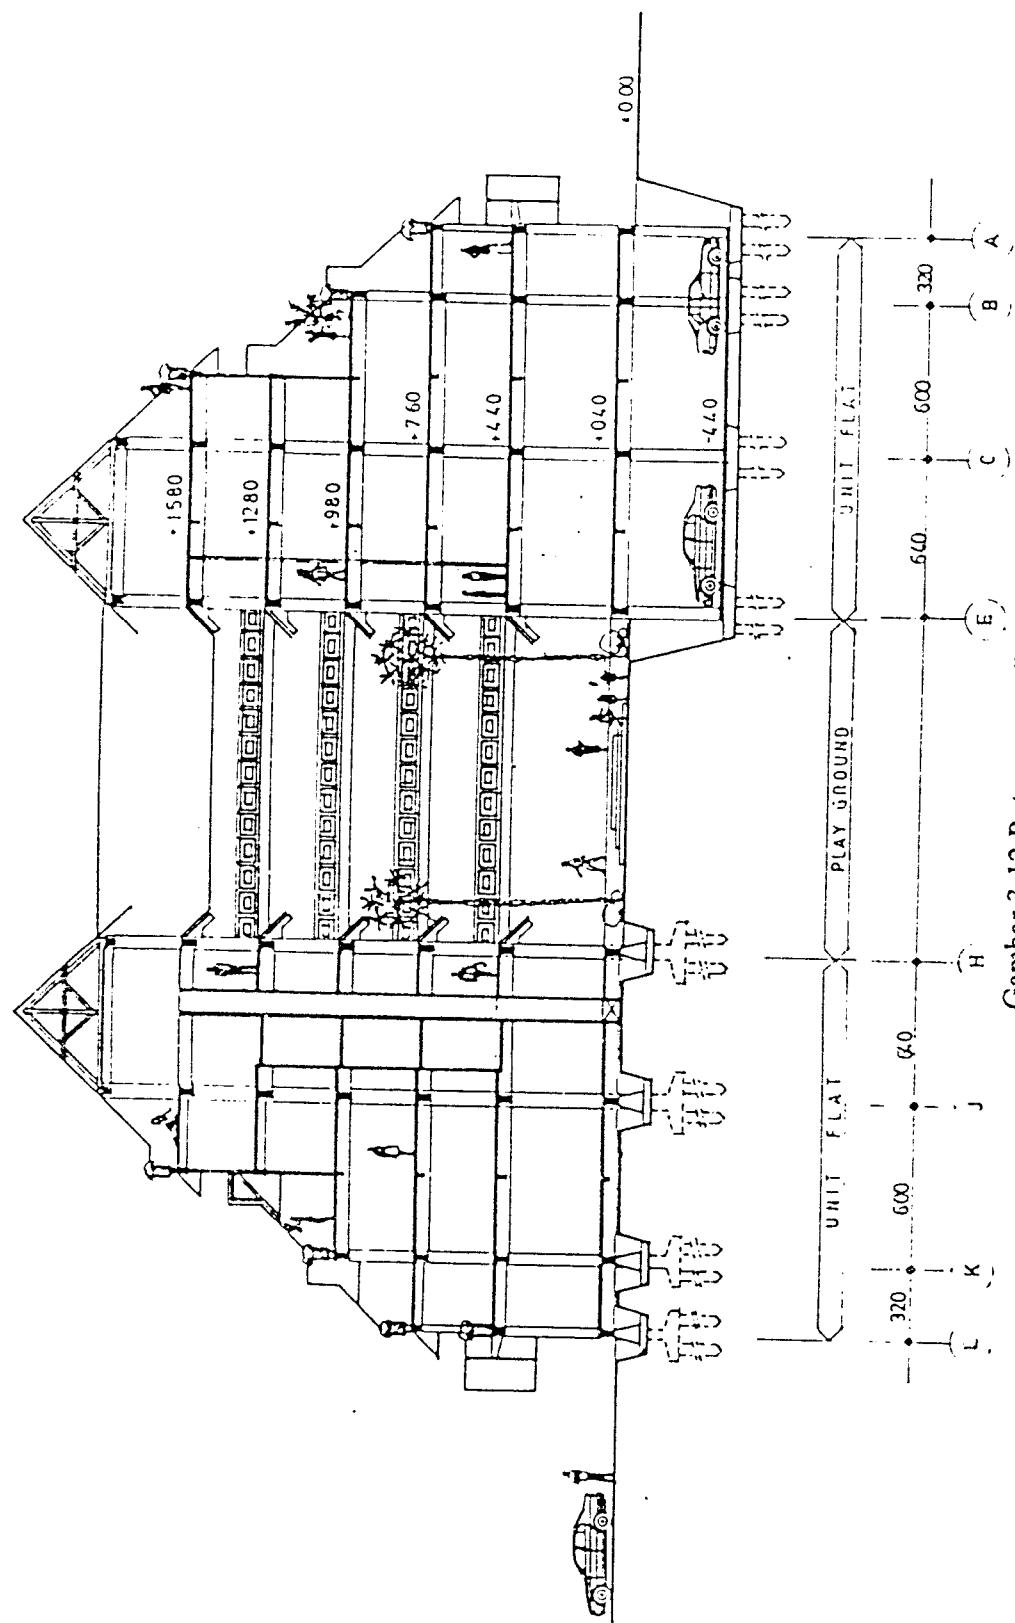


Gambar 3.12 Potongan melintang

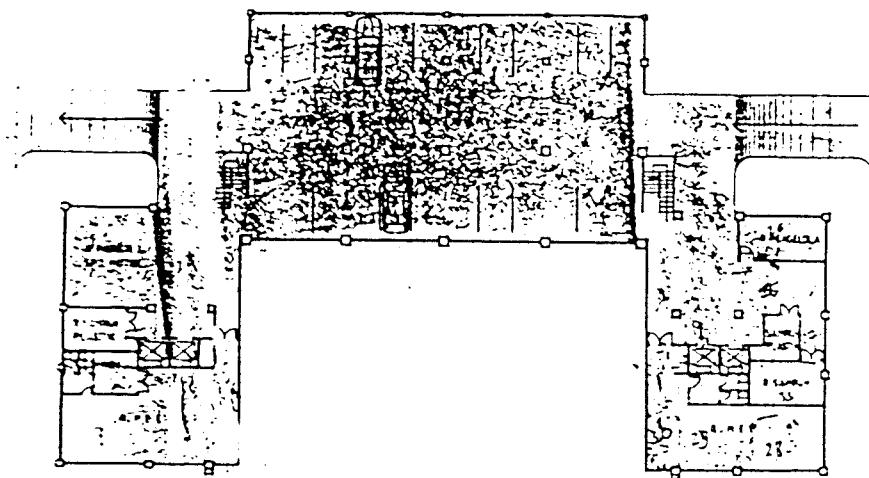


Gambar 3.13 Denah basemen

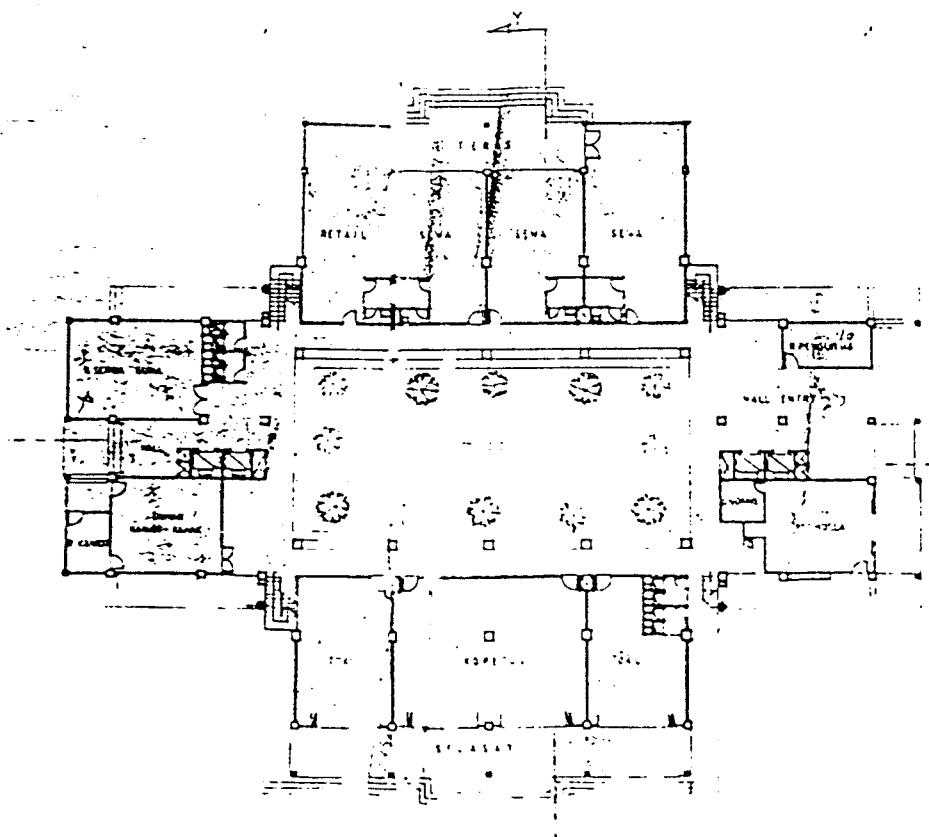


Gambar 3.14 Denah lantai dasar

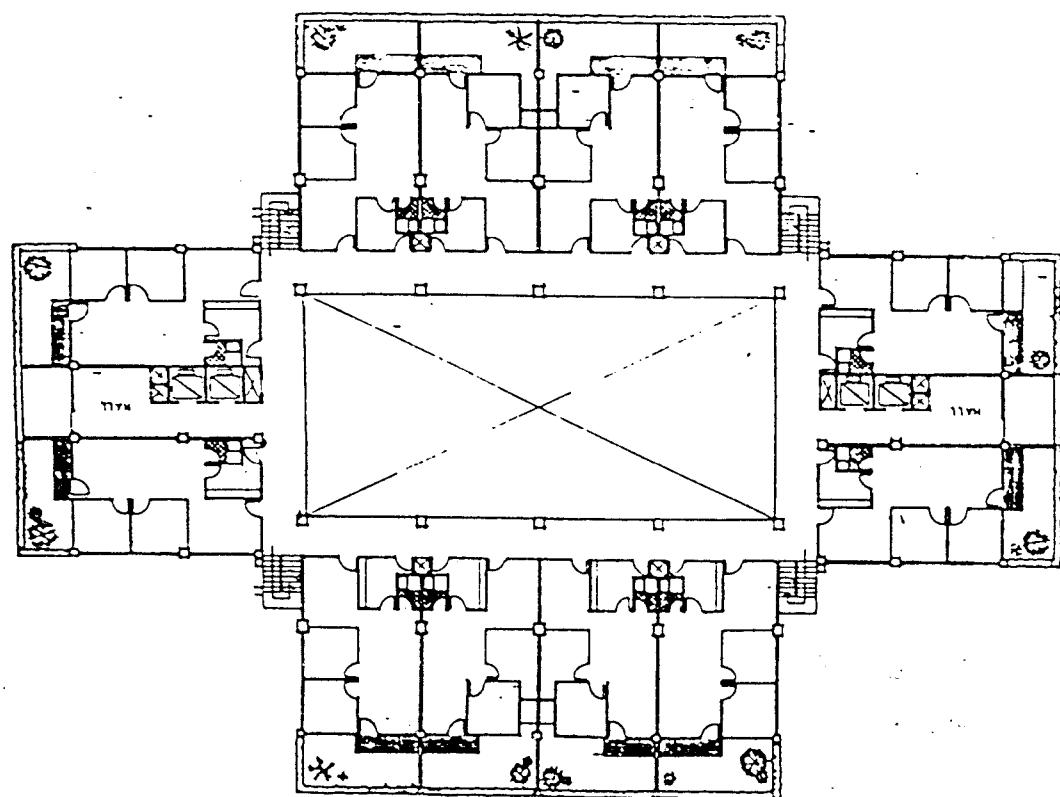


Gambar 3.15 Denah lantai I & II

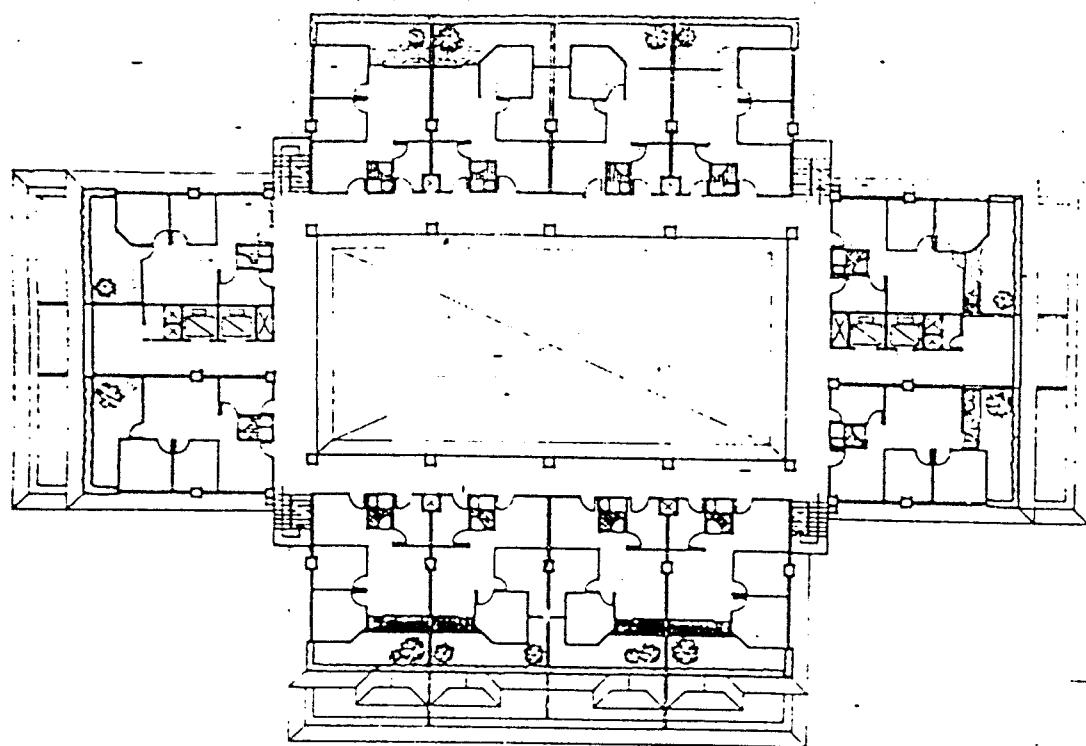


Gambar 3.16 Denah lantai III

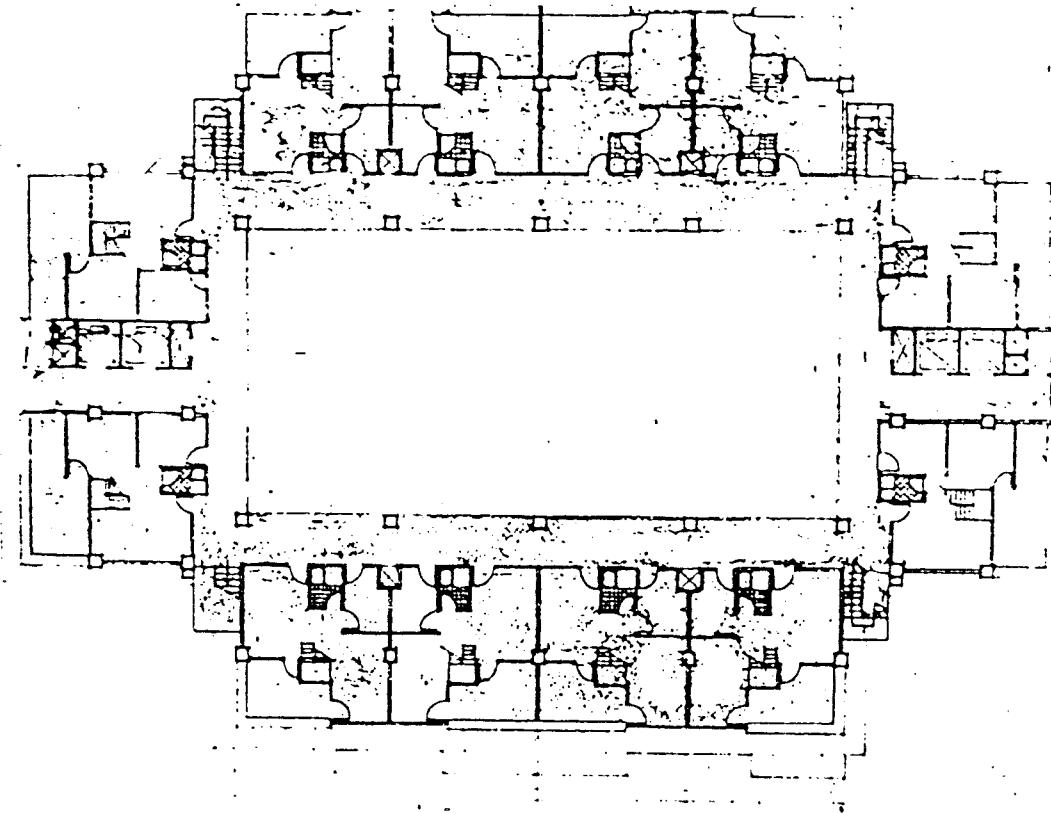


Gambar 3.17 Denah lantai IV

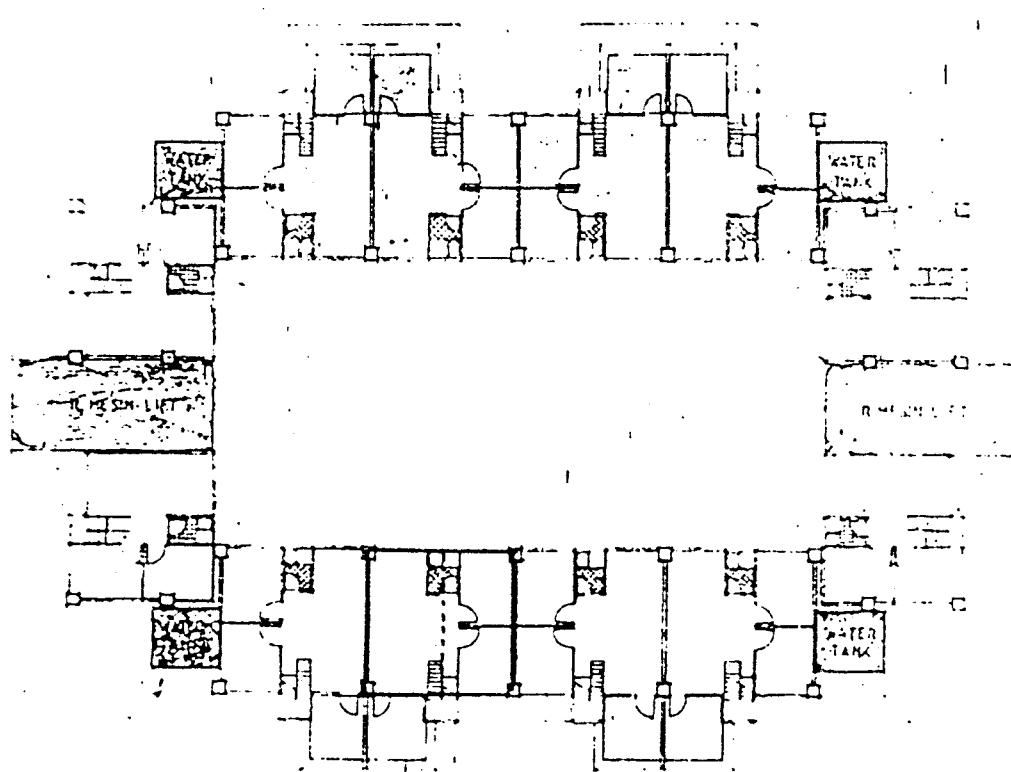


Gambar 3.18 Denah lantai atas

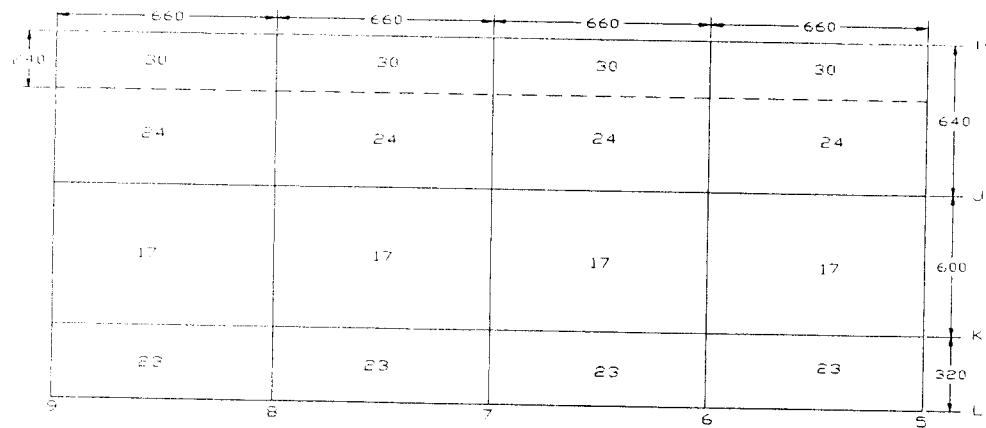

Gambar 3.19 Perencanaan pelat lantai Basement

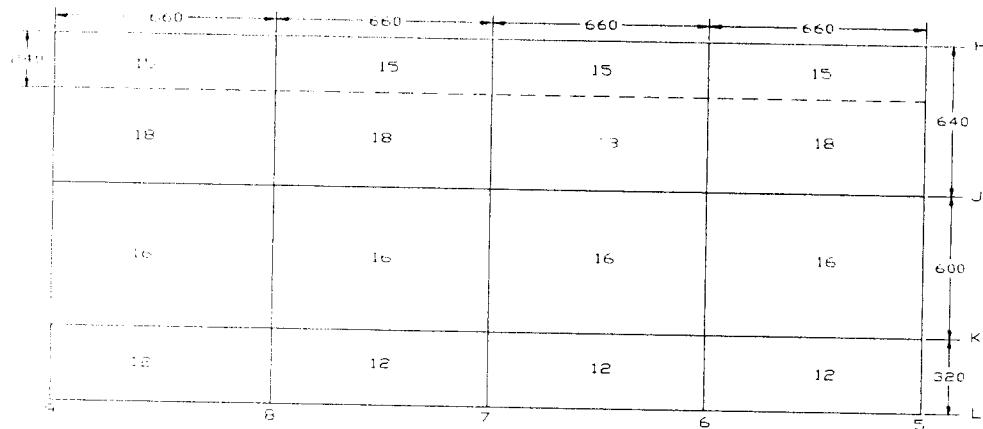


Gambar 3.20 Denah pelat lantai dasar

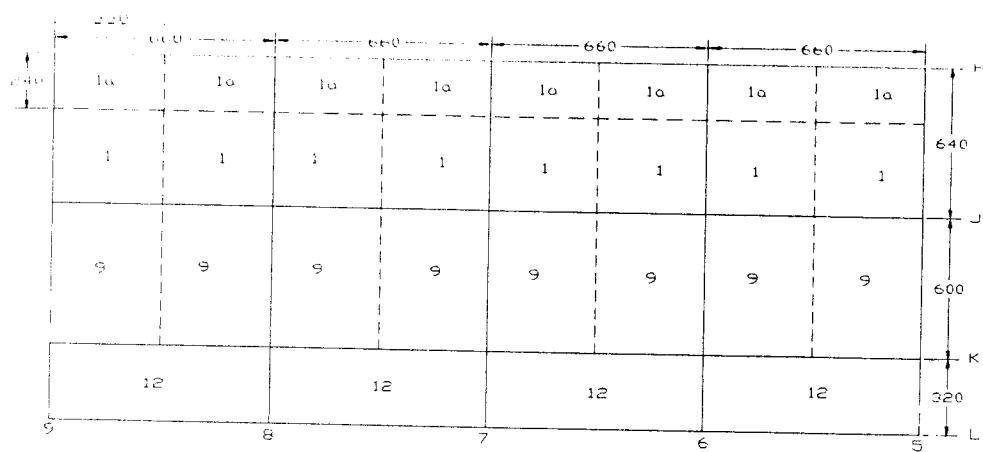


Gambar 3.21 Denah pelat lantai 1= lantai 2

— = Balok induk


— = Balok anak

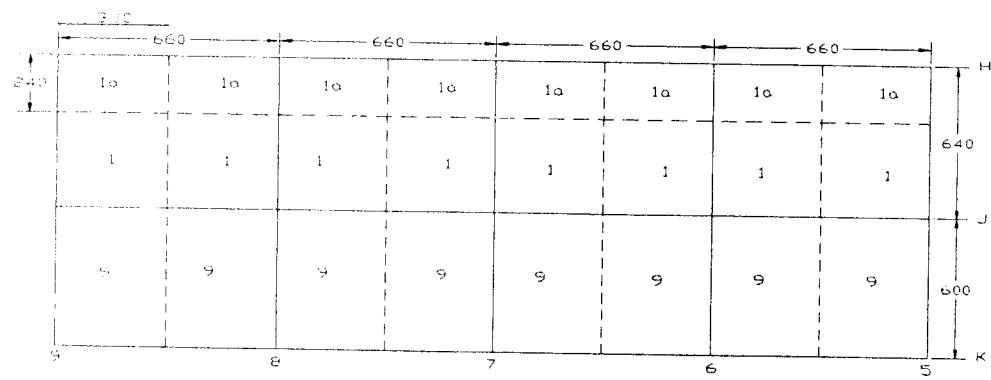

Gambar 3.22 Denah pelat lantai 3

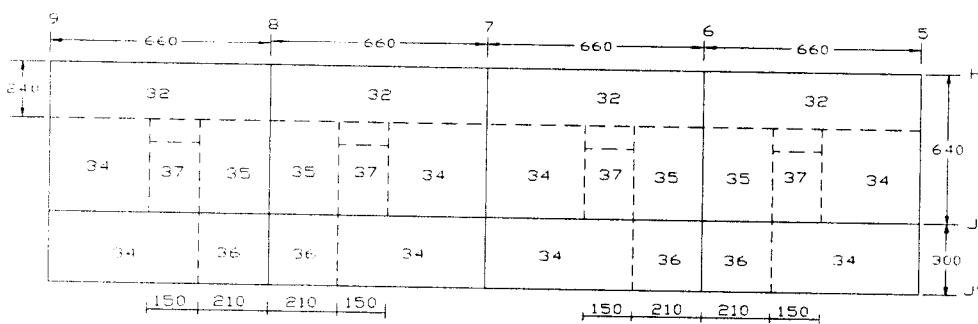

Gambar 3.23 Denah pelat lantai 4

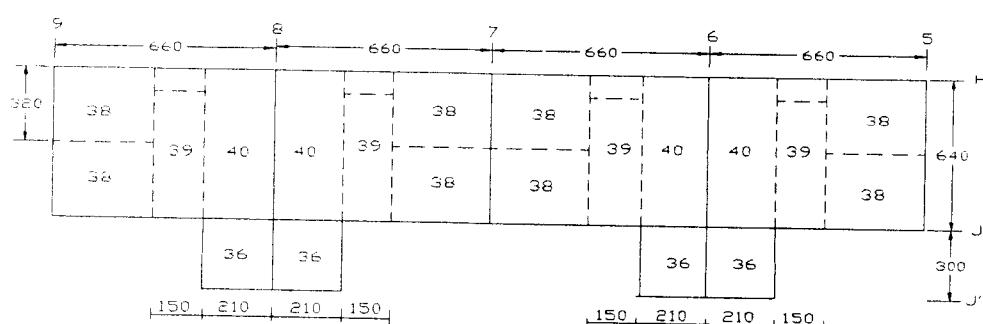

Gambar 3.24 Denah pelat lantai atas

3.2.2 Penulangan Pelat Lantai

Mutu beton dan baja yang digunakan:


$$f'_c = 25 \text{ Mpa}$$

$$f_y = 240 \text{ Mpa} ; \text{ tulangan pokok} = \phi 8$$

$$\text{tulangan bagi} = \phi 6$$

Tipe 1

Distribusi momen

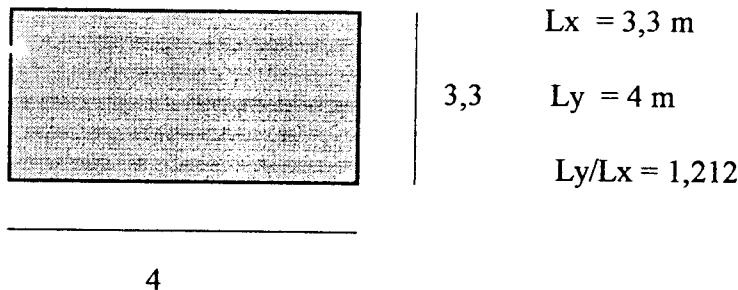

Gambar 3.25 Pelat tipe 1

Tabel 3.5 Distribusi Momen Pelat

M	C	$M = 0,001 \cdot qu \cdot Lx^2 \cdot C \text{ (KN.m)}$
M _{Lx}	46	5,112
M _{Ly}	38	4,223
M _{Lx}	46	5,112
M _{Ly}	38	4,223

Kontrol Tebal Pelat

$$h_{\min} = \frac{Lx \left[0,8 + \left(\frac{f_y}{1500} \right) \right]}{36 + 9\beta}$$

$$=\frac{3300 \cdot \left[0,8 + \left(\frac{240}{1500} \right) \right]}{36 + 9 \cdot 2} = 58,67 \text{ mm} < 120 \text{ mm}$$

Kontrol terhadap geser

$$V_u = 1,15 \cdot \frac{1}{2} \cdot q_u \cdot L_x$$

$$= 1,15 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10,204 \cdot 3,3$$

$$= 19,3621 \text{ KN}$$

penutup beton pb = 20 mm

$$d = h - pb - 1/2D$$

$$d = 120 - 20 - \frac{1}{2} \cdot 8 = 96 \text{ mm}$$

$$V_c = \sqrt{f'_c} \cdot b \cdot d/6$$

$$V_c = \sqrt{25} \cdot 1000 \cdot 96/2 = 80 \text{ KN} > V_u \dots \dots \text{Ok !}$$

Perencanaan tulangan lapangan

arah x

$$M_{nx} = M I_x / \phi = 5,112 / 0,8 = 6,39 \text{ KN.m}$$

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot f'_c \cdot \beta_1}{f_y} \frac{600}{600 + f_y}$$

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot 2 \cdot 0,85}{240} \frac{600}{600 + 240} = 0,05376$$

$$\rho_{\min} = 1,4/f_y$$

$$= 1,4/240 = 0,00583$$

$$\rho_{\max} = 0,75 \cdot \rho_b$$

$$= 0,75 \cdot 0,05376 = 0,04032$$

$$m = f_y / (0,85 \cdot f'_c)$$

$$= 240 / (0,85 \cdot 25) = 11,294$$

$$R_n = M_{max} / (b \cdot d^2)$$

$$= 6,39E6 / (1000 \cdot 96^2) = 0,6934$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right]$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{11,294} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2.11,294 \cdot 0,6934}{400}} \right] = 0,00294$$

$$\rho_{perlu} < \rho_{min} \rightarrow \text{maka dipakai } \rho_{min} = 0,00583$$

$$\begin{aligned} A_s &= \rho_{perlu} \cdot b \cdot d \\ &= 0,00593 \cdot 1000 \cdot 96 = 559,68 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$A_s \varnothing = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot D^2 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 8^2 = 50,265 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} = (50,265 \cdot 1000) / 559,68 = 89,81 \sim 80 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 8-80$

arah Y

$$M_{nx} = M_l / \phi = 4,223 / 0,8 = 5,2788 \text{ KN.m}$$

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot f_c' \cdot \beta_1}{f_y} \frac{600}{600 + f_y}$$

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot 2 \cdot 0,85}{240} \frac{600}{600 + 240} = 0,05376$$

$$\rho_{min} = 1,4/f_y$$

$$= 1,4 / 240 = 0,00583$$

$$\rho_{max} = 0,75 \cdot \rho_b$$

$$= 0,75 \cdot 0,05376 = 0,04032$$

$$m = f_y / (0,85 \cdot f_c)$$

$$= 240 / (0,85 \cdot 25) = 11,294$$

$$R_n = M_{max} / (b \cdot d^2)$$

$$= 5,2788E6 / (1000 \cdot 88^2) = 0,6816$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right]$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{11,294} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2.11,294.0,6816}{400}} \right] = 0,0029$$

$$\rho_{\text{perlu}} < \rho_{\text{min}} \rightarrow \text{maka dipakai } \rho_{\text{min}} = 0,00583$$

$$\begin{aligned} As_{\text{perlu}} &= \rho_{\text{perlu}} \cdot b \cdot d \\ &= 0,00583 \cdot 1000 \cdot 88 = 513,128 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$As\varnothing = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot D^2 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 8^2 = 50,265 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} = (50,265 \cdot 1000) / 513,128 = 97,95 \text{ mm} \sim 80 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 8-80$

Perencanaan pemulangan tumpuan

arah x

$$M_{nx} = M_{tx}/\phi = 5,112/0,8 = 6,39 \text{ KN.m}$$

$$\begin{aligned} \rho b &= \frac{0,85 \cdot f_c \cdot \beta_1}{f_y} \frac{600}{600 + f_y} \\ \rho b &= \frac{0,85 \cdot 2 \cdot 0,85}{240} \frac{600}{600 + 240} = 0,05376 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\text{min}} &= 1,4/f_y \\ &= 1,4/240 = 0,00583 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\text{max}} &= 0,75 \cdot \rho b \\ &= 0,75 \cdot 0,05376 = 0,04032 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &= f_y / (0,85 \cdot f_c) \\ &= 240 / (0,85 \cdot 25) = 11,294 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_n &= M_{\text{max}} / (b \cdot d^2) \\ &= 6,39 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 96^2) = 0,6934 \end{aligned}$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right]$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{11,294} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2.11,294.0,6934}{400}} \right] = 0,0029$$

$\rho_{\text{perlu}} < \rho_{\text{min}} \rightarrow$ maka dipakai $\rho_{\text{min}} = 0,00583$

$$\begin{aligned} As_{\text{perlu}} &= \rho_{\text{perlu}} \cdot b \cdot d \\ &= 0,00593 \cdot 1000 \cdot 96 = 559,68 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$As \varnothing = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot D^2 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 8^2 = 50,265 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} = (50,265 \cdot 1000) / 559,68 = 89,81 \sim 80 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 8-80$

Perencanaan tulangan tumpuan

arah y

$$M_{nx} = M_{ty} / \phi = 4,223 / 0,8 = 5,2787 \text{ KN.m}$$

$$\begin{aligned} \rho_b &= \frac{0,85 \cdot f_c' \cdot \beta_1}{f_y} \frac{600}{600 + f_y} \\ \rho_b &= \frac{0,85 \cdot 2 \cdot 0,85}{240} \frac{600}{600 + 240} = 0,05376 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\text{min}} &= 1,4/f_y \\ &= 1,4/240 = 0,00583 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\text{max}} &= 0,75 \cdot \rho_b \\ &= 0,75 \cdot 0,05376 = 0,04032 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &= f_y / (0,85 \cdot f_c) \\ &= 240 / (0,85 \cdot 25) = 11,294 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_n &= M_{\text{max}} / (b \cdot d^2) \\ &= 5,2787 \text{ E6} / (1000 \cdot 88^2) = 0,6816 \end{aligned}$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right]$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{11,294} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2.11,294.0,6816}{400}} \right] = 0,0029$$

$$\rho_{perlu} < \rho_{min} \rightarrow \text{maka dipakai } \rho_{min} = 0,00583$$

$$\begin{aligned} As_{perlu} &= \rho_{perlu} \cdot b \cdot d \\ &= 0,00583 \cdot 1000 \cdot 96 = 559,68 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$As\varnothing = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot D^2 = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 8^2 = 50,265 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} = (50,265 \cdot 1000) / 559,68 = 89,81 \text{ mm} \sim 80 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 8-80$

Perhitungan tulangan bagi

$$\begin{aligned} As_{bagi} &= (0,0018 \cdot 400 \cdot b \cdot h) / f_y \\ &= (0,0018 \cdot 400 \cdot 1000 \cdot 120) / 240 \\ &= 360 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{dipakai } A\varnothing 6 = 28,26 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{jarak tulangan} &= (28,26 \cdot 1000) / 360 \\ &= 78,5 \text{ mm} \sim 75 \text{ mm} \end{aligned}$$

pakai $\varnothing 6-75$

Kontrol kapasitas momen

Lapangan arah x

$$\begin{aligned} C &= 0,85 \cdot f_c' \cdot b \cdot a \\ &= 0,85 \cdot 25 \cdot 1000 \cdot a = 21250 a \end{aligned}$$

$$T = As \cdot fy$$

$$= 559,68 \cdot 400 = 223872 \text{ N}$$

keseimbangan gaya C = T

$$21250 a = 223872$$

$$a = 10,5352 \text{ mm}$$

$$Mn_{tot} = Ts \cdot (d - a/2)$$

$$= 223872 \cdot (96 - 10,5352/2) E-6$$

$$= 20,3124 \text{ KN m} > 5,112 \text{ KN m}$$

Tumpuan arah x

$$C = 0,85 \cdot fc' \cdot b \cdot a$$

$$= 0,85 \cdot 25 \cdot 1000 \cdot a = 21250 a$$

$$T = As \cdot fy$$

$$= 559,68 \cdot 400 = 223872 \text{ N}$$

keseimbangan gaya C = T

$$21250 a = 223872$$

$$a = 10,5352 \text{ mm}$$

$$Mn_{tot} = Ts \cdot (d - a/2)$$

$$= 223872 \cdot (96 - 10,5352/2) E-6$$

$$= 20,3124 \text{ KN m} > 5,112 \text{ KN m}$$

Lapangan arah y

$$C_c = 0,85 \cdot fc' \cdot b \cdot a$$

$$= 0,85 \cdot 25 \cdot 1000 \cdot a = 21250 a$$

$$T_s = A_s \cdot f_y$$

$$= 513,128 \cdot 400 = 205251,2 \text{ N}$$

keseimbangan gaya C = T

$$21250 \cdot a = 205251,2$$

$$a = 9,6589 \text{ mm}$$

$$M_n_{tot} = T_s \cdot (d - a/2)$$

$$= 205251,2 \cdot (88 - 9,6589/2) E-6$$

$$= 17,701 \text{ KN m} > 4,223 \text{ KN m}$$

Tumpuan arah y

$$C = 0,85 \cdot f_c' \cdot b \cdot a$$

$$= 0,85 \cdot 25 \cdot 1000 \cdot a = 21250 \cdot a$$

$$T = A_s \cdot f_y$$

$$= 559,68 \cdot 400 = 223872 \text{ N}$$

keseimbangan gaya C = T

$$21250 \cdot a = 223872$$

$$a = 10,5352 \text{ mm}$$

$$M_n_{tot} = T_s \cdot (d - a/2)$$

$$= 223872 \cdot (96 - 10,5352/2) E-6$$

$$= 20,3124 \text{ KN m} > 4,223 \text{ KN m}$$

Tabel 3.6 Penulangan Pelat Tipe12

Daerah	Tulangan Pokok		Tulangan
	arah X	arah Y	
Tumpuan	Ø 8-80	Ø 8-80	Ø 8-75
Lapangan	Ø 8-80	Ø 8-80	-

hasil dari penulangan tipe pelat yang lain ditabelkan

Tabel 3.7 Penulangan Pelat Terpasang

Tipe	L_Y (m)	L_X (m)	C	M (KN.m)	Rn	ρ_{min}	ρ_{perlu}	As(mm ²)	Jarak.Tul	Pakai
1	4	3.3	46	$MLX = 5.111592$	0.693304	0.00583	0.002937	559.68	89.81025	D8-80
		3.3	38	$MLY = 4.222619$	0.681595	0.00583	0.002887	559.68	89.81025	D8-80
	3.3	46		$MTX = 5.111592$	0.693304	0.00583	0.002937	559.68	89.81025	D8-80
	3.3	38		$MTY = 4.222619$	0.572729	0.00583	0.002419	559.68	89.81025	D8-80
1a	3.3	2.4	53	$MLX = 3.115077$	0.422509	0.00583	0.001778	559.68	89.81025	D8-80
	2.4	38		$MLY = 2.233452$	0.360513	0.00583	0.001515	559.68	89.81025	D8-80
	2.4	53		$MTX = 3.115077$	0.422509	0.00583	0.001778	559.68	89.81025	D8-80
	2.4	38		$MTY = 2.233452$	0.302931	0.00583	0.001271	559.68	89.81025	D8-80
2	3	2.6	61	$MLX = 4.207721$	0.570709	0.00583	0.002411	559.68	89.81025	D8-80
	2.6	51		$MLY = 3.517931$	0.567848	0.00583	0.002399	559.68	89.81025	D8-80
	2.6	61		$MTX = 4.207721$	0.570709	0.00583	0.002411	559.68	89.81025	D8-80
	2.6	51		$MTY = 3.517931$	0.47715	0.00583	0.002011	559.68	89.81025	D8-80
3	6.6	4	59	$MLX = 9.632576$	1.306502	0.00583	0.005622	559.68	89.81025	D8-80
	4	36		$MLY = 5.877504$	0.948719	0.00583	0.004045	559.68	89.81025	D8-80
	4	59		$MTX = 9.632576$	1.306502	0.00583	0.005622	559.68	89.81025	D8-80
	4	36		$MTY = 5.877504$	0.797188	0.00583	0.003386	559.68	89.81025	D8-80
4	6.6	2.4	54	$MLX = 3.173852$	0.430481	0.00583	0.001812	559.68	89.81025	D8-80
	2.4	19		$MLY = 1.116726$	0.180257	0.00583	0.000754	559.68	89.81025	D8-80
	2.4	54		$MTX = 3.173852$	0.430481	0.00583	0.001812	559.68	89.81025	D8-80
	2.4	56		$MTY = 3.291402$	0.446425	0.00583	0.00188	559.68	89.81025	D8-80
5	9	4	62	$MLX = 10.12237$	1.372934	0.00583	0.005918	568.1621	88.46947	D8-80

	4	34	MLY=5.550976	0.896012	0.00583	0.003816	559.68	89.81025	D8-80		
	4	62	MTX=10.12237	1.372934	0.00583	0.005918	568.1621	88.46947	D8-80		
	4	34	MTY=5.550976	0.752899	0.00583	0.003195	559.68	89.81025	D8-80		
	6	6	3.2	61	MLX=6.373827	0.864506	0.00583	0.003679	559.68	89.81025	D8-80
	6	6	3.2	35	MLY=3.657114	0.590314	0.00583	0.002495	559.68	89.81025	D8-80
	3.2	61	MTX=6.373827	0.864506	0.00583	0.003679	559.68	89.81025	D8-80		
	3.2	35	MTY=3.657114	0.496028	0.00583	0.002091	559.68	89.81025	D8-80		
	7	3.2	2	58	MLX=2.367328	0.321089	0.00583	0.001348	559.68	89.81025	D8-80
	2	36	MLY=1.469376	0.237118	0.00583	0.000994	559.68	89.81025	D8-80		
	2	58	MTX=2.367328	0.321089	0.00583	0.001348	559.68	89.81025	D8-80		
	2	36	MTY=1.469376	0.199297	0.00583	0.000834	559.68	89.81025	D8-80		
	8	4	4	56	MLX=9.142784	1.240069	0.00583	0.005327	559.68	89.81025	D8-80
	4	37	MLY=6.040768	0.975072	0.00583	0.004161	559.68	89.81025	D8-80		
	4	56	MTX=9.142784	1.240069	0.00583	0.005327	559.68	89.81025	D8-80		
	4	37	MTY=6.040768	0.819332	0.00583	0.003482	559.68	89.81025	D8-80		
	9	6	3.3	60	MLX=6.667294	0.90431	0.00583	0.003852	559.68	89.81025	D8-80
	3.3	35	MLY=3.889255	0.627785	0.00583	0.002656	559.68	89.81025	D8-80		
	3.3	60	MTX=6.667294	0.90431	0.00583	0.003852	559.68	89.81025	D8-80		
	3.3	35	MTY=3.889255	0.527514	0.00583	0.002226	559.68	89.81025	D8-80		
	10	2.4	2	46	MLX=1.877536	0.254657	0.00583	0.001068	559.68	89.81025	D8-80
	2	38	MLY=1.551008	0.250356	0.00583	0.001049	559.68	89.81025	D8-80		
	2	46	MTX=1.877536	0.254657	0.00583	0.001068	559.68	89.81025	D8-80		
	2	38	MTY=1.551008	0.210369	0.00583	0.000881	559.68	89.81025	D8-80		
	11	4	3.2	48	MLX=5.01547	0.680267	0.00583	0.002881	559.68	89.81025	D8-80


	3.2	38	MLY=3.97058	0.640912	0.00583	0.002712	559.68	89.81025	D8-80	
	3.2	48	MTX=5.01547	0.680267	0.00583	0.002881	559.68	89.81025	D8-80	
	3.2	38	MTY=3.97058	0.538544	0.00583	0.002273	559.68	89.81025	D8-80	
12	6.6	3.2	62	MLX=6.478316	0.878678	0.00583	0.00374	559.68	89.81025	D8-80
	3.2	34	MLY=3.552625	0.573448	0.00583	0.002423	559.68	89.81025	D8-80	
	3.2	62	MTX=6.478316	0.878678	0.00583	0.00374	559.68	89.81025	D8-80	
	3.2	34	MTY=3.552625	0.481856	0.00583	0.002031	559.68	89.81025	D8-80	
13	6	4	56	MLX=9.142784	1.240069	0.00583	0.005327	559.68	89.81025	D8-80
	4	37	MLY=6.040768	0.975072	0.00583	0.004161	559.68	89.81025	D8-80	
	4	56	MTX=9.142784	1.240069	0.00583	0.005327	559.68	89.81025	D8-80	
	4	37	MTY=6.040768	0.819332	0.00583	0.003482	559.68	89.81025	D8-80	
ground										
15	6.6	2.4	63	MLX=3.702828	0.502228	0.00583	0.002118	559.68	89.81025	D8-80
	2.4	13	MLY=0.764076	0.123333	0.00583	0.000515	559.68	89.81025	D8-80	
	2.4	63	MTX=3.702828	0.502228	0.00583	0.002118	559.68	89.81025	D8-80	
	2.4	38	MTY=2.233452	0.302931	0.00583	0.001271	559.68	89.81025	D8-80	
16	6.6	6	42	MLX=15.42845	2.092617	0.00583	0.009197	882.9001	56.9317	D8-50
	6	37	MLY=13.59173	2.193913	0.00583	0.009669	928.2497	54.1503	D8-50	
	6	42	MTX=15.42845	2.092617	0.00583	0.009197	882.9001	56.9317	D8-50	
	6	37	MTY=13.59173	1.843496	0.00583	0.008047	772.5015	65.06783	D8-60	
serbaguna17	6.6	6	42	MLX=18.78509	2.547891	0.00583	0.011343	1088.903	46.16113	D8-40
	6	37	MLY=16.54877	2.671224	0.00583	0.011934	1145.703	43.87264	D8-40	
	6	42	MTX=18.78509	2.547891	0.00583	0.011343	1088.903	46.16113	D8-40	
gudang18	6.6	4	59	MLX=11.72826	1.590747	0.00583	0.006897	662.0839	75.91938	D8-70

30	6.6	2.4	63	MLX=4.86985	0.198769	0.00583	0.000832	1020.25	76.98015	D8-70	
		2.4	13	MLY=1.00489	0.046138	0.00583	0.000192	961.95	81.64562	D8-80	
	2.4	63		MTX=4.86985	0.198769	0.00583	0.000832	1020.25	76.98015	D8-70	
	2.4	38		MTY=2.93737	0.119893	0.00583	0.000501	1020.25	76.98015	D8-70	
31	4	2.4	59	MLX=4.560653	0.186149	0.00583	0.000779	1020.25	76.98015	D8-70	
		2.4	36	MLY=2.782771	0.127767	0.00583	0.000534	961.95	81.64562	D8-80	
	2.4	59		MTX=4.560653	0.186149	0.00583	0.000779	1020.25	76.98015	D8-70	
	2.4	36		MTY=2.782771	0.113582	0.00583	0.000475	1020.25	76.98015	D8-70	
32	6.6	2.4	63	MLX=7.192282	0.293563	0.00583	0.001232	1020.25	76.98015	D8-70	
		2.4	13	MLY=1.484122	0.068141	0.00583	0.000284	961.95	81.64562	D8-80	
	2.4	63		MTX=7.192282	0.293563	0.00583	0.001232	1020.25	76.98015	D8-70	
	2.4	38		MTY=4.338202	0.177069	0.00583	0.000741	1020.25	76.98015	D8-70	
33	6	2	63	MLX=3.38184	0.138034	0.00583	0.000577	1020.25	76.98015	D8-70	
		2	13	MLY=0.69784	0.03204	0.00583	0.000134	961.95	81.64562	D8-80	
	2	63		MTX=3.38184	0.138034	0.00583	0.000577	1020.25	76.98015	D8-70	
	2	38		MTY=2.03984	0.083259	0.00583	0.000348	1020.25	76.98015	D8-70	
fourth	34	4	3	32	MLX=2.938752	0.398594	0.00583	0.001677	559.68	89.81025	D8-80
		3	18	MLY=1.653048	0.2666827	0.00583	0.001119	559.68	89.81025	D8-80	
		3	70	MTX=6.42852	0.871924	0.00583	0.003711	559.68	89.81025	D8-80	
		3	57	MTY=5.234652	0.709995	0.00583	0.003009	559.68	89.81025	D8-80	
35	4	2.1	40	MLX=1.799986	0.244139	0.00583	0.001023	559.68	89.81025	D8-80	
		2.1	12	MLY=0.539996	0.087164	0.00583	0.000364	559.68	89.81025	D8-80	
	2.1	83		MTX=3.73497	0.506588	0.00583	0.002137	559.68	89.81025	D8-80	
	2.1	57		MTY=2.564979	0.347898	0.00583	0.001462	559.68	89.81025	D8-80	
36	3.2	2.1	36	MLX=1.619987	0.219725	0.00583	0.00092	559.68	89.81025	D8-80	

	2.1	17	MLY=0.764994	0.123482	0.00583	0.000516	559.68	89.81025	D8-80	
	2.1	76	MTX=3.419973	0.463863	0.00583	0.001954	559.68	89.81025	D8-80	
	2.1	57	MTY=2.564979	0.347898	0.00583	0.001462	559.68	89.81025	D8-80	
37	3.2	1.5	41	MLX=0.941319	0.127675	0.00583	0.000534	559.68	89.81025	D8-80
		1.5	11	MLY=0.252549	0.040765	0.00583	0.00017	559.68	89.81025	D8-80
		1.5	83	MTX=1.905597	0.258463	0.00583	0.001084	559.68	89.81025	D8-80
		1.5	57	MTY=1.308663	0.177499	0.00583	0.000743	559.68	89.81025	D8-80
topfloor										
38	3.2	3	25	MLX=2.2959	0.311401	0.00583	0.001307	559.68	89.81025	D8-80
		3	21	MLY=1.928556	0.311298	0.00583	0.001307	559.68	89.81025	D8-80
		3	59	MTX=5.418324	0.734907	0.00583	0.003117	559.68	89.81025	D8-80
		3	54	MTY=4.959144	0.672627	0.00583	0.002848	559.68	89.81025	D8-80
39	4	1.5	42	MLX=0.964278	0.130789	0.00583	0.000547	559.68	89.81025	D8-80
		1.5	8	MLY=0.183672	0.029647	0.00583	0.000124	559.68	89.81025	D8-80
		1.5	83	MTX=1.905597	0.258463	0.00583	0.001084	559.68	89.81025	D8-80
		1.5	57	MTY=1.308663	0.177499	0.00583	0.000743	559.68	89.81025	D8-80
40	6.4	2.1	42	MLX=1.889985	0.256346	0.00583	0.001075	559.68	89.81025	D8-80
		2.1	8	MLY=0.359997	0.058109	0.00583	0.000242	559.68	89.81025	D8-80
		2.1	63	MTX=3.73497	0.506588	0.00583	0.002137	559.68	89.81025	D8-80
		2.1	57	MTY2.564979	0.347898	0.00583	0.001462	559.68	89.81025	D8-80

3.2.3 Penulangan pelat pendukung sebagai balok

Untuk menahan tembok yang mempunyai beban seberat 750 kg/m diperlukan balok pendukung dengan pertimbangan artistik. Maka diambil lebar 50 cm dibawah tembok yang dianggap menahan beban tembok.

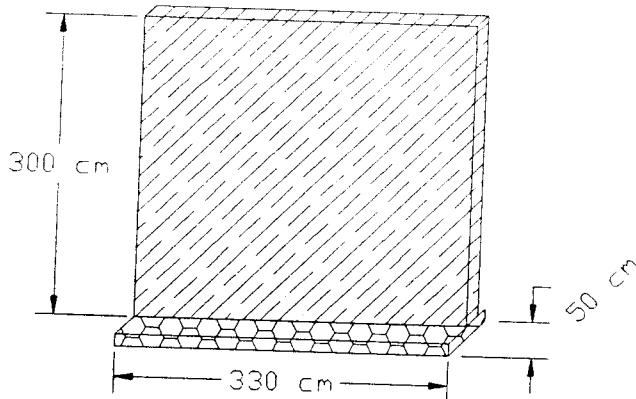

Gambar 3.26 Pelat sebagai pendukung balok

$$q_u = 1,2 \cdot 750 = 900 \text{ kg/m}$$

$$M(+) = 1/16 \cdot q_u \cdot L^2$$

$$= 1/16 \cdot 900 \cdot 3,3^2$$

$$= 612,5625 \text{ kg.m} = 6,1256 \text{ KN.m}$$

$$M(-) = 1/11 \cdot q_u \cdot L^2$$

$$= 1/11 \cdot 900 \cdot 3,3^2$$

$$= 891 \text{ kg.m} = 8,91 \text{ KN.m}$$

$$V_u = 1/2 \cdot 900 \cdot 3,3 \cdot 1,15$$


$$= 1707,75 \text{ kg} = 17,0775 \text{ KN}$$

Penulangan Tumpuan

$$\rho_{\max} = 0,02432 \quad ; \quad d = 120 - 20 - 1/2 \cdot 10 = 95 \text{ mm}$$

3.2.4 Perencanaan pelat tangga

1. Tangga Lantai - IV

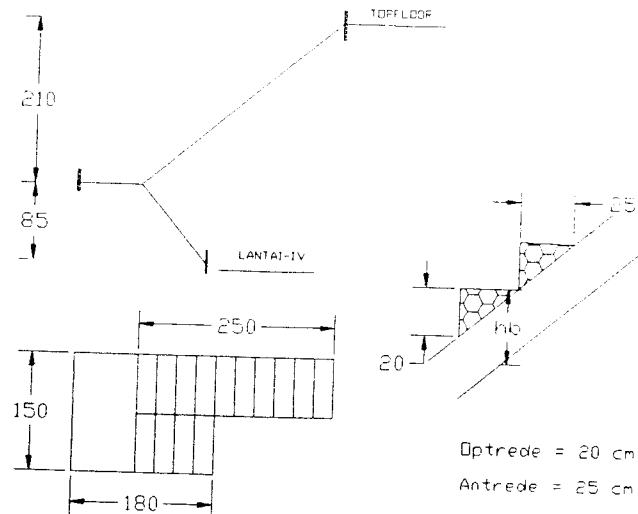

Gambar 3.27 Tangga lantai -IV

Berdasar tebal minimum, pelat tangga atas:

$$\frac{L}{20} = \frac{326,7}{20} = 16,335 \text{ cm} \approx 20 \text{ cm}$$

Berdasar tebal minimum, plat tangga bawah:

$$\frac{L}{20} = \frac{131,26}{20} = 6,563 \text{ cm} \approx 10 \text{ cm}$$

Penutup beton diambil $\rho_b = 2 \text{ cm} ; \emptyset 12$

$$d = 20 - 2 - 0,5 \cdot 1,2 = 17,4 \text{ cm (atas)}$$

$$d = 10 - 2 - 0,5 \cdot 1,2 = 7,4 \text{ cm (bawah)}$$

$$hb = 17,4 + \frac{32,015}{25} + 0,5 \text{ optrede}$$

$$= 32,2824 \text{ cm (atas)}$$

$$hb = 7,4 \cdot \frac{32,015}{25} + 0,5 \text{ optrede}$$

$$= 19,4764 \text{ cm (bawah)}$$

Beban pada tangga atas :

$$\text{-Beban tangga} = 0,323 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 581,4 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban spesi} = 0,02 \cdot 0,75 \cdot 2100 = 31,5 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban tegel} = 0,03 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 54 \text{ kg/m}$$

$$\underline{\quad qd = 666,9 \text{ kg/m}}$$

$$\text{-Beban hidup} = 200 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{-Beban pagar besi} = \underline{50 \text{ kg/m}^2}$$

$$ql = 250 \text{ kg/m}^2 = 250 \cdot 0,75 = 187,5 \text{ kg/m}$$

$$qu = 1,2 \cdot qd + 1,6 \cdot ql$$

$$= 1,2 \cdot 666,9 + 1,6 \cdot 187,5 = 1100,28 \text{ kg/m}$$

Beban pada bordes:

$$\text{-Berat bordes} = 0,1 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 180 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban spesi} = 0,02 \cdot 0,75 \cdot 2100 = 31,5 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban tegel} = 0,03 \cdot 0,75 \cdot 2400 = \underline{54 \text{ kg/m}}$$

$$\underline{\quad qd = 265,5 \text{ kg/m}}$$

$$qu = 1,2 \cdot qd + 1,6 ql$$

$$= 1,2 \cdot 265,5 + 1,6 \cdot 187,5 = 618,6 \text{ kg/m}$$

Beban tangga bawah :

$$\text{-beban tangga} = 0,195 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 351 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban spesi} = 0,02 \cdot 0,75 \cdot 2100 = 31,5 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban tegel} = 0,03 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 54 \text{ kg/m}$$

$$\underline{\quad qd = 436,5 \text{ kg/m}}$$

$$qu = 1,2 \cdot qd + 1,6 \cdot ql$$

$$= 1,2 \cdot 436,5 + 1,6 \cdot 187,5 = 823,8 \text{ kg/m}$$

Penulangan Tangga Bawah

Pemulangan Momen Lapangan

$$M^+ = 59,505 \text{ Kg m} = 59,505 \cdot 10^4 \text{ N mm}$$

$$\text{Mutu beton dan baja : } f_{c'} = 30 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot f_{c'} \cdot \beta}{f_y} \cdot \frac{600}{600 + f_y}$$

$$= \frac{0,85 \cdot 25 \cdot 0,85}{400} \cdot \frac{600}{600 + 400} = 0,033$$

$$\rho_{\text{mak}} = 0,75 \cdot \rho_b = 0,75 \cdot 0,033 = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = \frac{1,4}{f_y} = \frac{1,4}{400} = 0,0035$$

$$m = \frac{f_y}{0,85 \cdot f_{c'}} = \frac{400}{0,85 \cdot 30} = 15,6863$$

$$R_n = \frac{M_n}{b \cdot d^2} = \frac{59,505 \cdot 10^4}{0,85 \cdot 1000 \cdot 74^2} = 0,128$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{F_y}} \right]$$

$$= \frac{1}{15,6863} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2.15,6863.0,128}{400}} \right] = 0,0003$$

pakai $\rho_{\min} = 0,0035$

$$As = \rho_{\text{perlu}} \cdot b \cdot d$$

$$= 0,0035 \cdot 1000 \cdot 74 = 259 \text{ mm}^2$$

$$A \varnothing 12 = 113,097 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{259} = 436,667 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 12 - 25$; $As = 452,4 \text{ mm}^2 > 259 \text{ mm}^2$

Penulangan Momen Tumpuan

$$M = 109,25 \text{ kg m} = 109,25 \text{ E4 Nmm}$$

$$Rn = \frac{Mn}{b \cdot d^2} = \frac{109,25E4}{0,85 \cdot 1000 \cdot 74^2} = 0,235$$

$$\rho_{\max} = 0,025$$

$$\rho_{\min} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,0017$$

pakai $\rho_{\min} = 0,0035$

$$As = 0,0035 \cdot 1000 \cdot 74 = 259 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{259} = 436,667 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 12 - 25$ $As = 452,4 \text{ mm}^2 > 259 \text{ mm}^2$

Tulangan bagi

$$\begin{aligned} As \text{ bagi} &= (0,0018 \cdot 400 \cdot b \cdot h) / f_y \\ &= (0,0018 \cdot 400 \cdot 1000 \cdot 100) / 400 \\ &= 180 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$A \oslash 8 = 50,2655 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{50,2655 \cdot 1000}{180} = 279,25 \text{ mm}$$

pakai $\oslash 8-25$

Cek tahanan momen:

$$a = \frac{As \cdot f_y}{(0,85 \cdot f_{c'}) \cdot b} = \frac{452,4 \cdot 400}{(0,85 \cdot 30) \cdot 1000} = 7,1 \text{ mm}$$

$$z = d - a/2 = 74 - 7,1/2 = 70,45 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} M_n &= As \cdot f_y \cdot z \\ &= 452,4 \cdot 400 \cdot 70,45 = 12748632 \text{ N.mm} = 1274,86 \text{ Kg.m} \end{aligned}$$

$$MR = 0,8 \cdot M_n = 1019,89 \text{ Kg.m} > Mu = 109,25 \text{ Kg.m}$$

* Penulangan Tangga Atas *

Penulangan Momen Lapangan

$$M^+ = 320,82 \text{ Kg.m} = 320,82 \cdot 10^4 \text{ N.mm}$$

$$\rho_{\text{mak}} = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,0003$$

$$\text{pakai } \rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$As = 0,0035 \cdot 1000 \cdot 174 = 609 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{609} = 185,71 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 12 - 18$ $As = 628 \text{ mm}^2 > 609 \text{ mm}^2$

Pemulangan Momen Tumpuan

$$M^- = 646,39 \text{ Kg m} = 646,39 \cdot 10^4 \text{ N mm}$$

$$\rho_{\text{mak}} = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,0006$$

$$\text{pakai } \rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$As = 0,0035 \cdot 1000 \cdot 174 = 609 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{609} = 185,71 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 12 - 18$ $As = 628 \text{ mm}^2 > 609 \text{ mm}^2$

Tulangan Bagi

$$As \text{ bagi} = (0,0018 \cdot 400 \cdot b \cdot h) / fy$$

$$= (0,0018 \cdot 400 \cdot 1000 \cdot 200) / 400$$

$$= 360 \text{ mm}^2$$

$$A \varnothing 8 = 50,2655 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{50,2655 \cdot 1000}{360} = 139,625 \text{ mm}$$

pakai $\varnothing 8-13$

Cek tahaman momen:

$$a = \frac{As \cdot fy}{(0,85 \cdot fc') \cdot b} = \frac{628,400}{(0,85 \cdot 30) \cdot 1000} = 9,85 \text{ mm}$$

$$z = d - a/2 = 174 - 9,85/2 = 169,075 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} Mn &= As \cdot fy \cdot z \\ &= 628 \cdot 400 \cdot 169,075 = 42471640 \text{ N.mm} = 4247,164 \text{ Kg.m} \end{aligned}$$

$$MR = 0,8 \cdot Mn = 3397,73 \text{ Kg.m} > Mu = 646,39 \text{ Kg.m}$$

Balok Bordes

coba 30/40

Pembebatan:

$$q. balok = 0,3 \cdot (0,4 - 1) \cdot 2400 \cdot 1,2 = 259,2 \text{ kg/m}$$

$$q. bordes = \underline{\hspace{10em}} = 659,84 \text{ kg/m}$$

$$\begin{aligned} q. tangga &= \underline{\hspace{10em}} \\ &\underline{\hspace{10em}} = 2383 \text{ kg/m} \\ &\underline{\hspace{10em}} = 3302,04 \text{ kg/m} \end{aligned}$$

$$M(+) = 1/11 \cdot 3158,04 \cdot 1,5^2 = 645,963 \text{ kg.m}$$

$$M(-) = 1/16 \cdot 3158,04 \cdot 1,5^2 = 444,1 \text{ kg.m}$$

Pemulangan balok

Pemulangan momen lapangan

$$M = 645,963 \text{ kg.m}$$

balok 30/40

selimut beton 40 mm, $d = 400 - 60 = 340 \text{ mm}$

$$\rho_{\text{mak}} = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,001 ; \text{ pakai } \rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$As = 0,0035 \cdot 300 \cdot 340 = 357 \text{ mm}^2$$

$$\text{Pakai } 2\varnothing 19 \quad As=567 \text{ mm}^2 > As \text{ perlu} = 357 \text{ mm}^2$$

Penulangan momen tumpuan

sama dengan hitungan diatas, didapat $2\varnothing 19$

Penulangan geser

$$Vu = (3302,04 \times 1,5) / 2 = 2476,53$$

Vu dari muka kolom sejauh d = 693,43 kg

$$\phi Vc = 0,6 \cdot \sqrt{fc'} \cdot bw \cdot d$$

$$= 0,6 \cdot \sqrt{30} \cdot 300 \cdot 340$$

$$= 55867,7 \text{ N} = 5586,77 \text{ kg} > 693,43 \text{ kg}$$


maka pakai tulangan geser minimum

$$Av = 2\varnothing 10 = 157 \text{ mm}^2$$

$$s = (3 \cdot Av \cdot fy) / bw$$


$$= (3 \cdot 157 \cdot 400) / 300 = 628 \text{ mm}$$

syarat : $s \leq d/2 = 170 \text{ mm}$ atau $s \leq 600 \text{ mm}$; pakai D10-160

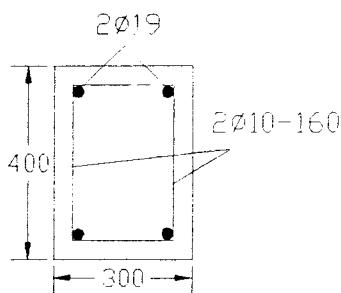

Gambar 3.28 Potongan balok bordes tangga lantai -IV

Pelat Bordes



$$M^+ = 126,35 \text{ Kg m} = 126,35 \cdot 10^4 \text{ N mm}$$

$$M^- = 466,08 \text{ Kg m} = 466,08 \cdot 10^4 \text{ N mm}$$

tebal pelat = 10 cm

$$\rho_{\text{mak}} = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,0007$$

pakai $\rho_{\text{min}} = 0,0035$

$$As = 0,0035 \cdot 1000 \cdot 74 = 259 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{259} = 436,67 \text{ mm}$$

$$\text{dipakai } \varnothing 12 - 25 \text{ As} = 452,388 \text{ mm}^2 > 259 \text{ mm}^2$$

Pada daerah momen negatif

$$M^- = 466,08 \text{ Kg m} = 466,08 \cdot 10^4 \text{ N mm}$$

$$\rho_{\text{mak}} = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,0011$$

pakai $\rho_{\min} = 0,0035$

$$As = 0,0035 \cdot 1000 \cdot 74 = 259 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{259} = 436,67 \text{ mm}$$

$$\text{dipakai } \varnothing 12 - 25 \text{ As} = 452,388 \text{ mm}^2 > 259 \text{ mm}^2$$

Tulangan Bagi

$$As \text{ bagi} = (0,0018 \cdot 400 \cdot b \cdot h) / fy$$

$$= (0,0018 \cdot 400 \cdot 1000 \cdot 100) / 400$$


$$= 180 \text{ mm}^2$$

$$A\varnothing 8 = 50,2655 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{50,2655 \cdot 1000}{180} = 279,25 \text{ mm}$$

pakai $\varnothing 8-2$

Cek torsi balok bordes

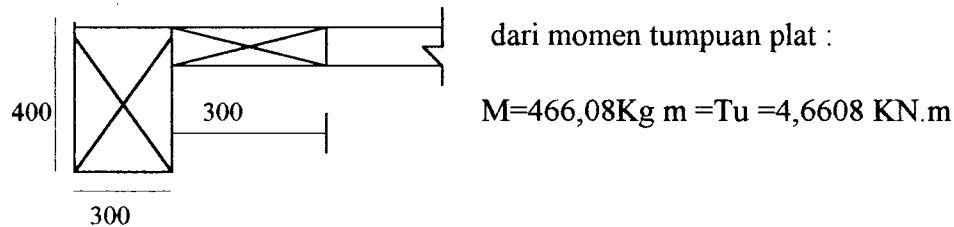


$$\sum x^2 y = 300^2 \cdot 400 + 400 \cdot 100^2 = 40E6 \text{ mm}^3$$

$$\varnothing \left(\frac{1}{24} \sqrt{f_c} \right) \sum x^2 y = 0,6 \cdot \frac{1}{24} \sqrt{25} \cdot 40 = 5,48 \text{ KN.M} > 4,6608 \text{ KN.M}$$

→ maka akibat torsi diabaikan

2. Lantai tangga luar (basement → groundfloor)

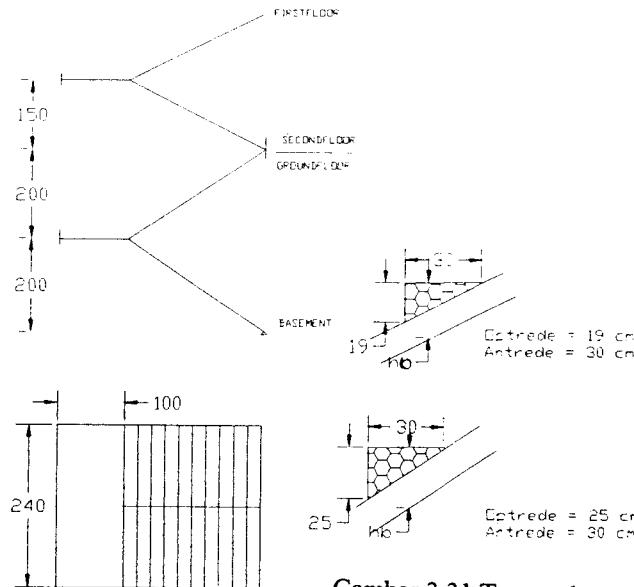

Gambar 3.31 Tangga luar basemen-lantai dasar

Berdasar tebal minimum, plat tangga atas:

$$\frac{L}{20} = \frac{282,84}{20} = 14,142 \text{ cm} \approx 15 \text{ cm}$$

Penutup beton diambil $\rho b = 2 \text{ cm}$; $\varnothing 12$

$$d = 15 - 2 - 0,5 \cdot 1,2 = 12,4 \text{ cm}$$

$$hb = 7,4 \cdot \frac{39,015}{30} + 0,5 \cdot 25 \text{ (optrede)}$$

$$= 28,64 \text{ cm}$$

Beban pada tangga :

$$\text{-Beban tangga} = 0,2864 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 515,52 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban spesi} = 0,02 \cdot 0,75 \cdot 2100 = 31,5 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban tegel} = 0,03 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 54 \text{ kg/m}$$

$$\underline{\quad qd = 601,02 \text{ kg/m} \quad}$$

-Beban hidup = 200 kg/m²

-Beban pagar besi = 50 kg/m²

$$ql = 250 \text{ kg/m}^2 = 250 \cdot 0,75 = 187,5 \text{ kg/m}$$

$$qu = 1,2 \cdot qd + 1,6 \cdot ql$$

$$= 1,2 \cdot 601,02 + 1,6 \cdot 187,5 = 1021,244 \text{ kg/m}$$

Beban pada bordes:

$$\text{-Berat bordes} = 0,12 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 216 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban spesi} = 0,02 \cdot 0,75 \cdot 2100 = 31,5 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban tegel} = 0,03 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 54 \text{ kg/m}$$

$$qd = 301,5 \text{ kg/m}$$

$$qu = 1,2 \cdot qd + 1,6 \cdot ql$$

$$= 1,2 \cdot 301,5 + 1,6 \cdot 187,5 = 661,8 \text{ kg/m}$$

Penulangan Tangga bawah

Penulangan Momen Lapangan

$$M^+ = 1079,3 \text{ Kg m} = 1079,3 \cdot 10^4 \text{ N mm}$$

Mutu beton dan baja : fc' = 30 Mpa

$$fy = 400 \text{ Mpa}$$

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot fc' \cdot \beta}{fy} \cdot \frac{600}{600 + fy}$$

$$= \frac{0,85 \cdot 30 \cdot 0,85}{400} \cdot \frac{600}{600 + 400} = 0,033$$

$$\rho_{\max} = 0,75 \cdot \rho_b = 0,75 \cdot 0,033 = 0,025$$

$$\rho_{\min} = \frac{1,4}{f_y} = \frac{1,4}{400} = 0,0035$$

$$m = \frac{f_y}{0,85 \cdot f_c'} = \frac{400}{0,85 \cdot 30} = 15,6863$$

$$R_n = \frac{M_n}{b \cdot d^2} = \frac{1079,3E4}{0,85 \cdot 1000 \cdot 12,4^2} = 0,82$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{F_y}} \right]$$

$$= \frac{1}{15,6863} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 15,6863 \cdot 0,82}{400}} \right] = 0,0021$$

pakai $\rho_{\min} = 0,0035$

$$A_s = \rho_{\text{perlu}} \cdot b \cdot d$$

$$= 0,0035 \cdot 1000 \cdot 124 = 434 \text{ mm}^2$$

$$A \varnothing 12 = 113,097 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{434} = 260,6 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 12 - 25$; $A_s = 452,4 \text{ mm}^2 > 434 \text{ mm}^2$

Penulangan Momen Tumpuan

$$M = 1011,4 \text{ Kg m} = 1011,4 \text{ E4 Nmm}$$

$$R_n = \frac{M_n}{b \cdot d^2} = \frac{1011,4 \text{ E4}}{0,85 \cdot 1000 \cdot 124^2} = 0,77$$

$$\rho_{\max} = 0,025$$

$$\rho_{\min} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,002$$

pakai $\rho_{min} = 0,0035$

$$As = 0,0035 \cdot 1000 \cdot 124 = 434 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{434} = 260,6 \text{ mm}$$

$$\text{dipakai } \varnothing 12 - 25 \quad As = 452,4 \text{ mm}^2 > 434 \text{ mm}^2$$

Tulangan bagi

$$As \text{ bagi} = (0,0018 \cdot 400 \cdot b \cdot h) / fy$$

$$= (0,0018 \cdot 400 \cdot 1000 \cdot 150) / 400$$

$$= 270 \text{ mm}^2$$

$$A \varnothing 8 = 50,2655 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{50,2655 \cdot 1000}{270} = 186,17 \text{ mm}$$

pakai $\varnothing 8-18$

Cek tahanan momen:

$$a = \frac{As \cdot fy}{(0,85 \cdot fc') \cdot b} = \frac{452,4 \cdot 400}{(0,85 \cdot 30) \cdot 1000} = 7,1 \text{ mm}$$

$$z = d - a/2 = 124 - 7,1/2 = 120,45 \text{ mm}$$

$$M_n = As \cdot fy \cdot z$$

$$= 452,4 \cdot 400 \cdot 120,45 = 21796632 \text{ N.mm} = 2179,6632 \text{ Kg.m}$$

$$MR = 0,8 \cdot M_n = 1743,7305 \text{ Kg.m} > Mu = 1079,3 \text{ Kg.m}$$

* Penulangan Tangga Atas*

Pemulangan Momen Lapangan

$$M^+ = 715,1 \text{ Kg.m} = 715,1 \cdot 10^4 \text{ N mm}$$

$$\rho_{\text{mak}} = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,0014$$

pakai $\rho_{\text{min}} = 0,0035$

$$As = 0,0035 \cdot 1000 \cdot 124 = 434 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{434} = 260,6 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 12 - 18 \text{ As} = 452,4 \text{ mm}^2 > 434 \text{ mm}^2$

Penulangan Momen Tumpuan

$$M^- = 1453,7 \text{ Kg m} = 1453,7 \cdot 10^4 \text{ N mm}$$

$$\rho_{\text{mak}} = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,0028$$

pakai $\rho_{\text{min}} = 0,0035$

$$As = 0,0035 \cdot 1000 \cdot 124 = 434 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{434} = 260,6 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 12 - 25 \text{ As} = 452,4 \text{ mm}^2 > 434 \text{ mm}^2$

Tulangan Bagi

$$As \text{ bagi} = (0,0018 \cdot 400 \cdot b \cdot h) / f_y$$

$$= (0,0018 \cdot 400 \cdot 1000 \cdot 150) / 400$$

$$= 270 \text{ mm}^2$$

$$A \varnothing 8 = 50,2655 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{50,2655 \cdot 1000}{270} = 186,17 \text{ mm}$$

pakai $\varnothing 8-18$

Cek tahanan momen:

$$a = \frac{As \cdot fy}{(0,85 \cdot fc') \cdot b} = \frac{452,4 \cdot 400}{(0,85 \cdot 30) \cdot 1000} = 7,1 \text{ mm}$$


$$z = d - a/2 = 124 - 7,1/2 = 120,45 \text{ mm}$$

$$M_n = As \cdot fy \cdot z$$

$$= 452,4 \cdot 400 \cdot 120,45 = 21796632 \text{ N.mm} = 2179,6632 \text{ Kg.m}$$

$$MR = 0,8 \cdot M_n = 1743,7305 \text{ Kg.m} > Mu = 1453,7 \text{ Kg.m}$$

Pelat Bordes



Gambar 3.32 Tipe pelat bordes

$$M^- = 1297,4 \text{ Kg.m} = 1297,4 \cdot 10^4 \text{ N.mm}$$

tebal plat = 12 cm

$$\rho_{\text{mak}} = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,0045$$

$$As = 0,0045 \cdot 1000 \cdot 94 = 423 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097.1000}{423} = 267,37 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 12 - 25$ $A_s = 452,388 \text{ mm}^2 > 423 \text{ mm}^2$

Tulangan Bagi

$$\begin{aligned} A_s \text{ bagi} &= (0,0018 \cdot 400 \cdot b \cdot h) / f_y \\ &= (0,0018 \cdot 400 \cdot 1000 \cdot 120) / 400 \\ &= 216 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$A_{\varnothing 8} = 50,2655 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{50,2655.1000}{216} = 232,71 \text{ mm}$$

pakai $\varnothing 8-20$

2. Lantai tangga luar (first floor \rightarrow second floor)

Berdasarkan tebal minimum, plat tangga atas:

$$\frac{L}{20} = \frac{250}{20} = 12,5 \text{ cm} \approx 13 \text{ cm}$$

Penutup beton diambil $\rho_b = 2 \text{ cm}$; $\varnothing 12$

$$d = 13 - 2 - 0,5 \cdot 1,2 = 10,4 \text{ cm}$$

$$hb = 7,4 \cdot \frac{35,51}{30} + 0,5 \cdot 19 \text{ (optrede)}$$

$$= 21,81 \text{ cm}$$

Beban pada tangga :

$$\text{-Beban tangga} = 0,2181 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 392,58 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban spesi} = 0,02 \cdot 0,75 \cdot 2100 = 31,5 \text{ kg/m}$$

$$\begin{aligned} \text{-Beban tegel} &= 0,03 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 54 \text{ kg/m} \\ qd &= 478,08 \text{ kg/m} \end{aligned}$$

$$\text{-Beban hidup} = 200 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{-Beban pagar besi} = \underline{50 \text{ kg/m}^2}$$

$$ql = 250 \text{ kg/m}^2 = 250 \cdot 0,75 = 187,5 \text{ kg/m}$$

$$qu = 1,2 \cdot qd + 1,6 \cdot ql$$

$$= 1,2 \cdot 478,08 + 1,6 \cdot 187,5 = 873,696 \text{ kg/m}$$

Beban pada bordes:

$$\text{-Berat bordes} = 0,12 \cdot 0,75 \cdot 2400 = 216 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban spesi} = 0,02 \cdot 0,75 \cdot 2100 = 31,5 \text{ kg/m}$$

$$\text{-Beban tegel} = 0,03 \cdot 0,75 \cdot 2400 = \underline{54 \text{ kg/m}}$$

$$qd = 301,5 \text{ kg/m}$$

$$qu = 1,2 \cdot qd + 1,6 \cdot ql$$

$$= 1,2 \cdot 301,5 + 1,6 \cdot 187,5 = 661,8 \text{ kg/m}$$

Penulangan Tangga bawah

Penulangan Momen Lapangan

$$M^+ = 563,66 \text{ Kg m} = 563,66 \cdot 10^4 \text{ N mm}$$

Mutu beton dan baja : $f'_c = 30 \text{ Mpa}$

$$f_y = 400 \text{ Mpa}$$

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot f'_c \cdot \beta}{f_y} \cdot \frac{600}{600 + f_y}$$

$$= \frac{0,85 \cdot 30 \cdot 0,85}{400} \cdot \frac{600}{600 + 400} = 0,033$$

$$\rho_{\text{maks}} = 0,75 \cdot \rho b = 0,75 \cdot 0,033 = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = \frac{1,4}{f_y} = \frac{1,4}{400} = 0,0035$$

$$m = \frac{f_y}{0,85 \cdot f_c'} = \frac{400}{0,85 \cdot 30} = 15,6863$$

$$R_n = \frac{M_n}{b \cdot d^2} = \frac{563,66E4}{0,85 \cdot 1000 \cdot 104^2} = 0,613$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{F_y}} \right]$$

$$= \frac{1}{15,6863} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 15,6863 \cdot 0,613}{400}} \right] = 0,0015$$

pakai $\rho_{\text{min}} = 0,0035$

$$A_s = \rho_{\text{perlu}} \cdot b \cdot d$$

$$= 0,0035 \cdot 1000 \cdot 104 = 364 \text{ mm}^2$$

$$A \varnothing 12 = 113,097 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{364} = 310,7 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 12 - 25$; $A_s = 452,4 \text{ mm}^2 > 364 \text{ mm}^2$

Penulangan Momen Tumpuan

$$M = 1157,9 \text{ Kg m} = 1157,9 \text{ E4 Nmm}$$

$$R_n = \frac{M_n}{b \cdot d^2} = \frac{1157,9 \text{ E4}}{0,85 \cdot 1000 \cdot 104^2} = 1,26$$

$$\rho_{\text{maks}} = 0,025$$

$$\rho_{\text{min}} = 0,0035$$

$$\rho_{\text{perlu}} = 0,0032$$

pakai $\rho_{\text{min}} = 0,0035$

$$As = 0,0035 \cdot 1000 \cdot 104 = 364 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{113,097 \cdot 1000}{364} = 310,71 \text{ mm}$$

dipakai $\varnothing 12 - 25 \text{ As} = 452,4 \text{ mm}^2 > 364 \text{ mm}^2$

Tulangan bagi

$$As \text{ bagi} = (0,0018 \cdot 400 \cdot b \cdot h) / fy$$

$$= (0,0018 \cdot 400 \cdot 1000 \cdot 130) / 400$$

$$= 234 \text{ mm}^2$$

$$A \varnothing 8 = 50,2655 \text{ mm}^2$$

$$\text{jarak tulangan} \leq \frac{50,2655 \cdot 1000}{234} = 214,81 \text{ mm}$$

pakai $\varnothing 8-20$

Cek tahanan momen:

$$a = \frac{As \cdot fy}{(0,85 \cdot fc') \cdot b} = \frac{452,4 \cdot 400}{(0,85 \cdot 30) \cdot 1000} = 7,1 \text{ mm}$$

$$z = d - a/2 = 104 - 7,1/2 = 100,45 \text{ mm}$$

$$Mn = As \cdot fy \cdot z$$

$$= 452,4 \cdot 400 \cdot 100,45 = 18177432 \text{ N.mm} = 1817,7432 \text{ Kg.m}$$

$$MR = 0,8 \cdot Mn = 1454,1946 \text{ Kg.m} > Mu = 1157,9 \text{ Kg.m}$$

Pondasi tangga

Beban total :

$$\text{-Beban tangga} = 4428,3 \text{ Kg}$$

$$\text{-balok } (30/40) = 0,3 \cdot 0,4 \cdot 2400 \cdot 1,2/2 = 172,8 \text{ Kg}$$

$$\begin{aligned} \text{-berat pondasi} &= (0,4 + 0,8)/2 \cdot 1,5 \cdot 2200 \cdot 1,2/2 = 1188 \text{ kg} \\ \text{Pu} &= 5789,1 \text{ kg} \end{aligned}$$

kontrol tegangan :

$$\text{tegangan izin tanah } \bar{\sigma} = 2E4 \text{ Kg/m}^2$$

$$A = Pu / \bar{\sigma}$$

$$= 5789,1 / 2E4 = 0,289 \sim 0,3 \text{ m}^2$$

$$\text{lebar pondasi (B)} = \sqrt{0,3}$$


$$= 0,547 \text{ m} \sim 0,55 \text{ m}$$

$$B = 55 \text{ cm}$$

3.3 Gaya- Gaya yang Bekerja Pada Portal

3.3.1 Pemerataan beban

Beban Trapesium

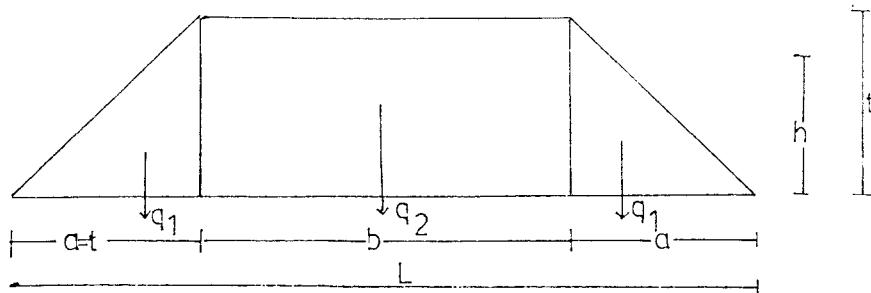

Gambar 3.33 Distribusi beban trapesium

$$R_a = (q_1 + 0,5 \cdot q_2)$$

$$M = (q_1 + 0,5 \cdot q_2) \cdot (a + 0,5 \cdot b) - q_1 (1/3 \cdot a + 0,5 \cdot b) - 0,5 \cdot q_2 \cdot 0,25 \cdot b$$

$$= 0,5 \cdot a_2 \cdot t + 0,25 \cdot a \cdot t \cdot b + 0,5 \cdot t \cdot b + 0,25 \cdot b^2 \cdot 1/6 \cdot t - a^2 \cdot t - 0,25 \cdot a \cdot b - 0,125 \cdot b^2 \cdot t$$

$$= 1/3 \cdot a^2 \cdot t + 0,125 \cdot b^2 \cdot t + 0,25 \cdot a \cdot t \cdot b$$

$$= 1/3 \cdot t^3 + 0,125 \cdot (L - 2t)^2 \cdot t + 0,5 \cdot t^2 \cdot (L - 2t)$$

$$= 1/3 \cdot t^3 + 0,125 \cdot (L^2 - 4 \cdot L \cdot t - 4 \cdot t^2) \cdot t + 0,5 \cdot L \cdot t^2 - t^3$$


$$= -1/6 \cdot t^3 + 1/8 \cdot L^2 \cdot t$$

$$1/8 \cdot L^2 = 1/8 \cdot L^2 \cdot t - 1/6 \cdot t^3$$

$$h = t - \frac{8/6}{L^2} \cdot t^3 = \left(1 - 4/3 \cdot \frac{t^2}{L^2}\right) \cdot t$$

$$q_{eq} = \left(1 - 4/3 \cdot \frac{t^2}{L^2}\right) \cdot t \cdot q_{pl}$$

Beban Segitiga

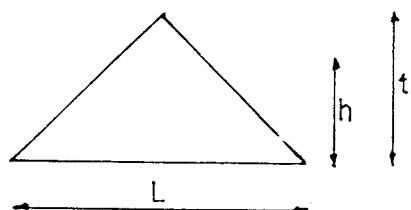

Gambar 3.34 Distribusi beban segitiga

$$Ra = 1/2L \cdot 1/2 \cdot t$$

$$M_{\max} = 1/4Lt \cdot 1/2L - 1/4Lt \cdot 1/3 \cdot 1/2L$$


$$= 1/8L \cdot t - 1/24 \cdot L \cdot t$$

$$1/8h \cdot L = 1/12 \cdot Lt$$

$$h = 2/3t$$

$$q_{eq} = 2/3 \cdot t \cdot q_{pl}$$

Tipe beban 3

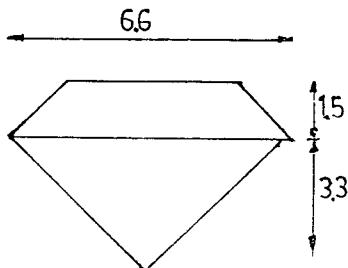

Gambar 3.35 Distribusi tipe beban 3

$$\text{beban pelat/m akibat beban mati} = 517 \text{ kg/m}^2$$

Beban merata ekivalen bentuk trapesium

$$q_{eq} = \left(1 - 4 / 3 \cdot \frac{t^2}{L^2} \right) \cdot t \cdot q_{pl}$$

$$q_{eq} = \left(1 - 4 / 3 \cdot \frac{1,6^2}{6,6^2}\right) 1,6 \cdot 517 = 762,3811 \text{ kg/m}$$

berat sendiri balok = $0,3 \cdot 0,6 \cdot 2400 = 432 \text{ kg/m}$

Beban merata ekivalen bentuk segitiga

$$q_{eq} = 2/3 \cdot t \cdot q_{pl}$$

$$q_{eq} = 2/3 \cdot 3 \cdot 517 = 1034 \text{ kg/m}$$

$$q_{eq(total)} = 762,3811 + 551,4667 + 432 = 2228,3811 \text{ kg/m}$$

Beban merata pelat/m akibat beban hidup = 250 kg/m^2

koefisien reduksi = 0,7 ; beban hidup = $0,7 \cdot 250 = 175 \text{ kg/m}^2$

beban merata ekivalen bentuk trapesium

$$q_{eq} = \left(1 - 4 / 3 \cdot \frac{1,6^2}{6,6^2}\right) 1,6 \cdot 175$$

$$= 258 \text{ kg/m}$$

beban merata ekivalen bentuk segitiga







$$q_{eq} = 2/3 \cdot 3 \cdot 175 = 350 \text{ kg/m}$$







$$q_{eq(total)} = 258 + 350 = 608 \text{ kg/m}$$








$$q_{total} = 2228,3811 + 608 = 2836,3811 \text{ kg/m}$$







Tipe pembebanan yang lain ditabelkan !!



Tabel 3.8 Pola Pembebanan

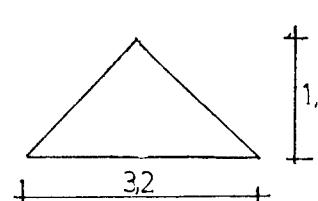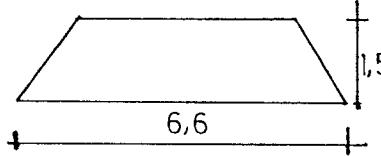No	Pola Pembebanan	$Q_{ekivalen}$
1		$q_{ekivalen} = 651,466 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 266,667 \text{ kg/m (beban hidup)}$
2		$q_{ekivalen} = 862,381 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 368,656 \text{ kg/m (beban hidup)}$
3		$q_{ekivalen} = 2228,381 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 608 \text{ kg/m (beban hidup)}$
4		$q_{ekivalen} = 1134 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 500 \text{ kg/m (beban hidup)}$
5		$q_{ekivalen} = 2168 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 1000 \text{ kg/m (beban hidup)}$
6		$q_{ekivalen} = 2041,4 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 938,781 \text{ kg/m (beban hidup)}$

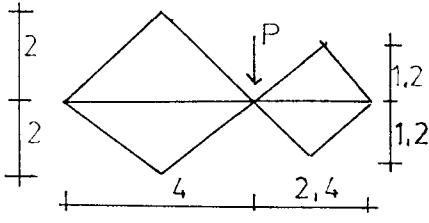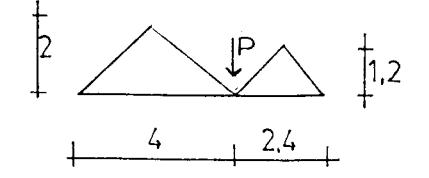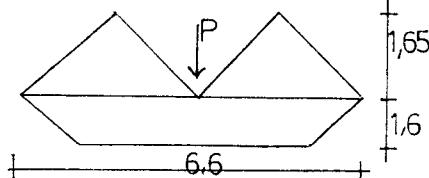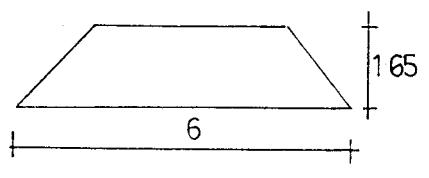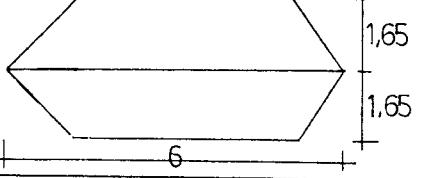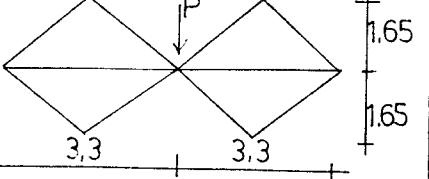7		$q_{\text{ekivalen}} = 2300 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{\text{ekivalen}} = 1000 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 21,4 \text{ ton}$
8		$q_{\text{ekivalen}} = 1200 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{\text{ekivalen}} = 533,33 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 10,7 \text{ ton}$
9		$q_{\text{ekivalen}} = 2659,78 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{\text{ekivalen}} = 918,656 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 9,9 \text{ ton}$
10		$q_{\text{ekivalen}} = 1517,34 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{\text{ekivalen}} = 370,906 \text{ kg/m (beban hidup)}$
11		$q_{\text{ekivalen}} = 2284 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{\text{ekivalen}} = 740 \text{ kg/m (beban hidup)}$
12		$q_{\text{ekivalen}} = 3266 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{\text{ekivalen}} = 1160 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 15,7 \text{ ton}$

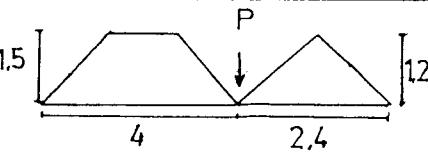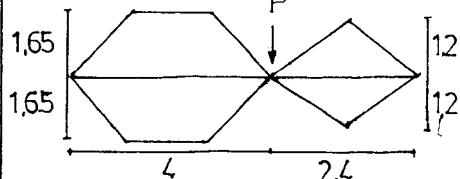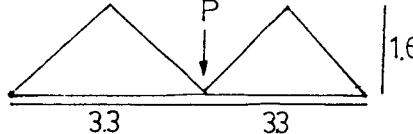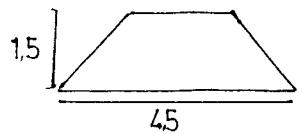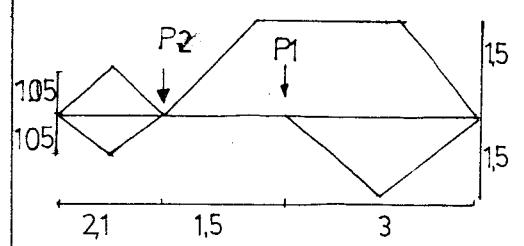13		$q_{ekivalen} = 1623,11 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 518,91 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 15 \text{ ton}$
14		$q_{ekivalen} = 2896,2 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 1360 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 30 \text{ ton}$
15		$q_{ekivalen} = 1276,02 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 255,13 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 2,3 \text{ ton}$
16		$q_{ekivalen} = 1887,4 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 550 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 9,9 \text{ ton}$
17		$q_{ekivalen} = 1789,7 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 502,78 \text{ kg/m (beban hidup)}$
18		$q_{ekivalen} = 1267 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 250 \text{ kg/m (beban hidup)}$
19		$q_{ekivalen} = 2651,4 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 920 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P1 = 6,6 \text{ ton ; } P2 = 9,2 \text{ ton}$

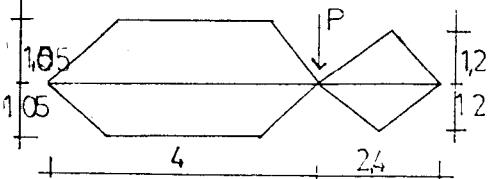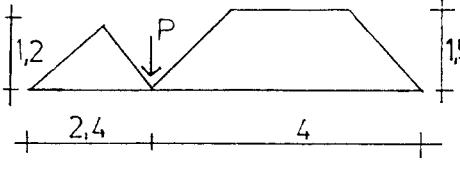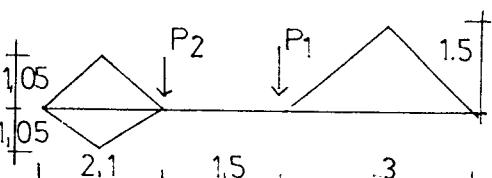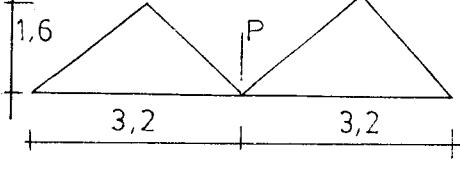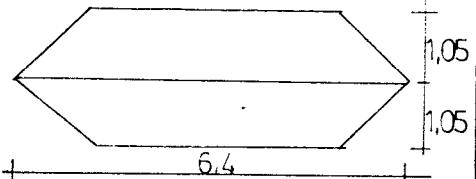20		$q_{ekivalen} = 1683,5 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 500 \text{ kg/m (beban hidup)}$
21		$q_{ekivalen} = 2600 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 895 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 18,4 \text{ ton}$
22		$q_{ekivalen} = 1793,7 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 504,69 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 16,8 \text{ ton}$
23		$q_{ekivalen} = 2578 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 850 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P_1 = 12,756 \text{ ton ; } P_2 = 7 \text{ ton}$
24		$q_{ekivalen} = 2810 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 1000 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P = 3,5 \text{ ton}$
25		$q_{ekivalen} = 1850 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 528 \text{ kg/m (beban hidup)}$

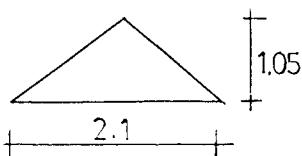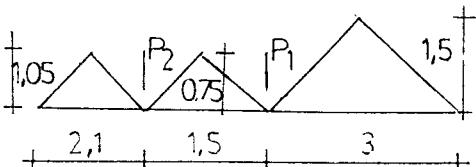26		$q_{ekivalen} = 1129,13 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 183,33 \text{ kg/m (beban hidup)}$
27		$q_{ekivalen} = 1946 \text{ kg/m (beban mati)}$ $q_{ekivalen} = 558,3 \text{ kg/m (beban hidup)}$ $P1 = 12 \text{ ton ; } P2 = 7 \text{ ton}$

3.3.2 Perhitungan Gaya Geser Dasar Horisontal Total Akibat Gempa dan Distribusinya ke Sepanjang Tinggi Gedung

A. Berat bangunan total (Wt)

a. Berat Atap Topfloor

1) Beban mati :

$$\text{Atap} = (9 \times 20 \times 6,4) + (6 \times 10 \times 3) = 1332 \text{ kg}$$

$$\text{balok} = (10 \times 6,6 \times 0,3 \times 0,4 \times 2400) + (4 \times 6,4 \times 0,3 \times 0,4 \times 2400)$$

$$(4 \times 3 \times 0,3 \times 0,4 \times 2400) = 29836,8 \text{ kg}$$

$$\text{kolom} = 14 \times 0,3 \times 1,5 \times 2400 = 4536 \text{ kg}$$

$$\text{dinding} = 103,4 \times 1,5 \times 250 = 38775 \text{ kg}$$

$$\text{plafond} = (26,4 \times 6,4 \times 50) + (2 \times 3 \times 6,6 \times 50) = 10428 \text{ kg}$$

$$W_m = 84907,8 \text{ kg}$$

2) Beban hidup

$$q_h \text{ atap} = 100 \text{ kg/cm}^2$$

koefisien reduksi untuk beban hidup menurut Peraturan Pembebanan Indonesia - 1983 (PPI-1983) sama dengan 0,3 sehingga :

$$W_h = 0,3 \times 100 \times (26,4 \times 6,4 + 2 \times 3 \times 6,6) = 6256,8 \text{ kg}$$

Jadi berat total lantai atap topfloor = Wm + Wh

$$= 84907,8 + 6256,8$$

$$= 91164,6 \text{ kg}$$

b.Berat lantai Topfloor

1)Beban mati :

$$\begin{aligned} \text{plat} &= (26,4 \times 6,4 \times 0,12 \times 2400) + (2 \times 3 \times 6,6 \times 0,12 \times 2400) \\ &= 60065,28 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{balok induk} &= (4 \times 6,6 \times 0,3 \times 0,58 \times 2400) + (5 \times 6,4 \times 0,3 \times 0,48 \times \\ &\quad 2400) + (6 \times 3 \times 0,3 \times 0,28 \times 2400) + (4 \times 0,5 \times 0,68 \times 6,6 \\ &\quad \times 2400) \\ &= 50929,92 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\text{balok anak} = 4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6,4 \times 2400 = 7372,8 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} \text{kolom} &= (10 \times 1,5 \times 0,5 \times 0,5 \times 2400) + (10 \times 1,5 \times 0,3 \times 0,3 \times 2400) \\ &\quad (6 \times 1,5 \times 0,3 \times 0,3 \times 2400) + (6 \times 1,5 \times 0,5 \times 0,5 \times 2400) \\ &= 19584 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\text{dinding} = 103,4 \times 0,3 \times 250 = 77550 \text{ kg}$$

$$\text{plafond} = (26,4 \times 6,4 \times 50) + (2 \times 3 \times 6,6 \times 50) = 10428 \text{ kg}$$

$$\text{spesi} = (26,4 \times 6,4 \times 21) + (2 \times 3 \times 6,6 \times 21) = 4379,76 \text{ kg}$$

$$\text{tegel} = (26,4 \times 6,4 \times 24) + (2 \times 3 \times 6,6 \times 24) = 5005,44 \text{ kg}$$

$$\text{tangga luar} = 2500 \text{ kg}$$

$$W_m = 237815,2 \text{ kg}$$

2) Beban hidup

$$q_h \text{ atap} = 250 \text{ kg/cm}^2$$

koefisien reduksi untuk beban hidup menurut Peraturan Pembebatan Indonesia - 1983 (PPI-1983) sama dengan 0,3 sehingga :

$$W_h = 0,3 \times 250 \times (26,4 \times 6,4 + 2 \times 3 \times 6,6) = 15642 \text{ kg}$$

Jadi berat total lantai topfloor = Wm + Wh

$$= 237815,2 + 15642$$

$$= 253457,2 \text{ kg}$$

c. Berat lantai 4

1) Beban mati :

$$\text{plat} = (9,4 \times 26,4 \times 0,12 \times 2400) = 71470,08 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} \text{balok induk} &= (5 \times 6,4 \times 0,4 \times 0,58 \times 2400) + (4 \times 6,6 \times 0,3 \times 0,48 \times \\ &\quad 2400) + (8 \times 0,5 \times 0,68 \times 6,6 \times 2400) \\ &= 70026,24 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{balok anak} &= (4 \times 0,3 \times 0,6 \times 6,6 \times 2400) + (5 \times 0,3 \times 0,4 \times 7 \times 2400) \\ &= 21484,8 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{kolom} &= (15 \times 1,5 \times 0,5 \times 0,5 \times 2400) + (15 \times 1,5 \times 0,6 \times 0,6 \times 2400) \\ &\quad (4 \times 1,5 \times 0,5 \times 0,5 \times 2400) + (4 \times 1,5 \times 0,6 \times 0,6 \times 2400) \\ &= 41724 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\text{dinding} = 127,7 \times 0,3 \times 250 = 95775 \text{ kg}$$

$$\text{plafond} = (9,4 \times 26,4 \times 50) = 12408 \text{ kg}$$

$$\text{spesi} = (9,4 \times 26,4 \times 21) = 5211,36 \text{ kg}$$

$$\text{tegel} = (9,4 \times 26,4 \times 24) = 5955,84 \text{ kg}$$

$$\text{tangga luar} \qquad \qquad \qquad = 2500 \text{ kg}$$

$$\overline{\text{Wm} = 326555,32 \text{ kg}}$$

2) Beban hidup

$$qh \text{ atap} = 250 \text{ kg/cm}^2$$

koefisien reduksi untuk beban hidup menurut Peraturan Pembebasan Indonesia - 1983 (PPI-1983) sama dengan 0,3 sehingga :

$$Wh = 0,3 \times 250 \times 9,4 \times 26,4 = 18612 \text{ kg}$$

Jadi berat total lantai 4 = Wm + Wh

=326555,32 + 18612

=345167,32 kg

d. Berat lantai 3

1) Beban mati :

$$\text{plat} = (12,4 \times 26,4 \times 0,12 \times 2400) = 94279,68 \text{ kg}$$

$$\text{balok induk} = (4 \times 6,6 \times 0,3 \times 0,48 \times 2400) + (8 \times 6,6 \times 0,4 \times 0,58 \times 2400)$$

$$(5 \times 6,4 \times 0,4 \times 0,58 \times 2400) + (5 \times 6,4 \times 0,5 \times 0,68 \times 2400) = 82452,48 \text{ kg}$$

$$\text{balok anak} = (4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6 \times 2400) + (4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6,4 \times 2400)$$

$$(4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6,6 \times 2400) = 25344 \text{ kg}$$

$$\text{kolom} = (15 \times 1,5 \times 0,6 \times 0,6 \times 2400) + (15 \times 1,5 \times 0,7 \times 0,7 \times 2400)$$

$$= 45900 \text{ kg}$$

$$\text{dinding} = 194 \times 3 \times 250 = 145500\text{kg}$$

$$\text{plafond} = 12,4 \times 26,4 \times 50 = 16368 \text{ kg}$$

$$\text{spesi} = (12,4 \times 26,4 \times 21) = 6874,56 \text{ kg}$$

$$\text{tegel} = (12,4 \times 26,4 \times 24) = 7856,64 \text{ kg}$$

tangga luar = 2500 kg

Wm = 427075.36 kg

2) Beban hidup

$$q_h \text{ lantai} = 250 \text{ kg/cm}^2$$

koefisien reduksi untuk beban hidup menurut Peraturan Pembebanan Indonesia - 1983 (PPI-1983) sama dengan 0,3 sehingga :

$$W_h = 0,3 \times 250 \times 12,4 \times 26,4 = 24552 \text{ kg}$$

$$\text{Jadi berat total lantai } 3 = W_m + W_h$$

$$= 427075,36 + 24552$$

$$= 451627,36 \text{ kg}$$

d. Berat lantai 2

1) Beban mati

$$\text{plat} = (15,6 \times 26,4 \times 0,12 \times 2400) = 118609,92 \text{ kg}$$

$$\text{balok induk} = (8 \times 6,6 \times 0,3 \times 0,48 + 8 \times 6,6 \times 0,4 \times 0,58 +$$

$$5 \times 6,4 \times 0,4 \times 0,58 + 5 \times 6 \times 0,4 \times 0,58 +$$

$$5 \times 3,2 \times 0,3 \times 0,28) \times 2400 = 204003,84 \text{ kg}$$

$$\text{balok anak} = (4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6 \times 2400) + (4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6,4 \times 2400)$$

$$(4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6,6 \times 2400) = 25344 \text{ kg}$$

$$\text{kolom} = (15 \times 3 \times 0,7 \times 0,7 \times 2400) + (5 \times 1,5 \times 0,7 \times 0,7 \times 2400)$$

$$= 61740 \text{ kg}$$

$$\text{dinding} = 177,2 \times 3 \times 250 = 132900 \text{ kg}$$

$$\text{plafond} = 12,4 \times 26,4 \times 50 = 16368 \text{ kg}$$

$$\text{spesi} = (15,6 \times 26,4 \times 21) = 8648,64 \text{ kg}$$

$$\text{tegel} = (15,6 \times 26,4 \times 24) = 9884,16 \text{ kg}$$

$$\text{tangga luar} = \underline{\underline{2500 \text{ kg}}}$$

$$W_m = 579998,56 \text{ kg}$$

2) Beban hidup

$$q_h \text{ atap} = 250 \text{ kg/cm}^2$$

koeffisien reduksi untuk beban hidup menurut Peraturan Pembebanan Indonesia - 1983 (PPI-1983) sama dengan 0,3 sehingga :

$$W_h = 0,3 \times 250 \times 15,6 \times 26,4 = 30888 \text{ kg}$$

$$\text{Jadi berat total lantai } 2 = W_m + W_h$$

$$= 579998,56 + 30888$$

$$= 610886,56 \text{ kg}$$

d. Berat lantai 1

1) Beban mati

$$\text{plat} = (15,6 \times 26,4 \times 0,12 \times 2400) = 118609,92 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} \text{balok induk} &= (8 \times 6,6 \times 0,3 \times 0,48 + 8 \times 6,6 \times 0,4 \times 0,58 + 5 \times 6,4 \times 0,4 \times \\ &0,58 + 5 \times 6 \times 0,4 \times 0,58 + 5 \times 3,2 \times 0,3 \times 0,28) \times 2400 \\ &= 204003,84 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{balok anak} &= (4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6 \times 2400) + (4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6,4 \times 2400) \\ &(4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6,6 \times 2400) = 25344 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{kolom} &= (20 \times 1,5 \times 0,7 \times 0,7 \times 2400) + (20 \times 2 \times 0,8 \times 0,8 \times 2400) \\ &= 96720 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\text{dinding} = 177,2 \times 3,5 \times 250 = 132900 \text{ kg}$$

$$\text{plafond} = 12,4 \times 26,4 \times 50 = 16368 \text{ kg}$$

$$\text{spesi} = (15,6 \times 26,4 \times 21) = 8648,64 \text{ kg}$$

$$\text{tegel} = (15,6 \times 26,4 \times 24) = 9884,16 \text{ kg}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{tangga luar} & & = 2800 \text{ kg} \\ & & \hline \\ & & 615278,56 \text{ kg} \end{array}$$

2) Beban hidup

$$q_h \text{ atap} = 250 \text{ kg/cm}^2$$

koefisien reduksi untuk beban hidup menurut Peraturan Pembebatan Indonesia - 1983 (PPI-1983) sama dengan 0,3 sehingga :

$$W_h = 0,3 \times 250 \times 15,6 \times 26,4 = 30888 \text{ kg}$$

$$\text{Jadi berat total lantai } 1 = W_m + W_h$$

$$= 615278,56 + 30888$$

$$= 646166,56 \text{ kg}$$

d. Berat Groundfloor

1) Beban mati :

$$\text{plat} = (15,6 \times 26,4 \times 0,12 \times 2400) = 118609,92 \text{ kg}$$

$$\text{balok induk} = (8 \times 6,6 \times 0,3 \times 0,48 + 8 \times 6,6 \times 0,3 \times 0,48 +$$

$$5 \times 6,4 \times 0,4 \times 0,58 + 5 \times 6 \times 0,4 \times 0,58 +$$

$$5 \times 3,2 \times 0,3 \times 0,28) \times 2400 = 204003,84 \text{ kg}$$

$$\text{balok anak} = 4 \times 0,3 \times 0,4 \times 6,6 \times 2400 = 7603,2 \text{ kg}$$

$$\text{kolom} = (20 \times 10 \times 0,8 \times 0,8 \times 2400) = 307200 \text{ kg}$$

$$\text{dinding} = 183,6 \times 4 \times 250 = 183600 \text{ kg}$$

$$\text{plafond} = 15,6 \times 26,4 \times 50 = 16368 \text{ kg}$$

$$\text{spesi} = (15,6 \times 26,4 \times 21) = 8648,64 \text{ kg}$$

$$\text{tegel} = (15,6 \times 26,4 \times 24) = 9884,16 \text{ kg}$$

$$\text{tangga luar} \quad \underline{\quad = 3100 \text{ kg}}$$

$$W_m = 859017,76 \text{ kg}$$

2) Beban hidup

ruang sewa = toko = taman kanak - kanak = musholla = qh lantai

$$= 250 \text{ kg/cm}^2$$

koefisien reduksi untuk beban hidup menurut Peraturan Pembebanan Indonesia - 1983 (PPI-1983) sama dengan 0,3 sehingga :

$$W_h = 0,3 \times 250 \times 15,6 \times 26,4 = 30888 \text{ kg}$$

$$\text{Jadi berat total lantai } 4 = W_m + W_h$$

$$= 859017,76 + 30888$$

$$= 889905,76 \text{ kg}$$

maka berat total bangunan (W_t) :

$$W_t = 91164,6 + 253457,2 + 345167,32 + 451627,36 + 610886,56$$

$$= 646166,56 + 889905,76 = 3288375,36 \text{ kg}$$

B. Waktu getar bangunan

dengan menggunakan persamaan : $T_x = T_y = 0,06 \cdot H^{3/4}$

$$= 0,06 \times 27^{3/4} = 0,71 \text{ dt}$$

Dengan menggunakan waktu getar 0,71 dt, untuk daerah gempa 3 dan kondisi tanah lunak diperoleh koefisien gempa dasar C sama dengan 0,07

Gaya geser horisontal total akibat gempa besarnya gaya geser dasar horisontal akibat gempa yang harus ditahan oleh struktur dengan berat total W_t dan koefisien gempa dasar C dengan I dan K ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung (PPTGIUG-1981), maka diperoleh :

$$V = C \cdot I \cdot W_t \cdot K$$

$$= 0,07 \cdot 1 \cdot 3288375,36 \cdot 1 = 230186,2752 \text{ kg}$$

Distribusi gaya geser horisontal total akibat gempa

a) arah sumbu x

kontrol H/A atau $H/B < 3$

dari batasan masalah tersebut diketahui $H = 27 \text{ m}$; $A = 26,4 \text{ m}$; $B = 15,6 \text{ m}$

$$27/15,6 = 1,73 < 3$$

$$F_{ix} = F_{iy} = \frac{W_i \cdot h_i}{\sum W_i \cdot h_i} \cdot V_x, V_y$$

Tabel 3.9 Distribusi Gaya Geser Horisontal

tingkat (i)	hi (m)	Wi (ton)	Wi.hi (ton.m)	Fix,y (ton)	untuk tiap portal	
					1/4Fix (ton)	1/5Fiy(ton)
7	27	91.1646	2461.444	11.8141	2.953526	2.362821
6	24	253.4576	6082.982	29.19627	7.299067	5.839254
5	21	345.1673	7248.513	34.79043	8.697606	6.958085
4	18	451.6274	8129.293	39.01787	9.754468	7.803575
3	15	610.8866	9163.299	43.98075	10.99519	8.796151
2	12	646.1666	7753.999	37.21659	9.304147	7.443318
1	8	889.9058	7119.246	34.16999	8.542497	6.833998
			$\Sigma = 47958.78$			

3.4 Perencanaan Balok

-Balok As H (5-6)

Momen rencana tumpuan = 1,39E8 Nmm = 139 KN m

Momen rencana lapangan = 3,95E7 Nmm = 39,5 KN m

Balok = 30/50

Mutu beton (f_c') = 30 Mpa

Mutu baja (f_y) = 400 Mpa

diasumsikan $d = 500 - 70 = 430$ mm

Perencanaan tulangan tumpuan

$M_u = 139$ KNm

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot f_c' \cdot \beta_1}{f_y} \frac{600}{600 + f_y}$$

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot 30 \cdot 0,85}{400} \frac{600}{600 + 400} = 0,033$$

$$\rho_{\min} = 1,4/f_y$$

$$= 1,4/400 = 0,0035$$

$$\rho_{\max} = 0,75 \cdot \rho_b$$

$$= 0,75 \cdot 0,033 = 0,025$$

$$m = f_y / (0,85 \cdot f_c)$$

$$= 400 / (0,85 \cdot 30) = 15,6863$$

$$R_n = M_{\max} / (b \cdot d^2)$$

$$= 1,39E8 / (300 \cdot 430^2) = 2,948$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right]$$

$$\rho_{perlu} = \frac{1}{15,6863} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2.15,6863,2,948}{400}} \right] = 0,0079$$

$$As_{perlu} = \rho_{perlu} \cdot b \cdot d \\ = 0,0079 \cdot 300 \cdot 430 = 1019,1 \text{ mm}^2$$

pakai 3D22 (As = 1140,399 mm²)

$$d_{aktual} = 500 - (40 + 10 + \frac{1}{2} \cdot 22) = 439 \text{ mm} > 430 \text{ mm} \dots \text{(Ok)}$$

Menentukan momen nominal aktual balok

Anggap baja tarik telah mencapai regangan leleh saat beton tekan mencapai regangan hancur 0,003

Gaya dalam :

$$C = 0,85 \cdot f_c' \cdot b \cdot a \\ = 0,85 \cdot 30 \cdot 300 \cdot a = 7650 a$$

$$T = As \cdot f_y \\ = 1140,399 \cdot 400 = 456159,6 \text{ N}$$

keseimbangan gaya C = T

$$7650 a = 456159,6$$

$$a = 59,6287 \text{ mm}$$

$$x = a / \beta_1 \\ = 59,6287 / 0,85 = 70,1514 \text{ mm}$$

periksa regangan baja tarik :

$$\epsilon_y = f_y/E_s = 400/200000 = 0,002$$

$$\epsilon_s = \frac{d - x}{x} \cdot \epsilon_{cu} = \frac{439 - 62,6898}{62,6898} \cdot 0,003$$

$$= 0,0158 > 0,002 \dots \text{(Ok)}$$

$$M_n = T \cdot (d - a/2)$$

$$= 456159,6 \cdot (439 - 53,2863/2) \cdot 10^{-6}$$

$$= 186,654 \text{ KNm}$$

$$MR = \emptyset \cdot M_n = 0,8 \cdot 186,654 = 149,323 \text{ KNm} > 139 \text{ KNm}$$

Perencanaan tulangan lapangan

$$Mu = 39,5 \text{ KNm}$$

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot f_c \cdot \beta_1}{f_y} \frac{600}{600 + f_y}$$

$$\rho_b = \frac{0,85 \cdot 30 \cdot 0,85}{400} \frac{600}{600 + 400} = 0,033$$

$$\rho_{\min} = 1,4/f_y$$

$$= 1,4/400 = 0,0035$$

$$\rho_{\max} = 0,75 \cdot \rho_b$$

$$= 0,75 \cdot 0,033 = 0,025$$

$$m = f_y / (0,85 \cdot f_c)$$

$$= 400 / (0,85 \cdot 30) = 15,6863$$

$$R_n = M_{\max} / (b \cdot d^2)$$

$$= 3,95E7 / (300 \cdot 430^2) = 0,8378$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot R_n}{f_y}} \right]$$

$$\rho_{\text{perlu}} = \frac{1}{15,6863} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 15,6863 \cdot 0,8378}{400}} \right] = 0,0021$$

$\rho_{perlu} < \rho_{min}$ maka dipakai $\rho_{min} = 0,0035$

$$\begin{aligned} As_{perlu} &= \rho_{perlu} \cdot b \cdot d \\ &= 0,0035 \cdot 300 \cdot 430 = 451,5 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

pakai 2D22 ($As = 760,266 \text{ mm}^2$)

$$d_{aktual} = 500 - (40 + 10 + \frac{1}{2} \cdot 22) = 439 \text{ mm} > 430 \text{ mm} \dots \text{(Ok)}$$

Menentukan momen nominal aktual balok

Anggap baja tarik telah mencapai regangan leleh saat beton tekan mencapai regangan hancur 0,003

Gaya dalam :

$$\begin{aligned} C &= 0,85 \cdot f_c' \cdot b \cdot a \\ &= 0,85 \cdot 30 \cdot 300 \cdot a = 7650 a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= As \cdot f_y \\ &= 760,266 \cdot 400 = 304106,4 \text{ N} \end{aligned}$$

keseimbangan gaya $C = T$

$$7650 a = 304106,4$$

$$a = 39,7525 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} x &= a / \beta_1 \\ &= 39,7525 / 0,85 = 46,7676 \text{ mm} \end{aligned}$$

periksa regangan baja tarik :

$$\epsilon_y = f_y/E_s = 400/200000 = 0,002$$

$$\varepsilon s = \frac{d - x}{x} \cdot \varepsilon_{cu} = \frac{439 - 46,7676}{46,7676} \cdot 0,003$$

$$= 0,0252 > 0,002 \dots \text{(Ok)}$$

$$M_n = T \cdot (d - a/2)$$

$$= 304106,4 \cdot (439 - 39,7525/2) \cdot 10^{-6}$$

$$= 127,4582 \text{ KNm}$$

$$MR = \emptyset \cdot M_n = 0,8 \cdot 127,4582 = 101,967 \text{ KNm} > 39,5 \text{ KNm} \dots \text{(Ok)}$$

Penulangan tulangan geser

Gaya geser maksimum sejauh d (430 mm) dari perletakan :

$$V_u = 55,83697 \text{ (KN)} \dots \text{(dari SAP90)}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \emptyset \cdot V_c = 36,0675 \text{ KN}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \emptyset \cdot V_c < V_u < \emptyset \cdot V_c \dots \text{perlu tulangan geser minimum}$$

digunakan sengkang D10 ; $A_v = 2\pi 10^2 = 157 \text{ mm}^2$

Luas tulangan geser minimum :

$$A_v = \frac{1}{3} \frac{bw \cdot s}{f_y} \rightarrow s = \frac{3 \cdot A_v \cdot f_y}{bw}$$


$$= \frac{3 \cdot 157 \cdot 400}{300} = 628 \text{ mm}$$

spasi sengkang maksimum: $s \leq d/2$ atau $s \leq 600 \text{ mm}$

$$s \leq 219,5 \text{ mm}$$

dipakai D10-215

Kontrol terhadap torsi

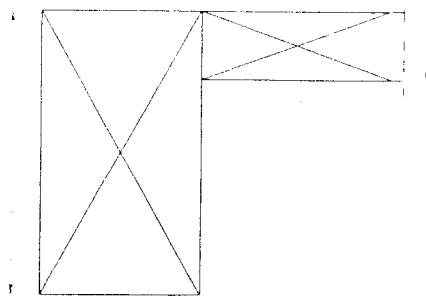


Gambar 3.6 Balok pada kontrol torsi

$$M_{tx} = T_u = 3,7028 \text{ KNm}$$

$$\sum x^2 y = 300^2 \cdot 500 + 360 \cdot 120^2 = 50,2E6 \text{ mm}^3$$

$$\phi \left(\frac{1}{24} \sqrt{f_c c} \right) \sum x^2 y = 0,6 \cdot \frac{1}{24} \sqrt{30} \cdot 50,2 = 6,871 \text{ KNm} > 3,7028 \text{ KNm}$$

maka tidak perlu tulangan torsi

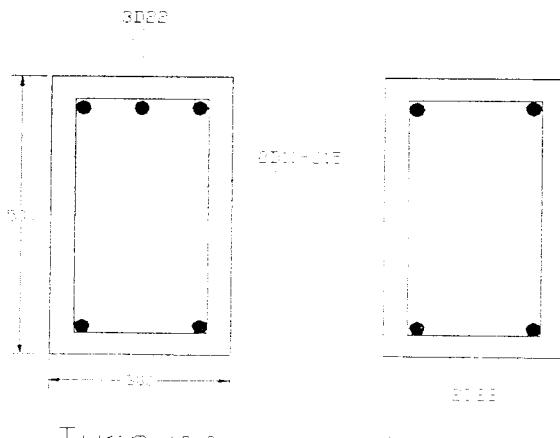

Gambar 3.37 Potongan balok As H (5-6)

Hasil tulangan balok yang lain di tabelkan !!

Tabel 3.11 Penulangan Balok Induk

Lantai	Balok	Dimensi	Mu (KN.m)		Tulangan Atas (mm ²)		Tulangan Bawah (mm ²)		Mn (KN.m)	
			Negatif	Positif	Perlu	Terpasang	Perlu	Terpasang		
ground	as H 5-6	30x50	139	39.5	1016.44	3D22(1140.389)	451.5	2D22(760.286)	146	99.8
	as J 5-6	30x60	249	88.4	1494.335	5D22(1900.665)	556.5	5D22(760.286)	292	124
	as K 5-6	30x60	212	83.7	1254.615	4D22(1520.532)	556.5	5D22(760.286)	239	124
	as L 5-6	30x50	102	39.7	727.455	3D22(1140.389)	451.5	2D22(760.286)	146	99.8
	as 5 H-J	30x60	241	118	1437.374	5D22(1900.665)	556.5	5D22(760.286)	292	124
	as 5 J-K	30x50	110	42.4	451.5	3D22(1140.389)	451.5	2D22(760.286)	146	99.8
	as 5 K-L	30x40	24.5	8.50	346.5	2D22(760.286)	346.5	2D22(760.286)	75.45	75.45
	as 6 H-J	40x70	440	218	2204.851	6D22(2280.798)	1050.45	3D22(1140.389)	427	222
	as 6 J-K	30x60	158	69.2	556.5	3D22(1140.389)	556.5	3D22(1140.389)	183	183
	as 6 K-L	30x40	47.8	19.8	441.2445	2D22(760.286)	346.5	2D22(760.286)	75.45	75.45
1=2	as H 5-6	30x50	180	68.7	1340.432	4 D22(1520.532)	451.5	2 D22(760.286)	190	99.8
	as J 5-6	40x70	425	285	2126.179	6 D22(2280.798)	1388.429	4 D22(1520.532)	427	292
	as K 5-6	40x70	319	204	1567.148	5 D22(1900.665)	984.1106	3 D22(1140.389)	361	222
	as L 5-6	30x50	100	39.6	451.5	3 D22(1140.389)	451.5	2 D22(760.286)	146	99.8
	as 5 H-J	30x60	308	151	1882.459	6 D22(2280.798)	878.7091	3 D22(1140.389)	343	183
	as 5 J-K	30x50	122	48.5	881.8198	3 D22(1140.389)	451.5	2 D22(760.286)	146	99.8
	as 5 K-L	30x40	26.5	6.02	346.5	2 D22(760.286)	346.5	2 D22(760.286)	75.45	75.45
	as 6 H-J	40x70	521	291	2651.435	8 D22(3041.064)	1421.581	4 D22(1520.532)	555	292
	as 6 J-K	30x60	162	69.4	942.0568	3 D22(1140.389)	556.5	2 D22(760.286)	183	124
	as 6 K-L	30x40	34.1	9.65	346.5	2 D22(760.286)	346.5	2 D22(760.286)	75.45	75.45
3	as H 5-6	30x50	155	69.4	1140.429	4 D22(1520.532)	451.5	2 D22(760.286)	1.9E+08	99.8
	as J 5-6	40x70	425	287	2122.521	6 D22(2280.798)	1401.159	4 D22(1520.532)	4.27E+08	292

	as K 5-6	30x60	220	180	1306.637	4 D22(1520.532)	556.5	3 D22(1140.389)	239	183
	as 5 H-J	30x60	290	146	1764.515	5 D22(1900.665)	556.5	3 D22(1140.389)	292	183
	as 5 J-K	40x70	256	291	1244.517	4 D22(1520.532)	1422.042	4 D22(1520.532)	292	292
	as 6 H-J	40x70	560	278	2871.925	8 D22(3041.064)	1357.29	4 D22(1520.532)	555	292
	as 6 J-K	50x80	546	661	2313.745	7 D22(2680.931)	2835.68	8 D22(3041.064)	586	664
4	as H 5-6	30x50	107	39.4	767.0289	3 D22(1140.389)	451.5	2 D22(760.266)	146	99.8
	as J 5-6	40x70	321	234	1574.392	5 D22(1900.665)	882	4 D22(1520.532)	361	292
	as J' 5-6	40x70	425	196	2126.771	6 D22(2280.798)	882	3 D22(1140.389)	427	222
	as 5 H-J	30x60	284	202	1722.626	5 D22(1900.665)	1191.506	4 D22(1520.532)	292	239
	as 5 J-J'	30x40	91.0	45.5	871.0752	3 D22(1140.389)	419.1789	2 D22(760.266)	110	75.45
	as 6 H-J	40x70	532	351	2714.542	8 D22(3041.064)	1731.029	5 D22(1900.665)	555	361
	as 6 J-J'	30x40	108	56.0	1052.353	3 D22(1140.389)	520.0928	2 D22(760.266)	110	75.45
TopFloor	as H 5-6	30x60	294	225	1788.806	6 D22(2280.798)	1335.863	4 D22(1520.532)	343	239
	as J 5-6	40x70	406	345	2021.168	6 D22(2280.798)	1703.22	5 D22(1900.665)	427	361
	as 5 H-J	30x60	147	234	852.8003	3 D22(1140.389)	1394.093	4 D22(1520.532)	183	239
	as 6 H-J	30x60	145	136	837.4832	3 D22(1140.389)	782.4773	3 D22(1140.389)	183	183
	as K 5-6	30x40	39.3	66.3	346.5	2 D22(760.266)	621.3136	2 D22(760.266)	75.45	75.45
	as 5' J-K	30x40	142	40.2	1432.2	4 D22(1520.532)	346.5	2 D22(760.266)	141	75.45
	as 6 J-K	30x40	44.8	43.2	413.1676	2 D22(760.266)	397.1671	2 D22(760.266)	75.45	75.45
Atap	as H 5-6	30x40	21.7	43.4	346.5	2 D22(760.266)	399.0696	2 D22(760.266)	75.45	75.45
	as J 5-6	30x40	42.8	51.7	393.3638	2 D22(760.266)	479.2476	2 D22(760.266)	75.45	75.45
	as 5 H-J	30x40	43.4	32.2	398.9745	2 D22(760.266)	346.5	2 D22(760.266)	75.45	75.45
	as 6 H-J	30x40	55.6	37.9	516.5001	2 D22(760.266)	346.5	2 D22(760.266)	75.45	75.45
	ask 5'-6'	30x40	32.7	29.8	346.5	2 D22(760.266)	346.5	2 D22(760.266)	75.45	75.45
	as 5' J-K	30x40	52.9		490.7366	2 D22(760.266)		2 D22(760.266)	75.45	

Tabel 3.12 Penulangan Balok Anak

Balok	Dimensi	Mu (KN.m)		Tulangan Atas (mm ²)		Tulangan Bawah (mm ²)		Mn (KN.m)		Sengkang
		Negatif	Positif	Perlu	Terpasang	Perlu	Terpasang	Negatif	Positif	
ba-1	25x30	4.10	1.63	201.25	2D22(760.266)	201.25	2D22760.266	50.15	50.15	Ø 10 - 110
ba-2	30x40	46.4	21.4	428.0641	2D22(760.266)	346.5	2D22760.266	75.45	75.45	Ø 10-160
ba-3	30x40	39.9	17.4	366.6199	2D22(760.266)	346.5	2D22760.266	75.45	75.45	Ø 10-160
ba-4	30x40	233	128	2622.331	8D22(3041.064	1269.363	4D221520.53	244	141	Ø 10-120
ba-5	25x30	19.6	9.79	259.5743	2D22(760.266)	201.25	2D22760.266	50.15	50.15	Ø 10 - 110
ba-6	30x40	118	58.9	1155.076	4D22(1520.532	548.5443	2D22760.266	141	75.45	Ø 10-160


Tabel 3.13 Penulangan Geser Balok Induk

Lantai	Balok	Dimensi	Vu kritis (KN)	Vs (KN)	Tulangan Geser	
					Dalam Jarak d	Luar Jarak d
ground	as H 5-6	30x50	55.837	101.902	Ø10-265	Ø10-265
	as J 5-6	30x60	117.0565	125.6	Ø10-265	Ø10-265
	as K 5-6	30x60	107.1886	125.6	Ø10-265	Ø10-265
	as L 5-6	30x50	53.0451	125.6	Ø10-215	Ø10-215
	as 5 H-J	30x60	136.0794	144.71304	Ø10-230	Ø10-265
	as 5 J-K	30x50	65.2085	125.6	Ø10-215	Ø10-215
	as 5 K-L	30x40	22.0164	125.6	Ø10-165	Ø10-165
	as 6 H-J	40x70	235.9875	263.76	Ø10-150	Ø10-315
	as 6 J-K	30x60	103.9485	125.6	Ø10-265	Ø10-265
	as 6 K-L	30x40	40.7813	125.6	Ø10-165	Ø10-165
1=2	as H 5-6	30x50	87.3679	125.6	Ø10-215	Ø10-215
	as J 5-6	40x70	245.5499	125.6	Ø10-150	Ø10-315
	as K 5-6	40x70	190.5169	125.6	Ø10-315	Ø10-315
	as L 5-6	30x50	53.1275	125.6	Ø10-215	Ø10-215
	as 5 H-J	30x60	209.4098	221.893	Ø10-150	Ø10-250
	as 5 J-K	30x50	71.5175	125.6	Ø10-215	Ø10-215
	as 5 K-L	30x40	188.4218	125.6	Ø10-165	Ø10-165
	as 6 H-J	40x70	390.3944	439.6	Ø10-90	Ø10-150
	as 6 J-K	30x60	110.5387	125.6	Ø10-265	Ø10-265
	as 6 K-L	30x40	12.499	125.6	Ø10-165	Ø10-165
3	as H 5-6	30x50	82.14612	125.6	Ø10-215	Ø10-215
	as J 5-6	40x70	252.1003	263.76	Ø10-150	Ø10-315
	as K 5-6	30x60	160.5593	166.42	Ø10-200	Ø10-265
	as 5 H-J	30x60	187.9525	221.893	Ø10-150	Ø10-265
	as 5 J-K	40x70	193.5608	197.82	Ø10-200	Ø10-300
	as 6 H-J	40x70	345.0511	359.673	Ø10-110	Ø10-300
	as 6 J-K	50x80	412.9627	416.764	Ø10-110	Ø10-130
4	as H 5-6	30x50	59.4994	125.6	Ø10-215	Ø10-215
	as J 5-6	40x70	193.1191	197.82	Ø10-150	Ø10-200
	as J' 5-6	40x70	304.3461	329.7	Ø10-120	Ø10-180
	as 5 H-J	30x60	207.8974	208.25	Ø10-160	Ø10-240
	as 5 J-J'	30x40	40.1476	125.6	Ø10-165	Ø10-165
	as 6 H-J	40x70	363.8165	395.64	Ø10-100	Ø10-300
	as 6 J-J'	30x40	48.38	125.6	Ø10-165	Ø10-165
TopFloor	as H 5-6	30x60	220.6451	229.5448	Ø10-145	Ø10-200
	as J 5-6	40x70	258.0893	263.76	Ø10-150	Ø10-315
	as 5 H-J	30x60	159.9318	166.42	Ø10-200	Ø10-200
	as 6 H-J	30x60	111.6981	125.6	Ø10-265	Ø10-265
	as K 5'-6	30x40	11.75448	125.6	Ø10-165	Ø10-165

	as 5' J-K	30x40	58.2667	125.6	\varnothing 10-165	\varnothing 10-165
	as 6 J-K	30x40	42.9333	125.6	\varnothing 10-165	\varnothing 10-165
Atap	as H 5-6	30x40	32.0713	125.6	\varnothing 10-165	\varnothing 10-165
	as J 5-6	30x40	36.555	125.6	\varnothing 10-165	\varnothing 10-165
	as 5 H-J	30x40	30.9406	125.6	\varnothing 10-165	\varnothing 10-165
	as 6 H-J	30x40	31.13706	125.6	\varnothing 10-165	\varnothing 10-165
	asK 5-6'	30x40	19.9327	125.6	\varnothing 10-165	\varnothing 10-165
	as 5' J-K	30x40	21.6384	125.6	\varnothing 10-165	\varnothing 10-165

3.5 Perencanaan Kolom

-Kolom As-C

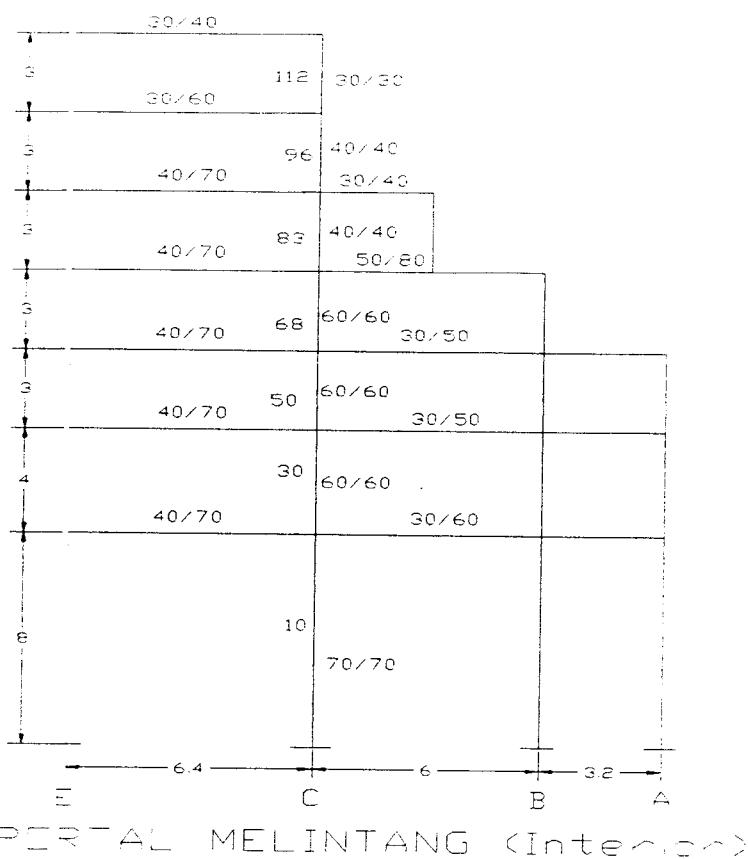

Gambar 3.08 Portal melintang

Portal as 7

elemen	titik	MD(T.M)	ML(T.M)	ME(T.M)	PD (Ton)	PL (Ton)	PE (Ton)
30	1	-6,694	-0,106	13,772	-391,043	-57,976	-2,806
	2	8,855	0,811	-13,607	-384,899	-57,976	-2,806

Kelangsungan Kolom 30

-Kekakuan kolom

$$Ec = 4700 \cdot \sqrt{f'c} = 4700 \cdot \sqrt{30} = 25742,9602 \text{ Mpa}$$

$$Ig = 1/12 \cdot b \cdot h = 1/12 \cdot 600 \cdot 600^3 = 1.08 \text{ E}10 \text{ mm}^4$$

$$\beta = \frac{1,2MD}{1,2MD + 1,6ML} = \frac{1,2 \cdot 8,855}{(1,2 \cdot 8,855 + 1,6 \cdot 0,8110)} = 0,8922$$

$$Elk = \frac{(Ec \cdot Ig) / 2,5}{1 + \beta} = \frac{(25742,9602 \cdot 1.08 \text{ E}10) / 2,5}{1 + 0,8922} = 5,88 \text{ E}13 \text{ Nmm}^2$$

$$r = 0,3 \cdot h = 0,3 \cdot 600 = 180 \text{ mm}$$

-Kekakuan Balok :

$$Ec = 4700 \cdot \sqrt{f'c} = 4700 \cdot \sqrt{30} = 25742,9602 \text{ Mpa}$$

$$Ig1 = 1/12 \cdot b \cdot h = 1/12 \cdot 400 \cdot 700^3 = 1,143 \text{ E}10 \text{ mm}^4$$

$$Ig2 = 1/12 \cdot b \cdot h = 1/12 \cdot 300 \cdot 500^3 = 3,125 \text{ E}9 \text{ mm}^4$$

$$\beta = 0,8922$$

$$Elb = \frac{(Ec \cdot Ig) / 5}{1 + \beta} = \frac{(25742,9602 \cdot 1,143 \text{ E}10) / 5}{1 + 0,8922} = 3,11 \text{ E}13 \text{ Nmm}^2$$

$$Elb = \frac{(Ec \cdot Ig) / 2,5}{1 + \beta} = \frac{(25742,9602 \cdot 3,125 \text{ E}9) / 2,5}{1 + 0,8922} = 8,5 \text{ E}12 \text{ Nmm}^2$$

-Menentukan nilai k :

$$\psi_2 = \frac{(Elk / Lk_1) + (Elk / Lk_2)}{(Elb / Lb) + (Elb_2 / Lb_2)} = \frac{(5,88 \text{ E}13 / 4 \text{ E}3) + (5,88 \text{ E}13 / 3 \text{ E}3)}{(3,11 \text{ E}13 / 6,4 \text{ E}3) + (8,5 \text{ E}12 / 6 \text{ E}3)} = 5,46$$

$$\psi_1 = \psi_2$$

dari grafik dan tabel dari perhitungan beton bertulang (Gideon jilid 4,hal 106)untuk

harga $\psi_1 = \psi_2 = 5,46$ struktur tanpa pengaku didapat $k=2,29$

$$(k_1 \cdot L)/r = (2,29 \cdot 4000 / 180) = 50.889 > 22 \Rightarrow \text{kolom langsing}$$

$$P_c = \frac{\pi^2 \cdot EI_k}{(k_1 \cdot l)^2} = \frac{\pi^2 \cdot 5,88E13}{(2,29 \cdot 4E3)^2} \cdot E - 3 = 6906,27 \text{ KN}$$

Pembesaran Momen

-Pembebanan pada Kolom elemen 30:

$$P_u = 1,05 \cdot (-391,043 - 57,976 - 2,806) = -474,4163 \text{ Ton}$$

$$M_{b1} = (1,2 \cdot -6,694 + 1,6 \cdot -0,106) = -8,2024 \text{ T.M}$$

$$M_{b2} = (1,2 \cdot 8,855 + 1,6 \cdot 0,811) = 11,9236 \text{ TM}$$

$$ME_1 = 13,772 \text{ T.M}$$

$$ME_2 = -13,607 \text{ T.M}$$

$$P_c = 6906,27 \text{ KN}$$

Tabel 3.13 Perhitungan P_c Portal Melintang

Elemen	P_u (Ton)	M_{b1} (T.M)	M_{b2} (T.M)	ME_1 (T.M)	ME_2 (T.M)	P_c (KN)
10	538,418	1,1496	5,3424	20,313	-5,381	35130
30	474,4163	8,2024	11,9236	13,772	-13,607	6906,27
50	379,2075	11,3316	16,7692	5,661	-10,109	10850,78
68	288,3395	3,192	20,1204	1,612	-6,233	20667,82
83	165,2522	11,502	30,2536	-3,161	3,350	8517,899
96	90,1247	8,8624	11,0468	9,215	-8,3	3630,682
112	12,4835	3,042	1,2796	1,669	-1,932	1597,716

-Pembesaran Momen pada elemen 30:


$$C_m = 0,6 + 0,4 \cdot (6,694 / 8,855) = 0,9024$$

$$\delta_b = \frac{C_m}{1 - (P_u / \emptyset P_c)} = \frac{0,9024}{1 - (4744,163 / 0,65 \cdot 6906,27)} = 1$$

$$\delta_b = \frac{C_m}{1 - (\sum P_u / \sum \emptyset P_c)} = \frac{0,9024}{1 - (19482,417 / 0,6597017,7)} = 1,3058$$

$$M_{cx} = M_b + M_E = 1 \cdot 11,9236 + 1,3058 \cdot 13,772$$

$$= 29,994 \text{ T.M} = 299,94 \text{ KN.m}$$

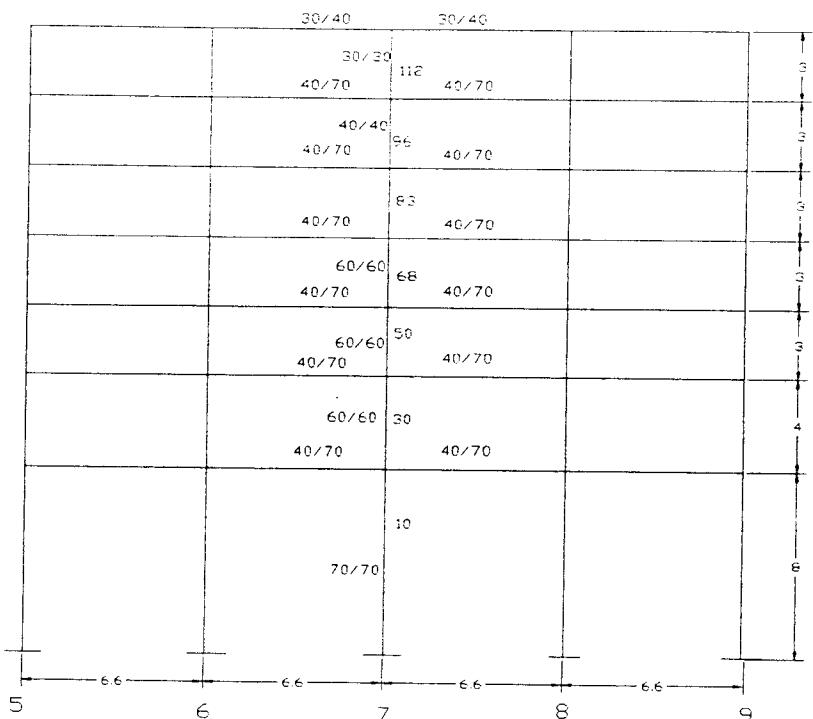

PORTAL MEMBUJUR

Gambar 3.39 Portal membujur

Portal as C

elemen	titik	MD(T.M)	ML (T.M)	ME (T.M)	PD (Ton)	PL (Ton)	PE (Ton)
30	1	0,001	0,00	14,848	-391,043	-57,976	-0,007
	2	0,00	0,00	-14,798	-384,899	-57,976	-0,007

Kelangsungan Kolom 30

-*Kekakuan kolom*

$$Ec = 4700 \cdot \sqrt{f'c} = 4700 \cdot \sqrt{30} = 25742,9602 \text{ Mpa}$$

$$Ig = 1/12 \cdot b \cdot h = 1/12 \cdot 600 \cdot 600^3 = 1,08 \text{ E}10 \text{ mm}^4$$

$$\beta = 1$$

$$EI_k = \frac{(Ec \cdot Ig) / 2,5}{1 + \beta} = \frac{(25742,9602 \cdot 1,08 \text{ E}10) / 2,5}{1 + 1} = 5,56 \text{ E}13 \text{ Nmm}^2$$

$$r = 0,3 \cdot h = 0,3 \cdot 600 = 180 \text{ mm}$$

-*Kekakuan Balok :*

$$Ec = 4700 \cdot \sqrt{f'c} = 4700 \cdot \sqrt{30} = 25742,9602 \text{ Mpa}$$

$$Ig1 = 1/12 \cdot b \cdot h = 1/12 \cdot 400 \cdot 700^3 = 1,143 \text{ E}10 \text{ mm}^4$$

$$Ig2 = 1/12 \cdot b \cdot h = 1/12 \cdot 400 \cdot 700^3 = 1,143 \text{ E}10 \text{ mm}^4$$

$$\beta = 1$$

$$EI_{b1} = \frac{(Ec \cdot Ig) / 5}{1 + \beta} = \frac{(25742,9602 \cdot 1,143 \text{ E}10) / 5}{1 + 1} = 2,94 \text{ E}13 \text{ Nmm}^2$$

$$EI_{b2} = EI_{b1} = 2,94 \text{ E}13 \text{ Nmm}^2$$

-*Menentukan nilai k :*

$$\Psi_2 = \frac{(EI_k / L_{k1}) + (EI_k / L_{k2})}{(EI_b / L_b) + (EI_{b2} / L_{b2})} = \frac{(5,56 \text{ E}13 / 4\text{E}3) + (5,56 \text{ E}13 / 3\text{E}3)}{(2,94 \text{ E}13 / 6,6\text{E}3) + (2,94 \text{ E}13 / 6,6\text{E}3)} = 3,118$$

$$\Psi_1 = \Psi_2$$

dari grafik dan tabel dari perhitungan beton bertulang (Gideon jilid 4,hal 106)untuk

harga $\Psi_1 = \Psi_2 = 3,118$ struktur tanpa pengaku didapat $k=1,85$

$$(k_1 \cdot L)/r = (1,85 \cdot 4000 / 180) = 41,11 > 22 \Rightarrow \text{kolom langsing}$$

$$P_c = \frac{\pi^2 \cdot EI_k}{(k_1 \cdot l)^2} = \frac{\pi^2 \cdot 5,56E13}{(1,85 \cdot 4E3)^2} \cdot E - 3 = 10011,71 \text{ KN}$$

Pembesaran Momen

-Pembebanan pada Kolom elemen 30:

$$P_u = 1,05 \cdot (-391,043 - 57,976 - 0,007) = -471,4773 \text{ Ton}$$

$$Mb1 = (1,2 \cdot 0 + 1,6 \cdot 0) = 0 \text{ T.M}$$

$$Mb2 = (1,2 \cdot 0 + 1,6 \cdot 0) = 0 \text{ TM}$$

$$ME1 = 14,848 \text{ T.M}$$

$$ME2 = -14,978 \text{ T.M}$$

$$P_c = 10011,71 \text{ KN}$$

Tabel 3.14 Perhitungan P_c Portal Membujur

Elemen	P_u (Ton)	$Mb1$ (T.M)	$Mb2$ (T.M)	$ME1$ (T.M)	$ME2$ (T.M)	P_c (KN)
10	535,1398	0,00	0,00	24,163	-6,154	18801,13
30	471,4773	0,0012	0,00	14,848	-14,798	10011,71
50	376,682	0,0012	0,00	6,186	-10,956	12585,88
68	286,076	0,0024	0,0036	2,821	-7,018	12585,88
83	163,769	0,0024	0,0024	0,532	-2,112	108294,5
96	87,1742	0,0084	0,018	3,867	-3,876	21391,51
112	11,9249	0,0072	0,0048	1,861	-1,914	1525,088

-Pembesaran Momen pada elemen 30:

$$C_m = 1$$

$$\delta_b = \frac{C_m}{1 - (P_u / \emptyset P_c)} = \frac{1}{1 - (4714,773 / 0,65 \cdot 1011,71)} = 3,63$$


$$\delta_b = \frac{Cm}{1 - (\sum Pu / \sum \emptyset P_c)} = \frac{1}{1 - (19322,432 / 0,65 \cdot 102080,1)} = 1,1976$$

$$Mc_y = Mb + ME = 3,63 \cdot 0,0012 + 1,1976 \cdot 14,848$$

$$= 17,787 \text{ T.M} = 177,87 \text{ KN.M}$$

*Perencanaan Tulangan Kolom

Kolom 1 (elemen 30)

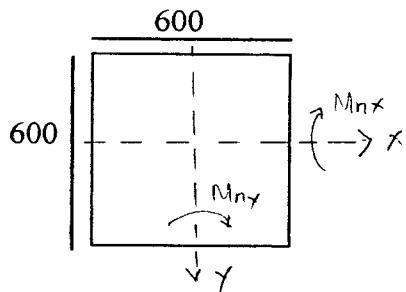

$$Pu = 474,4163 \text{ Ton} = 4744,163 \text{ KN}$$

$$P_n = 4744,163 / 0,65 = 7298,712 \text{ KN}$$

$$Mc_x = 299,94 \text{ KN M}$$

$$Mc_x = 299,94 / 0,65 = 460,144 \text{ KN M}$$

$$Mc_y = 177,87 \text{ KN M}$$

$$Mc_y = 177,87 / 0,65 = 273,6494 \text{ KN M}$$

$$h/b = 600/600 = 1 ; \beta = 0,75$$

$$\begin{aligned} Mo_{x \text{ ekivalen}} &= Mc_x + Mc_y \cdot h/b \cdot (1-\beta)/\beta \\ &= 460,144 + 273,65 \cdot 1 \cdot (1-0,75)/0,75 \\ &= 551,3309 \text{ KN M} \end{aligned}$$

Dari grafik interaksi kolom dengan $M_n = 551,3309 \text{ KN M}$ dan

$$P_n = 7298,712 \text{ KN}$$

didapat nilai $p = 1\%$ (kolom menaalamai patah desak)

$$A_s = 0,01 \cdot 600 \cdot 510 = 3060 \text{ mm}^2 \rightarrow A's = 1530 \text{ mm}^2$$

dipasang tulangan kolom = 4 D25 ($1963,5 \text{ mm}^2$) → satu sisi

cek patah desak:

$$P_n = \frac{A's.f_y}{[e / (d - d')] + 0,5} + \frac{b.h.f'_c}{(3he / d^2) + 1,18}$$

$$e = M_o x / P_n = 551,3309 / 7298,871 = 0,07538 \text{ m}$$

$$P_n = \frac{1963,5 \cdot 400}{[75,538 / (510 - 90)] + 0,5} + \frac{600 \cdot 600 \cdot 30}{(3,600 \cdot 75,538 / 510^2) + 1,18} = 7497,324 \text{ KN}$$

jadi $P_n = 7298,71 \text{ KN} < 7497,324 \text{ KN} \text{----- OK}$

Perencanaan Sengkang

$s \leq 16 \times \text{diameter tulangan memanjang} = 16 \times 25 = 400 \text{ mm}$

$48 \times \text{diameter tulangan sengkang} = 48 \times 10 = 480 \text{ mm}$

ukuran kolom terkecil = 600 mm

maka dipasang sengkang = D10-400

Tabel 3.14 Penulangan Kolom

Lantai	Kolom	Dimensi	Pu/0,65 (KN)	As tarik	As total	PN (KN)	Tul . Geser
Basement	Exterior	60/60	3350.598	4D25	12D25	5195.97	D10-400
	Interior	70/70	8283.35	5D25	18D25	9911.459	D10-400
Ground	Exterior	60/60	2863.9	4D25	12D25	4204.119	D10-400
	Interior	60/60	7306.124	4D25	12D25	7497.324	D10-400
First	Exterior	60/60	2268.437	4D25	12D25	5661.082	D10-400
	Interior	60/60	5833.96	4D25	12D25	6219.038	D10-400
Second	Exterior	60/60	1707.462	4D25	12D25	5293.183	D10-400
	Interior	60/60	4435.99	4D25	12D25	6837.174	D10-400
Third	Exterior	40/40	1217.5	3D25	8D25	1535.511	D10-400
	Interior	40/40	2542.34	4D25	12D25	5505.89	D10-400
Fourth	Exterior	40/40	719.7831	3D19	8D19	4808.109	D10-300
	Interior	40/40	1386.53	4D19	12D19	1548.438	D10-300
Topfloor	Exterior	30/30	122.2369	2D19	4D19	2734.313	D10-300
	Interior	30/30	192.05	3D19	8D19	2918.129	D10-300

3.6 Perencanaan Pondasi

-Pondasi C7

Data :

Daya dukung tanah = 300 KN/m²

Berat volume tanah = 20,5 KN/m²

Ukuran kolom : 70/70

Beban aksial kolom = 439,365 ton

Berat sendiri Tie Beam = ((6,6+3,2+3).2,4.0,4.0,7) = 8,6016 ton

Berat kolom pondasi = 0,7. 0,7. 4 . 2,4 = 4,704 ton

Berat tanah sepanjang kolom pondasi = 0,7.0,7. 4. 2.05 = 4,018

Beban mati PD = 439,365 + 8,6016 + 4,704 - 4,018 = 448,65 ton = 4486,5KN

Beban hidup PL=70,253 ton = 702,53 KN

Momen = 1,2.Md + 1,6 ML = 1,2.0,422 + 1,6.0,402 = 1,1496Tm

Momen gempa (ME) = 20,313 TM = 203,13 KNm

q tanah = (4 -0,2 - 0,9). 20,5 = 59,45 KN/ m²

q pondasi = 0,9.24. = 21,6 KN/ m²

q basement = 19,82 KN/m²

Menentukan dimensi pondasi

daya dukung tanah efktif $\sigma_{ef} = 300 - 59,45 - 21,6 - 19,82 = 198,78 \text{ KN/ m}^2$

$A = P_u / \sigma_{ef} = ((1,2.4486,5 + 1,6. 702,53)/198,78) = 32,898 \text{ m}^2$

Pondasi direncanakan bujur sangkar, sehingga :

$$A = b \times b \longrightarrow b = \sqrt{A} = 5,735 \text{ m} \sim 5,9 \text{ m}$$

$$e = M/P_u = (11,496 + 203,13)/6732,11 = 3,28E-2 \text{ m}$$

tegangan dengan memperhitungakan momen yang terjadi :

$$\sigma_{ex} = \frac{P_u}{b^2} \left[1 + \left(\frac{6.e}{b} \right) \right]$$


$$= \frac{6539,458}{5,9^2} \left[1 + \left(\frac{6.0,0328}{5,9} \right) \right] = 194,13 \text{ KN/m}^2$$

$$\sigma = P_u / A \leq \sigma_{ef}$$

$$= 6539,458 / 5,9^2 = 187,86 \text{ KN/m}^2 < 194,13 \text{ KN/m}^2$$

-Cek kuat geser beton

Cek geser pons

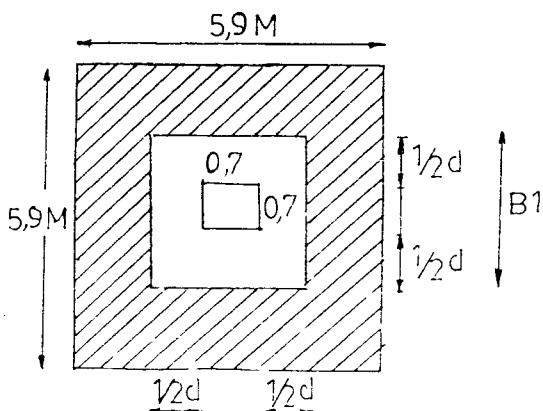

Gambar 3.40 Daerah kritis geser pons

$$B1 = 0,7 + 2 \cdot (0,5 \cdot d)$$

$$= 0,7 + 2 \cdot (0,5 \cdot 0,92) = 1,62 \text{ m}$$

$$B2 = 0,7 + 2 \cdot (0,5 \cdot d)$$

$$= 0,7 + 2 \cdot (0,5 \cdot 0,92) = 1,62 \text{ m}$$

gaya geser total pada penampang kritis

$$V_u = \sigma \cdot (5,9^2 - B_1 \cdot B_2)$$


$$V_u = 187,86 \cdot (5,9^2 - 1,62 \cdot 1,62) = 6397,854 \text{ KN}$$

Kuat geser beton

$$\phi V_c = 0,6 \cdot (4 \cdot \sqrt{f'c}) \cdot 2 \cdot (B_1 + B_2) \cdot d$$

$$= 0,6 \cdot (4 \cdot \sqrt{30}) \cdot 2 \cdot 3240.920 \cdot 10^{-3} = 78367,27 \text{ KN} > V_u \text{ ----- aman}$$

Cek geser balok

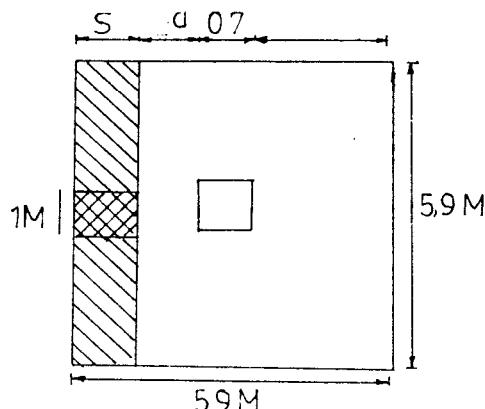

Gambar 3.41 Daerah kritis geser balok

$$V_u = \sigma \cdot b \cdot s$$

$$s = (5,9 - 0,7)/2 - 0,92 = 1,68 \text{ m}$$

Gaya geser total pada penampang kritis tiap 1m panjang

$$V_u = \sigma \cdot b \cdot s$$


$$= 187,86 \cdot 1 \cdot 1,68 = 326,1411 \text{ KN}$$

Kuat geser beton tiap 1m panjang


$$\phi V_c = 0,6 \cdot (1/6 \cdot \sqrt{f'c}) \cdot b \cdot d$$

$$=0,6.(1/6 \cdot \sqrt{30}) \cdot 1000 \cdot 920 \cdot 10^{-3} = 503,905 \text{ KN} > V_u$$

Penulangan

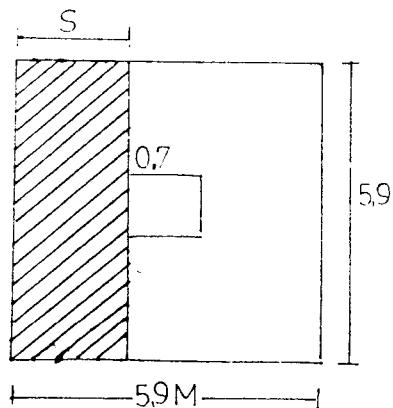

Gambar 3.42 Daerah momen

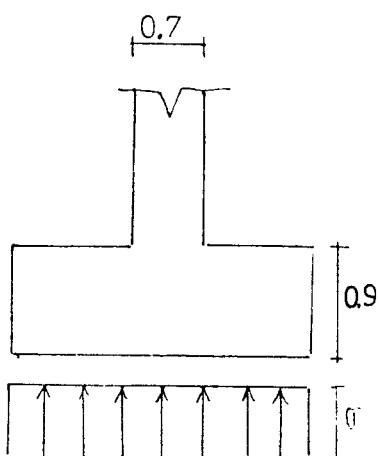

Gambar 3.43 Gaya dari bawah pondasi

momen diambil selebar $b = 1\text{m}$

$$s = (5,9 - 0,7) / 2 = 2,6 \text{ m}$$

$$M = \sigma \cdot b \cdot s \cdot 1/2 \cdot s$$

$$= 187,86 \cdot 1 \cdot 2,6 \cdot 1/2 \cdot 2,6 = 656,1649 \text{ KN m}$$

$$M_n = 656,1649 / 0,8 = 820,2061 \text{ KN m}$$

$$jd = 0,9 \quad d = 0,9 \cdot 920 = 828 \text{ mm}$$

$$As = \frac{Mn}{jd.fy} = \frac{820,2061}{828.400} = 2476,468 \text{ mm}^2$$

dipakai D25 dengan $A_{1\varnothing} = 490,873 \text{ mm}^2$

$$\text{jarak tulangan} = x = \frac{A_{1\varnothing}.1000}{As} = \frac{490,873.1000}{2476,468} = 198,2154 \text{ mm}^2$$

dipasang tulangan pokok D25-150

$$As_{paka} = (A_{1\varnothing}.1000)/150 = 3272,493 \text{ mm}^2$$

$$As_{min} = 1,4/(400.1000.920) = 3220 \text{ mm}^2$$

Tabel 3.15 Penulangan Pondasi

PONDASI	Pd (ton)	PL (ton)	PE (ton)	PU (ton)	Tebal (mm)	σ_{xx} (KN/m ²)	B (m)	σ_{yy} (KN/m ²)	σ_{xy} (KN/m ²)	Dua arah	Satu arah
AS-E5	186.2033	19.076	12.691	2666.566	600	196.08	3.7	228.2497	194.782	2392.49	33357.62
AS-E7	317.447	35.897	13.021	4513.926	700	195.73	4.9	202.6815	188.0019	4358.437	43032.59
AS-B7	209.3694	34.604	0	3066.097	600	196.08	4	211.6514	191.6311	2845.435	33357.62
AS-A7	61.0329	10.64	0	902.6348	400	196.78	2.5	210.9457	144.4216	1025.145	17162.56
As -C7	448.65	70.253	3.161	6539.458	1000	198.78	5.9	194.1316	187.8615	6397.854	78367.27
											326.1411
											503.9048

M (KN.m)	Mn (KN.m)	As (mm ²)	As terpakai (mm ²)	As min (mm ²)	DIPAKAI
256.7809	320.9762	1714.616	1963.496	1820	D25-250
446.9127	558.6409	2502.872	2583.547	2170	D25-190
288.1104	360.138	1923.814	1963.496	1820	D25-250
85.43302	106.7913	927.0076	1227.185	1120	D25-400
656.1649	820.2061	2476.468	3272.493	3220	D25-150

Perencanaan Balok Ikat (Tie Beam)

Balok ikat dengan bentang 6,6 m (40/50)

$$P_u = 5384,118 \text{ KN}$$

$$P_u = 10\% P_U = 538,4118 \text{ KN}$$

- Terhadap gaya aksial tarik :

$$A_{s_{\text{perlu}}} = \frac{P_u' / \phi}{f_y} = \frac{538,4118 \cdot E3 / 0,65}{400} = 2070 \text{ mm}^2$$

dipasang tulangan 5D25 dengan $A_s = 2454 \text{ mm}^2 > A_{s_{\text{perlu}}}$

- Terhadap gaya aksial desak :

$$P_u' = 538,4118 ; f_c' = 30 \text{ Mpa}$$

$$A_{gr} = 400 \times 500 = 200000 \text{ mm}^2$$

$$\frac{P_u'}{\phi \cdot A_{gr} \cdot 0,85 \cdot f_c'} = \frac{538,4118 \cdot E3}{0,65 \cdot 200000 \cdot 0,85 \cdot 30} = 0,162$$

$$M_u = 0 \longrightarrow e_t = 0$$

$$e_{t \min} = (15 + 0,03 \cdot h)$$

$$= (15 + 0,03 \cdot 500) = 30 \text{ mm}$$

$$e_t/h = 30/500 = 0,06$$

$$d'/h = 70/500 = 0,14$$

$$\frac{P_u'}{\phi \cdot A_{gr} \cdot 0,85 \cdot f_c'} \cdot \frac{e_t}{h} = 0,162 \cdot 0,06 = 0,00972$$

dari grafik halaman 90 (Gideon #4) didapat nilai $r = 0,02; \beta = 1,2; \rho = 0,024$

$$A_{s_{\text{perlu}}} = 0,024 \times 400 \times 500 = 4800 \text{ mm}^2$$

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Umum

Pada gedung bertingkat perlakuan struktur akibat beban menyebabkan terjadinya distribusi gaya. Biasanya untuk mempersingkat perhitungan perencana menganggap elemen-elemen tertentu pada bangunan portal memiliki kesamaan, sehingga hasil dari perhitungannya sama untuk elemen-elemen tersebut.

Perencanaan Rumah Susun menggunakan bantuan program SAP90 untuk memperhitungkan momen yang terjadi dan untuk mengontrol hasil dari luas penulangan.

Perencanaan Rumah Susun ini menggunakan spesifikasi bahan sebagai berikut:-pelat menggunakan spesifikasi Beton : $f_c' = 25 \text{ Mpa}$

Baja : $f_y = 240 \text{ MPa}$

-balok dan kolom serta pondasi menggunakan spesifikasi:

Beton : $f_c' = 30 \text{ Mpa}$

Baja : $f_y = 400 \text{ Mpa}$

Peningkatan mutu bahan dan pengaruh gempa pada perencanaan Rumah Susun ini, mempengaruhi momen-momen yang terjadi.

4.2 Atap

Perencanaan kuda-kuda untuk atap untuk bentang 6,4 m paling efisien menggunakan bahan dari kayu. Kelemahan menggunakan bahan kayu pada usia penggunaannya yang relatif lebih pendek umurnya dibanding baja. Untuk

menyelesaikan masalah tersebut menggunakan cara mengolesi dengan oli bekas, sehingga hama kayu tidak merusak.

4.3 Pelat

Pada bangunan ini tebal pelat lantai adalah 120 mm dan lantai basement 200 mm. Menggunakan diameter tulangan pokok 8 mm dan tulangan bagi 6 mm. Untuk menahan beban tembok yang berada pada tengah-tengah bentang dilakukan dengan cara menganggap pelat selebar 0,5 m sebagai balok. Jika ditahan dengan balok anak akan mempengaruhi artistik bangunan.

4.4 Balok

Spesifikasi bahan yang digunakan $f_c' = 30 \text{ Mpa}$ dan $f_y = 400 \text{ Mpa}$. Pada lantai ke-3 ada dimensi balok 50/80, hal ini disebabkan ada kolom menumpang pada balok tersebut. Dimensi balok yang relatif besar mengakibatkan penggunaan tulangan geser menjadi minimal. Torsi pada balok relatif kecil karena luasan pelat hampir sama tetapi pada balok tepi akibat torsi diperhitungkan. Untuk memperkecil luasan beban pelat agar momen dan lendutan yang terjadi kecil, maka dibagi dengan balok anak

4.5 Kolom

Spesifikasi bahan yang digunakan $f_c' = 30 \text{ Mpa}$ dan $f_y = 400 \text{ Mpa}$. Kolom pada sisi tepi beban aksial kecil momen yang terjadi besar banyak terjadi patah tarik sedang pada kolom tengah sebaliknya.

4.6 Pondasi

Spesifikasi bahan yang digunakan $f'_c=30$ Mpa dan $f_y=400$ Mpa. Pondasi direncanakan dengan foot plate dan memperhitungkan momen yang terjadi karena anggapan tumpuan pondasi sebagai jepit.Beban basement ditahan oleh tanah dengan daya dukung tanah 20 Kg/cm 2 , sedangkan beban basement diatas luasan pelat pondasi ditahan oleh pondasi.

Tie Beam (balok pengikat) tidak diperhitungkan terhadap momen karena anggapan bahwa momen yang terjadi pada kaki pondasi telah ditahan oleh pondasi. Tie Beam diperhitungkan menahan gaya aksial desak dan tarik sebesar 10% dari beban aksial kolom (Gideon,jilid 1hal 245)

Tabel 4.1 Perbandingan Penulangan Balok Lantai Ground dengan SAP90

Lantai	Balok	Dimensi	Tulangan Atas (mm ²)		Tulangan Bawah (mm ²)		Tulangan Atas dari SAP90(mm ²)		Tulangan Bawah dari SAP90 (mm ²)	
			Perlu	Terpasang	Perlu	Terpasang	Perlu	Terpasang	Perlu	Terpasang
ground	as H 5-6	30x50	1016.44	3D22(1140.399)	451.5	2D22(760.266)	1060	3D22(1140.399)	604	2D22(760.266)
	as J 5-6	30x60	1494.335	5D22(1900.665)	556.5	2D22(760.266)	1708	5D22(1900.665)	716	2D22(760.266)
	as K 5-6	30x60	1254.615	4D22(1520.532)	556.5	2D22(760.266)	1420	4D22(1520.532)	684	2D22(760.266)
	as L 5-6	30x50	727.455	3D22(1140.399)	451.5	2D22(760.266)	878	3D22(1140.399)	464	2D22(760.266)
	as 5 H-J	30x60	1437.374	5D22(1900.665)	556.5	2D22(760.266)	1326	5D22(1900.665)	650	2D22(760.266)
	as 5 J-K	30x50	451.5	3D22(1140.399)	451.5	2D22(760.266)	596	3D22(1140.399)	464	2D22(760.266)
	as 5 K-L	30x40	346.5	2D22(760.266)	346.5	2D22(760.266)	359	2D22(760.266)	359	2D22(760.266)
	as 6 H-J	40x70	2204.851	6D22(2280.798)	1050.45	3D22(1140.399)	2242	6D22(2280.798)	1121	3D22(1140.399)
	as 6 J-K	30x60	556.5	3D22(1140.399)	556.5	3D22(1140.399)	1079	3D22(1140.399)	521	3D22(1140.399)
	as 6 K-L	30x40	441.2445	2D22(760.266)	346.5	2D22(760.266)	452	2D22(760.266)	359	2D22(760.266)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pada tugas akhir ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penulisan dapat dipakai sebagai gambaran jika akan dibangun rumah susun di Yogyakarta.
2. Untuk perhitungan jumlah tulangan struktur kolom menggunakan metode diagram Interaksi dimana antara beban terfaktor (P_n) dan momen terfaktor (M_n) akan terjadi suatu interaksi untuk mendapatkan rasio tulangan (ρ) dan rasio tulangan yang didapat kurang dari 2%
3. Pada tugas akhir ini untuk menyakinkan bahwa hasil perencanaan struktur aman maka menggunakan perbandingan dengan perhitungan cara yang lain yaitu dengan bantuan program SAP90 (SAPCON). Dari hasil perhitungan didapat tulangan pokok hampir sama dengan menggunakan SAPCON dan kondisi masih aman, tetapi untuk tulangan geser lebih aman menggunakan hasil dari SAPCON.
4. Pada pelat jika menggunakan mutu baja rendah $f_y = 240 \text{ MPa}$ akan diperoleh ρ_{min} yang lebih besar.
5. Beban aksial yang ditahan oleh pondasi dan daya dukung tanah menentukan jenis dan dimensi pondasi yang akan digunakan. Beban aksial yang besar menyebabkan dimensi pondasi besar.

6. Apabila dimensi balok dan kolom berubah dari perencanaan awal, maka harus dihitung ulang analisa strukturnya , karena kekakuan dan distribusi gaya-gaya yang terjadi berubah.

5.2 Saran

Dengan mempertimbangkan dari hasil perhitungan dan pembahasan maka dapat diberikan beberapa saran tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Pada tugas akhir ini perlu diadakan perhitungan sampai tahap akhir (RAB), sehingga dari segi biaya dapat diketahui biaya yang diperlukan untuk pembangunan gedung rumah susun ini.
2. Perlu adanya perhitungan redesain dengan peningkatan spesifikasi bahan yang lain, sehingga dapat diketahui sejauh mana efisiensi bahan yang digunakan.
3. Apabila beban aksial yang didukung pondasi sangat besar sehingga tidak dapat ditahan oleh pondasi telapak, maka perlu direncanakan pondasi tiang pancang yang kapasitasnya lebih besar.
4. Bentuk dimensi kolom sebaiknya disesuaikan dengan besar momen yang terjadi agar diperoleh dimensi yang ekonomis.
5. Pada pelat sebaiknya menggunakan diameter tulangan $\varnothing 10$ agar diperoleh jarak antar tulangan tidak terlalu rapat.

Daftar Pustaka

1. Suwarno Wirymartono, 1976, KONSTRUKSI KAYU, jilid I, Fakultas Teknik Sipil Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
2. Istiwawan Dipohusodo, 1994, STRUKTUR BETON BERTULANG, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
3. Nawy, E.G, 1985, BETON BERTULANG (Suatu Pendekatan Dasar), ERESCO, Jakarta.
4. Vis, W.C dan Gideon Kusuma, 1995, DASAR-DASAR PERENCANAAN BETON BERTULANG, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
5. Vis, W.C dan Gideon Kusuma, 1993, GRAFIK DAN TABEL PERHITUNGAN BETON BERTULANG, jilid 4, Erlangga, Jakarta.
6. Gideon Kusuma dan Takim Andriono, 1993, DISAIN STRUKTUR RANGKA BETON BERTULANG DI DAERAH RAWAN GEMPA, jilid 3, Erlangga, Jakarta.
7. _____, 1991, TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNG, Yayasan LPMB, Bandung.
8. _____, 1983, PERATURAN PEMBEBANAN INDONESIA UNTUK GEDUNG, Departemen Pekerjaan Umum, Bandung.
9. _____, 1987, PEDOMAN PERENCANAAN KETAHANAN GEMPA UNTUK RUMAH DAN GEDUNG, Yayasan Badan Penerbitan PU, Jakarta.
10. _____, 1983, PERATURAN BETON INDONESIA, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
11. _____, 1961, PERATURAN KONSTRUKSI KAYU INDONESIA, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta

L A M P I R A N

LAMPIRAN 1

\$\$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$
\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$
\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$
\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAMS

VERSION P5.40

Copyright (C) 1978-1992
EDWARD L. WILSON
All rights reserved

ATAP RANGKA KAYU KG-M

SYSTEM

L=3

JOINTS

1	X=0	Y=0	Z=0
5	Y=6.4	G=1,5,1	
6	Y=1.6	Z=1.6	
7	Y=3.2	Z=3.2	
8	Y=4.8	Z=1.6	

RESTRAINTS

1	8	1	R=1,0,0,0,1,1
1			R=1,1,1,0,1,1
5			R=1,0,1,0,1,1

FRAME

NM=2 Z=-1

C *****MATERIAL PROPERTY*****

1	SH=R	T=0.12,0.08	E=1E9	I=1.152E-5	: BATANG ATAS
2	SH=R	T=0.08,0.06	E=1E9	I=2.56E-6	

C *****ELEMENT LOCATION DATA*****

C BATANG BAWAH

1 1 2 M=2 G=3,1,1,1

C BATANG ATAS

5 1 6 M=1

6 6 7 M=1

7 7 8 M=1

8 8 5 M=1

C BATANG VERTIKAL

9 2 6 M=2 G=1,2,2,2

10 3 7 M=2

C BATANG DIAGONAL

12 3 6 M=2

13 3 8 M=2

LOADS

2	4	1	F=0,0,-106	L=1
6	8	2	F=0,0,-535	L=1
7			F=0,0,-570	L=1
6			F=0,66.4680,-66.4680	L=2
8			F=0,53.74000,53.7400	L=2
6			F=0,-53.7400,53.7400	L=3
8			F=0,-66.4680,-66.4680	L=3
7			F=0,60.104,-6.3640	L=2
7			F=0,-60.104,-6.3640	L=3

COMBO

1	C=1,0,0
2	C=0,1,0
3	C=0,0,1
4	C=1,1,0
5	C=1,0,1

LAMPIRAN 2

TAP RANGKA KAYU KG-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
1					979.000			
	1	0.000				0.000	0.000	
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			979.000			
2					159.806			
	2	0.000				0.000	0.000	
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			159.806			
3					-140.714			
	3	0.000				0.000	0.000	
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			-140.714			
4					1138.806			
	4	0.000				0.000	0.000	
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			1138.806			
5					838.286			
	5	0.000				0.000	0.000	
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			838.286			
2								
	1	0.000			979.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			979.000			
2					159.806			
	2	0.000				0.000	0.000	
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			159.806			
3					-140.714			
	3	0.000				0.000	0.000	
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			-140.714			
4					1138.806			
	4	0.000				0.000	0.000	
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			1138.806			
5					838.286			
	5	0.000				0.000	0.000	
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			838.286			

TAP RANGKA KAYU KG-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		1.600			838.286			
3								
	1	0.000			979.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			979.000			
	2	0.000			39.598			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			39.598			
	3	0.000			-20.506			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			-20.506			
	4	0.000			1018.598			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			1018.598			
	5	0.000			958.494			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			958.494			
4								
	1	0.000			979.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			979.000			
	2	0.000			39.598			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			39.598			
	3	0.000			-20.506			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			-20.506			
	4	0.000			1018.598			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			1018.598			
	5	0.000			958.494			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	

FAP RANGKA KAYU KG-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			958.494			
5								
	1	0.000		-1384.515				
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263		-1384.515				
	2	0.000		29.000				
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263		29.000				
	3	0.000		-56.000				
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263		-56.000				
	4	0.000		-1355.515				
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263		-1355.515				
	5	0.000		-1440.515				
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263		-1440.515				
6								
	1	0.000		-931.260				
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263		-931.260				
	2	0.000		29.000				
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263		29.000				
	3	0.000		-56.000				
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263		-56.000				
	4	0.000		-902.260				
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263		-902.260				
	5	0.000		-987.260				

CAP RANGKA KAYU KG-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			-987.260			
7	1	0.000			-931.260			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			-931.260			
	2	0.000			-56.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			-56.000			
	3	0.000			29.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			29.000			
	4	0.000			-987.260			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			-987.260			
	5	0.000			-902.260			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			-902.260			
8	1	0.000			-1384.515			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			-1384.515			
	2	0.000			-56.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			-56.000			
	3	0.000			29.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			29.000			
	4	0.000			-1440.515			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			-1440.515			

TAP RANGKA KAYU KG-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
5	0.000				-1355.515			
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	2.263	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	2.263				-1355.515			
9	0.000				106.000			
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	1.600	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	1.600				106.000			
	0.000				0.000			
2	0.000				0.000			
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	1.600	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	1.600				0.000			
3	0.000				0.000			
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	1.600	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	1.600				0.000			
4	0.000				106.000			
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	1.600	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	1.600				106.000			
5	0.000				106.000			
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	1.600	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	1.600				106.000			
10	0.000				106.000			
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	3.200	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	3.200				747.000			
	0.000				747.000			
2	0.000				12.728			
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	3.200	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	3.200				12.728			
3	0.000				12.728			
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	3.200	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	3.200				12.728			
4	0.000				759.728			
	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
	3.200	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	

TAP RANGKA KAYU KG-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
		3.200			759.728			
	5	0.000			759.728			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		3.200	0.000	0.000		0.000	0.000	
		3.200			759.728			
11								
	1	0.000			106.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			106.000			
	2	0.000			0.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			0.000			
	3	0.000			0.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			0.000			
	4	0.000			106.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			106.000			
	5	0.000			106.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.600			106.000			
12								
	1	0.000			-453.255			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			-453.255			
	2	0.000			-94.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			-94.000			
	3	0.000			76.000			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263			76.000			
	4	0.000			-547.255			
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	

JAP RANGKA KAYU KG-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		2.263	0.000	0.000	-547.255			
		2.263						
5		0.000		-377.256				
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263	0.000	0.000		0.000	0.000	
		2.263		-377.256				
13								
		1	0.000		-453.255			
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			2.263	0.000	0.000	0.000	0.000	
			2.263		-453.255			
		2	0.000		76.000			
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			2.263	0.000	0.000	0.000	0.000	
			2.263		76.000			
		3	0.000		-94.000			
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			2.263	0.000	0.000	0.000	0.000	
			2.263		-94.000			
		4	0.000		-377.256			
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			2.263	0.000	0.000	0.000	0.000	
			2.263		-377.256			
		5	0.000		-547.255			
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
			2.263	0.000	0.000	0.000	0.000	
			2.263		-547.255			

LAMPIRAN 3

======
 MICROFEAP-P1 DATE: 03-17-1998 <COMB> P.1
 OJECT : RUMAH SUSUN FILENAME: TANGGA4
 THORITY: PETRA CIVIL ENGINEERING 1986 ENGINEER: DIENS
 ======

 * *
 * COMBINATION *
 * *

RESS COMBINATION <2D-FRAME SYSTEM>

AD FACTOR : 1

EM	MA	HINGE	SECTION (M)	AXIAL F. (KG)	SHEAR (KG)	MOMENT (KG-M)
1	1		0.00	6.0595D+02	-4.9310D+02	1.2635D+02
			0.13	6.0595D+02	-5.7558D+02	5.5104D+01
			0.27	6.0595D+02	-6.5806D+02	-2.7138D+01
			0.40	6.0595D+02	-7.4054D+02	-1.2038D+02
			0.53	6.0595D+02	-8.2302D+02	-2.2461D+02
			0.67	6.0595D+02	-9.0550D+02	-3.3985D+02
			0.80	6.0595D+02	-9.8798D+02	-4.6608D+02
2	2		0.00	-1.4521D+03	2.2558D+02	6.5841D+00
			0.22	-1.5410D+03	1.2097D+02	4.4486D+01
			0.44	-1.6299D+03	1.6354D+01	5.9505D+01
			0.66	-1.7189D+03	-8.8260D+01	5.1641D+01
			0.87	-1.8078D+03	-1.9287D+02	2.0893D+01
			1.09	-1.8967D+03	-2.9749D+02	-3.2738D+01
			1.31	-1.9856D+03	-4.0210D+02	-1.0925D+02
3	3		0.00	1.5702D+03	1.0181D+03	-4.7266D+02
			0.55	1.8665D+03	6.6115D+02	-1.2536D+01
			1.10	2.1628D+03	3.0416D+02	2.5196D+02
			1.64	2.4591D+03	-5.2837D+01	3.2082D+02
			2.19	2.7554D+03	-4.0983D+02	1.9405D+02
			2.74	3.0518D+03	-7.6683D+02	-1.2835D+02
			3.29	3.3481D+03	-1.1238D+03	-6.4639D+02

LAMPIRAN 4

======
 MICROFEAP-P1 DATE: 03-17-1998 <COMB> P.1
 ROJECT : RUMAH SUSUN FILENAME: TANGGAI
 JTHORITY: PETRA CIVIL ENGINEERING 1986 ENGINEER: DIENS
 ======

 * *
 * COMBINATION *
 * *

STRESS COMBINATION <2D-FRAME SYSTEM>

LOAD FACTOR : 1

LEM	MA	HINGE	SECTION	AXIAL F. (M)	SHEAR (KG)	MOMENT (KG-M)
1	1		0.00	0.0000D+00	1.2207D-04	-4.5776D-05
			0.17	0.0000D+00	-4.3248D+02	-3.6040D+01
			0.33	0.0000D+00	-8.6496D+02	-1.4416D+02
			0.50	0.0000D+00	-1.2974D+03	-3.2436D+02
			0.67	0.0000D+00	-1.7299D+03	-5.7664D+02
			0.83	0.0000D+00	-2.1624D+03	-9.0100D+02
			1.00	0.0000D+00	-2.5949D+03	-1.2974D+03
2	2		0.00	-3.6635D+03	2.5991D+03	-1.0114D+03
			0.47	-4.4107D+03	1.8519D+03	3.7729D+01
			0.94	-5.1579D+03	1.1047D+03	7.3462D+02
			1.41	-5.9050D+03	3.5758D+02	1.0793D+03
			1.89	-6.6522D+03	-3.8959D+02	1.0717D+03
			2.36	-7.3994D+03	-1.1368D+03	7.1198D+02
			2.83	-8.1465D+03	-1.8839D+03	0.0000D+00
3	2		0.00	4.4339D+03	1.8287D+03	-2.8606D+02
			0.47	5.1811D+03	1.0815D+03	3.9988D+02
			0.94	5.9283D+03	3.3434D+02	7.3360D+02
			1.41	6.6754D+03	-4.1282D+02	7.1510D+02
			1.89	7.4226D+03	-1.1600D+03	3.4438D+02
			2.36	8.1698D+03	-1.9072D+03	-3.7855D+02
			2.83	8.9169D+03	-2.6543D+03	-1.4537D+03

MICROFEAP-P1

DATE: 03-17-1998

<COMB> P.1

PROJECT : RUMAH SUSUN

FILENAME: TANGGAI

JTHORITY: PETRA CIVIL ENGINEERING 1986

ENGINEER: DIENS

* *
* COMBINATION *
* *

JPPORT REACTIONS <2D-FRAME SYSTEM>

LOAD FACTOR : 1

DOF	1-REACTION (KG)	2-REACTION (KG)	3-REACTION (KG-M)
-----	--------------------	--------------------	----------------------

1	-4.4283D+03	7.0926D+03	0.0000D+00
4	4.4283D+03	8.1821D+03	-1.4537D+03

LAMPIRAN 5

MICROFEAP-P1

DATE: 03-17-1998

<COMB> P.1

JECT : RUMAH SUSUN

FILENAME: TANGGAI

THORITY: PETRA CIVIL ENGINEERING 1986

ENGINEER: DIENS

* *
* COMBINATION *
* *

RESS COMBINATION <2D-FRAME SYSTEM>

AD FACTOR : 1

LEM	MA	HINGE	SECTION (M)	AXIAL F. (KG)	SHEAR (KG)	MOMENT (KG-M)
1	1		0.00	0.0000D+00	0.0000D+00	6.1035D-05
			0.17	0.0000D+00	-4.3248D+02	-3.6040D+01
			0.33	0.0000D+00	-8.6496D+02	-1.4416D+02
			0.50	0.0000D+00	-1.2974D+03	-3.2436D+02
			0.67	0.0000D+00	-1.7299D+03	-5.7664D+02
			0.83	0.0000D+00	-2.1624D+03	-9.0100D+02
			1.00	0.0000D+00	-2.5949D+03	-1.2974D+03
2	2		0.00	-5.0204D+03	2.1435D+03	-6.4872D+02
			0.42	-5.6071D+03	1.3611D+03	8.1397D+01
			0.83	-6.1939D+03	5.7871D+02	4.8552D+02
			1.25	-6.7807D+03	-2.0366D+02	5.6366D+02
			1.67	-7.3675D+03	-9.8604D+02	3.1580D+02
			2.08	-7.9543D+03	-1.7684D+03	-2.5804D+02
			2.50	-8.5411D+03	-2.5508D+03	-1.1579D+03
3	2		0.00	5.0204D+03	2.1435D+03	-6.4872D+02
			0.42	5.6071D+03	1.3611D+03	8.1397D+01
			0.83	6.1939D+03	5.7871D+02	4.8552D+02
			1.25	6.7807D+03	-2.0366D+02	5.6366D+02
			1.67	7.3675D+03	-9.8604D+02	3.1580D+02
			2.08	7.9543D+03	-1.7684D+03	-2.5804D+02
			2.50	8.5411D+03	-2.5508D+03	-1.1579D+03

LAMPIRAN 6

PORTAL RUMAH SUSUN di Yogyakarta TON-M
SYSTEM

L=6

JOINTS

C *****BASEMENT*****

1 X=0 Y=0 Z=0
17 X=-26.4 Y=0 Z=0 G=1,17,4
2 X=0 Y=6.4 Z=0
18 X=-26.4 Y=6.4 G=2,18,4
3 X=0 Y=12.4
19 X=-26.4 Y=12.4 G=3,19,4
4 X=0 Y=15.6
20 X=-26.4 Y=15.6 G=4,20,4

C *****LT-GROUNDFLOOR*****

21 X=0 Y=0 Z=8
37 X=-26.4 Y=0 G=21,37,4
22 X=0 Y=6.4 Z=8
38 X=-26.4 Y=6.4 G=22,38,4
23 X=0 Y=12.4 Z=8
39 X=-26.4 Y=12.4 G=23,39,4
24 X=0 Y=15.6 Z=8
40 X=-26.4 Y=15.6 G=24,40,4

C *****LT-I*****

41 X=0 Y=0 Z=12
57 X=-26.4 Y=0 G=41,57,4
42 X=0 Y=6.4 Z=12
58 X=-26.4 Y=6.4 G=42,58,4
43 X=0 Y=12.4 Z=12
59 X=-26.4 Y=12.4 G=43,59,4
44 X=0 Y=15.6 Z=12
60 X=-26.4 Y=15.6 G=44,60,4

C *****LT-II*****

61 X=0 Y=0 Z=15
77 X=-26.4 Y=0 G=61,77,4
62 X=0 Y=6.4 Z=15
78 X=-26.4 Y=6.4 G=62,78,4
63 X=0 Y=12.4 Z=15
79 X=-26.4 Y=12.4 G=63,79,4
64 X=0 Y=15.6 Z=15
80 X=-26.4 Y=15.6 G=64,80,4

C *****LT-III*****

81 X=0 Y=0 Z=18
93 X=-26.4 Y=0 G=81,93,3
82 X=0 Y=6.4 Z=18
94 X=-26.4 Y=6.4 G=82,94,3
83 X=0 Y=12.4 Z=18
95 X=-26.4 Y=12.4 G=83,95,3
141 X=0 Y=9.4 Z=18
145 X=-26.4 Y=9.4 G=141,145,1

C *****LT-IV*****

96 X=0 Y=0 Z=21
108 X=-26.4 Y=0 G=96,108,3
97 X=0 Y=6.4 Z=21
109 X=-26.4 Y=6.4 G=97,109,3
98 X=0 Y=9.4 Z=21
110 X=-26.4 Y=9.4 G=98,110,3
146 X=-4.5 Y=9.4 Z=21
147 X=-8.7 Y=9.4
148 X=-17.7
149 X=-21.9

```

8      SH=R      T=0.3,0.3  E=2.35E6      W=0.3*0.3*2.4 :KOLOM
9      SH=R      T=0.4,0.3  E=2.35E6      W=0.4*0.3*2.4 :BALOK
10     SH=R      T=0.6,0.6  E=2.35E6      W=0.6*0.6*2.4 :KOLOM
C *****BEBAN MATI*****
1  WG= 0,0,-0.651466
2  WG= 0,0,-0.862381
3  WG= 0,0,-1.896381
4  WG= 0,0,-1.134
5  WG= 0,0,-2.168
6  WG= 0,0,-2.041400
7  WG= 0,0,-2.3      PLD=2.4,-21.4,0
8  WG= 0,0,-1.2      PLD=2.4,-10.7,0
9  WG= 0,0,-2.659781 PLD=3.3,-9.9,0
10  WG= 0,0,-1.51734
11  WG= 0,0,-2.284
12  WG= 0,0,-3.266      PLD=3.3,-15.7,0
13  WG= 0,0,-1.623114 PLD=2.4,-15,0
14  WG= 0,0,-2.8962      PLD=2.4,-30,0
15  WG= 0,0,-1.27602      PLD=3.3,-2.304,0
16  WG= 0,0,-1.8874      PLD=3.3,-9.9,0
17  WG= 0,0,-1.789744
18  WG= 0,0,-1.267
19  WG= 0,0,-2.6514      PLD=3,-6.6,0,4.5,-9.2,0
20  WG= 0,0,-1.6835
21  WG= 0,0,-2.6      PLD=2.4,-18.4,0
22  WG= 0,0,-1.793693 PLD=2.4,-16.8,0
23  WG= 0,0,-2.578      PLD=3,-12.756,0,4.5,-7,0
24  WG= 0,0,-2.81      PLD=3.2,-3.5,0
25  WG= 0,0,-1.85
26  WG= 0,0,-1.129133
27  WG= 0,0,-1.946      PLD=3,-12,0,4.5,-7,0
C *****BEBAN HIDUP*****
28  WG= 0,0,-0.266666
29  WG= 0,0,-0.368656
30  WG= 0,0,-0.868656
31  WG= 0,0,-0.5
32  WG= 0,0,-1
33  WG= 0,0,-0.938781
34  WG= 0,0,-1
35  WG= 0,0,-0.533333
36  WG= 0,0,-0.918656
37  WG= 0,0,-0.370906
38  WG= 0,0,-0.740
39  WG= 0,0,-1.16
40  WG= 0,0,-0.518914
41  WG= 0,0,-1.36
42  WG= 0,0,-0.255127
43  WG= 0,0,-0.55
44  WG= 0,0,-0.502777
45  WG= 0,0,-0.25
46  WG= 0,0,-0.92
47  WG= 0,0,-0.500
48  WG= 0,0,-0.895
49  WG= 0,0,-0.504687
50  WG= 0,0,-0.85
51  WG= 0,0,-1
52  WG= 0,0,-0.528
53  WG= 0,0,-0.183333
54  WG= 0,0,-0.5583
55  WG= 0,0,-0.020

```

C *****LT-TOPFLOOR*****

111 X=0 Y=0 Z=24
 115 X=-26.4 Y=0 G=111,115,1
 116 X=0 Y=6.4 Z=24
 124 X=-26.4 Y=6.4 G=116,124,2
 117 X=-4.5 Y=6.4 Z=24
 119 X=-8.7
 121 X=-17.7
 123 X=-21.9
 125 X=-4.5 Y=9.4 Z=24
 127 X=-8.7 G=125,127,1
 128 X=-17.7 Y=9.4 Z=24
 130 X=-21.9 Y=9.4 G=128,130,1

C *****TITIK ATAS*****

131 X=0 Y=0 Z=27
 139 X=-26.4 Y=0 G=131,139,2
 132 X=0 Y=6.4 Z=27
 140 X=-26.4 Y=6.4 G=132,140,2
 150 X=-4.5 Y=6.4 Z=27
 151 X=-8.7
 152 X=-17.7
 153 X=-21.9 Y=6.4
 154 X=-4.5 Y=9.4 Z=27
 155 X=-8.7 Y=9.4 Z=27
 156 X=-17.7
 157 X=-21.9

C *****TITIK TANGGA LUAR KANAN*****

158 X=2.4 Y=2.4 Z=0
 159 Z=8
 160 X=2.4 Y=2.4 Z=12
 164 Z=24 G=160,164,1
 165 X=0 Y=2.4 Z=8
 166 Z=12
 170 Z=24 G=166,170,1

C *****TITIK TANGGA LUAR KIRI*****

171 X=-28.8 Y=2.4 Z=0
 172 Z=8
 173 X=-28.8 Y=2.4 Z=12
 177 Z=24 G=173,177,1
 178 X=-26.4 Y=2.4 Z=8
 179 Z=12
 183 X=-26.4 Y=2.4 Z=24 G=179,183,1

:

RESTRAINTS

1 183 1 R=0,0,0,0,0,0
 1 20 1 R=1,1,1,1,1,1
 141 149 1 R=1,1,1,1,1,1
 158 R=1,1,1,1,1,1
 171 R=1,1,1,1,1,1

:

FRAME

NM=10 NL=58 NSEC=7 Z=-1

C *****DATA MATERIAL*****

1 SH=R T=0.8,0.5 E=2.35E6 W=0.8*0.5*2.4 :BALOK
 2 SH=R T=0.7,0.4 E=2.35E6 W=0.7*0.4*2.4 :BALOK
 3 SH=R T=0.6,0.3 E=2.35E6 W=0.6*0.3*2.4 :BALOK
 4 SH=R T=0.4,0.3 E=2.35E6 W=0.4*0.3*2.4 :BALOK
 5 SH=R T=0.5,0.3 E=2.35E6 W=0.5*0.3*2.4 :BALOK
 6 SH=R T=0.6,0.6 E=2.35E6 W=0.6*0.6*2.4 :KOLOM
 7 SH=R T=0.4,0.4 E=2.35E6 W=0.4*0.4*2.4 :KOLOM

56 PLD=0.6,-7.637,0,1.8,-7.637,0
 57 PLD=0.6,-7.637,0,1.8,-7.165,0
 58 PLD=0.6,-7.165,0,1.8,-7.165,0
 C *****KOLOM BASEMENT*****
 1 1 21 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 2 2 22 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 3 3 23 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 4 4 24 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 C *****KOLOM GROUND*****
 21 21 41 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 22 22 42 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 23 23 43 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 24 24 44 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 C *****KOLOM LT-I*****
 41 41 61 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 42 42 62 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 43 43 63 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 44 44 64 M=6 LP=3,0 G=4,4,4,4
 C *****KOLOM LT-II*****
 61 61 81 M=6 LP=3,0 G=4,3,4,3
 62 62 82 M=6 LP=3,0 G=4,3,4,3
 63 63 83 M=6 LP=3,0 G=4,3,4,3
 C *****KOLOM LT-III*****
 76 81 96 M=7 LP=3,0 G=4,3,3,3
 77 82 97 M=7 LP=3,0 G=4,3,3,3
 78 141 98 M=7 LP=3,0 G=4,3,1,3
 C *****KOLOM LT-IV*****
 91 96 111 M=7 LP=3,0 G=4,2,3,1
 92 97 116 M=7 LP=3,0 G=4,2,3,2
 101 146 125 M=7 LP=3,0 G=1,2,1,2
 104 148 128 M=7 LP=3,0 G=1,2,1,2
 102 101 126 M=7 LP=3,0 G=1,3,6,3
 C *****KOLOM LT-TOPFLOOR*****
 107 111 131 M=8 LP=3,0 G=4,2,1,2
 108 116 132 M=8 LP=3,0 G=4,2,2,2
 117 125 154 M=8 LP=3,0 G=1,1,2,1
 119 128 156 M=8 LP=3,0 G=1,1,2,1
 C *****KOLOM TANGGA LUAR*****
 320 158 159 M=10 LP=3,0 G=1,1,1,1
 322 160 161 M=10 LP=3,0 G=3,1,1,1
 326 171 172 M=10 LP=3,0 G=1,1,1,1
 328 173 174 M=10 LP=3,0 G=3,1,1,1
 C *****BALOK GROUND*****
 121 21 25 M=5 LP=2,0 NSL=2,29 G=3,4,4,4
 122 22 26 M=3 LP=2,0 NSL=6,33 G=3,4,4,4
 123 23 27 M=3 LP=2,0 NSL=3,30 G=3,4,4,4
 124 24 28 M=5 LP=2,0 NSL=2,29 G=3,4,4,4
 137 21 22 M=3 LP=3,0 NSL=8,35 G=1,12,16,16
 140 25 26 M=2 LP=3,0 NSL=7,34 G=2,3,4,4
 138 22 23 M=5 LP=3,0 NSL=4,31 G=1,12,16,16
 141 26 27 M=5 LP=3,0 NSL=5,32 G=2,3,4,4
 139 23 24 M=4 LP=3,0 NSL=1,28 G=1,12,16,16
 142 27 28 M=4 LP=3,0 NSL=5,32 G=2,3,4,4
 C *****BALOK LT-I*****
 152 41 45 M=5 LP=2,0 NSL=15,42 G=3,4,4,4
 153 42 46 M=2 LP=2,0 NSL=12,39 G=3,4,4,4
 154 43 47 M=2 LP=2,0 NSL=9,36 G=3,4,4,4
 155 44 48 M=5 LP=2,0 NSL=2,29 G=3,4,4,4
 168 41 42 M=3 LP=3,0 NSL=13,40 G=1,12,16,16
 171 45 46 M=2 LP=3,0 NSL=14,41 G=2,3,4,4

169	42	43	M=5	LP=3,0 NSL=10,37	G=1,12,16,16
172	46	47	M=3	LP=3,0 NSL=11,38	G=2,3,4,4
170	43	44	M=4	LP=3,0 NSL=1,28	G=1,12,16,16
173	47	48	M=4	LP=3,0 NSL=4,31	G=2,3,4,4
C *****BALOK LT-II*****					
183	61	65	M=5	LP=2,0 NSL=15,42	G=3,4,4,4
184	62	66	M=2	LP=2,0 NSL=12,39	G=3,4,4,4
185	63	67	M=2	LP=2,0 NSL=9,36	G=3,4,4,4
186	64	68	M=5	LP=2,0 NSL=2,29	G=3,4,4,4
199	61	62	M=3	LP=3,0 NSL=13,40	G=1,12,16,16
202	65	66	M=2	LP=3,0 NSL=14,41	G=2,3,4,4
200	62	63	M=5	LP=3,0 NSL=10,37	G=1,12,16,16
203	66	67	M=3	LP=3,0 NSL=11,38	G=2,3,4,4
201	63	64	M=4	LP=3,0 NSL=1,28	G=1,12,16,16
204	67	68	M=4	LP=3,0 NSL=4,31	G=2,3,4,4
C *****BALOK LT-III*****					
214	81	84	M=5	LP=2,0 NSL=15,42	G=3,3,3,3
215	82	85	M=2	LP=2,0 NSL=12,39	G=3,3,3,3
216	83	86	M=3	LP=2,0 NSL=16,43	G=3,3,3,3
226	81	82	M=3	LP=3,0 NSL=13,40	G=1,8,12,12
228	84	85	M=2	LP=3,0 NSL=14,41	G=2,2,3,3
227	82	83	M=2	LP=3,0 NSL=10,37	G=1,8,12,12
229	85	86	M=1	LP=3,0 NSL=11,38	G=2,2,3,3
C *****BALOK LT-IV*****					
236	96	99	M=5	LP=2,0 NSL=2,29	G=3,3,3,3
237	97	100	M=2	LP=2,0 NSL=19,46	G=3,3,3,3
238	98	101	M=2	LP=2,0 NSL=17,44	G=3,3,3,3
248	96	97	M=3	LP=3,0 NSL=22,49	G=1,8,12,12
250	99	100	M=2	LP=3,0 NSL=21,48	G=2,2,3,3
249	97	98	M=4	LP=3,0 NSL=18,45	G=1,8,12,12
251	100	101	M=4	LP=3,0 NSL=20,47	G=2,2,3,3
C *****BALOK LT-TOPFLOOR*****					
258	111	112	M=3	LP=2,0 NSL=27,54	G=3,2,1,1
259	116	118	M=2	LP=2,0 NSL=23,50	G=3,2,2,2
266	125	126	M=4	LP=2,0 NSL=26,53	G=1,1,1,1
268	128	129	M=4	LP=2,0 NSL=26,53	G=1,1,1,1
270	111	116	M=3	LP=3,0 NSL=24,51	G=1,4,4,8
271	112	118	M=3	LP=3,0 NSL=25,52	G=2,1,1,2
275	117	125	M=4	LP=3,0 NSL=20,47	G=2,1,1,1
278	121	128	M=4	LP=3,0 NSL=20,47	G=2,2,1,1
C *****BALOK LT-ATAP*****					
300	131	133	M=4	LP=2,0 NSL=55	G=3,2,2,2
301	132	134	M=4	LP=2,0 NSL=55	G=3,2,2,2
308	154	155	M=4	LP=2,0 NSL=55	
309	156	157	M=4	LP=2,0 NSL=55	
310	131	132	M=4	LP=3,0 NSL=55	G=4,1,2,2
315	150	154	M=4	LP=3,0 NSL=55	G=1,1,1,1
317	152	156	M=4	LP=3,0 NSL=55	G=1,1,1,1
C *****BALOK TANGGA LUAR*****					
332	165	159	M=9	LP=2,0 NSL=56	
333	166	160	M=9	LP=2,0 NSL=57	
334	167	161	M=9	LP=2,0 NSL=58	G=3,1,1,1
338	172	178	M=9	LP=2,0 NSL=56	
339	173	179	M=9	LP=2,0 NSL=57	
340	174	180	M=9	LP=2,0 NSL=58	G=3,1,1,1

:

LOADS

C GEMPA ARAH Y

21 37 4	L=3	F=0,6.8340,0
41 57 4	L=3	F=0,7.4433,0

61	77	4	L=3	F=0,8.7962,0
81	93	3	L=3	F=0,7.8036,0
96	99	3	L=3	F=0,6.9581,0
111	115	1	L=3	F=0,5.8393,0
131	139	2	L=3	F=0,2.3628,0
24	40	4	L=4	F=0,-6.8340,0
44	60	4	L=4	F=0,-7.4433,0
64	80	4	L=4	F=0,-8.7962,0
83	95	3	L=4	F=0,-7.8036,0
98	110	3	L=4	F=0,-6.9581,0
125	127	1	L=4	F=0,-5.8393,0
128	130	1	L=4	F=0,-2.3628,0
116	124	4	L=4	F=0,-5.8393,0
132	140	4	L=4	F=0,-2.3628,0
154	155	1	L=4	F=0,-2.3628,0
156	157	1	L=4	F=0,-2.3628,0
C GEMPA ARAH X				
21	24	1	L=5	F=-8.5425,0,0
41	44	1	L=5	F=-9.3041,0,0
61	64	1	L=5	F=-10.9952,0,0
81	83	1	L=5	F=-9.7545,0,0
96	98	1	L=5	F=-8.6976,0,0
111	116	5	L=5	F=-7.2991,0,0
125			L=5	F=-7.2991,0,0
131	132	1	L=5	F=-2.9535,0,0
154			L=5	F=-2.9535,0,0
37	40	1	L=6	F=8.5425,0,0
57	60	1	L=6	F=9.3041,0,0
77	80	1	L=6	F=10.9952,0,0
93	95	1	L=6	F=9.7545,0,0
108	110	1	L=6	F=8.6976,0,0
115	124	9	L=6	F=7.2991,0,0
130			L=6	F=7.2991,0,0
139	140	1	L=6	F=2.9535,0,0
157			L=6	F=2.9535,0,0
:				
COMBO				
1	C=1,0,0,0,0,0			
2	C=0,1,0,0,0,0			
3	C=0,0,1,0,0,0			
4	C=0,0,0,0,0,1			
5	C=0,0,0,1,0,0			
6	C=0,0,0,0,1,0			

LAMPIRAN 7

\$\$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$
\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$
\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$
\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$
\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$\$\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$\$\$

STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAMS

VERSION P5.40

**Copyright (C) 1978-1992
EDWARD L. WILSON
All rights reserved**

ORTAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
1								
	1	0.000			-175.651			-0.009
		0.000	-2.875	4.946		-0.873	1.421	
		4.000	-2.875	-0.804		-0.873	-0.326	
		8.000	-2.875	-6.555		-0.873	-2.072	
		8.000			-169.507			-0.009
	2	0.000			-19.076			-0.002
		0.000	-0.355	0.641		-0.247	0.334	
		4.000	-0.355	-0.069		-0.247	-0.161	
		8.000	-0.355	-0.780		-0.247	-0.655	
		8.000			-19.076			-0.002
	3	0.000			10.982			0.068
		0.000	4.852	-17.828		-0.076	0.347	
		4.000	4.852	-8.124		-0.076	0.196	
		8.000	4.852	1.580		-0.076	0.044	
		8.000			10.982			0.068
	4	0.000			-7.959			1.037
		0.000	0.561	-2.150		-5.611	25.284	
		4.000	0.561	-1.028		-5.611	14.061	
		8.000	0.561	0.094		-5.611	2.838	
		8.000			-7.959			1.037
	5	0.000			-12.691			0.005
		0.000	-4.933	18.253		-0.001	0.001	
		4.000	-4.933	8.387		-0.001	0.000	
		8.000	-4.933	-1.479		-0.001	-0.001	
		8.000			-12.691			0.005
	6	0.000			8.063			-1.093
		0.000	-0.556	2.129		5.991	-26.703	
		4.000	-0.556	1.018		5.991	-14.722	
		8.000	-0.556	-0.094		5.991	-2.741	
		8.000			8.063			-1.093
2								
	1	0.000			-246.276			0.020
		0.000	0.421	0.566		-1.586	2.730	
		4.000	0.421	1.408		-1.586	-0.441	
		8.000	0.421	2.249		-1.586	-3.612	
		8.000			-240.132			0.020
	2	0.000			-36.278			0.002
		0.000	-0.041	0.225		-0.572	0.814	
		4.000	-0.041	0.143		-0.572	-0.331	
		8.000	-0.041	0.061		-0.572	-1.475	
		8.000			-36.278			0.002

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

FRAME ELEMENT FORCES

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
3	0.000				2.385			0.071
	0.000	6.114		-19.246		-0.032	0.123	
	4.000	6.114		-7.017		-0.032	0.059	
	8.000	6.114		5.212		-0.032	-0.005	
	8.000				2.385			0.071
4	0.000				-12.130			0.665
	0.000	0.738		-2.375		-5.913	21.792	
	4.000	0.738		-0.899		-5.913	9.966	
	8.000	0.738		0.578		-5.913	-1.859	
	8.000				-12.130			0.665
5	0.000				-2.683			0.006
	0.000	-6.372		20.139		-0.004	0.006	
	4.000	-6.372		7.395		-0.004	-0.002	
	8.000	-6.372		-5.349		-0.004	-0.009	
	8.000				-2.683			0.006
6	0.000				12.209			-0.691
	0.000	-0.731		2.351		6.200	-22.777	
	4.000	-0.731		0.890		6.200	-10.378	
	8.000	-0.731		-0.572		6.200	2.021	
	8.000				12.209			-0.691
3	0.000							
	1	0.000		-113.710				0.077
	0.000	0.405	0.469		-1.432	2.302		
	4.000	0.405	1.278		-1.432	-0.562		
	8.000	0.405	2.088		-1.432	-3.426		
2	0.000				-107.566			0.077
	0.000	0.165	-0.047		-0.518	0.718		
	4.000	0.165	0.284		-0.518	-0.319		
	8.000	0.165	0.614		-0.518	-1.355		
	8.000				-17.001			0.009
3	0.000				-4.446			0.070
	0.000	5.130	-17.836		0.027	-0.099		
	4.000	5.130	-7.576		0.027	-0.046		
	8.000	5.130	2.685		0.027	0.008		
	8.000				-4.446			0.070
4	0.000				-9.161			0.407
	0.000	0.626	-2.223		-5.003	18.303		
	4.000	0.626	-0.971		-5.003	8.297		
	8.000	0.626	0.281		-5.003	-1.710		
	8.000				-9.161			0.407
5	0.000			4.956				0.006

ORTAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT LOAD ID COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
		SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
6	0.000	-5.455	19.038		0.000	0.000	
	4.000	-5.455	8.127		0.000	0.000	
	8.000	-5.455	-2.784		0.000	0.000	
	8.000			4.956			0.006
4	0.000			9.325			-0.374
	0.000	-0.620	2.200		5.293	-19.294	
	4.000	-0.620	0.961		5.293	-8.709	
	8.000	-0.620	-0.279		5.293	1.877	
	8.000			9.325			-0.374
3	1	0.000		-33.639			
	0.000	-0.028	0.992		-0.815	1.185	
	4.000	-0.028	0.937		-0.815	-0.446	
	8.000	-0.028	0.881		-0.815	-2.076	
	8.000			-27.495			0.081
2	2	0.000		-4.925			
	0.000	0.015	0.138		-0.233	0.337	
	4.000	0.015	0.167		-0.233	-0.129	
	8.000	0.015	0.196		-0.233	-0.595	
	8.000			-4.925			0.010
3	3	0.000		-4.490			
	0.000	3.587	-15.736		0.036	-0.151	
	4.000	3.587	-8.563		0.036	-0.080	
	8.000	3.587	-1.390		0.036	-0.008	
	8.000			-4.490			0.055
4	4	0.000		-4.395			
	0.000	0.426	-1.954		-3.532	15.155	
	4.000	0.426	-1.102		-3.532	8.090	
	8.000	0.426	-0.251		-3.532	1.025	
	8.000			-4.395			0.284
5	5	0.000		4.955			
	0.000	-3.925	17.232		0.000	-0.001	
	4.000	-3.925	9.383		0.000	0.000	
	8.000	-3.925	1.533		0.000	0.000	
	8.000			4.955			0.006
6	6	0.000		4.572			
	0.000	-0.421	1.933		3.911	-16.564	
	4.000	-0.421	1.090		3.911	-8.742	
	8.000	-0.421	0.248		3.911	-0.921	
	8.000			4.572			-0.205
5	1	0.000		-295.880			
	0.000	-5.109	8.344		-0.194	0.404	0.020

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT LOAD ID COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
		SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
	4.000	-5.109	-1.874		-0.194	0.016	
	8.000	-5.109	-12.091		-0.194	-0.371	
	8.000			-289.736			0.020
2	0.000			-35.796			0.003
	0.000	-0.600	1.036		-0.017	0.033	
	4.000	-0.600	-0.163		-0.017	0.000	
	8.000	-0.600	-1.362		-0.017	-0.034	
	8.000			-35.796			0.003
3	0.000			9.827			0.087
	0.000	4.638	-16.961		-0.092	0.368	
	4.000	4.638	-7.686		-0.092	0.185	
	8.000	4.638	1.589		-0.092	0.001	
	8.000			9.827			0.087
4	0.000			0.900			0.795
	0.000	0.113	-0.437		-6.811	26.969	
	4.000	0.113	-0.210		-6.811	13.346	
	8.000	0.113	0.017		-6.811	-0.277	
	8.000			0.900			0.795
5	0.000			-13.236			0.006
	0.000	-4.958	18.352		0.000	0.001	
	4.000	-4.958	8.436		0.000	0.000	
	8.000	-4.958	-1.481		0.000	-0.001	
	8.000			-13.236			0.006
6	0.000			-0.930			-0.813
	0.000	-0.115	0.442		7.027	-27.705	
	4.000	-0.115	0.212		7.027	-13.652	
	8.000	-0.115	-0.017		7.027	0.402	
	8.000			-0.930			-0.813
6 -----	1	0.000		-430.574			0.033
		0.000	1.045	0.180	-0.522	1.020	
		4.000	1.045	2.269	-0.522	-0.025	
		8.000	1.045	4.359	-0.522	-1.070	
		8.000		-424.430			0.033
2	0.000			-69.798			0.005
	0.000	-0.098	0.347		-0.066	0.131	
	4.000	-0.098	0.150		-0.066	-0.001	
	8.000	-0.098	-0.046		-0.066	-0.134	
	8.000			-69.798			0.005
3	0.000			3.005			0.090
	0.000	5.827	-18.286		-0.043	0.137	
	4.000	5.827	-6.632		-0.043	0.052	
	8.000	5.827	5.023		-0.043	-0.033	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
		8.000			3.005			0.090
4	0.000				0.816			0.473
	0.000	0.146		-0.478		-7.520	23.942	
	4.000	0.146		-0.187		-7.520	8.901	
	8.000	0.146		0.104		-7.520	-6.139	
	8.000				0.816			0.473
5	0.000				-5.477			0.007
	0.000	-6.402		20.243		-0.001	0.002	
	4.000	-6.402		7.440		-0.001	0.000	
	8.000	-6.402		-5.364		-0.001	-0.002	
	8.000				-5.477			0.007
6	0.000				-0.858			-0.478
	0.000	-0.148		0.484		7.699	-24.477	
	4.000	-0.148		0.189		7.699	-9.079	
	8.000	-0.148		-0.106		7.699	6.320	
	8.000				-0.858			-0.478
7	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	0.000			-197.778				0.053
	0.000	0.624		0.529		-0.292	0.610	
	4.000	0.624		1.778		-0.292	0.026	
	8.000	0.624		3.027		-0.292	-0.559	
	8.000			-191.634				0.053
2	0.000			-34.548				0.007
	0.000	0.303		-0.182		-0.036	0.079	
	4.000	0.303		0.424		-0.036	0.007	
	8.000	0.303		1.031		-0.036	-0.066	
	8.000			-34.548				0.007
3	0.000			-3.863				0.097
	0.000	4.892		-16.942		0.034	-0.109	
	4.000	4.892		-7.158		0.034	-0.040	
	8.000	4.892		2.626		0.034	0.028	
	8.000			-3.863				0.097
4	0.000			0.203				0.316
	0.000	0.121		-0.446		-6.356	20.120	
	4.000	0.121		-0.204		-6.356	7.409	
	8.000	0.121		0.037		-6.356	-5.302	
	8.000			0.203				0.316
5	0.000			5.002				0.009
	0.000	-5.476		19.129		0.000	0.000	
	4.000	-5.476		8.177		0.000	0.000	
	8.000	-5.476		-2.775		0.000	0.000	
	8.000			5.002				0.009

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
6	0.000				-0.325			-0.305
	0.000	-0.123		0.452		6.536	-20.660	
	4.000	-0.123		0.207		6.536	-7.587	
	8.000	-0.123		-0.039		6.536	5.486	
	8.000				-0.325			-0.305
8	-----							
1	0.000				-51.699			0.054
	0.000	0.168		1.079		-0.053	0.150	
	4.000	0.168		1.415		-0.053	0.045	
	8.000	0.168		1.750		-0.053	-0.061	
	8.000				-45.555			0.054
2	0.000				-10.682			0.008
	0.000	0.131		0.030		-0.015	0.042	
	4.000	0.131		0.292		-0.015	0.012	
	8.000	0.131		0.553		-0.015	-0.018	
	8.000				-10.682			0.008
3	0.000				-4.188			0.088
	0.000	3.430		-14.952		0.042	-0.159	
	4.000	3.430		-8.092		0.042	-0.075	
	8.000	3.430		-1.233		0.042	0.010	
	8.000				-4.188			0.088
4	0.000				-0.033			0.237
	0.000	0.084		-0.397		-4.251	16.193	
	4.000	0.084		-0.229		-4.251	7.692	
	8.000	0.084		-0.061		-4.251	-0.810	
	8.000				-0.033			0.237
5	0.000				5.006			0.008
	0.000	-3.940		17.316		0.000	-0.001	
	4.000	-3.940		9.436		0.000	0.000	
	8.000	-3.940		1.556		0.000	0.000	
	8.000				5.006			0.008
6	0.000				-0.092			-0.210
	0.000	-0.086		0.403		4.466	-16.923	
	4.000	-0.086		0.232		4.466	-7.991	
	8.000	-0.086		0.060		4.466	0.940	
	8.000				-0.092			-0.210
9	-----							
1	0.000				-307.405			0.000
	0.000	-5.165		8.587		0.001	-0.004	
	4.000	-5.165		-1.743		0.001	-0.002	
	8.000	-5.165		-12.072		0.001	0.000	
	8.000				-301.261			0.000

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

FRAME ELEMENT FORCES

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
2	0.000				-35.897			0.000
	0.000	-0.612		1.086		0.000	0.000	
	4.000	-0.612		-0.138		0.000	0.000	
	8.000	-0.612		-1.362		0.000	0.000	
	8.000				-35.897			0.000
3	0.000				9.212			0.072
	0.000	4.415		-16.076		-0.091	0.366	
	4.000	4.415		-7.246		-0.091	0.184	
	8.000	4.415		1.585		-0.091	0.002	
	8.000				9.212			0.072
4	0.000				-0.072			0.774
	0.000	-0.004		0.016		-6.913	27.308	
	4.000	-0.004		0.008		-6.913	13.482	
	8.000	-0.004		0.001		-6.913	-0.343	
	8.000				-0.072			0.774
5	0.000				-13.021			0.000
	0.000	-4.972		18.411		0.000	0.000	
	4.000	-4.972		8.468		0.000	0.000	
	8.000	-4.972		-1.476		0.000	0.000	
	8.000				-13.021			0.000
6	0.000				-0.072			-0.774
	0.000	-0.004		0.016		6.913	-27.308	
	4.000	-0.004		0.008		6.913	-13.482	
	8.000	-0.004		0.001		6.913	0.343	
	8.000				-0.072			-0.774
10	0.000							
	1	0.000			-439.365			0.000
	0.000	0.989		0.422		0.000	0.000	
	4.000	0.989		2.399		0.000	0.000	
	8.000	0.989		4.376		0.000	0.000	
2	0.000				-433.221			0.000
	0.000	-0.115		0.402		0.000	0.000	
	4.000	-0.115		0.172		0.000	0.000	
	8.000	-0.115		-0.057		0.000	0.000	
	8.000				-70.253			0.000
3	0.000							
	0.000	5.535		-17.312		-0.042	0.137	
	4.000	5.535		-6.243		-0.042	0.052	
	8.000	5.535		4.827		-0.042	-0.033	
	8.000				1.742			0.073
4	0.000							
	0.000				-0.039			0.439

CRTAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		0.000	-0.005	0.017		-7.579	24.163	
		4.000	-0.005	0.007		-7.579	9.005	
		8.000	-0.005	-0.003		-7.579	-6.154	
		8.000			-0.039			0.439
5		0.000			-3.161			0.000
		0.000	-6.423	20.313		0.000	0.000	
		4.000	-6.423	7.466		0.000	0.000	
		8.000	-6.423	-5.381		0.000	0.000	
		8.000			-3.161			0.000
6		0.000			-0.039			-0.439
		0.000	-0.005	0.017		7.579	-24.163	
		4.000	-0.005	0.007		7.579	-9.005	
		8.000	-0.005	-0.003		7.579	6.154	
		8.000			-0.039			-0.439
11	-----	1	0.000		-198.003			0.000
		0.000	0.578	0.758		0.000	0.001	
		4.000	0.578	1.914		0.000	0.000	
		8.000	0.578	3.069		0.000	0.000	
		8.000			-191.859			0.000
2		0.000			-34.604			0.000
		0.000	0.292	-0.134		0.000	0.000	
		4.000	0.292	0.449		0.000	0.000	
		8.000	0.292	1.033		0.000	0.000	
		8.000			-34.604			0.000
3		0.000			-3.375			0.076
		0.000	4.652	-16.038		0.034	-0.108	
		4.000	4.652	-6.734		0.034	-0.041	
		8.000	4.652	2.569		0.034	0.027	
		8.000			-3.375			0.076
4		0.000			-0.042			0.243
		0.000	-0.004	0.016		-6.415	20.339	
		4.000	-0.004	0.008		-6.415	7.509	
		8.000	-0.004	-0.001		-6.415	-5.322	
		8.000			-0.042			0.243
5		0.000			5.076			0.000
		0.000	-5.497	19.199		0.000	0.000	
		4.000	-5.497	8.204		0.000	0.000	
		8.000	-5.497	-2.790		0.000	0.000	
		8.000			5.076			0.000
6		0.000			-0.042			-0.243
		0.000	-0.004	0.016		6.415	-20.339	
		4.000	-0.004	0.008		6.415	-7.509	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		8.000	-0.004	-0.001		6.415	5.322	
		8.000			-0.042			-0.243
12								
	1	0.000			-51.494			0.000
		0.000	0.134	1.291		0.000	0.000	
		4.000	0.134	1.560		0.000	0.000	
		8.000	0.134	1.828		0.000	0.000	
		8.000			-45.350			0.000
	2	0.000			-10.640			0.000
		0.000	0.123	0.073		0.000	0.000	
		4.000	0.123	0.319		0.000	0.000	
		8.000	0.123	0.565		0.000	0.000	
		8.000			-10.640			0.000
	3	0.000			-3.857			0.067
		0.000	3.269	-14.155		0.041	-0.157	
		4.000	3.269	-7.616		0.041	-0.074	
		8.000	3.269	-1.077		0.041	0.009	
		8.000			-3.857			0.067
	4	0.000			-0.051			0.160
		0.000	-0.003	0.015		-4.336	16.499	
		4.000	-0.003	0.009		-4.336	7.826	
		8.000	-0.003	0.003		-4.336	-0.847	
		8.000			-0.051			0.160
	5	0.000			5.022			0.000
		0.000	-3.952	17.374		0.000	0.000	
		4.000	-3.952	9.470		0.000	0.000	
		8.000	-3.952	1.565		0.000	0.000	
		8.000			5.022			0.000
	6	0.000			-0.051			-0.160
		0.000	-0.003	0.015		4.336	-16.499	
		4.000	-0.003	0.009		4.336	-7.826	
		8.000	-0.003	0.003		4.336	0.847	
		8.000			-0.051			-0.160
13								
	1	0.000			-295.913			-0.021
		0.000	-5.109	8.344		0.196	-0.412	
		4.000	-5.109	-1.873		0.196	-0.020	
		8.000	-5.109	-12.091		0.196	0.373	
		8.000			-289.769			-0.021
	2	0.000			-35.796			-0.003
		0.000	-0.600	1.036		0.017	-0.033	
		4.000	-0.600	-0.163		0.017	0.000	
		8.000	-0.600	-1.362		0.017	0.034	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	AXIAL TORQ
		8.000		-35.796		-0.003
3	0.000			8.491		0.033
	0.000	4.307	-15.635		-0.089	0.362
	4.000	4.307	-7.021		-0.089	0.183
	8.000	4.307	1.594		-0.089	0.005
	8.000			8.491		0.033
4	0.000			-0.930		0.813
	0.000	-0.115	0.442		-7.027	27.705
	4.000	-0.115	0.212		-7.027	13.652
	8.000	-0.115	-0.017		-7.027	-0.402
	8.000			-0.930		0.813
5	0.000			-13.236		-0.006
	0.000	-4.958	18.352		0.000	-0.001
	4.000	-4.958	8.436		0.000	0.000
	8.000	-4.958	-1.481		0.000	0.001
	8.000			-13.236		-0.006
6	0.000			0.900		-0.795
	0.000	0.113	-0.437		6.811	-26.969
	4.000	0.113	-0.210		6.811	-13.346
	8.000	0.113	0.017		6.811	0.277
	8.000			0.900		-0.795
14	-----					
1	0.000			-430.577		-0.033
	0.000	1.045	0.180		0.522	-1.019
	4.000	1.045	2.269		0.522	0.025
	8.000	1.045	4.359		0.522	1.070
	8.000			-424.433		-0.033
2	0.000			-69.798		-0.005
	0.000	-0.098	0.347		0.066	-0.131
	4.000	-0.098	0.150		0.066	0.001
	8.000	-0.098	-0.046		0.066	0.134
	8.000			-69.798		-0.005
3	0.000			2.438		0.028
	0.000	5.389	-16.824		-0.042	0.136
	4.000	5.389	-6.045		-0.042	0.052
	8.000	5.389	4.734		-0.042	-0.032
	8.000			2.438		0.028
4	0.000			-0.858		0.478
	0.000	-0.148	0.484		-7.699	24.477
	4.000	-0.148	0.189		-7.699	9.079
	8.000	-0.148	-0.106		-7.699	-6.320
	8.000			-0.858		0.478

DRTAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
5	0.000				-5.477			-0.007
	0.000	-6.402	20.243			0.001	-0.002	
	4.000	-6.402	7.440			0.001	0.000	
	8.000	-6.402	-5.364			0.001	0.002	
	8.000				-5.477			-0.007
6	0.000				0.816			-0.473
	0.000	0.146	-0.478			7.520	-23.942	
	4.000	0.146	-0.187			7.520	-8.901	
	8.000	0.146	0.104			7.520	6.139	
	8.000				0.816			-0.473
15	-----							
	1	0.000		-197.779				-0.052
	0.000	0.624	0.529			0.292	-0.609	
	4.000	0.624	1.778			0.292	-0.025	
	8.000	0.624	3.027			0.292	0.558	
2	0.000			-191.635				-0.052
	0.000	0.303	-0.182			0.036	-0.079	
	4.000	0.303	0.424			0.036	-0.007	
	8.000	0.303	1.031			0.036	0.066	
	8.000			-34.548				-0.007
3	0.000			-34.548				
	0.000	4.531	-3.021					0.022
	4.000	4.531	-15.582			0.033	-0.107	
	8.000	4.531	-6.520			0.033	-0.041	
	8.000	4.531	2.542			0.033	0.025	
4	0.000			-3.021				0.022
	0.000	-0.123	0.452			-6.536	20.660	
	4.000	-0.123	0.207			-6.536	7.587	
	8.000	-0.123	-0.039			-6.536	-5.486	
	8.000			-0.325				0.305
5	0.000				5.002			-0.009
	0.000	-5.476	19.129			0.000	0.000	
	4.000	-5.476	8.177			0.000	0.000	
	8.000	-5.476	-2.775			0.000	0.000	
	8.000				5.002			-0.009
6	0.000					0.203		-0.316
	0.000	0.121	0.203			6.356	-20.120	
	4.000	0.121	-0.446			6.356	-7.409	
	8.000	0.121	-0.204			6.356	5.302	
	8.000	0.121	0.037			0.203		-0.316

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID 16	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
1	0.000			-51.699				-0.054
	0.000	0.168	1.080		0.053	-0.150		
	4.000	0.168	1.415		0.053	-0.045		
	8.000	0.168	1.750		0.053	0.061		
	8.000		-45.555					-0.054
2	0.000			-10.682				-0.008
	0.000	0.131	0.030		0.015	-0.042		
	4.000	0.131	0.292		0.015	-0.012		
	8.000	0.131	0.553		0.015	0.018		
	8.000		-10.682					-0.008
3	0.000			-3.681				0.015
	0.000	3.190	-13.755		0.040	-0.153		
	4.000	3.190	-7.374		0.040	-0.073		
	8.000	3.190	-0.994		0.040	0.008		
	8.000		-3.681					0.015
4	0.000			-0.092				0.210
	0.000	-0.086	0.403		-4.466	16.923		
	4.000	-0.086	0.232		-4.466	7.991		
	8.000	-0.086	0.060		-4.466	-0.940		
	8.000		-0.092					0.210
5	0.000			5.006				-0.008
	0.000	-3.940	17.316		0.000	0.001		
	4.000	-3.940	9.436		0.000	0.000		
	8.000	-3.940	1.556		0.000	0.000		
	8.000		5.006					-0.008
6	0.000			-0.033				-0.237
	0.000	0.084	-0.397		4.251	-16.193		
	4.000	0.084	-0.229		4.251	-7.692		
	8.000	0.084	-0.061		4.251	0.810		
	8.000		-0.033					-0.237
17	1	0.000		-174.884				0.008
		0.000	-2.878	4.953	0.876	-1.429		
		4.000	-2.878	-0.803	0.876	0.322		
		8.000	-2.878	-6.559	0.876	2.073		
		8.000		-168.740				0.008
	2	0.000		-19.076				0.002
	0.000	-0.355	0.641		0.247	-0.334		
	4.000	-0.355	-0.069		0.247	0.161		
	8.000	-0.355	-0.780		0.247	0.655		
	8.000		-19.076					0.002

DRTAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
3	0.000				9.300			0.025
	0.000	4.332		-15.762		-0.073	0.338	
	4.000	4.332		-7.098		-0.073	0.193	
	8.000	4.332		1.565		-0.073	0.048	
	8.000				9.300			0.025
4	0.000				8.063			1.093
	0.000	-0.556		2.129		-5.991	26.703	
	4.000	-0.556		1.018		-5.991	14.722	
	8.000	-0.556		-0.094		-5.991	2.741	
	8.000				8.063			1.093
5	0.000				-12.691			-0.005
	0.000	-4.933		18.253		0.001	-0.001	
	4.000	-4.933		8.387		0.001	0.000	
	8.000	-4.933		-1.479		0.001	0.001	
	8.000				-12.691			-0.005
6	0.000				-7.959			-1.037
	0.000	0.561		-2.150		5.611	-25.284	
	4.000	0.561		-1.028		5.611	-14.061	
	8.000	0.561		0.094		5.611	-2.838	
	8.000				-7.959			-1.037
18	0.000				-246.232			-0.020
	0.000	0.418		0.574		1.585	-2.730	
	4.000	0.418		1.409		1.585	0.441	
	8.000	0.418		2.244		1.585	3.612	
	8.000				-240.088			-0.020
2	0.000				-36.278			-0.002
	0.000	-0.041		0.225		0.572	-0.814	
	4.000	-0.041		0.143		0.572	0.331	
	8.000	-0.041		0.061		0.572	1.475	
	8.000				-36.278			-0.002
3	0.000				1.512			0.016
	0.000	5.428		-16.968		-0.034	0.125	
	4.000	5.428		-6.112		-0.034	0.058	
	8.000	5.428		4.744		-0.034	-0.010	
	8.000				1.512			0.016
4	0.000				12.209			0.691
	0.000	-0.731		2.351		-6.200	22.777	
	4.000	-0.731		0.890		-6.200	10.378	
	8.000	-0.731		-0.572		-6.200	-2.021	
	8.000				12.209			0.691
5	0.000				-2.683			-0.006

ORTAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		0.000	-6.372	20.139		0.004	-0.006	
		4.000	-6.372	7.395		0.004	0.002	
		8.000	-6.372	-5.349		0.004	0.009	
		8.000			-2.683			-0.006
19	6	0.000			-12.130			-0.665
		0.000	0.738	-2.375		5.913	-21.792	
		4.000	0.738	-0.899		5.913	-9.966	
		8.000	0.738	0.578		5.913	1.859	
		8.000			-12.130			-0.665
		1	0.000		-113.711			-0.077
20	1	0.000	0.403	0.474		1.432	-2.301	
		4.000	0.403	1.280		1.432	0.563	
		8.000	0.403	2.086		1.432	3.426	
		8.000			-107.567			-0.077
		2	0.000		-17.001			-0.009
		0.000	0.165	-0.047		0.518	-0.718	
20	2	4.000	0.165	0.284		0.518	0.319	
		8.000	0.165	0.614		0.518	1.355	
		8.000			-17.001			-0.009
		3	0.000		-3.359			0.006
		0.000	4.563	-15.717		0.025	-0.097	
		4.000	4.563	-6.592		0.025	-0.046	
20	3	8.000	4.563	2.533		0.025	0.005	
		8.000			-3.359			0.006
		4	0.000		9.325			0.374
		0.000	-0.620	2.200		-5.293	19.294	
		4.000	-0.620	0.961		-5.293	8.709	
		8.000	-0.620	-0.279		-5.293	-1.877	
20	4	8.000			9.325			0.374
		5	0.000		4.956			-0.006
		0.000	-5.455	19.038		0.000	0.000	
		4.000	-5.455	8.127		0.000	0.000	
		8.000	-5.455	-2.784		0.000	0.000	
		8.000			4.956			-0.006
20	6	6	0.000		-9.161			-0.407
		0.000	0.626	-2.223		5.003	-18.303	
		4.000	0.626	-0.971		5.003	-8.297	
		8.000	0.626	0.281		5.003	1.710	
		8.000			-9.161			-0.407
		1	0.000		-33.638			-0.080
20	1	0.000	-0.029	0.997		0.815	-1.185	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		4.000	-0.029	0.939		0.815	0.446	
		8.000	-0.029	0.881		0.815	2.077	
		8.000			-27.494			-0.080
2	0.000				-4.925			-0.010
	0.000	0.015	0.138			0.233	-0.337	
	4.000	0.015	0.167			0.233	0.129	
	8.000	0.015	0.196			0.233	0.595	
	8.000				-4.925			-0.010
	0.000				-3.805			-0.008
3	3.207		-13.870			0.033	-0.142	
	3.207		-7.456			0.033	-0.076	
	3.207		-1.041			0.033	-0.010	
	3.207				-3.805			-0.008
	0.000							
4	0.000				4.572			0.205
	0.000	-0.421	1.933			-3.911	16.564	
	4.000	-0.421	1.090			-3.911	8.742	
	8.000	-0.421	0.248			-3.911	0.921	
	8.000				4.572			0.205
	0.000							
5	0.000				4.955			-0.006
	0.000	-3.925	17.232			0.000	0.001	
	4.000	-3.925	9.383			0.000	0.000	
	8.000	-3.925	1.533			0.000	0.000	
	8.000				4.955			-0.006
	0.000							
6	0.000				-4.395			-0.284
	0.000	0.426	-1.954			3.532	-15.155	
	4.000	0.426	-1.102			3.532	-8.090	
	8.000	0.426	-0.251			3.532	-1.025	
	8.000				-4.395			-0.284
	0.000							
21	0.000				-151.477			0.018
	0.000	-5.528	10.436			-1.926	3.060	
	2.000	-5.528	-0.620			-1.926	-0.793	
	4.000	-5.528	-11.675			-1.926	-4.645	
	4.000				-145.333			0.018
	0.000							
2	0.000				-16.076			0.003
	0.000	-0.586	1.217			-0.324	0.710	
	2.000	-0.586	0.045			-0.324	0.063	
	4.000	-0.586	-1.128			-0.324	-0.585	
	4.000				-16.076			0.003
	0.000							
3	0.000				8.178			0.079
	0.000	3.888	-7.743			-0.062	0.166	
	2.000	3.888	0.032			-0.062	0.042	
	4.000	3.888	7.808			-0.062	-0.082	
	0.000							

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT	LOAD	DIST	1-2 PLANE	AXIAL	1-3 PLANE	AXIAL		
ID	COMB	ENDI	SHEAR	MOMENT	FORCE	SHEAR	MOMENT	TORQ
	6	0.000			8.838			-0.966
		0.000	-0.833	1.766		4.671	-9.393	
		2.000	-0.833	0.100		4.671	-0.050	
		4.000	-0.833	-1.566		4.671	9.293	
		4.000			8.838			-0.966
23								
	1	0.000			-92.141			0.066
		0.000	1.541	-2.434		-4.095	6.249	
		2.000	1.541	0.647		-4.095	-1.941	
		4.000	1.541	3.728		-4.095	-10.131	
		4.000			-85.997			0.066
	2	0.000			-12.226			0.010
		0.000	0.291	-0.567		-0.880	1.711	
		2.000	0.291	0.016		-0.880	-0.048	
		4.000	0.291	0.599		-0.880	-1.808	
		4.000			-12.226			0.010
	3	0.000			-3.054			0.087
		0.000	4.673	-9.414		0.024	-0.056	
		2.000	4.673	-0.067		0.024	-0.008	
		4.000	4.673	9.279		0.024	0.039	
		4.000			-3.054			0.087
	4	0.000			-6.210			0.439
		0.000	0.639	-1.387		-3.785	7.508	
		2.000	0.639	-0.110		-3.785	-0.062	
		4.000	0.639	1.168		-3.785	-7.631	
		4.000			-6.210			0.439
	5	0.000			3.494			0.008
		0.000	-4.987	10.124		0.000	0.000	
		2.000	-4.987	0.149		0.000	0.000	
		4.000	-4.987	-9.825		0.000	0.000	
		4.000			3.494			0.008
	6	0.000			6.272			-0.406
		0.000	-0.632	1.371		3.935	-7.726	
		2.000	-0.632	0.108		3.935	0.145	
		4.000	-0.632	-1.156		3.935	8.016	
		4.000			6.272			-0.406
24								
	1	0.000			-21.682			0.064
		0.000	0.122	-0.029		-1.324	2.548	
		2.000	0.122	0.215		-1.324	-0.101	
		4.000	0.122	0.459		-1.324	-2.750	
		4.000			-15.538			0.064

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

FRAME ELEMENT FORCES

ELT LOAD ID COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
		SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
	0.000	0.100	-0.213		-6.667	15.115	
	2.000	0.100	-0.013		-6.667	1.780	
	4.000	0.100	0.187		-6.667	-11.555	
	4.000			0.789			1.031
5	0.000			-10.258			0.008
	0.000	-4.071	8.262		-0.001	0.001	
	2.000	-4.071	0.119		-0.001	0.000	
	4.000	-4.071	-8.023		-0.001	-0.001	
	4.000			-10.258			0.008
6	0.000			-0.762			-1.050
	0.000	-0.101	0.215		6.813	-15.349	
	2.000	-0.101	0.012		6.813	-1.723	
	4.000	-0.101	-0.190		6.813	11.903	
	4.000			-0.762			-1.050
26	-----						
1	0.000			-382.622			0.048
	0.000	3.950	-6.883		-0.383	0.551	
	2.000	3.950	1.017		-0.383	-0.215	
	4.000	3.950	8.917		-0.383	-0.981	
	4.000			-376.478			0.048
2	0.000			-57.554			0.008
	0.000	0.249	-0.154		-0.052	0.059	
	2.000	0.249	0.344		-0.052	-0.044	
	4.000	0.249	0.841		-0.052	-0.147	
	4.000			-57.554			0.008
3	0.000			2.769			0.122
	0.000	6.075	-12.023		-0.046	0.095	
	2.000	6.075	0.128		-0.046	0.003	
	4.000	6.075	12.278		-0.046	-0.088	
	4.000			2.769			0.122
4	0.000			0.677			0.707
	0.000	0.163	-0.338		-7.445	14.952	
	2.000	0.163	-0.011		-7.445	0.063	
	4.000	0.163	0.316		-7.445	-14.827	
	4.000			0.677			0.707
5	0.000			-5.165			0.009
	0.000	-6.817	13.714		-0.001	0.002	
	2.000	-6.817	0.079		-0.001	0.000	
	4.000	-6.817	-13.555		-0.001	-0.003	
	4.000			-5.165			0.009
6	0.000			-0.646			-0.712
	0.000	-0.166	0.342		7.586	-15.201	
	2.000	-0.166	0.011		7.586	-0.028	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
5	0.000				-10.037			0.000
	0.000	-4.078		8.283		0.000	0.000	
	2.000	-4.078		0.127		0.000	0.000	
	4.000	-4.078		-8.029		0.000	0.000	
	4.000				-10.037			0.000
6	0.000				-0.044			-1.003
	0.000	-0.004		0.010		6.679	-15.096	
	2.000	-0.004		0.003		6.679	-1.739	
	4.000	-0.004		-0.005		6.679	11.619	
	4.000				-0.044			-1.003
30	-----							
1	0.000				-391.043			0.000
	0.000	3.887		-6.694		0.000	0.001	
	2.000	3.887		1.080		0.000	0.000	
	4.000	3.887		8.855		0.000	0.000	
	4.000				-384.899			0.000
2	0.000				-57.976			0.000
	0.000	0.229		-0.106		0.000	0.000	
	2.000	0.229		0.353		0.000	0.000	
	4.000	0.229		0.811		0.000	0.000	
	4.000				-57.976			0.000
3	0.000				1.505			0.099
	0.000	5.714		-11.213		-0.045	0.093	
	2.000	5.714		0.215		-0.045	0.003	
	4.000	5.714		11.642		-0.045	-0.086	
	4.000				1.505			0.099
4	0.000				-0.007			0.661
	0.000	-0.007		0.016		-7.411	14.848	
	2.000	-0.007		0.002		-7.411	0.025	
	4.000	-0.007		-0.011		-7.411	-14.798	
	4.000				-0.007			0.661
5	0.000				-2.806			0.000
	0.000	-6.845		13.772		0.000	0.000	
	2.000	-6.845		0.082		0.000	0.000	
	4.000	-6.845		-13.607		0.000	0.000	
	4.000				-2.806			0.000
6	0.000				-0.007			-0.661
	0.000	-0.007		0.016		7.411	-14.848	
	2.000	-0.007		0.002		7.411	-0.025	
	4.000	-0.007		-0.011		7.411	14.798	
	4.000				-0.007			-0.661

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
31								
	1	0.000			-162.621			0.000
		0.000	2.329	-3.647		0.000	0.000	
		2.000	2.329	1.011		0.000	0.000	
		4.000	2.329	5.668		0.000	0.000	
		4.000			-156.477			0.000
	2	0.000			-24.274			0.000
		0.000	0.557	-1.054		0.000	0.000	
		2.000	0.557	0.060		0.000	0.000	
		4.000	0.557	1.174		0.000	0.000	
		4.000			-24.274			0.000
	3	0.000			-2.116			0.099
		0.000	4.147	-8.159		0.038	-0.083	
		2.000	4.147	0.135		0.038	-0.006	
		4.000	4.147	8.430		0.038	0.070	
		4.000			-2.116			0.099
	4	0.000			-0.012			0.271
		0.000	-0.005	0.013		-6.178	12.230	
		2.000	-0.005	0.003		-6.178	-0.126	
		4.000	-0.005	-0.008		-6.178	-12.483	
		4.000			-0.012			0.271
	5	0.000			3.602			0.000
		0.000	-5.035	10.243		0.000	0.000	
		2.000	-5.035	0.174		0.000	0.000	
		4.000	-5.035	-9.896		0.000	0.000	
		4.000			3.602			0.000
	6	0.000			-0.012			-0.271
		0.000	-0.005	0.013		6.178	-12.230	
		2.000	-0.005	0.003		6.178	0.126	
		4.000	-0.005	-0.008		6.178	12.483	
		4.000			-0.012			-0.271
32								
	1	0.000			-32.737			0.000
		0.000	0.320	-0.517		0.000	0.000	
		2.000	0.320	0.122		0.000	0.000	
		4.000	0.320	0.761		0.000	0.000	
		4.000			-26.593			0.000
	2	0.000			-6.606			0.000
		0.000	0.156	-0.299		0.000	0.000	
		2.000	0.156	0.013		0.000	0.000	
		4.000	0.156	0.326		0.000	0.000	
		4.000			-6.606			0.000

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
3	0.000				-2.355			0.071
	0.000	1.906		-3.525		0.037	-0.077	
	2.000	1.906		0.286		0.037	-0.003	
	4.000	1.906		4.098		0.037	0.072	
	4.000				-2.355			0.071
4	0.000				-0.028			0.120
	0.000	-0.001		0.007		-3.875	7.946	
	2.000	-0.001		0.004		-3.875	0.196	
	4.000	-0.001		0.001		-3.875	-7.555	
	4.000				-0.028			0.120
5	0.000				3.171			0.000
	0.000	-2.278		4.604		0.000	0.000	
	2.000	-2.278		0.049		0.000	0.000	
	4.000	-2.278		-4.506		0.000	0.000	
	4.000				3.171			0.000
6	0.000				-0.028			-0.120
	0.000	-0.001		0.007		3.875	-7.946	
	2.000	-0.001		0.004		3.875	-0.196	
	4.000	-0.001		0.001		3.875	7.555	
	4.000				-0.028			-0.120
33	-----							
1	0.000				-256.756			-0.033
	0.000	-9.952		18.672		0.163	-0.186	
	2.000	-9.952		-1.231		0.163	0.139	
	4.000	-9.952		-21.135		0.163	0.464	
	4.000				-250.612			-0.033
2	0.000				-30.067			-0.005
	0.000	-1.243		2.319		0.013	-0.013	
	2.000	-1.243		-0.168		0.013	0.014	
	4.000	-1.243		-2.655		0.013	0.041	
	4.000				-30.067			-0.005
3	0.000				6.036			0.039
	0.000	3.377		-6.453		-0.091	0.221	
	2.000	3.377		0.302		-0.091	0.039	
	4.000	3.377		7.057		-0.091	-0.143	
	4.000				6.036			0.039
4	0.000				-0.762			1.050
	0.000	-0.101		0.215		-6.813	15.349	
	2.000	-0.101		0.012		-6.813	1.723	
	4.000	-0.101		-0.190		-6.813	-11.903	
	4.000				-0.762			1.050
5	0.000				-10.258			-0.008

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
6	0.000	-4.071	8.262			0.001	-0.001	
	2.000	-4.071	0.119			0.001	0.000	
	4.000	-4.071	-8.023			0.001	0.001	
	4.000			-10.258				-0.008
	0.000	0.100	-0.213		0.789	6.667	-15.115	-1.031
34	0.000	0.100	-0.013			6.667	-1.780	
	2.000	0.100	0.187		0.789	6.667	11.555	-1.031
	4.000	0.100						
	4.000							
	1	0.000		-382.625				-0.048
3	0.000	3.950	-6.883		0.383	0.383	-0.550	
	2.000	3.950	1.017			0.383	0.216	
	4.000	3.950	8.917		0.383	0.383	0.981	
	4.000			-376.481				-0.048
	2	0.000		-57.554				-0.008
4	0.000	0.249	-0.154		0.052	0.052	-0.059	
	2.000	0.249	0.344			0.052	0.044	
	4.000	0.249	0.841		0.052	0.052	0.147	
	4.000			-57.554				-0.008
	3	0.000		2.226				0.038
5	0.000	5.533	-10.800		0.044	0.044	0.093	
	2.000	5.533	0.266			0.044	0.004	
	4.000	5.533	11.331		0.044	0.044	-0.085	
	4.000			2.226				0.038
	4	0.000		-0.646				0.712
6	0.000	-0.166	0.342		7.586	7.586	15.201	
	2.000	-0.166	0.011			7.586	0.028	
	4.000	-0.166	-0.320		7.586	7.586	-15.144	
	4.000			-0.646				0.712
	5	0.000		-5.165				-0.009
35	0.000	-6.817	13.714		0.001	0.001	-0.002	
	2.000	-6.817	0.079			0.001	0.000	
	4.000	-6.817	-13.555		0.001	0.001	0.003	
	4.000			-5.165				-0.009
	6	0.000		0.677				-0.707
1	0.000	0.163	-0.338		7.445	7.445	-14.952	
	2.000	0.163	-0.011			7.445	-0.063	
	4.000	0.163	0.316		7.445	7.445	14.827	
	4.000			0.677				-0.707
	0.000	2.371	-3.802		-162.531	0.076	-0.069	-0.060

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

FRAME ELEMENT FORCES

ELT	LOAD ID	COMB	DIST	1-2 PLANE	AXIAL	1-3 PLANE	AXIAL
			ENDI	SHEAR	MOMENT	FORCE	TORQ
			2.000	2.371	0.940	0.076	0.083
			4.000	2.371	5.682	0.076	0.235
			4.000		-156.387		-0.060
	2		0.000		-24.206		-0.010
			0.000	0.569	-1.086	0.009	0.010
			2.000	0.569	0.052	0.009	0.029
			4.000	0.569	1.189	0.009	0.048
			4.000		-24.206		-0.010
	3		0.000		-1.802		0.028
			0.000	4.011	-7.833	0.036	-0.079
			2.000	4.011	0.188	0.036	-0.007
			4.000	4.011	8.209	0.036	0.066
			4.000		-1.802		0.028
	4		0.000		-0.178		0.350
			0.000	-0.116	0.248	-6.349	12.564
			2.000	-0.116	0.015	-6.349	-0.133
			4.000	-0.116	-0.218	-6.349	-12.830
			4.000		-0.178		0.350
	5		0.000		3.542		-0.011
			0.000	-5.007	10.185	0.000	0.001
			2.000	-5.007	0.172	0.000	0.000
			4.000	-5.007	-9.841	0.000	-0.001
			4.000		3.542		-0.011
	6		0.000		0.128		-0.363
			0.000	0.115	-0.245	6.206	-12.314
			2.000	0.115	-0.016	6.206	0.097
			4.000	0.115	0.214	6.206	12.508
			4.000		0.128		-0.363
36							
	1		0.000		-32.894		-0.051
			0.000	0.349	-0.639	0.069	0.028
			2.000	0.349	0.058	0.069	0.166
			4.000	0.349	0.755	0.069	0.305
			4.000		-26.750		-0.051
	2		0.000		-6.638		-0.009
			0.000	0.162	-0.318	0.020	0.006
			2.000	0.162	0.005	0.020	0.047
			4.000	0.162	0.328	0.020	0.088
			4.000		-6.638		-0.009
	3		0.000		-2.227		0.015
			0.000	1.860	-3.361	0.036	-0.076
			2.000	1.860	0.358	0.036	-0.003
			4.000	1.860	4.078	0.036	0.069

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		4.000			-2.227			0.015
4	0.000				-0.066			0.172
	0.000	-0.052	0.118			-3.960	8.121	
	2.000	-0.052	0.014			-3.960	0.201	
	4.000	-0.052	-0.090			-3.960	-7.719	
	4.000				-0.066			0.172
5	0.000				3.161			-0.009
	0.000	-2.268	4.583			0.000	0.000	
	2.000	-2.268	0.047			0.000	0.000	
	4.000	-2.268	-4.488			0.000	0.000	
	4.000				3.161			-0.009
6	0.000				-0.005			-0.198
	0.000	0.051	-0.117			3.828	-7.904	
	2.000	0.051	-0.015			3.828	-0.248	
	4.000	0.051	0.088			3.828	7.409	
	4.000				-0.005			-0.198
37	-----							
1	0.000			-150.706				-0.019
	0.000	-5.531	10.441		1.929		-3.064	
	2.000	-5.531	-0.622		1.929		0.794	
	4.000	-5.531	-11.684		1.929		4.652	
	4.000			-144.562				-0.019
2	0.000			-16.076				-0.003
	0.000	-0.586	1.217		0.324		-0.710	
	2.000	-0.586	0.045		0.324		-0.063	
	4.000	-0.586	-1.128		0.324		0.585	
	4.000			-16.076				-0.003
3	0.000			6.794				0.028
	0.000	3.405	-6.563		-0.058		0.160	
	2.000	3.405	0.248		-0.058		0.043	
	4.000	3.405	7.059		-0.058		-0.074	
	4.000			6.794				0.028
4	0.000			6.012				1.332
	0.000	-0.472	1.066		-4.592		11.053	
	2.000	-0.472	0.122		-4.592		1.869	
	4.000	-0.472	-0.823		-4.592		-7.316	
	4.000			6.012				1.332
5	0.000			-9.736				-0.007
	0.000	-4.040	8.182		0.001		-0.002	
	2.000	-4.040	0.103		0.001		0.000	
	4.000	-4.040	-7.977		0.001		0.002	
	4.000			-9.736				-0.007

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
6	0.000				-5.994			-1.277
	0.000	0.477		-1.079		4.418	-10.829	
	2.000	0.477		-0.124		4.418	-1.993	
	4.000	0.477		0.831		4.418	6.844	
	4.000				-5.994			-1.277
38								
	1	0.000			-216.138			-0.038
		0.000	1.801	-3.082		5.397	-7.632	
		2.000	1.801	0.519		5.397	3.161	
		4.000	1.801	4.120		5.397	13.954	
		4.000			-209.994			-0.038
	2	0.000			-29.986			-0.006
		0.000	0.034	0.026		1.072	-1.977	
		2.000	0.034	0.095		1.072	0.168	
		4.000	0.034	0.163		1.072	2.313	
		4.000			-29.986			-0.006
	3	0.000			1.262			0.018
		0.000	5.596	-10.975		-0.030	0.063	
		2.000	5.596	0.218		-0.030	0.004	
		4.000	5.596	11.410		-0.030	-0.056	
		4.000			1.262			0.018
	4	0.000			8.838			0.966
		0.000	-0.833	1.766		-4.671	9.393	
		2.000	-0.833	0.100		-4.671	0.050	
		4.000	-0.833	-1.566		-4.671	-9.293	
		4.000			8.838			0.966
	5	0.000			-2.334			-0.010
		0.000	-6.779	13.618		0.010	-0.016	
		2.000	-6.779	0.060		0.010	0.003	
		4.000	-6.779	-13.498		0.010	0.023	
		4.000			-2.334			-0.010
	6	0.000			-8.863			-0.939
		0.000	0.842	-1.786		4.524	-9.179	
		2.000	0.842	-0.102		4.524	-0.131	
		4.000	0.842	1.582		4.524	8.917	
		4.000			-8.863			-0.939
39								
	1	0.000			-92.142			-0.065
		0.000	1.540	-2.433		4.095	-6.249	
		2.000	1.540	0.646		4.095	1.941	
		4.000	1.540	3.725		4.095	10.130	
		4.000			-85.998			-0.065

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT LOAD ID COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
2	0.000			-12.226			-0.010
	0.000	0.291	-0.567		0.880	-1.711	
	2.000	0.291	0.016		0.880	0.048	
	4.000	0.291	0.599		0.880	1.808	
	4.000			-12.226			-0.010
3	0.000			-2.112			0.005
	0.000	4.065	-7.988		0.021	-0.051	
	2.000	4.065	0.142		0.021	-0.008	
	4.000	4.065	8.271		0.021	0.034	
	4.000			-2.112			0.005
4	0.000			6.272			0.406
	0.000	-0.632	1.371		-3.935	7.726	
	2.000	-0.632	0.108		-3.935	-0.145	
	4.000	-0.632	-1.156		-3.935	-8.016	
	4.000			6.272			0.406
5	0.000			3.494			-0.008
	0.000	-4.987	10.124		0.000	0.000	
	2.000	-4.987	0.149		0.000	0.000	
	4.000	-4.987	-9.825		0.000	0.000	
	4.000			3.494			-0.008
6	0.000			-6.210			-0.439
	0.000	0.639	-1.387		3.785	-7.508	
	2.000	0.639	-0.110		3.785	0.062	
	4.000	0.639	1.168		3.785	7.631	
	4.000			-6.210			-0.439
40 -----	1	0.000		-21.682			-0.064
	0.000	0.121	-0.029		1.324	-2.548	
	2.000	0.121	0.214		1.324	0.101	
	4.000	0.121	0.457		1.324	2.750	
	4.000			-15.538			-0.064
2	0.000			-3.289			-0.010
	0.000	0.046	-0.033		0.377	-0.729	
	2.000	0.046	0.060		0.377	0.025	
	4.000	0.046	0.153		0.377	0.780	
	4.000			-3.289			-0.010
3	0.000			-2.322			-0.009
	0.000	1.867	-3.446		0.024	-0.052	
	2.000	1.867	0.289		0.024	-0.003	
	4.000	1.867	4.024		0.024	0.046	
	4.000			-2.322			-0.009
4	0.000			2.925			0.158

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT LOAD ID COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
		SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
	0.000	-0.255	0.648		-2.764	5.665	
	2.000	-0.255	0.138		-2.764	0.138	
	4.000	-0.255	-0.372		-2.764	-5.389	
	4.000			2.925			0.158
5	0.000			3.121			-0.007
	0.000	-2.262	4.540		0.000	0.000	
	2.000	-2.262	0.016		0.000	0.000	
	4.000	-2.262	-4.508		0.000	0.000	
	4.000			3.121			-0.007
6	0.000			-2.827			-0.233
	0.000	0.257	-0.655		2.604	-5.464	
	2.000	0.257	-0.141		2.604	-0.256	
	4.000	0.257	0.373		2.604	4.953	
	4.000			-2.827			-0.233
41 -----							
1	0.000			-120.252			0.041
	0.000	-7.494	11.132		-2.886	4.202	
	1.500	-7.494	-0.109		-2.886	-0.126	
	3.000	-7.494	-11.350		-2.886	-4.455	
	3.000			-116.724			0.041
2	0.000			-13.402			0.007
	0.000	-0.703	1.039		-0.330	0.468	
	1.500	-0.703	-0.015		-0.330	-0.027	
	3.000	-0.703	-1.070		-0.330	-0.523	
	3.000			-13.402			0.007
3	0.000			5.413			0.070
	0.000	2.709	-1.419		-0.054	0.070	
	1.500	2.709	2.644		-0.054	-0.012	
	3.000	2.709	6.708		-0.054	-0.094	
	3.000			5.413			0.070
4	0.000			-3.751			1.156
	0.000	0.415	-0.457		-3.123	2.321	
	1.500	0.415	0.166		-3.123	-2.363	
	3.000	0.415	0.788		-3.123	-7.047	
	3.000			-3.751			1.156
5	0.000			-6.773			0.010
	0.000	-2.862	1.716		-0.002	0.003	
	1.500	-2.862	-2.576		-0.002	0.000	
	3.000	-2.862	-6.868		-0.002	-0.003	
	3.000			-6.773			0.010
6	0.000			3.698			-1.189
	0.000	-0.411	0.450		3.203	-2.109	
	1.500	-0.411	-0.166		3.203	2.695	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT LOAD ID COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
		SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
42 -----	3.000	-0.411	-0.782		3.203	7.499	
	3.000			3.698			-1.189
1	0.000			-170.848			0.060
	0.000	3.235	-3.845		-9.030	13.439	
	1.500	3.235	1.008		-9.030	-0.105	
	3.000	3.235	5.861		-9.030	-13.650	
	3.000			-167.320			0.060
2	0.000			-23.470			0.010
	0.000	0.092	-0.105		-1.396	2.029	
	1.500	0.092	0.033		-1.396	-0.065	
	3.000	0.092	0.171		-1.396	-2.159	
	3.000			-23.470			0.010
3	0.000			1.877			0.078
	0.000	4.825	-5.009		-0.017	0.016	
	1.500	4.825	2.228		-0.017	-0.010	
	3.000	4.825	9.466		-0.017	-0.035	
	3.000			1.877			0.078
4	0.000			-5.612			0.813
	0.000	0.802	-1.056		-3.074	2.045	
	1.500	0.802	0.147		-3.074	-2.566	
	3.000	0.802	1.349		-3.074	-7.176	
	3.000			-5.612			0.813
5	0.000			-1.962			0.015
	0.000	-5.178	5.531		-0.019	0.026	
	1.500	-5.178	-2.236		-0.019	-0.002	
	3.000	-5.178	-10.003		-0.019	-0.030	
	3.000			-1.962			0.015
6	0.000			5.500			-0.823
	0.000	-0.792	1.041		3.166	-1.972	
	1.500	-0.792	-0.147		3.166	2.777	
	3.000	-0.792	-1.334		3.166	7.527	
	3.000			5.500			-0.823
43 -----	1	0.000		-62.044			0.069
	0.000	1.530	-2.826		-6.548	9.623	
	1.500	1.530	-0.531		-6.548	-0.200	
	3.000	1.530	1.764		-6.548	-10.022	
	3.000			-58.516			0.069
2	0.000			-7.632			0.015
	0.000	0.278	-0.387		-1.075	1.513	
	1.500	0.278	0.031		-1.075	-0.099	
	3.000	0.278	0.449		-1.075	-1.711	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT LOAD ID COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
	3.000	SHEAR	MOMENT	-7.632	SHEAR	MOMENT	0.015
3	0.000			-1.682			0.066
	0.000	3.522	-2.827		0.026	-0.040	
	1.500	3.522	2.455		0.026	-0.001	
	3.000	3.522	7.738		0.026	0.038	
	3.000			-1.682			0.066
4	0.000			-3.288			0.286
	0.000	0.576	-0.733		-2.480	1.418	
	1.500	0.576	0.131		-2.480	-2.302	
	3.000	0.576	0.995		-2.480	-6.022	
	3.000			-3.288			0.286
5	0.000			2.029			0.006
	0.000	-3.853	3.208		0.000	-0.001	
	1.500	-3.853	-2.573		0.000	-0.001	
	3.000	-3.853	-8.353		0.000	-0.001	
	3.000			2.029			0.006
6	0.000			3.269			-0.273
	0.000	-0.570	0.722		2.564	-1.338	
	1.500	-0.570	-0.132		2.564	2.509	
	3.000	-0.570	-0.987		2.564	6.356	
	3.000			3.269			-0.273
44 -----							
1	0.000			-9.576			0.052
	0.000	0.722	-0.721		-2.007	1.907	
	1.500	0.722	0.362		-2.007	-1.103	
	3.000	0.722	1.446		-2.007	-4.113	
	3.000			-6.048			0.052
2	0.000			-1.631			0.013
	0.000	0.127	-0.110		-0.570	0.541	
	1.500	0.127	0.080		-0.570	-0.314	
	3.000	0.127	0.271		-0.570	-1.168	
	3.000			-1.631			0.013
3	0.000			-1.132			0.035
	0.000	0.173	1.431		0.012	0.000	
	1.500	0.173	1.692		0.012	0.017	
	3.000	0.173	1.952		0.012	0.035	
	3.000			-1.132			0.035
4	0.000			-1.181			0.113
	0.000	0.170	-0.096		-0.945	-0.377	
	1.500	0.170	0.158		-0.945	-1.794	
	3.000	0.170	0.413		-0.945	-3.210	
	3.000			-1.181			0.113

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT LOAD ID COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
		SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
	0.000	-0.093	0.080		-4.647	4.824	
	1.500	-0.093	-0.059		-4.647	-2.147	
	3.000	-0.093	-0.198		-4.647	-9.118	
	3.000			-0.053			0.253
5	0.000			2.085			-0.009
	0.000	-3.849	3.251		-0.001	0.001	
	1.500	-3.849	-2.523		-0.001	0.001	
	3.000	-3.849	-8.297		-0.001	0.000	
	3.000			2.085			-0.009
6	0.000			0.060			-0.260
	0.000	0.091	-0.080		4.574	-4.803	
	1.500	0.091	0.057		4.574	2.059	
	3.000	0.091	0.194		4.574	8.921	
	3.000			0.060			-0.260
56	-----						
1	0.000			-15.403			-0.034
	0.000	1.334	-1.366		-0.227	0.368	
	1.500	1.334	0.636		-0.227	0.027	
	3.000	1.334	2.637		-0.227	-0.314	
	3.000			-11.875			-0.034
2	0.000			-3.341			-0.008
	0.000	0.252	-0.211		-0.063	0.102	
	1.500	0.252	0.167		-0.063	0.007	
	3.000	0.252	0.545		-0.063	-0.087	
	3.000			-3.341			-0.008
3	0.000			-0.832			0.008
	0.000	-0.129	1.818		0.025	-0.017	
	1.500	-0.129	1.624		0.025	0.020	
	3.000	-0.129	1.430		0.025	0.058	
	3.000			-0.832			0.008
4	0.000			-0.051			0.087
	0.000	-0.004	-0.032		-2.548	1.552	
	1.500	-0.004	-0.037		-2.548	-2.271	
	3.000	-0.004	-0.043		-2.548	-6.093	
	3.000			-0.051			0.087
5	0.000			1.291			-0.006
	0.000	-0.253	-1.429		0.000	0.000	
	1.500	-0.253	-1.809		0.000	0.000	
	3.000	-0.253	-2.188		0.000	-0.001	
	3.000			1.291			-0.006
6	0.000			0.025			-0.103
	0.000	0.004	0.030		2.501	-1.571	
	1.500	0.004	0.036		2.501	2.180	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		3.000	0.004	0.042				
		3.000			0.025			
57								-0.103
	1	0.000			-119.474			
		0.000	-7.499	11.137		2.889	-4.205	
		1.500	-7.499	-0.111		2.889	0.129	
		3.000	-7.499	-11.360		2.889	4.463	
		3.000			-115.946			-0.041
	2	0.000			-13.402			
		0.000	-0.703	1.039		0.330	-0.468	
		1.500	-0.703	-0.015		0.330	0.027	
		3.000	-0.703	-1.070		0.330	0.523	
		3.000			-13.402			-0.007
	3	0.000			4.388			
		0.000	2.226	-0.726		-0.048	0.060	
		1.500	2.226	2.614		-0.048	-0.012	
		3.000	2.226	5.953		-0.048	-0.084	
		3.000			4.388			0.022
	4	0.000			3.698			
		0.000	-0.411	0.450		-3.203	2.109	
		1.500	-0.411	-0.166		-3.203	-2.695	
		3.000	-0.411	-0.782		-3.203	-7.499	
		3.000			3.698			1.189
	5	0.000			-6.773			
		0.000	-2.862	1.716		0.002	-0.003	
		1.500	-2.862	-2.576		0.002	0.000	
		3.000	-2.862	-6.868		0.002	0.003	
		3.000			-6.773			-0.010
	6	0.000			-3.751			
		0.000	0.415	-0.457		3.123	-2.321	
		1.500	0.415	0.166		3.123	2.363	
		3.000	0.415	0.788		3.123	7.047	
		3.000			-3.751			-1.156
58								
	1	0.000			-170.810			
		0.000	3.230	-3.839		9.030	-13.438	
		1.500	3.230	1.006		9.030	0.106	
		3.000	3.230	5.851		9.030	13.651	
		3.000			-167.282			-0.060
	2	0.000			-23.470			
		0.000	0.092	-0.105		1.396	-2.029	
		1.500	0.092	0.033		1.396	0.065	
		3.000	0.092	0.171		1.396	2.159	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
		3.000			-23.470			-0.010
3	0.000				0.992			0.006
	0.000	3.937		-3.694		-0.029	0.028	
	1.500	3.937		2.211		-0.029	-0.015	
	3.000	3.937		8.116		-0.029	-0.059	
	3.000				0.992			0.006
4	0.000				5.500			0.823
	0.000	-0.792		1.041		-3.166	1.972	
	1.500	-0.792		-0.147		-3.166	-2.777	
	3.000	-0.792		-1.334		-3.166	-7.527	
	3.000				5.500			0.823
5	0.000				-1.962			-0.015
	0.000	-5.178		5.531		0.019	-0.026	
	1.500	-5.178		-2.236		0.019	0.002	
	3.000	-5.178		-10.003		0.019	0.030	
	3.000				-1.962			-0.015
6	0.000				-5.612			-0.813
	0.000	0.802		-1.056		3.074	-2.045	
	1.500	0.802		0.147		3.074	2.566	
	3.000	0.802		1.349		3.074	7.176	
	3.000				-5.612			-0.813
59	-----							
1	0.000				-62.045			-0.069
	0.000	1.529		-2.827		6.548	-9.622	
	1.500	1.529		-0.533		6.548	0.200	
	3.000	1.529		1.761		6.548	10.022	
	3.000				-58.517			-0.069
2	0.000				-7.632			-0.015
	0.000	0.278		-0.387		1.075	-1.513	
	1.500	0.278		0.031		1.075	0.099	
	3.000	0.278		0.449		1.075	1.711	
	3.000				-7.632			-0.015
3	0.000				-0.907			0.003
	0.000	2.944		-1.936		0.023	-0.029	
	1.500	2.944		2.480		0.023	0.006	
	3.000	2.944		6.896		0.023	0.041	
	3.000				-0.907			0.003
4	0.000				3.269			0.273
	0.000	-0.570		0.722		-2.564	1.338	
	1.500	-0.570		-0.132		-2.564	-2.509	
	3.000	-0.570		-0.987		-2.564	-6.356	
	3.000				3.269			0.273

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
5	0.000				1.268			0.005
	0.000	-0.223	-1.480			0.000	0.000	
	1.500	-0.223	-1.814			0.000	0.000	
	3.000	-0.223	-2.148			0.000	0.001	
	3.000				1.268			0.005
6	0.000				1.215			-0.069
	0.000	-0.167	0.093			0.933	0.562	
	1.500	-0.167	-0.158			0.933	1.961	
	3.000	-0.167	-0.408			0.933	3.361	
	3.000				1.215			-0.069
45 -----								
1	0.000			-204.465				0.039
	0.000	-13.679	20.321			-0.323	0.379	
	1.500	-13.679	-0.197			-0.323	-0.106	
	3.000	-13.679	-20.715			-0.323	-0.592	
	3.000			-200.937				0.039
2	0.000			-23.840				0.006
	0.000	-1.694	2.526			-0.048	0.072	
	1.500	-1.694	-0.016			-0.048	0.000	
	3.000	-1.694	-2.558			-0.048	-0.071	
	3.000			-23.840				0.006
3	0.000			4.513				0.091
	0.000	2.505	-1.086			-0.093	0.128	
	1.500	2.505	2.672			-0.093	-0.012	
	3.000	2.505	6.429			-0.093	-0.153	
	3.000			4.513				0.091
4	0.000			0.663				0.931
	0.000	0.076	-0.054			-5.503	5.955	
	1.500	0.076	0.060			-5.503	-2.301	
	3.000	0.076	0.175			-5.503	-10.556	
	3.000			0.663				0.931
5	0.000			-7.259				0.008
	0.000	-2.901	1.796			-0.001	0.002	
	1.500	-2.901	-2.556			-0.001	0.000	
	3.000	-2.901	-6.908			-0.001	-0.001	
	3.000			-7.259				0.008
6	0.000			-0.590				-0.942
	0.000	-0.077	0.053			5.565	-5.897	
	1.500	-0.077	-0.062			5.565	2.451	
	3.000	-0.077	-0.177			5.565	10.799	
	3.000			-0.590				-0.942

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
46								
	1	0.000			-306.559			0.054
		0.000	7.098	-8.507		-0.625	0.729	
		1.500	7.098	2.140		-0.625	-0.208	
		3.000	7.098	12.787		-0.625	-1.146	
		3.000			-303.031			0.054
	2	0.000			-43.689			0.008
		0.000	0.577	-0.830		-0.131	0.174	
		1.500	0.577	0.035		-0.131	-0.023	
		3.000	0.577	0.900		-0.131	-0.220	
		3.000			-43.689			0.008
	3	0.000			2.528			0.094
		0.000	4.415	-4.375		-0.043	0.054	
		1.500	4.415	2.248		-0.043	-0.011	
		3.000	4.415	8.871		-0.043	-0.075	
		3.000			2.528			0.094
	4	0.000			0.550			0.577
		0.000	0.131	-0.145		-5.720	6.235	
		1.500	0.131	0.051		-5.720	-2.344	
		3.000	0.131	0.247		-5.720	-10.923	
		3.000			0.550			0.577
	5	0.000			-4.869			0.007
		0.000	-5.224	5.626		-0.002	0.003	
		1.500	-5.224	-2.210		-0.002	0.000	
		3.000	-5.224	-10.046		-0.002	-0.002	
		3.000			-4.869			0.007
	6	0.000			-0.459			-0.576
		0.000	-0.132	0.145		5.799	-6.262	
		1.500	-0.132	-0.053		5.799	2.437	
		3.000	-0.132	-0.251		5.799	11.136	
		3.000			-0.459			-0.576
47								
	1	0.000			-113.437			0.054
		0.000	1.940	-4.142		-0.330	0.197	
		1.500	1.940	-1.231		-0.330	-0.298	
		3.000	1.940	1.679		-0.330	-0.793	
		3.000			-109.909			0.054
	2	0.000			-15.152			0.010
		0.000	0.600	-0.850		-0.057	0.059	
		1.500	0.600	0.049		-0.057	-0.027	
		3.000	0.600	0.949		-0.057	-0.113	
		3.000			-15.152			0.010

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

FRAME ELEMENT FORCES

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
3	0.000				-1.231			
	0.000	3.265		-2.379		0.045	-0.067	0.095
	1.500	3.265		2.518		0.045	0.000	
	3.000	3.265		7.416		0.045	0.067	
	3.000				-1.231			0.095
4	0.000				0.060			
	0.000	0.091		-0.080		-4.574	4.803	0.260
	1.500	0.091		0.057		-4.574	-2.059	
	3.000	0.091		0.194		-4.574	-8.921	
	3.000				0.060			0.260
5	0.000				2.085			
	0.000	-3.849		3.251		0.001	-0.001	0.009
	1.500	-3.849		-2.523		0.001	-0.001	
	3.000	-3.849		-8.297		0.001	0.000	
	3.000				2.085			0.009
6	0.000				-0.053			
	0.000	-0.093		0.080		4.647	-4.824	-0.253
	1.500	-0.093		-0.059		4.647	2.147	
	3.000	-0.093		-0.198		4.647	9.118	
	3.000				-0.053			-0.253
48	0.000				-15.403			
	0.000	1.334		-1.366		0.227	-0.368	0.034
	1.500	1.334		0.636		0.227	-0.027	
	3.000	1.334		2.637		0.227	0.314	
	3.000				-11.875			0.034
2	0.000				-3.341			
	0.000	0.252		-0.211		0.063	-0.102	0.008
	1.500	0.252		0.167		0.063	-0.007	
	3.000	0.252		0.545		0.063	0.087	
	3.000				-3.341			0.008
3	0.000				-1.016			
	0.000	0.044		1.603		0.028	-0.021	0.060
	1.500	0.044		1.668		0.028	0.022	
	3.000	0.044		1.734		0.028	0.064	
	3.000				-1.016			0.060
4	0.000				0.025			
	0.000	0.004		0.030		-2.501	1.571	0.103
	1.500	0.004		0.036		-2.501	-2.180	
	3.000	0.004		0.042		-2.501	-5.931	
	3.000				0.025			0.103
5	0.000				1.291			0.006

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		0.000	-0.253	-1.429		0.000	0.000	
		1.500	-0.253	-1.809		0.000	0.000	
		3.000	-0.253	-2.188		0.000	0.001	
		3.000			1.291			0.006
6	0.000				-0.051			-0.087
	0.000	-0.004		-0.032		2.548	-1.552	
	1.500	-0.004		-0.037		2.548	2.271	
	3.000	-0.004		-0.043		2.548	6.093	
	3.000				-0.051			-0.087
49	0.000				-215.665			0.000
	0.000	-13.765		20.499		0.002	0.000	
	1.500	-13.765		-0.150		0.002	0.003	
	3.000	-13.765		-20.798		0.002	0.005	
	3.000				-212.137			0.000
2	0.000				-23.873			0.000
	0.000	-1.714		2.558		0.000	0.000	
	1.500	-1.714		-0.013		0.000	0.000	
	3.000	-1.714		-2.584		0.000	0.000	
	3.000				-23.873			0.000
3	0.000				4.258			0.075
	0.000	2.283		-0.759		-0.091	0.124	
	1.500	2.283		2.665		-0.091	-0.012	
	3.000	2.283		6.090		-0.091	-0.149	
	3.000				4.258			0.075
4	0.000				-0.019			0.907
	0.000	-0.004		0.008		-5.504	5.899	
	1.500	-0.004		0.002		-5.504	-2.357	
	3.000	-0.004		-0.004		-5.504	-10.612	
	3.000				-0.019			0.907
5	0.000				-7.035			0.000
	0.0	0.000		-2.904		1.793		0.000
	1.500	-2.904		-2.564		0.000	0.000	
	3.000	-2.904		-6.920		0.000	0.000	
	3.000				-7.035			0.000
6	0.000				-0.019			-0.907
	0.000	-0.004		0.008		5.504	-5.899	
	1.500	-0.004		0.002		5.504	2.357	
	3.000	-0.004		-0.004		5.504	10.612	
	3.000				-0.019			-0.907
50	0.000				-314.709			0.000
	0.000	7.066		-8.383		0.000	0.001	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		1.500	7.066	2.217		0.000	0.000	
		3.000	7.066	12.817		0.000	0.000	
		3.000			-311.181			0.000
2	0.000				-44.018			0.000
	0.000	0.554		-0.795		0.000	0.000	
	1.500	0.554		0.036		0.000	0.000	
	3.000	0.554		0.868		0.000	0.000	
	3.000				-44.018			0.000
3	0.000				1.247			0.077
	0.000	4.028		-3.787		-0.041	0.051	
	1.500	4.028		2.255		-0.041	-0.011	
	3.000	4.028		8.297		-0.041	-0.074	
	3.000				1.247			0.077
4	0.000				0.018			0.550
	0.000	-0.009		0.014		-5.714	6.186	
	1.500	-0.009		0.002		-5.714	-2.385	
	3.000	-0.009		-0.011		-5.714	-10.956	
	3.000				0.018			0.550
5	0.000				-2.423			0.000
	0.000	-5.257		5.661		0.000	0.000	
	1.500	-5.257		-2.224		0.000	0.000	
	3.000	-5.257		-10.109		0.000	0.000	
	3.000				-2.423			0.000
6	0.000				0.018			-0.550
	0.000	-0.009		0.014		5.714	-6.186	
	1.500	-0.009		0.002		5.714	2.385	
	3.000	-0.009		-0.011		5.714	10.956	
	3.000				0.018			-0.550
51	-----							
1	0.000				-113.491			0.000
	0.000	1.875		-4.035		0.000	0.000	
	1.500	1.875		-1.221		0.000	0.000	
	3.000	1.875		1.592		0.000	0.000	
	3.000				-109.963			0.000
2	0.000				-15.198			0.000
	0.000	0.585		-0.828		0.000	0.000	
	1.500	0.585		0.050		0.000	0.000	
	3.000	0.585		0.928		0.000	0.000	
	3.000				-15.198			0.000
3	0.000				-0.900			0.074
	0.000	3.011		-1.983		0.043	-0.063	
	1.500	3.011		2.534		0.043	0.002	
	3.000	3.011		7.051		0.043	0.067	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		3.000			-0.900			0.074
4	0.000				0.012			0.194
	0.000	-0.005		0.011		-4.580	4.763	
	1.500	-0.005		0.003		-4.580	-2.106	
	3.000	-0.005		-0.004		-4.580	-8.976	
	3.000				0.012			0.194
5	0.000				2.124			0.000
	0.000	-3.896		3.296		0.000	0.000	
	1.500	-3.896		-2.548		0.000	0.000	
	3.000	-3.896		-8.392		0.000	0.000	
	3.000				2.124			0.000
6	0.000				0.012			-0.194
	0.000	-0.005		0.011		4.580	-4.763	
	1.500	-0.005		0.003		4.580	2.106	
	3.000	-0.005		-0.004		4.580	8.976	
	3.000				0.012			-0.194
52	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	0.000				-15.270			0.000
	0.000	1.285		-1.286		0.000	0.000	
	1.500	1.285		0.642		0.000	0.000	
	3.000	1.285		2.570		0.000	0.000	
	3.000				-11.742			0.000
2	0.000				-3.310			0.000
	0.000	0.246		-0.201		0.000	0.000	
	1.500	0.246		0.168		0.000	0.000	
	3.000	0.246		0.536		0.000	0.000	
	3.000				-3.310			0.000
3	0.000				-0.898			0.045
	0.000	-0.064		1.732		0.027	-0.019	
	1.500	-0.064		1.636		0.027	0.021	
	3.000	-0.064		1.540		0.027	0.061	
	3.000				-0.898			0.045
4	0.000				-0.009			0.055
	0.000	-0.004		0.005		-2.447	1.477	
	1.500	-0.004		0.000		-2.447	-2.194	
	3.000	-0.004		-0.005		-2.447	-5.866	
	3.000				-0.009			0.055
5	0.000				1.294			0.000
	0.000	-0.253		-1.436		0.000	0.000	
	1.500	-0.253		-1.815		0.000	0.000	
	3.000	-0.253		-2.194		0.000	0.000	
	3.000				1.294			0.000

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

FRAME ELEMENT FORCES

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
6	0.000				-0.009			-0.055
	0.000	-0.004		0.005		2.447	-1.477	
	1.500	-0.004		0.000		2.447	2.194	
	3.000	-0.004		-0.005		2.447	5.866	
	3.000				-0.009			-0.055
53								
1	0.000			-204.502				-0.040
	0.000	-13.678		20.321		0.325	-0.382	
	1.500	-13.678		-0.197		0.325	0.106	
	3.000	-13.678		-20.714		0.325	0.594	
	3.000				-200.974			-0.040
2	0.000			-23.840				-0.006
	0.000	-1.694		2.526		0.048	-0.072	
	1.500	-1.694		-0.016		0.048	0.000	
	3.000	-1.694		-2.558		0.048	0.071	
	3.000				-23.840			-0.006
3	0.000			3.700				0.031
	0.000	2.184		-0.596		-0.087	0.119	
	1.500	2.184		2.680		-0.087	-0.012	
	3.000	2.184		5.955		-0.087	-0.143	
	3.000				3.700			0.031
4	0.000			-0.590				0.942
	0.000	-0.077		0.053		-5.565	5.897	
	1.500	-0.077		-0.062		-5.565	-2.451	
	3.000	-0.077		-0.177		-5.565	-10.799	
	3.000				-0.590			0.942
5	0.000			-7.259				-0.008
	0.000	-2.901		1.796		0.001	-0.002	
	1.500	-2.901		-2.556		0.001	0.000	
	3.000	-2.901		-6.908		0.001	0.001	
	3.000				-7.259			-0.008
6	0.000			0.663				-0.931
	0.000	0.076		-0.054		5.503	-5.955	
	1.500	0.076		0.060		5.503	2.301	
	3.000	0.076		0.175		5.503	10.556	
	3.000				0.663			-0.931
54								
1	0.000			-306.562				-0.054
	0.000	7.099		-8.508		0.624	-0.727	
	1.500	7.099		2.140		0.624	0.209	
	3.000	7.099		12.788		0.624	1.145	
	3.000				-303.034			-0.054

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	AXIAL TORQ
			MOMENT		MOMENT	
2	0.000			-43.689		-0.008
	0.000	0.577	-0.830		0.131	-0.174
	1.500	0.577	0.035		0.131	0.023
	3.000	0.577	0.900		0.131	0.220
	3.000			-43.689		-0.008
3	0.000			2.012		0.026
	0.000	3.821	-3.467		-0.040	0.048
	1.500	3.821	2.265		-0.040	-0.013
	3.000	3.821	7.997		-0.040	-0.073
	3.000			2.012		0.026
4	0.000			-0.459		0.576
	0.000	-0.132	0.145		-5.799	6.262
	1.500	-0.132	-0.053		-5.799	-2.437
	3.000	-0.132	-0.251		-5.799	-11.136
	3.000			-0.459		0.576
5	0.000			-4.869		-0.007
	0.000	-5.224	5.626		0.002	-0.003
	1.500	-5.224	-2.210		0.002	0.000
	3.000	-5.224	-10.046		0.002	0.002
	3.000			-4.869		-0.007
6	0.000			0.550		-0.577
	0.000	0.131	-0.145		5.720	-6.235
	1.500	0.131	0.051		5.720	2.344
	3.000	0.131	0.247		5.720	10.923
	3.000			0.550		-0.577
55	-----					
1	0.000			-113.437		-0.054
	0.000	1.940	-4.142		0.330	-0.196
	1.500	1.940	-1.231		0.330	0.298
	3.000	1.940	1.679		0.330	0.793
	3.000			-109.909		-0.054
2	0.000			-15.152		-0.010
	0.000	0.600	-0.850		0.057	-0.059
	1.500	0.600	0.049		0.057	0.027
	3.000	0.600	0.949		0.057	0.113
	3.000			-15.152		-0.010
3	0.000			-0.636		0.019
	0.000	2.881	-1.754		0.040	-0.056
	1.500	2.881	2.567		0.040	0.004
	3.000	2.881	6.888		0.040	0.064
	3.000			-0.636		0.019
4	0.000			-0.053		0.253

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
5	0.000				2.029			-0.006
	0.000	-3.853		3.208		0.000	0.001	
	1.500	-3.853		-2.573		0.000	0.001	
	3.000	-3.853		-8.353		0.000	0.001	
	3.000				2.029			-0.006
6	0.000				-3.288			-0.286
	0.000	0.576		-0.733		2.480	-1.418	
	1.500	0.576		0.131		2.480	2.302	
	3.000	0.576		0.995		2.480	6.022	
	3.000				-3.288			-0.286
60	-----				-----			
	1	0.000			-9.577			-0.052
	0.000	0.723		-0.723		2.007	-1.907	
	1.500	0.723		0.361		2.007	1.103	
	3.000	0.723		1.446		2.007	4.113	
	3.000				-6.049			-0.052
	2	0.000			-1.631			-0.013
	0.000	0.127		-0.110		0.570	-0.541	
	1.500	0.127		0.080		0.570	0.314	
	3.000	0.127		0.271		0.570	1.168	
3	0.000				-1.631			-0.013
	0.000	-0.062		1.699		0.009	0.002	
	1.500	-0.062		1.607		0.009	0.016	
	3.000	-0.062		1.514		0.009	0.030	
	3.000				-0.885			-0.008
4	0.000				1.215			0.069
	0.000	-0.167		0.093		-0.933	-0.562	
	1.500	-0.167		-0.158		-0.933	-1.961	
	3.000	-0.167		-0.408		-0.933	-3.361	
	3.000				1.215			0.069
5	0.000				1.268			-0.005
	0.000	-0.223		-1.480		0.000	0.000	
	1.500	-0.223		-1.814		0.000	0.000	
	3.000	-0.223		-2.148		0.000	-0.001	
	3.000				1.268			-0.005
6	0.000				-1.181			-0.113
	0.000	0.170		-0.096		0.945	0.377	
	1.500	0.170		0.158		0.945	1.794	
	3.000	0.170		0.413		0.945	3.210	
	3.000				-1.181			-0.113

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
61								
	1	0.000			-91.180			0.043
		0.000	-8.645	12.357		-3.357	4.679	
		1.500	-8.645	-0.611		-3.357	-0.357	
		3.000	-8.645	-13.579		-3.357	-5.393	
		3.000			-87.652			0.043
	2	0.000			-10.682			0.008
		0.000	-0.866	1.197		-0.383	0.566	
		1.500	-0.866	-0.102		-0.383	-0.008	
		3.000	-0.866	-1.401		-0.383	-0.583	
		3.000			-10.682			0.008
	3	0.000			3.838			0.065
		0.000	0.765	1.400		-0.046	0.054	
		1.500	0.765	2.547		-0.046	-0.015	
		3.000	0.765	3.695		-0.046	-0.084	
		3.000			3.838			0.065
	4	0.000			-1.940			0.947
		0.000	0.194	-0.231		-1.911	0.434	
		1.500	0.194	0.061		-1.911	-2.433	
		3.000	0.194	0.353		-1.911	-5.299	
		3.000			-1.940			0.947
	5	0.000			-4.989			0.018
		0.000	-0.922	-1.043		-0.002	0.005	
		1.500	-0.922	-2.426		-0.002	0.002	
		3.000	-0.922	-3.809		-0.002	-0.001	
		3.000			-4.989			0.018
	6	0.000			1.868			-0.963
		0.000	-0.195	0.222		1.778	-0.038	
		1.500	-0.195	-0.070		1.778	2.628	
		3.000	-0.195	-0.363		1.778	5.295	
		3.000			1.868			-0.963
62								
	1	0.000			-128.470			0.100
		0.000	-1.857	-1.100		-10.399	14.808	
		1.500	-1.857	-3.886		-10.399	-0.790	
		3.000	-1.857	-6.672		-10.399	-16.388	
		3.000			-124.942			0.100
	2	0.000			-16.994			0.016
		0.000	0.033	-0.094		-1.611	2.295	
		1.500	0.033	-0.045		-1.611	-0.121	
		3.000	0.033	0.004		-1.611	-2.537	
		3.000			-16.994			0.016

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
3	0.000				1.714			0.073
	0.000	2.167		-0.914		-0.015	0.001	
	1.500	2.167		2.336		-0.015	-0.022	
	3.000	2.167		5.587		-0.015	-0.045	
	3.000				1.714			0.073
4	0.000				-3.511			0.788
	0.000	0.653		-0.819		-1.504	-0.066	
	1.500	0.653		0.160		-1.504	-2.322	
	3.000	0.653		1.139		-1.504	-4.577	
	3.000				-3.511			0.788
5	0.000				-1.736			0.031
	0.000	-2.521		1.436		-0.030	0.044	
	1.500	-2.521		-2.345		-0.030	-0.001	
	3.000	-2.521		-6.127		-0.030	-0.045	
	3.000				-1.736			0.031
6	0.000				3.383			-0.781
	0.000	-0.643		0.800		1.444	0.363	
	1.500	-0.643		-0.165		1.444	2.529	
	3.000	-0.643		-1.130		1.444	4.695	
	3.000				3.383			-0.781
63	0.000				-34.458			0.134
	0.000	8.577		-6.387		-8.207	9.883	
	1.500	8.577		6.478		-8.207	-2.427	
	3.000	8.577		19.343		-8.207	-14.737	
	3.000				-30.930			0.134
2	0.000				-3.010			0.011
	0.000	0.640		-0.676		-1.134	1.569	
	1.500	0.640		0.284		-1.134	-0.131	
	3.000	0.640		1.244		-1.134	-1.832	
	3.000				-3.010			0.011
3	0.000				-1.055			0.036
	0.000	1.009		0.525		0.038	-0.046	
	1.500	1.009		2.038		0.038	0.012	
	3.000	1.009		3.552		0.038	0.070	
	3.000				-1.055			0.036
4	0.000				-1.406			0.211
	0.000	0.684		-0.654		-0.910	-0.345	
	1.500	0.684		0.373		-0.910	-1.710	
	3.000	0.684		1.399		-0.910	-3.074	
	3.000				-1.406			0.211
5	0.000				1.310			0.002

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		0.000	-1.237	-0.412		0.002	-0.004	
		1.500	-1.237	-2.267		0.002	-0.001	
		3.000	-1.237	-4.122		0.002	0.003	
		3.000			1.310			0.002
6	0.000				1.375			-0.232
	0.000	-0.668	0.636			0.797	0.627	
	1.500	-0.668	-0.366			0.797	1.823	
	3.000	-0.668	-1.369			0.797	3.019	
	3.000				1.375			-0.232
64	1	0.000			-154.123			0.032
		0.000	-15.701	22.626		-0.316	0.544	
		1.500	-15.701	-0.926		-0.316	0.070	
		3.000	-15.701	-24.478		-0.316	-0.404	
		3.000			-150.595			0.032
	2	0.000			-17.559			0.005
		0.000	-2.037	2.820		-0.066	0.084	
		1.500	-2.037	-0.236		-0.066	-0.015	
		3.000	-2.037	-3.292		-0.066	-0.114	
		3.000			-17.559			0.005
65	3	0.000			3.084			0.083
		0.000	0.640	1.767		-0.086	0.113	
		1.500	0.640	2.728		-0.086	-0.016	
		3.000	0.640	3.688		-0.086	-0.146	
		3.000			3.084			0.083
	4	0.000			0.572			0.784
		0.000	0.024	0.022		-3.985	3.611	
		1.500	0.024	0.058		-3.985	-2.366	
		3.000	0.024	0.094		-3.985	-8.344	
		3.000			0.572			0.784
66	5	0.000			-5.422			0.009
		0.000	-0.890	-0.895		-0.001	0.003	
		1.500	-0.890	-2.229		-0.001	0.001	
		3.000	-0.890	-3.564		-0.001	-0.001	
		3.000			-5.422			0.009
	6	0.000			-0.489			-0.791
		0.000	-0.023	-0.025		3.924	-3.431	
		1.500	-0.023	-0.059		3.924	2.454	
		3.000	-0.023	-0.093		3.924	8.340	
		3.000			-0.489			-0.791
65	1	0.000			-234.705			0.048
		0.000	-4.514	-1.858		-1.007	1.431	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		1.500	-4.514	-8.628		-1.007	-0.080	
		3.000	-4.514	-15.399		-1.007	-1.591	
		3.000			-231.177			0.048
2	0.000				-30.015			0.008
	0.000	0.511		-0.803		-0.153	0.212	
	1.500	0.511		-0.036		-0.153	-0.017	
	3.000	0.511		0.731		-0.153	-0.246	
	3.000				-30.015			0.008
3	0.000				2.416			0.068
	0.000	1.733		-0.179		-0.040	0.040	
	1.500	1.733		2.421		-0.040	-0.020	
	3.000	1.733		5.020		-0.040	-0.080	
	3.000				2.416			0.068
4	0.000				0.487			0.560
	0.000	0.066		-0.039		-3.275	2.868	
	1.500	0.066		0.060		-3.275	-2.044	
	3.000	0.066		0.159		-3.275	-6.956	
	3.000				0.487			0.560
5	0.000				-4.749			0.004
	0.000	-2.581		1.636		-0.007	0.008	
	1.500	-2.581		-2.236		-0.007	-0.002	
	3.000	-2.581		-6.109		-0.007	-0.012	
	3.000				-4.749			0.004
6	0.000				-0.384			-0.550
	0.000	-0.065		0.037		3.226	-2.713	
	1.500	-0.065		-0.061		3.226	2.125	
	3.000	-0.065		-0.159		3.226	6.963	
	3.000				-0.384			-0.550
66 -----	1	0.000			-67.002			0.094
		0.000	16.880	-11.385		0.413	-0.603	
		1.500	16.880	13.934		0.413	0.017	
		3.000	16.880	39.254		0.413	0.637	
		3.000			-63.474			0.094
	2	0.000			-6.025			0.008
	0.000	1.257		-1.363		0.013	-0.039	
	1.500	1.257		0.522		0.013	-0.019	
	3.000	1.257		2.407		0.013	0.001	
	3.000				-6.025			0.008
3	0.000				-0.691			0.052
	0.000	0.432		1.190		0.061	-0.077	
	1.500	0.432		1.839		0.061	0.015	
	3.000	0.432		2.487		0.061	0.107	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		3.000			-0.691			0.052
4	0.000				0.028			0.267
	0.000	0.027	0.016			-2.548	2.046	
	1.500	0.027	0.057			-2.548	-1.775	
	3.000	0.027	0.098			-2.548	-5.597	
	3.000				0.028			0.267
5	0.000				1.374			0.005
	0.000	-1.353	-0.237			0.003	-0.005	
	1.500	-1.353	-2.267			0.003	0.000	
	3.000	-1.353	-4.297			0.003	0.005	
	3.000				1.374			0.005
6	0.000				-0.011			-0.276
	0.000	-0.026	-0.019			2.485	-1.913	
	1.500	-0.026	-0.059			2.485	1.814	
	3.000	-0.026	-0.099			2.485	5.541	
	3.000				-0.011			-0.276
67 -----								
1	0.000			-165.029				0.000
	0.000	-15.871	22.843		-0.010	0.006		
	1.500	-15.871	-0.964		-0.010	-0.009		
	3.000	-15.871	-24.771		-0.010	-0.025		
	3.000			-161.501				0.000
2	0.000			-17.528				0.000
	0.000	-2.069	2.856		0.000	0.000		
	1.500	-2.069	-0.248		0.000	0.000		
	3.000	-2.069	-3.352		0.000	0.000		
	3.000			-17.528				0.000
3	0.000			3.034				0.066
	0.000	0.504	2.082		-0.084	0.108		
	1.500	0.504	2.838		-0.084	-0.018		
	3.000	0.504	3.594		-0.084	-0.143		
	3.000			3.034				0.066
4	0.000			-0.011				0.764
	0.000	-0.001	0.011		-3.955	3.522		
	1.500	-0.001	0.010		-3.955	-2.411		
	3.000	-0.001	0.008		-3.955	-8.343		
	3.000			-0.011				0.764
5	0.000			-5.206				0.000
	0.000	-0.938	-0.943		0.000	0.000		
	1.500	-0.938	-2.350		0.000	0.000		
	3.000	-0.938	-3.757		0.000	0.000		
	3.000			-5.206				0.000

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
6	0.000				-0.011			-0.764
	0.000	-0.001		0.011		3.955	-3.522	
	1.500	-0.001		0.010		3.955	2.411	
	3.000	-0.001		0.008		3.955	8.343	
	3.000				-0.011			-0.764
68								
	1	0.000			-242.226			0.000
		0.000	-4.745	-1.644		-0.002	0.002	
		1.500	-4.745	-8.762		-0.002	0.000	
		3.000	-4.745	-15.879		-0.002	-0.003	
		3.000			-238.698			0.000
	2	0.000			-30.204			0.000
		0.000	0.476	-0.762		0.000	0.000	
		1.500	0.476	-0.048		0.000	0.000	
		3.000	0.476	0.666		0.000	0.000	
		3.000			-30.204			0.000
	3	0.000			1.104			0.057
		0.000	1.235	0.481		-0.035	0.033	
		1.500	1.235	2.334		-0.035	-0.019	
		3.000	1.235	4.186		-0.035	-0.072	
		3.000			1.104			0.057
	4	0.000			0.023			0.554
		0.000	-0.010	0.021		-3.280	2.821	
		1.500	-0.010	0.006		-3.280	-2.099	
		3.000	-0.010	-0.009		-3.280	-7.018	
		3.000			0.023			0.554
	5	0.000			-2.179			0.000
		0.000	-2.615	1.612		0.000	0.000	
		1.500	-2.615	-2.311		0.000	0.000	
		3.000	-2.615	-6.233		0.000	0.000	
		3.000			-2.179			0.000
	6	0.000			0.023			-0.554
		0.000	-0.010	0.021		3.280	-2.821	
		1.500	-0.010	0.006		3.280	2.099	
		3.000	-0.010	-0.009		3.280	7.018	
		3.000			0.023			-0.554
69								
	1	0.000			-66.777			0.000
		0.000	16.976	-11.327		0.000	0.000	
		1.500	16.976	14.138		0.000	0.000	
		3.000	16.976	39.602		0.000	0.000	
		3.000			-63.249			0.000

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
2	0.000				-6.038			0.000
	0.000		1.246	-1.347		0.000	0.000	
	1.500		1.246	0.522		0.000	0.000	
	3.000		1.246	2.390		0.000	0.000	
	3.000				-6.038			0.000
3	0.000				-0.446			0.042
	0.000		0.037	1.639		0.052	-0.064	
	1.500		0.037	1.695		0.052	0.014	
	3.000		0.037	1.751		0.052	0.093	
	3.000				-0.446			0.042
4	0.000				0.014			0.244
	0.000		-0.017	0.020		-2.496	1.960	
	1.500		-0.017	-0.005		-2.496	-1.783	
	3.000		-0.017	-0.030		-2.496	-5.527	
	3.000				0.014			0.244
5	0.000				1.389			0.000
	0.000		-1.361	-0.257		0.000	0.000	
	1.500		-1.361	-2.300		0.000	0.000	
	3.000		-1.361	-4.342		0.000	0.000	
	3.000				1.389			0.000
6	0.000				0.014			-0.244
	0.000		-0.017	0.020		2.496	-1.960	
	1.500		-0.017	-0.005		2.496	1.783	
	3.000		-0.017	-0.030		2.496	5.527	
	3.000				0.014			-0.244
<hr/>								
70	1	0.000			-154.163			-0.033
	0.000		-15.701	22.625		0.341	-0.554	
	1.500		-15.701	-0.927		0.341	-0.042	
	3.000		-15.701	-24.478		0.341	0.470	
	3.000				-150.635			-0.033
2	0.000				-17.559			-0.005
	0.000		-2.037	2.820		0.066	-0.084	
	1.500		-2.037	-0.236		0.066	0.015	
	3.000		-2.037	-3.292		0.066	0.114	
	3.000				-17.559			-0.005
3	0.000				2.564			0.024
	0.000		0.453	2.263		-0.079	0.100	
	1.500		0.453	2.942		-0.079	-0.018	
	3.000		0.453	3.621		-0.079	-0.137	
	3.000				2.564			0.024
4	0.000				-0.489			0.791

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT LOAD ID COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
		SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
	0.000	-0.023	-0.025		-3.924	3.431	
	1.500	-0.023	-0.059		-3.924	-2.454	
	3.000	-0.023	-0.093		-3.924	-8.340	
	3.000			-0.489			0.791
5	0.000			-5.422			-0.009
	0.000	-0.890	-0.895		0.001	-0.003	
	1.500	-0.890	-2.229		0.001	-0.001	
	3.000	-0.890	-3.564		0.001	0.001	
	3.000			-5.422			-0.009
6	0.000			0.572			-0.784
	0.000	0.024	0.022		3.985	-3.611	
	1.500	0.024	0.058		3.985	2.366	
	3.000	0.024	0.094		3.985	8.344	
	3.000			0.572			-0.784
71 -----							
1	0.000			-234.708			-0.048
	0.000	-4.513	-1.859		1.007	-1.428	
	1.500	-4.513	-8.628		1.007	0.083	
	3.000	-4.513	-15.398		1.007	1.593	
	3.000			-231.180			-0.048
2	0.000			-30.015			-0.008
	0.000	0.511	-0.803		0.153	-0.212	
	1.500	0.511	-0.036		0.153	0.017	
	3.000	0.511	0.731		0.153	0.246	
	3.000			-30.015			-0.008
3	0.000			1.934			0.020
	0.000	1.021	0.856		-0.028	0.022	
	1.500	1.021	2.387		-0.028	-0.019	
	3.000	1.021	3.918		-0.028	-0.060	
	3.000			1.934			0.020
4	0.000			-0.384			0.550
	0.000	-0.065	0.037		-3.226	2.713	
	1.500	-0.065	-0.061		-3.226	-2.125	
	3.000	-0.065	-0.159		-3.226	-6.963	
	3.000			-0.384			0.550
5	0.000			-4.749			-0.004
	0.000	-2.581	1.636		0.007	-0.008	
	1.500	-2.581	-2.236		0.007	0.002	
	3.000	-2.581	-6.109		0.007	0.012	
	3.000			-4.749			-0.004
6	0.000			0.487			-0.560
	0.000	0.066	-0.039		3.275	-2.868	
	1.500	0.066	0.060		3.275	2.044	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		3.000	0.066	0.159		3.275	6.956	
		3.000			0.487			-0.560
72								
	1	0.000			-67.002			-0.093
		0.000	16.880	-11.386		-0.414	0.603	
		1.500	16.880	13.934		-0.414	-0.017	
		3.000	16.880	39.254		-0.414	-0.638	
		3.000			-63.474			-0.093
	2	0.000			-6.025			-0.008
		0.000	1.257	-1.363		-0.013	0.039	
		1.500	1.257	0.522		-0.013	0.019	
		3.000	1.257	2.407		-0.013	-0.001	
		3.000			-6.025			-0.008
	3	0.000			-0.239			0.019
		0.000	-0.272	1.994		0.038	-0.044	
		1.500	-0.272	1.586		0.038	0.013	
		3.000	-0.272	1.178		0.038	0.070	
		3.000			-0.239			0.019
	4	0.000			-0.011			0.276
		0.000	-0.026	-0.019		-2.485	1.913	
		1.500	-0.026	-0.059		-2.485	-1.814	
		3.000	-0.026	-0.099		-2.485	-5.541	
		3.000			-0.011			0.276
	5	0.000			1.374			-0.005
		0.000	-1.353	-0.237		-0.003	0.005	
		1.500	-1.353	-2.267		-0.003	0.000	
		3.000	-1.353	-4.297		-0.003	-0.005	
		3.000			1.374			-0.005
	6	0.000			0.028			-0.267
		0.000	0.027	0.016		2.548	-2.046	
		1.500	0.027	0.057		2.548	1.775	
		3.000	0.027	0.098		2.548	5.597	
		3.000			0.028			-0.267
73								
	1	0.000			-90.393			-0.043
		0.000	-8.653	12.365		3.352	-4.681	
		1.500	-8.653	-0.614		3.352	0.346	
		3.000	-8.653	-13.593		3.352	5.374	
		3.000			-86.865			-0.043
	2	0.000			-10.682			-0.008
		0.000	-0.866	1.197		0.383	-0.566	
		1.500	-0.866	-0.102		0.383	0.008	
		3.000	-0.866	-1.401		0.383	0.583	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		3.000			-10.682			-0.008
3	0.000				3.164			0.014
	0.000	0.472	2.045			-0.038	0.039	
	1.500	0.472	2.752			-0.038	-0.019	
	3.000	0.472	3.460			-0.038	-0.076	
	3.000				3.164			0.014
4	0.000				1.868			0.963
	0.000	-0.195	0.222			-1.778	0.038	
	1.500	-0.195	-0.070			-1.778	-2.628	
	3.000	-0.195	-0.363			-1.778	-5.295	
	3.000				1.868			0.963
5	0.000				-4.989			-0.018
	0.000	-0.922	-1.043			0.002	-0.005	
	1.500	-0.922	-2.426			0.002	-0.002	
	3.000	-0.922	-3.809			0.002	0.001	
	3.000				-4.989			-0.018
6	0.000				-1.940			-0.947
	0.000	0.194	-0.231			1.911	-0.434	
	1.500	0.194	0.061			1.911	2.433	
	3.000	0.194	0.353			1.911	5.299	
	3.000				-1.940			-0.947
74	0.000				-128.439			-0.100
	0.000	-1.863	-1.094			10.397	-14.806	
	1.500	-1.863	-3.889			10.397	0.790	
	3.000	-1.863	-6.683			10.397	16.386	
	3.000				-124.911			-0.100
	0.000				-16.994			-0.016
2	0.000				-16.994			-0.016
	0.000	0.033	-0.094			1.611	-2.295	
	1.500	0.033	-0.045			1.611	0.121	
	3.000	0.033	0.004			1.611	2.537	
	3.000				-16.994			-0.016
3	0.000				0.839			-0.010
	0.000	1.192	0.473			-0.021	0.010	
	1.500	1.192	2.261			-0.021	-0.021	
	3.000	1.192	4.049			-0.021	-0.052	
	3.000				0.839			-0.010
4	0.000				3.383			0.781
	0.000	-0.643	0.800			-1.444	-0.363	
	1.500	-0.643	-0.165			-1.444	-2.529	
	3.000	-0.643	-1.130			-1.444	-4.695	
	3.000				3.383			0.781

METAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT	LOAD	DIST	1-2 PLANE	AXIAL	1-3 PLANE	AXIAL	
ID	COMB	ENDI	SHEAR	MOMENT	FORCE	MOMENT	TORQ
5	0.000				-1.736		-0.031
	0.000	-2.521	1.436		0.030	-0.044	
	1.500	-2.521	-2.345		0.030	0.001	
	3.000	-2.521	-6.127		0.030	0.045	
	3.000			-1.736			-0.031
6	0.000			-3.511			-0.788
	0.000	0.653	-0.819		1.504	0.066	
	1.500	0.653	0.160		1.504	2.322	
	3.000	0.653	1.139		1.504	4.577	
	3.000			-3.511			-0.788
75							
1	0.000			-34.460			-0.134
	0.000	8.579	-6.391		8.206	-9.883	
	1.500	8.579	6.478		8.206	2.427	
	3.000	8.579	19.347		8.206	14.736	
	3.000			-30.932			-0.134
2	0.000			-3.010			-0.011
	0.000	0.640	-0.676		1.134	-1.569	
	1.500	0.640	0.284		1.134	0.131	
	3.000	0.640	1.244		1.134	1.832	
	3.000			-3.010			-0.011
3	0.000			-0.450			0.015
	0.000	0.055	1.578		0.014	-0.010	
	1.500	0.055	1.662		0.014	0.011	
	3.000	0.055	1.745		0.014	0.032	
	3.000			-0.450			0.015
4	0.000			1.375			0.232
	0.000	-0.668	0.636		-0.797	-0.627	
	1.500	-0.668	-0.366		-0.797	-1.823	
	3.000	-0.668	-1.369		-0.797	-3.019	
	3.000			1.375			0.232
5	0.000			1.310			-0.002
	0.000	-1.237	-0.412		-0.002	0.004	
	1.500	-1.237	-2.267		-0.002	0.001	
	3.000	-1.237	-4.122		-0.002	-0.003	
	3.000			1.310			-0.002
6	0.000			-1.406			-0.211
	0.000	0.684	-0.654		0.910	0.345	
	1.500	0.684	0.373		0.910	1.710	
	3.000	0.684	1.399		0.910	3.074	
	3.000			-1.406			-0.211

81 -----

1	0.000		-67.000		0.089
	0.000	0.218	3.380	0.966	-1.066
	1.500	0.218	3.707	0.966	0.384
	3.000	0.218	4.033	0.966	1.834
	3.000		-64.408		0.089
2	0.000		-6.005		0.022
	0.000	-0.186	1.103	0.090	-0.100
	1.500	-0.186	0.824	0.090	0.035
	3.000	-0.186	0.545	0.090	0.169
	3.000		-6.005		0.022
3	0.000		-4.818		0.326
	0.000	16.047	-37.314	0.057	-0.093
	1.500	16.047	-13.244	0.057	-0.007
	3.000	16.047	10.827	0.057	0.079

DRTAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		3.000			-4.818			0.326
4	0.000				0.275			1.310
	0.000	0.312	-1.064			-7.305	11.879	
	1.500	0.312	-0.596			-7.305	0.921	
	3.000	0.312	-0.128			-7.305	-10.036	
	3.000				0.275			1.310
5	0.000				8.947			0.041
	0.000	-20.849	49.137			0.001	-0.003	
	1.500	-20.849	17.863			0.001	-0.002	
	3.000	-20.849	-13.411			0.001	-0.001	
	3.000				8.947			0.041
6	0.000				-0.390			-1.203
	0.000	-0.311	1.066			6.832	-11.895	
	1.500	-0.311	0.599			6.832	-1.647	
	3.000	-0.311	0.133			6.832	8.602	
	3.000				-0.390			-1.203
82								
1	0.000				-116.550			0.000
	0.000	-13.913	14.185			0.047	-0.027	
	1.500	-13.913	-6.685			0.047	0.044	
	3.000	-13.913	-27.556			0.047	0.115	
	3.000				-113.958			0.000
2	0.000				-11.213			0.000
	0.000	-1.461	1.929			0.000	0.000	
	1.500	-1.461	-0.262			0.000	0.000	
	3.000	-1.461	-2.454			0.000	0.000	
	3.000				-11.213			0.000
3	0.000				3.068			0.041
	0.000	-2.980	3.747			-0.073	0.091	
	1.500	-2.980	-0.723			-0.073	-0.018	
	3.000	-2.980	-5.194			-0.073	-0.128	
	3.000				3.068			0.041
4	0.000				-0.008			0.400
	0.000	-0.013	0.037			-2.514	2.310	
	1.500	-0.013	0.017			-2.514	-1.461	
	3.000	-0.013	-0.003			-2.514	-5.232	
	3.000				-0.008			0.400
5	0.000				-4.514			0.000
	0.000	1.670	-1.440			0.000	0.000	
	1.500	1.670	1.065			0.000	0.000	
	3.000	1.670	3.570			0.000	0.000	
	3.000				-4.514			0.000

RTAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT	LOAD	DIST	1-2 PLANE	AXIAL	1-3 PLANE	AXIAL
ID	COMB	ENDI	SHEAR	MOMENT	FORCE	TORQ
	6	0.000			-0.008	-0.400
		0.000	-0.013	0.037	2.514	-2.310
		1.500	-0.013	0.017	2.514	1.461
		3.000	-0.013	-0.003	2.514	5.232
		3.000			-0.008	-0.400
83						
	1	0.000		-139.577		0.000
		0.000	10.144	-7.689	0.000	0.002
		1.500	10.144	7.526	0.000	0.002
		3.000	10.144	22.742	0.000	0.002
		3.000		-136.985		0.000
	2	0.000		-16.383		0.000
		0.000	1.091	-1.422	0.000	0.000
		1.500	1.091	0.215	0.000	0.000
		3.000	1.091	1.852	0.000	0.000
		3.000		-16.383		0.000
	3	0.000		0.603		0.121
		0.000	-2.171	3.350	0.004	-0.019
		1.500	-2.171	0.095	0.004	-0.014
		3.000	-2.171	-3.161	0.004	-0.008
		3.000		0.603		0.121
	4	0.000		0.011		0.424
		0.000	-0.027	0.055	-0.881	0.532
		1.500	-0.027	0.014	-0.881	-0.790
		3.000	-0.027	-0.028	-0.881	-2.112
		3.000		0.011		0.424
	5	0.000		-1.423		0.000
		0.000	0.258	-0.165	0.000	0.000
		1.500	0.258	0.222	0.000	0.000
		3.000	0.258	0.609	0.000	0.000
		3.000		-1.423		0.000
	6	0.000		0.011		-0.424
		0.000	-0.027	0.055	0.881	-0.532
		1.500	-0.027	0.014	0.881	0.790
		3.000	-0.027	-0.028	0.881	2.112
		3.000		0.011		-0.424
84						
	1	0.000		-37.857		0.000
		0.000	1.044	3.365	-0.001	0.001
		1.500	1.044	4.931	-0.001	0.000
		3.000	1.044	6.498	-0.001	-0.001
		3.000		-35.265		0.000

RTAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
2	0.000				-4.540			0.000
	0.000	-0.070		1.126		0.000	0.000	
	1.500	-0.070		1.021		0.000	0.000	
	3.000	-0.070		0.916		0.000	0.000	
	3.000				-4.540			0.000
3	0.000				-3.501			0.256
	0.000	13.314		-32.576		0.049	-0.078	
	1.500	13.314		-12.606		0.049	-0.005	
	3.000	13.314		7.365		0.049	0.068	
	3.000				-3.501			0.256
4	0.000				-0.537			0.947
	0.000	-0.075		0.159		-7.648	12.369	
	1.500	-0.075		0.046		-7.648	0.897	
	3.000	-0.075		-0.066		-7.648	-10.575	
	3.000				-0.537			0.947
5	0.000				5.395			0.000
	0.000	-19.553		47.713		0.000	0.000	
	1.500	-19.553		18.383		0.000	0.000	
	3.000	-19.553		-10.946		0.000	0.000	
	3.000				5.395			0.000
6	0.000				-0.537			-0.947
	0.000	-0.075		0.159		7.648	-12.369	
	1.500	-0.075		0.046		7.648	-0.897	
	3.000	-0.075		-0.066		7.648	10.575	
	3.000				-0.537			-0.947
85	-----							
1	0.000			-105.922				0.005
	0.000	-13.619		14.310		0.797	-0.981	
	1.500	-13.619		-6.119		0.797	0.215	
	3.000	-13.619		-26.548		0.797	1.410	
	3.000				-103.330			0.005
2	0.000				-11.312			-0.001
	0.000	-1.398		1.940		0.047	-0.055	
	1.500	-1.398		-0.156		0.047	0.016	
	3.000	-1.398		-2.253		0.047	0.087	
	3.000				-11.312			-0.001
3	0.000				2.719			0.014
	0.000	-3.160		4.221		-0.065	0.080	
	1.500	-3.160		-0.519		-0.065	-0.018	
	3.000	-3.160		-5.259		-0.065	-0.116	
	3.000				2.719			0.014
4	0.000				-0.444			0.408

DRTAL RUMAH SUSUN TON-M

R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		0.000	0.058	-0.036		-2.525	2.300	
		1.500	0.058	0.051		-2.525	-1.486	
		3.000	0.058	0.139		-2.525	-5.273	
		3.000			-0.444			0.408
5		0.000			-4.670			-0.010
		0.000	1.666	-1.005		0.003	-0.006	
		1.500	1.666	1.494		0.003	-0.001	
		3.000	1.666	3.993		0.003	0.004	
		3.000			-4.670			-0.010
6		0.000			0.516			-0.402
		0.000	-0.057	0.035		2.558	-2.364	
		1.500	-0.057	-0.051		2.558	1.472	
		3.000	-0.057	-0.137		2.558	5.309	
		3.000			0.516			-0.402
86								
	1	0.000			-132.828			0.014
		0.000	10.184	-7.386		1.170	-1.447	
		1.500	10.184	7.890		1.170	0.308	
		3.000	10.184	23.167		1.170	2.064	
		3.000			-130.236			0.014
	2	0.000			-16.356			-0.005
		0.000	1.122	-1.404		0.168	-0.213	
		1.500	1.122	0.279		0.168	0.038	
		3.000	1.122	1.962		0.168	0.290	
		3.000			-16.356			-0.005
	3	0.000			1.559			-0.015
		0.000	-2.685	4.210		0.007	-0.020	
		1.500	-2.685	0.182		0.007	-0.010	
		3.000	-2.685	-3.845		0.007	0.001	
		3.000			1.559			-0.015
	4	0.000			-0.407			0.472
		0.000	0.034	-0.019		-0.750	0.341	
		1.500	0.034	0.032		-0.750	-0.783	
		3.000	0.034	0.082		-0.750	-1.908	
		3.000			-0.407			0.472
	5	0.000			-4.190			-0.018
		0.000	0.327	0.168		-0.001	0.002	
		1.500	0.327	0.659		-0.001	0.000	
		3.000	0.327	1.150		-0.001	-0.002	
		3.000			-4.190			-0.018
	6	0.000			0.476			-0.501
		0.000	-0.032	0.018		0.914	-0.564	
		1.500	-0.032	-0.031		0.914	0.807	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		3.000	-0.032	-0.079		0.914	2.179	
		3.000			0.476			-0.501
87								
	1	0.000			-67.002			-0.089
		0.000	0.219	3.377		-0.968	1.068	
		1.500	0.219	3.705		-0.968	-0.384	
		3.000	0.219	4.033		-0.968	-1.836	
		3.000			-64.410			-0.089
	2	0.000			-6.005			-0.022
		0.000	-0.186	1.103		-0.090	0.100	
		1.500	-0.186	0.824		-0.090	-0.035	
		3.000	-0.186	0.545		-0.090	-0.169	
		3.000			-6.005			-0.022
	3	0.000			-4.260			0.019
		0.000	12.779	-30.327		0.037	-0.060	
		1.500	12.779	-11.159		0.037	-0.004	
		3.000	12.779	8.009		0.037	0.052	
		3.000			-4.260			0.019
	4	0.000			-0.390			1.203
		0.000	-0.311	1.066		-6.832	11.895	
		1.500	-0.311	0.599		-6.832	1.647	
		3.000	-0.311	0.133		-6.832	-8.602	
		3.000			-0.390			1.203
	5	0.000			8.947			-0.041
		0.000	-20.849	49.137		-0.001	0.003	
		1.500	-20.849	17.863		-0.001	0.002	
		3.000	-20.849	-13.411		-0.001	0.001	
		3.000			8.947			-0.041
	6	0.000			0.275			-1.310
		0.000	0.312	-1.064		7.305	-11.879	
		1.500	0.312	-0.596		7.305	-0.921	
		3.000	0.312	-0.128		7.305	10.036	
		3.000			0.275			-1.310
88								
	1	0.000			-62.232			-0.043
		0.000	-7.546	7.907		2.385	-3.935	
		1.500	-7.546	-3.412		2.385	-0.357	
		3.000	-7.546	-14.730		2.385	3.221	
		3.000			-59.640			-0.043
	2	0.000			-7.971			-0.007
		0.000	-0.637	0.804		0.479	-0.539	
		1.500	-0.637	-0.152		0.479	0.179	
		3.000	-0.637	-1.108		0.479	0.897	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
		3.000			-7.971			-0.007
3	0.000				3.166			0.002
	0.000	-2.913		3.584		-0.029	0.031	
	1.500	-2.913		-0.785		-0.029	-0.012	
	3.000	-2.913		-5.154		-0.029	-0.055	
	3.000				3.166			0.002
4	0.000				0.532			0.455
	0.000	-0.189		0.470		-1.120	0.379	
	1.500	-0.189		0.186		-1.120	-1.302	
	3.000	-0.189		-0.097		-1.120	-2.982	
	3.000				0.532			0.455
5	0.000				-4.369			-0.035
	0.000	1.787		-1.739		0.005	-0.009	
	1.500	1.787		0.941		0.005	-0.002	
	3.000	1.787		3.621		0.005	0.005	
	3.000				-4.369			-0.035
6	0.000				-0.595			-0.450
	0.000	0.201		-0.506		1.133	-0.431	
	1.500	0.201		-0.204		1.133	1.268	
	3.000	0.201		0.097		1.133	2.967	
	3.000				-0.595			-0.450
89	0.000				-73.413			-0.019
	0.000	5.775		-4.972		9.284	-12.424	
	1.500	5.775		3.690		9.284	1.502	
	3.000	5.775		12.352		9.284	15.428	
	3.000				-70.821			-0.019
2	0.000				-10.529			-0.012
	0.000	0.462		-0.583		1.403	-1.892	
	1.500	0.462		0.109		1.403	0.212	
	3.000	0.462		0.802		1.403	2.316	
	3.000				-10.529			-0.012
3	0.000				0.350			-0.124
	0.000	-2.090		3.164		-0.013	-0.001	
	1.500	-2.090		0.029		-0.013	-0.021	
	3.000	-2.090		-3.106		-0.013	-0.040	
	3.000				0.350			-0.124
4	0.000				2.476			1.247
	0.000	-0.671		1.094		0.400	-1.181	
	1.500	-0.671		0.088		0.400	-0.581	
	3.000	-0.671		-0.918		0.400	0.018	
	3.000				2.476			1.247

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
5	0.000				-1.013			-0.115
	0.000	0.420	-0.551			0.055	-0.054	
	1.500	0.420	0.079			0.055	0.028	
	3.000	0.420	0.709			0.055	0.110	
	3.000				-1.013			-0.115
6	0.000				-2.559			-1.241
	0.000	0.697	-1.148			-0.169	0.850	
	1.500	0.697	-0.102			-0.169	0.597	
	3.000	0.697	0.944			-0.169	0.344	
	3.000				-2.559			-1.241

96 -----

1	0.000		-75.631		0.000
	0.000	5.178	-6.912	-0.007	0.007
	1.500	5.178	0.856	-0.007	-0.004
	3.000	5.178	8.623	-0.007	-0.015
	3.000		-74.479		0.000
2	0.000		-7.369		0.000
	0.000	0.264	-0.355	0.000	0.000
	1.500	0.264	0.041	0.000	0.000
	3.000	0.264	0.437	0.000	0.000
	3.000		-7.369		0.000
3	0.000		-2.697		0.007
	0.000	4.317	-7.001	0.029	-0.044
	1.500	4.317	-0.527	0.029	-0.001
	3.000	4.317	5.948	0.029	0.042

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		3.000			-2.697			0.007
4	0.000				0.003			-0.238
	0.000	-0.056	0.083			-2.581	3.867	
	1.500	-0.056	-0.001			-2.581	-0.005	
	3.000	-0.056	-0.085			-2.581	-3.876	
	3.000				0.003			-0.238
5	0.000				2.813			0.000
	0.000	-5.839	9.215			0.000	0.000	
	1.500	-5.839	0.457			0.000	0.000	
	3.000	-5.839	-8.300			0.000	0.000	
	3.000				2.813			0.000
6	0.000				0.003			0.238
	0.000	-0.056	0.083			2.581	-3.867	
	1.500	-0.056	-0.001			2.581	0.005	
	3.000	-0.056	-0.085			2.581	3.876	
	3.000				0.003			0.238
97								
1	0.000				-60.289			-0.001
	0.000	-7.444	11.893			0.048	-0.138	
	1.500	-7.444	0.727			0.048	-0.065	
	3.000	-7.444	-10.439			0.048	0.007	
	3.000				-59.137			-0.001
2	0.000				-5.699			-0.002
	0.000	-1.028	1.426			-0.013	0.001	
	1.500	-1.028	-0.115			-0.013	-0.018	
	3.000	-1.028	-1.657			-0.013	-0.037	
	3.000				-5.699			-0.002
3	0.000				2.728			-0.004
	0.000	3.330	-5.445			-0.041	0.053	
	1.500	3.330	-0.450			-0.041	-0.009	
	3.000	3.330	4.545			-0.041	-0.071	
	3.000				2.728			-0.004
4	0.000				-0.334			-0.155
	0.000	-0.193	0.318			-1.188	1.391	
	1.500	-0.193	0.029			-1.188	-0.392	
	3.000	-0.193	-0.260			-1.188	-2.175	
	3.000				-0.334			-0.155
5	0.000				-2.955			-0.011
	0.000	-6.563	10.108			0.004	-0.006	
	1.500	-6.563	0.263			0.004	0.000	
	3.000	-6.563	-9.581			0.004	0.007	
	3.000				-2.955			-0.011

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT	LOAD	DIST	1-2 PLANE	AXIAL	1-3 PLANE	AXIAL	
ID	COMB	ENDI	SHEAR	MOMENT	FORCE	MOMENT	TORQ
6	0.000				0.388		0.157
	0.000	0.193		-0.318		1.244	-1.469
	1.500	0.193		-0.028		1.244	0.397
	3.000	0.193		0.261		1.244	2.262
	3.000				0.388		0.157
98	-----						
1	0.000			-66.517			0.021
	0.000	1.048		-1.801		0.213	-0.447
	1.500	1.048		-0.230		0.213	-0.127
	3.000	1.048		1.342		0.213	0.192
	3.000				-65.365		0.021
2	0.000			-7.664			0.003
	0.000	-0.019		0.091		0.039	-0.072
	1.500	-0.019		0.062		0.039	-0.014
	3.000	-0.019		0.033		0.039	0.044
	3.000				-7.664		0.003
3	0.000			-1.402			0.007
	0.000	3.795		-6.136		0.029	-0.043
	1.500	3.795		-0.443		0.029	0.001
	3.000	3.795		5.249		0.029	0.045
	3.000				-1.402		0.007
4	0.000			-0.222			0.053
	0.000	-0.221		0.357		-2.618	3.903
	1.500	-0.221		0.026		-2.618	-0.023
	3.000	-0.221		-0.305		-2.618	-3.950
	3.000				-0.222		0.053
5	0.000			-0.781			0.007
	0.000	-7.842		11.947		-0.010	0.012
	1.500	-7.842		0.184		-0.010	-0.003
	3.000	-7.842		-11.579		-0.010	-0.018
	3.000				-0.781		0.007
6	0.000			0.244			-0.156
	0.000	0.221		-0.358		2.594	-3.864
	1.500	0.221		-0.026		2.594	0.028
	3.000	0.221		0.307		2.594	3.919
	3.000				0.244		-0.156
99	-----						
1	0.000			-35.472			-0.078
	0.000	-4.465		6.216		3.489	-3.473
	1.500	-4.465		-0.482		3.489	1.760
	3.000	-4.465		-7.179		3.489	6.993
	3.000				-34.320		-0.078

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
5	0.000	-0.861		1.339		-2.181	3.346	
	1.500	-0.861		0.047		-2.181	0.075	
	3.000	-0.861		-1.244		-2.181	-3.197	
	3.000				2.105			-0.236
6	0.000				3.173			-0.167
	0.000	-5.382		8.576		0.041	-0.047	
	1.500	-5.382		0.502		0.041	0.015	
	3.000	-5.382		-7.571		0.041	0.076	
	3.000				3.173			-0.167
101 -----	0.000				-2.131			0.261
	0.000	0.916		-1.421		2.121	-3.245	
	1.500	0.916		-0.047		2.121	-0.063	
	3.000	0.916		1.327		2.121	3.118	
	3.000				-2.131			0.261
1	0.000				-14.605			-1.408
	0.000	2.989		2.259		-0.287	0.292	
	1.500	2.989		6.742		-0.287	-0.138	
	3.000	2.989		11.226		-0.287	-0.569	
	3.000				-13.453			-1.408
2	0.000				-1.723			-0.223
	0.000	0.473		0.460		-0.031	0.030	
	1.500	0.473		1.170		-0.031	-0.016	
	3.000	0.473		1.880		-0.031	-0.063	
	3.000				-1.723			-0.223
3	0.000				-0.058			-1.275
	0.000	2.715		-6.992		-0.003	-0.016	
	1.500	2.715		-2.919		-0.003	-0.020	
	3.000	2.715		1.153		-0.003	-0.024	
	3.000				-0.058			-1.275
4	0.000				-1.218			0.123
	0.000	1.041		-2.386		-1.659	2.995	
	1.500	1.041		-0.824		-1.659	0.507	
	3.000	1.041		0.739		-1.659	-1.981	
	3.000				-1.218			0.123
5	0.000				0.179			-1.762
	0.000	-5.700		20.174		0.058	-0.057	
	1.500	-5.700		11.623		0.058	0.030	
	3.000	-5.700		3.073		0.058	0.118	
	3.000				0.179			-1.762
6	0.000				6.540			-0.057
	0.000	-0.707		1.634		4.695	-8.808	
	1.500	-0.707		0.574		4.695	-1.766	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
		3.000	-0.707	-0.487		4.695	5.277	
		3.000			6.540			-0.057
102								
	1	0.000			-7.979			-0.021
		0.000	3.270	-2.999		0.054	-0.158	
		1.500	3.270	1.906		0.054	-0.078	
		3.000	3.270	6.812		0.054	0.003	
		3.000			-6.827			-0.021
	2	0.000			-1.217			-0.005
		0.000	0.572	-0.590		0.005	-0.015	
		1.500	0.572	0.268		0.005	-0.007	
		3.000	0.572	1.126		0.005	0.001	
		3.000			-1.217			-0.005
	3	0.000			-1.205			-0.061
		0.000	-1.397	4.094		0.016	-0.024	
		1.500	-1.397	1.999		0.016	0.001	
		3.000	-1.397	-0.097		0.016	0.025	
		3.000			-1.205			-0.061
	4	0.000			-0.104			1.053
		0.000	0.001	0.068		-0.560	0.583	
		1.500	0.001	0.070		-0.560	-0.257	
		3.000	0.001	0.072		-0.560	-1.097	
		3.000			-0.104			1.053
	5	0.000			3.732			-0.007
		0.000	1.556	-3.301		0.000	0.000	
		1.500	1.556	-0.966		0.000	0.001	
		3.000	1.556	1.368		0.000	0.001	
		3.000			3.732			-0.007
	6	0.000			0.067			-0.596
		0.000	-0.001	-0.070		4.910	-7.237	
		1.500	-0.001	-0.072		4.910	0.129	
		3.000	-0.001	-0.073		4.910	7.494	
		3.000			0.067			-0.596
103								
	1	0.000			-14.583			1.407
		0.000	2.994	2.247		0.254	-0.231	
		1.500	2.994	6.739		0.254	0.149	
		3.000	2.994	11.230		0.254	0.530	
		3.000			-13.431			1.407
	2	0.000			-1.723			0.223
		0.000	0.474	0.459		0.030	-0.029	
		1.500	0.474	1.169		0.030	0.017	
		3.000	0.474	1.880		0.030	0.062	

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE SHEAR	1-2 PLANE MOMENT	AXIAL FORCE	1-3 PLANE SHEAR	1-3 PLANE MOMENT	AXIAL TORQ
		3.000			-1.723			0.223
3	0.000				-0.097			1.276
	0.000	2.710		-6.979		0.047	-0.064	
	1.500	2.710		-2.915		0.047	0.007	
	3.000	2.710		1.149		0.047	0.078	
	3.000				-0.097			1.276
4	0.000				1.219			0.238
	0.000	-0.796		1.741		-1.659	2.995	
	1.500	-0.796		0.547		-1.659	0.507	
	3.000	-0.796		-0.648		-1.659	-1.982	
	3.000				1.219			0.238
5	0.000				0.178			1.763
	0.000	-5.702		20.177		-0.057	0.054	
	1.500	-5.702		11.625		-0.057	-0.031	
	3.000	-5.702		3.072		-0.057	-0.116	
	3.000				0.178			1.763
6	0.000				-6.502			-0.173
	0.000	0.461		-0.989		4.594	-8.639	
	1.500	0.461		-0.297		4.594	-1.748	
	3.000	0.461		0.395		4.594	5.142	
	3.000				-6.502			-0.173
104	-----							
	1	0.000			-14.585			-1.407
		0.000	2.995	2.245		-0.254	0.233	
		1.500	2.995	6.738		-0.254	-0.149	
		3.000	2.995	11.230		-0.254	-0.531	
		3.000			-13.433			-1.407
	2	0.000			-1.723			-0.223
		0.000	0.474	0.459		-0.030	0.029	
		1.500	0.474	1.169		-0.030	-0.017	
		3.000	0.474	1.880		-0.030	-0.062	
		3.000			-1.723			-0.223
	3	0.000			-0.074			-1.117
		0.000	2.378	-6.163		-0.022	0.019	
		1.500	2.378	-2.596		-0.022	-0.014	
		3.000	2.378	0.972		-0.022	-0.046	
		3.000			-0.074			-1.117
	4	0.000			-6.502			0.173
		0.000	0.461	-0.989		-4.594	8.639	
		1.500	0.461	-0.297		-4.594	1.748	
		3.000	0.461	0.395		-4.594	-5.142	
		3.000			-6.502			0.173

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
5	0.000				0.178			-1.763
	0.000	-5.702	20.177			0.057	-0.054	
	1.500	-5.702	11.625			0.057	0.031	
	3.000	-5.702	3.072			0.057	0.116	
	3.000				0.178			-1.763
6	0.000				1.219			-0.238
	0.000	-0.796	1.741			1.659	-2.995	
	1.500	-0.796	0.547			1.659	-0.507	
	3.000	-0.796	-0.648			1.659	1.982	
	3.000				1.219			-0.238

111 -----

1	0.000		-10.788		0.000
	0.000	-1.767	3.221	-0.059	0.120
	1.500	-1.767	0.570	-0.059	0.031
	3.000	-1.767	-2.081	-0.059	-0.057
	3.000		-10.140		0.000
2	0.000		-0.152		0.000
	0.000	-0.142	0.258	0.000	0.000
	1.500	-0.142	0.046	0.000	0.000
	3.000	-0.142	-0.167	0.000	0.000
	3.000		-0.152		0.000
3	0.000		0.595		0.000
	0.000	1.184	-1.642	-0.020	0.029
	1.500	1.184	0.133	-0.020	-0.001
	3.000	1.184	1.908	-0.020	-0.031

112					
1	0.000		-11.137		0.000
	0.000	1.131	-2.343	-0.003	0.006
	1.500	1.131	-0.647	-0.003	0.001
	3.000	1.131	1.049	-0.003	-0.004
	3.000		-10.489		0.000
2	0.000		-0.216		0.000
	0.000	0.052	-0.144	0.000	0.000
	1.500	0.052	-0.066	0.000	0.000
	3.000	0.052	0.013	0.000	0.000
	3.000		-0.216		0.000
3	0.000		-0.536		-0.003
	0.000	1.200	-1.669	0.018	-0.027
	1.500	1.200	0.132	0.018	0.000
	3.000	1.200	1.932	0.018	0.028
	3.000		-0.536		-0.003
4	0.000		-0.004		0.040
	0.000	0.019	-0.029	-1.258	1.861
	1.500	0.019	-0.001	-1.258	-0.026
	3.000	0.019	0.027	-1.258	-1.914
	3.000		-0.004		0.040
5	0.000		0.241		0.000
	0.000	-0.961	1.265	0.000	0.000
	1.500	-0.961	-0.176	0.000	0.000
	3.000	-0.961	-1.617	0.000	0.000
	3.000		0.241		0.000

PORAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
6	0.000				-0.004			-0.040
	0.000	0.019	-0.029			1.258	-1.861	
	1.500	0.019	-0.001			1.258	0.026	
	3.000	0.019	0.027			1.258	1.914	
	3.000				-0.004			-0.040
113	0.000							
	1	0.000		-10.097				0.000
	0.000	-0.353	0.613			0.102	-0.098	
	1.500	-0.353	0.083			0.102	0.055	
	3.000	-0.353	-0.447			0.102	0.208	
2	0.000				0.125			0.000
	0.000	-0.049	0.117			0.005	0.003	
	1.500	-0.049	0.044			0.005	0.010	
	3.000	-0.049	-0.029			0.005	0.017	
	3.000				0.125			0.000
3	0.000				0.744			0.003
	0.000	1.462	-2.064			-0.019	0.028	
	1.500	1.462	0.129			-0.019	-0.001	
	3.000	1.462	2.322			-0.019	-0.029	
	3.000				0.744			0.003
4	0.000				-0.078			-0.015
	0.000	-0.223	0.324			-0.082	0.103	
	1.500	-0.223	-0.010			-0.082	-0.020	
	3.000	-0.223	-0.344			-0.082	-0.144	
	3.000				-0.078			-0.015
5	0.000				-0.241			0.003
	0.000	-0.178	0.039			-0.003	0.004	
	1.500	-0.178	-0.228			-0.003	0.000	
	3.000	-0.178	-0.495			-0.003	-0.004	
	3.000				-0.241			0.003
6	0.000				0.095			0.011
	0.000	0.218	-0.317			0.124	-0.164	
	1.500	0.218	0.010			0.124	0.021	
	3.000	0.218	0.336			0.124	0.206	
	3.000				0.095			0.011

120	-----				
1	0.000		-5.647		-0.429
	0.000	0.000	4.409	0.142	-0.229
	1.500	0.000	4.409	0.142	-0.016
	3.000	0.000	4.410	0.142	0.197
	3.000		-4.999		-0.429
2	0.000		0.000		-0.068
	0.000	0.000	0.000	0.010	-0.020
	1.500	0.000	0.000	0.010	-0.005
	3.000	0.000	0.000	0.010	0.009
	3.000		0.000		-0.068
3	0.000		0.000		-0.341
	0.000	0.000	-0.001	0.008	-0.015
	1.500	0.000	0.000	0.008	-0.004
	3.000	0.000	0.000	0.008	0.007
	3.000		0.000		-0.341
4	0.000		1.377		0.140
	0.000	0.058	-0.223	-1.562	1.826
	1.500	0.058	-0.135	-1.562	-0.518
	3.000	0.058	-0.047	-1.562	-2.861
	3.000		1.377		0.140
5	0.000		0.000		-0.538
	0.000	-2.536	7.609	-0.018	0.037
	1.500	-2.536	3.805	-0.018	0.010
	3.000	-2.536	0.000	-0.018	-0.017
	3.000		0.000		-0.538
6	0.000		-0.074		-0.211
	0.000	-0.092	0.350	0.000	0.156
	1.500	-0.092	0.212	0.000	0.156
	3.000	-0.092	0.074	0.000	0.156
	3.000		-0.074		-0.211

131	-----					
1	0.000		2.431			0.009
	0.000	8.471	-9.312	-0.001	0.010	
	3.300	-0.005	4.656	-0.001	0.005	
	6.600	-8.481	-9.345	-0.001	0.001	
	6.600		2.431			0.009
2	0.000		0.335			0.002
	0.000	2.865	-3.150	-0.001	0.003	
	3.300	-0.001	1.575	-0.001	0.001	
	6.600	-2.868	-3.159	-0.001	-0.001	
	6.600		0.335			0.002
3	0.000		-0.005			-0.014
	0.000	-0.016	0.051	0.002	-0.001	
	3.300	-0.016	0.000	0.002	0.005	
	6.600	-0.016	-0.051	0.002	0.012	
	6.600		-0.005			-0.014
4	0.000		-1.684			-0.013
	0.000	2.692	-8.868	-0.040	0.125	
	3.300	2.692	0.016	-0.040	-0.006	
	6.600	2.692	8.900	-0.040	-0.138	
	6.600		-1.684			-0.013
5	0.000		0.000			0.002
	0.000	0.000	-0.001	-0.001	0.003	
	3.300	0.000	0.000	-0.001	0.001	
	6.600	0.000	0.001	-0.001	-0.002	
	6.600		0.000			0.002
6	0.000		-1.429			0.014
	0.000	-2.660	8.800	0.040	-0.125	
	3.300	-2.660	0.020	0.040	0.007	

135						
1	0.000		2.652			0.033
	0.000	8.329	-8.721	0.000	0.003	
	3.300	-0.146	4.781	0.000	0.003	
	6.600	-8.622	-9.687	0.000	0.002	
	6.600			2.652		0.033
2	0.000		0.362			0.009
	0.000	2.872	-3.104	0.000	0.000	
	3.300	0.005	1.643	0.000	0.000	
	6.600	-2.861	-3.071	0.000	0.001	
	6.600			0.362		0.009
3	0.000		-0.006			0.005
	0.000	-0.015	0.047	-0.006	0.022	
	3.300	-0.015	-0.001	-0.006	0.002	
	6.600	-0.015	-0.049	-0.006	-0.018	
	6.600			-0.006		0.005
4	0.000		-1.884			-0.049
	0.000	2.878	-9.268	-0.022	0.064	
	3.300	2.878	0.228	-0.022	-0.007	
	6.600	2.878	9.724	-0.022	-0.078	
	6.600			-1.884		-0.049
5	0.000		0.000			0.003
	0.000	0.000	0.000	-0.001	0.003	
	3.300	0.000	0.000	-0.001	0.000	
	6.600	0.000	0.000	-0.001	-0.004	
	6.600			0.000		0.003
6	0.000		-1.259			0.050
	0.000	-2.773	8.972	0.025	-0.073	
	3.300	-2.773	-0.180	0.025	0.009	
	6.600	-2.773	-9.332	0.025	0.092	
	6.600			-1.259		0.050

136 -----					
1	0.000		0.520		0.012
	0.000	4.281	-4.682	0.000	0.000
	3.300	0.009	2.396	0.000	0.001
	6.600	-4.262	-4.621	0.000	0.002
	6.600		0.520		0.012
2	0.000		0.144		0.003
	0.000	1.219	-1.331	0.000	0.000
	3.300	0.002	0.683	0.000	0.000
	6.600	-1.215	-1.318	0.000	0.000
	6.600		0.144		0.003
3	0.000		-0.011		0.002
	0.000	-0.012	0.041	-0.001	0.006
	3.300	-0.012	0.000	-0.001	0.001
	6.600	-0.012	-0.041	-0.001	-0.004
	6.600		-0.011		0.002
4	0.000		-2.142		-0.022
	0.000	1.416	-4.599	0.001	-0.002
	3.300	1.416	0.072	0.001	0.000
	6.600	1.416	4.743	0.001	0.003
	6.600		-2.142		-0.022
5	0.000		-0.001		0.001
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	3.300	0.000	0.000	0.000	0.000
	6.600	0.000	0.000	0.000	-0.001
	6.600		-0.001		0.001
6	0.000		-0.894		0.022
	0.000	-1.335	4.367	0.003	-0.007
	3.300	-1.335	-0.038	0.003	0.002
	6.600	-1.335	-4.444	0.003	0.010
	6.600		-0.894		0.022

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
121								
	1	0.000			1.399			0.042
		0.000	7.233	-8.244		0.007	-0.022	
		3.300	0.160	3.954		0.007	0.000	
		6.600	-6.912	-7.186		0.007	0.022	
		6.600			1.399			0.042
	2	0.000			-0.010			0.031
		0.000	7.025	-12.490		0.007	-0.022	
		3.300	2.156	2.658		0.007	0.000	
		6.600	-2.712	1.742		0.007	0.022	
		6.600			-0.010			0.031
	3	0.000			-0.918			0.034
		0.000	2.887	1.318		0.005	-0.017	
		3.300	-1.981	2.812		0.005	0.000	
		6.600	-6.849	-11.758		0.005	0.017	
		6.600			-0.918			0.034
	4	0.000			-0.030			0.026
		0.000	5.690	-10.341		0.005	-0.018	
		3.300	1.846	2.094		0.005	0.000	
		6.600	-1.998	1.842		0.005	0.018	
		6.600			-0.030			0.026
122								
	1	0.000			5.278			-0.052
		0.000	16.203	-18.713		0.007	-0.023	
		3.300	0.501	8.847		0.007	0.000	
		6.600	-15.201	-15.408		0.007	0.023	
		6.600			5.278			-0.052
	2	0.000			2.668			-0.052
		0.000	14.087	-23.760		0.010	-0.032	
		3.300	3.709	5.605		0.010	0.000	
		6.600	-6.668	0.722		0.010	0.032	
		6.600			2.668			-0.052
	3	0.000			2.195			-0.047
		0.000	7.356	-1.065		0.005	-0.018	
		3.300	-3.022	6.086		0.005	0.000	
		6.600	-13.400	-21.011		0.005	0.018	
		6.600			2.195			-0.047
	4	0.000			2.153			-0.044
		0.000	11.228	-19.430		0.008	-0.026	
		3.300	3.169	4.326		0.008	0.000	
		6.600	-4.889	1.488		0.008	0.026	
		6.600			2.153			-0.044

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
123								
	1	0.000			3.724			-0.037
		0.000	14.870	-16.356		0.004	-0.013	
		3.300	0.113	8.366		0.004	0.000	
		6.600	-14.644	-15.610		0.004	0.013	
		6.600			3.724			-0.037
	2	0.000			1.517			-0.029
		0.000	12.958	-21.248		0.007	-0.024	
		3.300	3.156	5.340		0.007	0.000	
		6.600	-6.647	-0.420		0.007	0.024	
		6.600			1.517			-0.029
	3	0.000			0.908			-0.024
		0.000	6.745	-0.299		0.003	-0.010	
		3.300	-3.057	5.786		0.003	0.000	
		6.600	-12.859	-20.476		0.003	0.010	
		6.600			0.908			-0.024
	4	0.000			1.202			-0.022
		0.000	10.334	-17.383		0.006	-0.020	
		3.300	2.706	4.134		0.006	0.000	
		6.600	-4.922	0.478		0.006	0.020	
		6.600			1.202			-0.022
124								
	1	0.000			0.871			-0.012
		0.000	7.056	-7.646		0.001	-0.004	
		3.300	-0.017	3.968		0.001	0.000	
		6.600	-7.089	-7.757		0.001	0.004	
		6.600			0.871			-0.012
	2	0.000			-0.343			-0.010
		0.000	6.346	-10.221		0.003	-0.008	
		3.300	1.478	2.688		0.003	0.000	
		6.600	-3.391	-0.468		0.003	0.008	
		6.600			-0.343			-0.010
	3	0.000			-1.628			-0.007
		0.000	3.281	0.014		0.001	-0.003	
		3.300	-1.587	2.810		0.001	0.000	
		6.600	-6.455	-10.460		0.001	0.003	
		6.600			-1.628			-0.007
	4	0.000			-0.333			-0.007
		0.000	5.111	-8.405		0.002	-0.007	
		3.300	1.267	2.120		0.002	0.000	
		6.600	-2.577	-0.042		0.002	0.007	
		6.600			-0.333			-0.007

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
137								
	1	0.000			3.618			-0.028
		0.000	19.142	-23.422		-0.023	0.073	
		3.200	-3.617	11.690		-0.023	0.000	
		6.400	-13.536	-15.755		-0.023	-0.073	
		6.400			3.618			-0.028
	2	0.000			2.401			-0.173
		0.000	13.959	-15.491		0.048	-0.153	
		3.200	-4.104	9.265		0.048	0.000	
		6.400	-10.931	-14.791		0.048	0.153	
		6.400			2.401			-0.173
	3	0.000			2.623			0.166
		0.000	15.746	-21.350		-0.095	0.303	
		3.200	-2.316	9.127		-0.095	0.000	
		6.400	-9.144	-9.209		-0.095	-0.303	
		6.400			2.623			0.166
	4	0.000			1.996			-0.146
		0.000	11.483	-12.733		0.042	-0.134	
		3.200	-3.538	7.683		0.042	0.000	
		6.400	-8.929	-12.264		0.042	0.134	
		6.400			1.996			-0.146
138								
	1	0.000			1.758			-0.008
		0.000	9.025	-9.256		0.014	-0.043	
		3.000	0.123	4.466		0.014	0.000	
		6.000	-8.778	-8.517		0.014	0.043	
		6.000			1.758			-0.008
	2	0.000			0.768			-0.066
		0.000	5.286	-3.592		0.066	-0.198	
		3.000	-0.876	3.023		0.066	0.000	
		6.000	-7.037	-8.847		0.066	0.198	
		6.000			0.768			-0.066
	3	0.000			1.202			0.049
		0.000	7.299	-9.545		-0.043	0.130	
		3.000	1.138	3.111		-0.043	0.000	
		6.000	-5.024	-2.718		-0.043	-0.130	
		6.000			1.202			0.049
	4	0.000			0.615			-0.057
		0.000	4.118	-2.661		0.056	-0.168	
		3.000	-0.758	2.380		0.056	0.000	
		6.000	-5.634	-7.208		0.056	0.168	
		6.000			0.615			-0.057

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
139					0.287			
	1	0.000						0.012
		0.000	2.477	-1.346		0.032	-0.051	
		1.600	-0.010	0.627		0.032	0.000	
		3.200	-2.496	-1.378		0.032	0.051	
		3.200			0.287			0.012
	2	0.000			-0.243			0.003
		0.000	1.161	-0.074		0.120	-0.192	
		1.600	-0.551	0.415		0.120	0.000	
		3.200	-2.264	-1.838		0.120	0.192	
		3.200			-0.243			0.003
	3	0.000			-0.085			0.001
		0.000	2.294	-1.845		-0.044	0.071	
		1.600	0.582	0.456		-0.044	0.000	
		3.200	-1.131	0.016		-0.044	-0.071	
		3.200			-0.085			0.001
	4	0.000			-0.218			0.001
		0.000	0.878	0.004		0.102	-0.164	
		1.600	-0.475	0.326		0.102	0.000	
		3.200	-1.828	-1.516		0.102	0.164	
		3.200			-0.218			0.001
140								
	1	0.000			6.971			-0.004
		0.000	34.614	-42.259		-0.010	0.033	
		3.200	-7.598	21.511		-0.010	0.000	
		6.400	-24.131	-29.255		-0.010	-0.033	
		6.400			6.971			-0.004
	2	0.000			4.875			-0.194
		0.000	25.864	-30.230		0.059	-0.188	
		3.200	-7.600	16.968		0.059	0.000	
		6.400	-18.594	-24.943		0.059	0.188	
		6.400			4.875			-0.194
	3	0.000			5.122			0.197
		0.000	27.648	-36.074		-0.080	0.257	
		3.200	-5.816	16.833		-0.080	0.000	
		6.400	-16.810	-19.369		-0.080	-0.257	
		6.400			5.122			0.197
	4	0.000			4.005			-0.166
		0.000	21.276	-24.914		0.051	-0.162	
		3.200	-6.544	14.066		0.051	0.000	
		6.400	-15.103	-20.569		0.051	0.162	
		6.400			4.005			-0.166

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
141 -----								
1	0.000				2.688			0.005
	0.000	14.936	-14.798			0.007	-0.021	
	3.000	-0.088	7.473			0.007		
	6.000	-15.112	-15.327			0.007	0.021	
	6.000				2.688			0.005
2	0.000				1.430			-0.047
	0.000	8.916	-7.103			0.060	-0.181	
	3.000	-0.975	4.809			0.060	0.000	
	6.000	-10.866	-12.952			0.060	0.181	
	6.000				1.430			-0.047
3	0.000				1.885			0.055
	0.000	10.873	-12.885			-0.050	0.149	
	3.000	0.982	4.898			-0.050	0.000	
	6.000	-8.909	-6.992			-0.050	-0.149	
	6.000				1.885			0.055
4	0.000				1.145			-0.041
	0.000	6.834	-5.301			0.052	-0.155	
	3.000	-0.834	3.700			0.052	0.000	
	6.000	-8.502	-10.303			0.052	0.155	
	6.000				1.145			-0.041
142 -----								
1	0.000				0.373			0.001
	0.000	7.089	-3.623			0.014	-0.022	
	1.600	-0.187	1.898			0.014	0.000	
	3.200	-7.462	-4.221			0.014	0.022	
	3.200				0.373			0.001
2	0.000				-0.152			0.012
	0.000	3.980	-1.474			0.104	-0.167	
	1.600	-0.650	1.189			0.104	0.000	
	3.200	-5.280	-3.555			0.104	0.167	
	3.200				-0.152			0.012
3	0.000				0.000			-0.015
	0.000	5.060	-3.162			-0.070	0.113	
	1.600	0.430	1.230			-0.070	0.000	
	3.200	-4.201	-1.787			-0.070	-0.113	
	3.200				0.000			-0.015
4	0.000				-0.139			0.011
	0.000	2.981	-1.034			0.089	-0.143	
	1.600	-0.556	0.906			0.089	0.000	
	3.200	-4.092	-2.812			0.089	0.143	
	3.200				-0.139			0.011

152 -----

1	0.000		1.158		0.075
	0.000	9.753	-11.930	0.008	-0.026
	3.300	-1.123	6.871	0.008	0.000
	6.600	-9.234	-10.218	0.008	0.026
	6.600		1.158		0.075
2	0.000		-0.544		0.054
	0.000	9.852	-16.885	0.010	-0.033
	3.300	1.250	5.425	0.010	0.000
	6.600	-4.934	-0.654	0.010	0.033
	6.600		-0.544		0.054
3	0.000		-5.113		0.056
	0.000	5.249	-1.511	0.006	-0.019
	3.300	-3.354	5.606	0.006	0.000
	6.600	-9.538	-15.665	0.006	0.019
	6.600		-5.113		0.056
4	0.000		-0.469		0.044
	0.000	8.209	-14.196	0.008	-0.027
	3.300	1.062	4.523	0.008	0.000
	6.600	-4.010	-0.342	0.008	0.027
	6.600		-0.469		0.044

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
153					4.736			-0.119
	1	0.000				0.014	-0.046	
		0.000	31.479	-39.586		0.014	0.000	
		3.300	-9.080	28.459		0.014	0.046	
		6.600	-30.799	-37.341		0.014		
		6.600			4.736			-0.119
	2	0.000			2.438			-0.094
		0.000	26.589	-40.948		0.022	-0.073	
		3.300	-4.747	22.291		0.022	0.000	
		6.600	-19.598	-17.879		0.022	0.073	
		6.600			2.438			-0.094
	3	0.000			-2.614			-0.089
		0.000	19.937	-18.504		0.011	-0.035	
		3.300	-11.399	22.785		0.011	0.000	
		6.600	-26.250	-39.335		0.011	0.035	
		6.600			-2.614			-0.089
	4	0.000			2.003			-0.076
		0.000	21.735	-33.916		0.018	-0.059	
		3.300	-4.090	18.513		0.018	0.000	
		6.600	-15.786	-14.283		0.018	0.059	
		6.600			2.003			-0.076
154								
	1	0.000			3.169			-0.049
		0.000	23.897	-28.653		0.012	-0.039	
		3.300	-6.027	20.434		0.012	0.000	
		6.600	-24.072	-29.229		0.012	0.039	
		6.600			3.169			-0.049
	2	0.000			1.189			-0.038
		0.000	20.631	-31.671		0.020	-0.067	
		3.300	-2.264	15.787		0.020	0.000	
		6.600	-14.763	-12.307		0.020	0.067	
		6.600			1.189			-0.038
	3	0.000			-3.854			-0.034
		0.000	14.488	-10.945		0.009	-0.029	
		3.300	-8.406	16.243		0.009	0.000	
		6.600	-20.906	-32.122		0.009	0.029	
		6.600			-3.854			-0.034
	4	0.000			0.966			-0.030
		0.000	16.861	-26.251		0.016	-0.054	
		3.300	-1.944	13.063		0.016	0.000	
		6.600	-11.840	-9.681		0.016	0.054	
		6.600			0.966			-0.030

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
155								
1	0.000				1.157			-0.005
	0.000	7.044	-7.619			0.004	-0.013	
	3.300	-0.028	3.957			0.004	0.000	
	6.600	-7.101	-7.806			0.004	0.013	
	6.600				1.157			-0.005
2	0.000				-0.879			-0.006
	0.000	6.382	-10.348			0.007	-0.024	
	3.300	1.514	2.680			0.007	0.000	
	6.600	-3.354	-0.357			0.007	0.024	
	6.600				-0.879			-0.006
3	0.000				-5.072			-0.003
	0.000	3.243	0.128			0.003	-0.010	
	3.300	-1.626	2.796			0.003	0.000	
	6.600	-6.494	-10.601			0.003	0.010	
	6.600				-5.072			-0.003
4	0.000				-0.806			-0.005
	0.000	5.143	-8.515			0.006	-0.019	
	3.300	1.299	2.113			0.006	0.000	
	6.600	-2.546	0.055			0.006	0.019	
	6.600				-0.806			-0.005

168	-----				
1	0.000		2.235		-0.245
	0.000	24.503	-30.477	-0.019	0.062
	3.200	-4.967	15.179	-0.019	0.000
	6.400	-16.437	-19.068	-0.019	-0.062
	6.400		2.235		-0.245
2	0.000		0.340		-0.450
	0.000	18.643	-21.549	0.280	-0.897
	3.200	-5.341	12.333	0.280	0.000
	6.400	-13.576	-17.935	0.280	0.897
	6.400		0.340		-0.450
3	0.000		1.446		0.095
	0.000	20.406	-27.332	-0.341	1.093
	3.200	-3.579	12.192	-0.341	0.000
	6.400	-11.813	-12.435	-0.341	-1.093
	6.400		1.446		0.095
4	0.000		0.259		-0.378
	0.000	15.492	-17.880	0.241	-0.771
	3.200	-4.618	10.318	0.241	0.000
	6.400	-11.228	-15.036	0.241	0.771
	6.400		0.259		-0.378

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
169	1	0.000			1.165			0.111
		0.000	9.464	-9.085		0.012	-0.036	
		3.000	-0.198	4.813		0.012	0.000	
		6.000	-9.860	-10.274		0.012	0.036	
		6.000			1.165			0.111
	2	0.000			-0.014			0.028
		0.000	6.139	-3.995		0.154	-0.461	
		3.000	-1.108	3.551		0.154	0.000	
		6.000	-8.355	-10.645		0.154	0.461	
		6.000			-0.014			0.028
170	3	0.000			0.062			0.145
		0.000	8.164	-9.974		-0.135	0.406	
		3.000	0.917	3.649		-0.135	0.000	
		6.000	-6.329	-4.469		-0.135	-0.406	
		6.000			0.062			0.145
	4	0.000			-0.029			0.021
		0.000	4.965	-3.140		0.131	-0.394	
		3.000	-0.946	2.889		0.131	0.000	
		6.000	-6.857	-8.815		0.131	0.394	
		6.000			-0.029			0.021
170	1	0.000			0.587			0.073
		0.000	2.296	-1.074		0.026	-0.042	
		1.600	-0.190	0.611		0.026	0.000	
		3.200	-2.676	-1.682		0.026	0.042	
		3.200			0.587			0.073
	2	0.000			-0.169			0.063
		0.000	1.020	0.138		0.182	-0.291	
		1.600	-0.693	0.399		0.182	0.000	
		3.200	-2.406	-2.080		0.182	0.291	
		3.200			-0.169			0.063
170	3	0.000			-0.812			0.047
		0.000	2.178	-1.678		-0.077	0.123	
		1.600	0.465	0.437		-0.077	0.000	
		3.200	-1.248	-0.189		-0.077	-0.123	
		3.200			-0.812			0.047
	4	0.000			-0.167			0.052
		0.000	0.762	0.175		0.156	-0.250	
		1.600	-0.591	0.313		0.156	0.000	
		3.200	-1.943	-1.715		0.156	0.250	
		3.200			-0.167			0.052

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
171								
1	0.000				4.379			-0.012
	0.000	46.266	-57.003			-0.008	0.025	
	3.200	-10.399	29.184			-0.008	0.000	
	6.400	-31.064	-37.158			-0.008	-0.025	
	6.400				4.379			-0.012
2	0.000				1.842			-0.295
	0.000	34.700	-41.565			0.293	-0.939	
	3.200	-10.160	22.898			0.293	0.000	
	6.400	-23.520	-30.992			0.293	0.939	
	6.400				1.842			-0.295
3	0.000				2.975			0.286
	0.000	36.472	-47.372			-0.320	1.025	
	3.200	-8.388	22.762			-0.320	0.000	
	6.400	-21.748	-25.457			-0.320	-1.025	
	6.400				2.975			0.286
4	0.000				1.458			-0.253
	0.000	28.506	-34.223			0.252	-0.806	
	3.200	-8.771	18.953			0.252	0.000	
	6.400	-19.047	-25.555			0.252	0.806	
	6.400				1.458			-0.253
172								
1	0.000				1.835			0.017
	0.000	13.563	-12.558			0.004	-0.013	
	3.000	-0.631	6.840			0.004		
	6.000	-14.824	-16.343			0.004	0.013	
	6.000				1.835			0.017
2	0.000				0.497			-0.039
	0.000	8.627	-6.124			0.148	-0.443	
	3.000	-1.383	4.742			0.148	0.000	
	6.000	-11.394	-14.425			0.148	0.443	
	6.000				0.497			-0.039
3	0.000				0.604			0.065
	0.000	10.571	-11.853			-0.141	0.424	
	3.000	0.560	4.844			-0.141	0.000	
	6.000	-9.450	-8.491			-0.141	-0.424	
	6.000				0.604			0.065
4	0.000				0.393			-0.033
	0.000	6.809	-4.688			0.126	-0.379	
	3.000	-1.173	3.766			0.126	0.000	
	6.000	-9.154	-11.724			0.126	0.379	
	6.000				0.393			-0.033

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
173								
1	0.000				0.773			-0.003
	0.000	3.398	-1.244			0.016	-0.025	
	1.600	-0.613	0.984			0.016	0.000	
	3.200	-4.623	-3.204			0.016	0.025	
	3.200				0.773			-0.003
2	0.000				-0.038			0.018
	0.000	1.687	0.040			0.163	-0.260	
	1.600	-0.954	0.626			0.163	0.000	
	3.200	-3.595	-3.013			0.163	0.260	
	3.200				-0.038			0.018
3	0.000				-0.658			-0.026
	0.000	2.766	-1.651			-0.107	0.172	
	1.600	0.125	0.662			-0.107	0.000	
	3.200	-2.516	-1.250			-0.107	-0.172	
	3.200				-0.658			-0.026
4	0.000				-0.057			0.016
	0.000	1.246	0.126			0.139	-0.223	
	1.600	-0.801	0.482			0.139	0.000	
	3.200	-2.849	-2.438			0.139	0.223	
	3.200				-0.057			0.016

214	-				
1	0.000		-1.113		0.117
	0.000	9.928	-12.439	0.009	-0.029
	3.300	-0.948	6.941	0.009	0.000
	6.600	-9.059	-9.570	0.009	0.029
	6.600		-1.113		0.117
2	0.000		-2.557		0.084
	0.000	9.015	-14.045	0.015	-0.050
	3.300	0.412	5.500	0.015	0.000
	6.600	-5.772	-3.343	0.015	0.050
	6.600		-2.557		0.084
3	0.000		-8.667		0.087
	0.000	6.442	-5.446	0.007	-0.025
	3.300	-2.161	5.610	0.007	0.000
	6.600	-8.344	-11.723	0.007	0.025
	6.600		-8.667		0.087
4	0.000		-2.217		0.069
	0.000	7.486	-11.747	0.012	-0.040
	3.300	0.340	4.587	0.012	0.000
	6.600	-4.733	-2.663	0.012	0.040
	6.600		-2.217		0.069

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
215								
	1	0.000			-1.560			-0.187
		0.000	31.939	-40.877		0.041	-0.135	
		3.300	-8.621	28.684		0.041	0.000	
		6.600	-30.340	-35.601		0.041	0.135	
		6.600			-1.560			-0.187
	2	0.000			-2.450			-0.154
		0.000	24.726	-34.510		0.054	-0.180	
		3.300	-6.610	22.583		0.054	0.000	
		6.600	-21.461	-23.733		0.054	0.180	
		6.600			-2.450			-0.154
	3	0.000			-8.656			-0.151
		0.000	22.656	-27.525		0.033	-0.109	
		3.300	-8.680	22.736		0.033	0.000	
		6.600	-23.531	-30.412		0.033	0.109	
		6.600			-8.656			-0.151
	4	0.000			-2.040			-0.127
		0.000	20.128	-28.370		0.044	-0.144	
		3.300	-5.698	18.753		0.044	0.000	
		6.600	-17.394	-19.348		0.044	0.144	
		6.600			-2.040			-0.127
216								
	1	0.000			-11.276			-0.188
		0.000	18.293	-20.378		0.049	-0.162	
		3.300	-6.626	18.474		0.049	0.000	
		6.600	-19.666	-24.908		0.049	0.162	
		6.600			-11.276			-0.188
	2	0.000			-9.387			-0.131
		0.000	15.126	-19.551		0.059	-0.196	
		3.300	-4.709	14.790		0.059	0.000	
		6.600	-14.149	-16.324		0.059	0.196	
		6.600			-9.387			-0.131
	3	0.000			-17.026			-0.136
		0.000	13.004	-12.232		0.039	-0.127	
		3.300	-6.831	15.105		0.039	0.000	
		6.600	-16.271	-23.014		0.039	0.127	
		6.600			-17.026			-0.136
	4	0.000			-7.744			-0.103
		0.000	12.480	-16.266		0.048	-0.157	
		3.300	-4.031	12.376		0.048	0.000	
		6.600	-11.633	-13.470		0.048	0.157	
		6.600			-7.744			-0.103

226					
1	0.000		-0.481		-0.294
	0.000	24.566	-30.519	0.012	-0.038
	3.200	-4.905	15.339	0.012	0.000
	6.400	-16.375	-18.708	0.012	0.038
	6.400		-0.481		-0.294
2	0.000		-1.461		-0.528
	0.000	19.431	-24.014	0.815	-2.608
	3.200	-4.554	12.390	0.815	0.000
	6.400	-12.788	-15.357	0.815	2.608
	6.400		-1.461		-0.528
3	0.000		-1.011		0.105
	0.000	19.697	-24.922	-0.842	2.696
	3.200	-4.288	12.333	-0.842	0.000
	6.400	-12.522	-14.564	-0.842	-2.696
	6.400		-1.011		0.105
4	0.000		-1.192		-0.442
	0.000	16.162	-19.983	0.698	-2.233
	3.200	-3.948	10.359	0.698	0.000
	6.400	-10.558	-12.850	0.698	2.233
	6.400		-1.192		-0.442

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
227					-6.192			-0.195
	1	0.000						
		0.000	9.756	-6.199		0.185	-0.555	
		3.000	-0.942	7.022		0.185	0.000	
		6.000	-11.641	-11.853		0.185	0.555	
		6.000			-6.192			-0.195
	2	0.000			-5.068			-0.168
		0.000	7.090	-3.805		0.614	-1.842	
		3.000	-1.064	5.234		0.614	0.000	
		6.000	-9.218	-10.190		0.614	1.842	
		6.000			-5.068			-0.168
	3	0.000			-6.426			-0.219
		0.000	7.895	-6.082		-0.325	0.976	
		3.000	-0.259	5.371		-0.325	0.000	
		6.000	-8.413	-7.637		-0.325	-0.976	
		6.000			-6.426			-0.219
	4	0.000			-4.172			-0.147
		0.000	5.800	-3.084		0.521	-1.564	
		3.000	-0.889	4.283		0.521	0.000	
		6.000	-7.578	-8.417		0.521	1.564	
		6.000			-4.172			-0.147
228								
	1	0.000			-5.117			-0.036
		0.000	46.518	-57.084		0.013	-0.041	
		3.200	-10.147	29.910		0.013	0.000	
		6.400	-30.812	-35.624		0.013	0.041	
		6.400			-5.117			-0.036
	2	0.000			-4.991			-0.330
		0.000	35.645	-44.091		0.821	-2.628	
		3.200	-9.215	23.397		0.821	0.000	
		6.400	-22.575	-27.467		0.821	2.628	
		6.400			-4.991			-0.330
	3	0.000			-4.582			0.277
		0.000	35.948	-45.105		-0.823	2.634	
		3.200	-8.912	23.352		-0.823	0.000	
		6.400	-22.272	-26.543		-0.823	-2.634	
		6.400			-4.582			0.277
	4	0.000			-4.107			-0.281
		0.000	29.305	-36.371		0.704	-2.251	
		3.200	-7.971	19.363		0.704	0.000	
		6.400	-18.248	-22.587		0.704	2.251	
		6.400			-4.107			-0.281

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
229								
	1	0.000			-9.710			0.035
		0.000	13.380	-7.999		0.081	-0.243	
		3.000	-1.850	9.295		0.081	0.000	
		6.000	-17.081	-19.102		0.081	0.243	
		6.000			-9.710			0.035
	2	0.000			-7.250			-0.011
		0.000	9.290	-5.024		0.540	-1.620	
		3.000	-1.628	6.468		0.540	0.000	
		6.000	-12.546	-14.793		0.540	1.620	
		6.000			-7.250			-0.011
	3	0.000			-8.846			0.059
		0.000	9.927	-6.749		-0.415	1.244	
		3.000	-0.991	6.655		-0.415	0.000	
		6.000	-11.909	-12.695		-0.415	-1.244	
		6.000			-8.846			0.059
	4	0.000			-5.880			-0.010
		0.000	7.407	-3.918		0.460	-1.381	
		3.000	-1.352	5.165		0.460	0.000	
		6.000	-10.111	-12.028		0.460	1.381	
		6.000			-5.880			-0.010

236	-----					
1	0.000		1.633			0.028
	0.000	7.595	-9.437	0.025	-0.084	
	3.300	0.523	3.957	0.025	0.000	
	6.600	-6.550	-5.988	0.025	0.084	
	6.600		1.633			0.028
2	0.000		0.380			0.000
	0.000	6.152	-9.682	0.037	-0.122	
	3.300	1.284	2.587	0.037	0.000	
	6.600	-3.584	-1.208	0.037	0.122	
	6.600		0.380			0.000
3	0.000		-5.544			-0.001
	0.000	4.491	-4.018	0.028	-0.094	
	3.300	-0.378	2.769	0.028	0.000	
	6.600	-5.246	-6.510	0.028	0.094	
	6.600		-5.544			-0.001
4	0.000		0.344			-0.004
	0.000	4.940	-7.936	0.031	-0.101	
	3.300	1.096	2.024	0.031	0.000	
	6.600	-2.748	-0.703	0.031	0.101	
	6.600		0.344			-0.004

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
237					-6.726			-0.616
	1	0.000				0.182	-0.599	
		0.000	26.860	-30.906		0.182	0.000	
		3.300	-0.219	23.743		0.182	0.599	
		6.600	-30.418	-31.776				-0.616
		6.600			-6.726			
	2	0.000			-6.500			-0.471
		0.000	21.057	-26.984		0.243	-0.803	
		3.300	0.657	18.200		0.243	0.000	
		6.600	-22.473	-22.143		0.243	0.803	
		6.600			-6.500			-0.471
	3	0.000			-12.206			-0.514
		0.000	19.281	-20.512		0.189	-0.623	
		3.300	-1.119	18.812		0.189	0.000	
		6.600	-24.248	-27.391		0.189	0.623	
		6.600			-12.206			-0.514
	4	0.000			-5.356			-0.379
		0.000	17.210	-22.272		0.201	-0.664	
		3.300	0.544	15.042		0.201	0.000	
		6.600	-18.462	-18.248		0.201	0.664	
		6.600			-5.356			-0.379
238								
	1	0.000			-3.811			-0.281
		0.000	12.147	-7.887		0.142	-0.467	
		3.300	-1.397	9.851		0.142	0.000	
		6.600	-14.940	-17.105		0.142	0.467	
		6.600			-3.811			-0.281
	2	0.000			-4.672			-0.422
		0.000	11.296	-14.041		0.215	-0.709	
		3.300	1.245	6.652		0.215	0.000	
		6.600	-8.805	-5.822		0.215	0.709	
		6.600			-4.672			-0.422
	3	0.000			-8.125			-0.214
		0.000	6.085	3.926		0.150	-0.496	
		3.300	-3.966	7.421		0.150	0.000	
		6.600	-14.016	-22.250		0.150	0.496	
		6.600			-8.125			-0.214
	4	0.000			-3.879			-0.350
		0.000	9.281	-11.775		0.178	-0.588	
		3.300	1.114	5.376		0.178	0.000	
		6.600	-7.053	-4.422		0.178	0.588	
		6.600			-3.879			-0.350

248 -----					
1	0.000		-3.949		-0.660
	0.000	26.400	-29.224	0.044	-0.139
	3.200	-5.812	19.844	0.044	0.000
	6.400	-17.864	-18.038	0.044	0.139
	6.400		-3.949		-0.660
2	0.000		-7.462		-0.768
	0.000	21.032	-22.763	1.131	-3.618
	3.200	-5.401	16.359	1.131	0.000
	6.400	-14.195	-14.994	1.131	3.618
	6.400		-7.462		-0.768
3	0.000		-1.484		-0.293
	0.000	21.513	-24.644	-1.114	3.565
	3.200	-4.921	16.016	-1.114	0.000
	6.400	-13.714	-13.799	-1.114	-3.565
	6.400		-1.484		-0.293
4	0.000		-6.449		-0.646
	0.000	17.546	-18.957	0.968	-3.098
	3.200	-4.675	13.733	0.968	0.000
	6.400	-11.776	-12.589	0.968	3.098
	6.400		-6.449		-0.646

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
249								
	1	0.000			0.576			0.164
		0.000	1.418	1.534		-0.029	0.043	
		1.500	-1.981	1.113		-0.029	0.000	
		3.000	-5.380	-4.407		-0.029	-0.043	
		3.000			0.576			0.164
	2	0.000			-4.936			0.191
		0.000	-0.354	2.556		4.867	-7.301	
		1.500	-2.921	0.099		4.867	0.000	
		3.000	-5.489	-6.208		4.867	7.301	
		3.000			-4.936			0.191
	3	0.000			4.426			0.049
		0.000	2.852	-0.755		-4.897	7.345	
		1.500	0.285	1.597		-4.897	0.000	
		3.000	-2.283	0.099		-4.897	-7.345	
		3.000			4.426			0.049
	4	0.000			-4.274			0.160
		0.000	-0.345	2.131		4.174	-6.260	
		1.500	-2.445	0.039		4.174	0.000	
		3.000	-4.544	-5.203		4.174	6.260	
		3.000			-4.274			0.160
250								
	1	0.000			-7.424			0.028
		0.000	34.363	-40.276		0.015	-0.047	
		3.200	-4.863	24.588		0.015	0.000	
		6.400	-22.010	-18.410		0.015	0.047	
		6.400			-7.424			0.028
	2	0.000			-9.776			-0.197
		0.000	26.534	-30.941		1.110	-3.552	
		3.200	-4.683	19.477		1.110	0.000	
		6.400	-16.579	-14.541		1.110	3.552	
		6.400			-9.776			-0.197
	3	0.000			-3.476			0.259
		0.000	27.161	-33.236		-1.114	3.564	
		3.200	-4.055	19.189		-1.114	0.000	
		6.400	-15.951	-12.821		-1.114	-3.564	
		6.400			-3.476			0.259
	4	0.000			-8.283			-0.167
		0.000	21.874	-25.513		0.951	-3.043	
		3.200	-4.109	16.159		0.951	0.000	
		6.400	-13.532	-12.067		0.951	3.043	
		6.400			-8.283			-0.167

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
251								
1	0.000				5.265			0.032
	0.000	0.261	4.469			-0.010	0.015	
	1.500	-4.487	1.299			-0.010	0.000	
	3.000	-9.236	-8.993			-0.010	-0.015	
	3.000				5.265			0.032
2	0.000				-1.609			0.059
	0.000	-1.106	4.435			4.879	-7.319	
	1.500	-4.447	0.271			4.879	0.000	
	3.000	-7.788	-8.906			4.879	7.319	
	3.000				-1.609			0.059
3	0.000				8.927			-0.071
	0.000	1.671	1.656			-4.871	7.306	
	1.500	-1.671	1.656			-4.871	0.000	
	3.000	-5.012	-3.356			-4.871	-7.306	
	3.000				8.927			-0.071
4	0.000				-1.587			0.048
	0.000	-1.013	3.681			4.183	-6.274	
	1.500	-3.674	0.166			4.183	0.000	
	3.000	-6.336	-7.341			4.183	6.274	
	3.000				-1.587			0.048

258 -----						
1	0.000		-3.059			-0.674
	0.000	20.466	-14.101	0.686	-2.265	
	3.300	-7.249	27.147	0.686	0.000	
	6.600	-28.964	-36.385	0.686	2.265	
	6.600		-3.059			-0.674
2	0.000		-4.023			-0.480
	0.000	16.541	-12.947	0.622	-2.054	
	3.300	-5.711	21.934	0.622	0.000	
	6.600	-22.712	-28.271	0.622	2.054	
	6.600		-4.023			-0.480
3	0.000		-9.782			-0.501
	0.000	15.733	-9.860	0.663	-2.187	
	3.300	-6.518	22.354	0.663	0.000	
	6.600	-23.520	-30.517	0.663	2.187	
	6.600		-9.782			-0.501
4	0.000		-3.373			-0.383
	0.000	13.731	-10.838	0.512	-1.690	
	3.300	-4.844	18.405	0.512	0.000	
	6.600	-18.920	-23.640	0.512	1.690	
	6.600		-3.373			-0.383

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
259								
	1	0.000			-4.422			1.112
		0.000	25.513	-14.337		1.564	-5.162	
		3.300	-8.292	34.743		1.564	0.000	
		6.600	-35.191	-40.784		1.564	5.162	
		6.600			-4.422			1.112
	2	0.000			-3.265			0.645
		0.000	20.682	-15.605		1.417	-4.676	
		3.300	-5.854	26.943		1.417	0.000	
		6.600	-26.347	-29.496		1.417	4.676	
		6.600			-3.265			0.645
	3	0.000			-12.516			0.835
		0.000	18.436	-6.644		1.511	-4.988	
		3.300	-8.101	28.491		1.511	0.000	
		6.600	-28.593	-35.361		1.511	4.988	
		6.600			-12.516			0.835
	4	0.000			-2.684			0.492
		0.000	17.038	-13.017		1.166	-3.848	
		3.300	-4.950	22.427		1.166	0.000	
		6.600	-21.758	-24.476		1.166	3.848	
		6.600			-2.684			0.492

266	-	-	-	-	-
1	0.000		-0.139		2.713
	0.000	2.274	-0.783	-5.120	5.376
	1.050	0.180	0.505	-5.120	0.000
	2.100	-1.914	-0.405	-5.120	-5.376
	2.100		-0.139		2.713
2	0.000		-2.320		1.583
	0.000	3.388	-3.074	-4.875	5.118
	1.050	1.765	-0.369	-4.875	0.000
	2.100	0.142	0.632	-4.875	-5.118
	2.100		-2.320		1.583
3	0.000		-5.593		3.335
	0.000	-3.954	7.220	-5.283	5.547
	1.050	-5.577	2.216	-5.283	0.000
	2.100	-7.200	-4.492	-5.283	-5.547
	2.100		-5.593		3.335
4	0.000		-1.983		1.270
	0.000	2.844	-2.613	-4.023	4.224
	1.050	1.504	-0.330	-4.023	0.000
	2.100	0.165	0.547	-4.023	-4.224
	2.100		-1.983		1.270

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
267					-0.071			-2.713
	1	0.000						
		0.000	1.981	-0.466		5.120	-5.376	
		1.050	-0.113	0.515		5.120	0.000	
		2.100	-2.206	-0.703		5.120	5.376	
		2.100			-0.071			-2.713
	2	0.000			2.175			-1.583
		0.000	3.163	-1.313		4.875	-5.118	
		1.050	1.540	1.157		4.875	0.000	
		2.100	-0.083	1.922		4.875	5.118	
		2.100			2.175			-1.583
	3	0.000			-3.440			-3.335
		0.000	-4.002	3.620		5.283	-5.547	
		1.050	-5.626	-1.434		5.283	0.000	
		2.100	-7.249	-8.193		5.283	5.547	
		2.100			-3.440			-3.335
	4	0.000			1.870			-1.270
		0.000	2.668	-1.120		4.023	-4.224	
		1.050	1.329	0.978		4.023	0.000	
		2.100	-0.011	1.669		4.023	4.224	
		2.100			1.870			-1.270

270						
1	0.000		-4.487			0.214
	0.000	21.364	-15.399	-0.007	0.021	
	3.200	-1.327	23.380	-0.007	0.000	
	6.400	-19.818	-10.451	-0.007	-0.021	
	6.400		-4.487			0.214
2	0.000		-4.576			0.292
	0.000	14.478	-9.143	0.940	-3.010	
	3.200	-1.905	16.853	0.940	0.000	
	6.400	-14.612	-9.575	0.940	3.010	
	6.400		-4.576			0.292
3	0.000		-4.429			0.124
	0.000	16.029	-14.052	-0.969	3.101	
	3.200	-0.354	16.908	-0.969	0.000	
	6.400	-13.061	-4.556	-0.969	-3.101	
	6.400		-4.429			0.124
4	0.000		-3.778			0.257
	0.000	11.523	-7.274	0.806	-2.579	
	3.200	-1.655	13.557	0.806	0.000	
	6.400	-11.683	-7.783	0.806	2.579	
	6.400		-3.778			0.257

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
271								
	1	0.000			-9.891			-0.162
		0.000	14.584	-13.907		-0.007	0.022	
		3.200	2.196	12.941		-0.007	0.000	
		6.400	-10.192	0.148		-0.007	-0.022	
		6.400			-9.891			-0.162
	2	0.000			-9.248			-0.116
		0.000	10.079	-8.408		0.947	-3.032	
		3.200	1.073	9.435		0.947	0.000	
		6.400	-7.933	-1.541		0.947	3.032	
		6.400			-9.248			-0.116
	3	0.000			-9.765			-0.147
		0.000	11.556	-13.430		-0.965	3.088	
		3.200	2.550	9.139		-0.965	0.000	
		6.400	-6.457	2.887		-0.965	-3.088	
		6.400			-9.765			-0.147
	4	0.000			-7.617			-0.096
		0.000	8.116	-6.748		0.812	-2.598	
		3.200	0.852	7.600		0.812	0.000	
		6.400	-6.411	-1.294		0.812	2.598	
		6.400			-7.617			-0.096

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
275					0.000			0.000
	1	0.000				0.000		0.000
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.500	-4.749	-3.562		0.000	0.000	
		3.000	-9.497	-14.246		0.000	0.000	
		3.000			0.000			0.000
	2	0.000			0.000			0.000
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.500	-3.341	-2.506		0.000	0.000	
		3.000	-6.683	-10.024		0.000	0.000	
		3.000			0.000			0.000
	3	0.000			0.000			0.000
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.500	-3.341	-2.506		0.000	0.000	
		3.000	-6.683	-10.024		0.000	0.000	
		3.000			0.000			0.000
	4	0.000			0.000			0.000
		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	
		1.500	-2.662	-1.996		0.000	0.000	
		3.000	-5.323	-7.985		0.000	0.000	
		3.000			0.000			0.000
276								
	1	0.000			-14.445			-0.053
		0.000	2.920	2.183		0.038	-0.057	
		1.500	-1.829	3.002		0.038	0.000	
		3.000	-6.577	-3.303		0.038	0.057	
		3.000			-14.445			-0.053
	2	0.000			-12.336			-0.094
		0.000	1.484	2.423		5.524	-8.286	
		1.500	-1.857	2.144		5.524	0.000	
		3.000	-5.198	-3.148		5.524	8.286	
		3.000			-12.336			-0.094
	3	0.000			-16.235			-0.091
		0.000	3.175	0.432		-3.245	4.868	
		1.500	-0.167	2.688		-3.245	0.000	
		3.000	-3.508	-0.068		-3.245	-4.868	
		3.000			-16.235			-0.091
	4	0.000			-10.120			-0.081
		0.000	1.110	2.065		4.736	-7.104	
		1.500	-1.551	1.734		4.736	0.000	
		3.000	-4.213	-2.589		4.736	7.104	
		3.000			-10.120			-0.081

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
300					-2.071			
	1	0.000						0.442
		0.000	3.958	-2.119		0.363	-1.197	
		3.300	0.077	4.539		0.363	0.000	
		6.600	-3.804	-1.609		0.363	1.197	
		6.600			-2.071			0.442
	2	0.000			-2.321			0.301
		0.000	3.455	-2.054		0.366	-1.208	
		3.300	0.060	3.746		0.366	0.000	
		6.600	-3.336	-1.661		0.366	1.208	
		6.600			-2.321			0.301
	3	0.000			-4.420			0.361
		0.000	3.369	-1.548		0.243	-0.801	
		3.300	-0.027	3.967		0.243	0.000	
		6.600	-3.422	-1.723		0.243	0.801	
		6.600			-4.420			0.361
	4	0.000			-1.953			0.239
		0.000	2.946	-1.734		0.304	-1.002	
		3.300	0.035	3.185		0.304	0.000	
		6.600	-2.875	-1.501		0.304	1.002	
		6.600			-1.953			0.239
301					-2.021			
	1	0.000						0.334
		0.000	4.381	-2.953		0.361	-1.190	
		3.300	0.500	5.101		0.361	0.000	
		6.600	-3.381	0.348		0.361	1.190	
		6.600			-2.021			0.334
	2	0.000			-2.176			0.232
		0.000	4.071	-3.933		0.364	-1.203	
		3.300	0.675	3.897		0.364	0.000	
		6.600	-2.721	0.522		0.364	1.203	
		6.600			-2.176			0.232
	3	0.000			-4.380			0.283
		0.000	3.334	-0.744		0.239	-0.788	
		3.300	-0.061	4.656		0.239	0.000	
		6.600	-3.457	-1.149		0.239	0.788	
		6.600			-4.380			0.283
	4	0.000			-1.818			0.185
		0.000	3.452	-3.297		0.303	-0.998	
		3.300	0.542	3.294		0.303	0.000	
		6.600	-2.369	0.279		0.303	0.998	
		6.600			-1.818			0.185

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
308					-0.148			0.000
	1	0.000						
		0.000	2.471	-0.215		0.000	0.000	
		2.100	0.001	2.380		0.000	0.000	
		4.200	-2.468	-0.210		0.000	0.000	
		4.200			-0.148			0.000
	2	0.000			-0.120			0.000
		0.000	2.259	-0.383		0.000	0.000	
		2.100	0.098	2.091		0.000	0.000	
		4.200	-2.063	0.028		0.000	0.000	
		4.200			-0.120			0.000
	3	0.000			-1.802			0.000
		0.000	0.705	2.854		0.000	0.000	
		2.100	-1.456	2.065		0.000	0.000	
		4.200	-3.617	-3.262		0.000	0.000	
		4.200			-1.802			0.000
	4	0.000			-0.101			0.000
		0.000	1.936	-0.326		0.000	0.000	
		2.100	0.084	1.795		0.000	0.000	
		4.200	-1.768	0.026		0.000	0.000	
		4.200			-0.101			0.000

PORTAL RUMAH SUSUN TON-M

F R A M E E L E M E N T F O R C E S

ELT ID	LOAD COMB	DIST ENDI	1-2 PLANE		AXIAL FORCE	1-3 PLANE		AXIAL TORQ
			SHEAR	MOMENT		SHEAR	MOMENT	
310					-1.415			-0.373
	1	0.000						
		0.000	3.828	-1.721		0.004	-0.012	
		3.200	0.064	4.506		0.004	0.000	
		6.400	-3.699	-1.308		0.004	0.012	
		6.400			-1.415			-0.373
	2	0.000			-1.437			-0.122
		0.000	3.193	-0.834		0.572	-1.830	
		3.200	-0.099	4.116		0.572	0.000	
		6.400	-3.392	-1.470		0.572	1.830	
		6.400			-1.437			-0.122
	3	0.000			-1.442			-0.416
		0.000	3.522	-1.887		-0.567	1.815	
		3.200	0.229	4.115		-0.567	0.000	
		6.400	-3.064	-0.421		-0.567	-1.815	
		6.400			-1.442			-0.416
	4	0.000			-1.182			-0.089
		0.000	2.737	-0.671		0.490	-1.568	
		3.200	-0.085	3.572		0.490	0.000	
		6.400	-2.908	-1.217		0.490	1.568	
		6.400			-1.182			-0.089
311								
	1	0.000			-0.988			-0.161
		0.000	3.683	-0.956		0.004	-0.013	
		3.200	-0.080	4.808		0.004	0.000	
		6.400	-3.844	-1.470		0.004	0.013	
		6.400			-0.988			-0.161
	2	0.000			-1.161			-0.065
		0.000	2.998	-0.013		0.573	-1.833	
		3.200	-0.295	4.312		0.573	0.000	
		6.400	-3.588	-1.900		0.573	1.833	
		6.400			-1.161			-0.065
	3	0.000			-0.732			-0.155
		0.000	3.304	-0.970		-0.567	1.814	
		3.200	0.011	4.333		-0.567	0.000	
		6.400	-3.282	-0.900		-0.567	-1.814	
		6.400			-0.732			-0.155
	4	0.000			-0.966			-0.048
		0.000	2.571	0.015		0.491	-1.571	
		3.200	-0.252	3.725		0.491	0.000	
		6.400	-3.074	-1.597		0.491	1.571	
		6.400			-0.966			-0.048

LAMPIRAN 8

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)
 C THREE-DIMENSIONAL DUCTILE MOMENT RESISTING CONCRETE FRAME
 C CAPACITY CHECK AND DESIGN
 C
 C CONTROL INFORMATION DATA BLOCK
 CONTROL
 IX=0 IC=7,21,1 IU=M :ALL OTHER VALUES ARE DEFAULTS
 C
 COMBO
 C 1.2 DL = 1.2 x 0.9/0.8 = 1.350
 C 1.6 LL = 1.6 x 0.9/0.8 = 1.800
 C 1.05 DL = 1.05 x 0.9/0.8 = 1.181
 C 1.05 Lr LL = 1.05 x 0.75 x 0.9/0.8 = 0.886
 C 1.05 EQx = 1.05 x 0.9/0.8 = 1.181
 C 1.05 EQy = 1.05 x 0.9/0.8 = 1.181
 C 30% 1.05 EQx = 0.3 x 1.05 x 0.9/0.8 = 0.227
 C 30% 1.05 EQy = 0.3 x 1.05 x 0.9/0.8 = 0.227
 C 0.9 DL = 0.9 x 0.9/0.8 = 1.013
 C 0.9 EQx = 0.9 x 0.9/0.8 = 1.013
 C 0.9 EQy = 0.9 x 0.9/0.8 = 1.013
 C 30% 0.9 EQx = 0.9 x 0.9/0.8 = 0.304
 C 30% 0.9 EQy = 0.9 x 0.9/0.8 = 0.304

	DD	DD	LL	LL	EQx	EQy	
1	C=1350	1350	1800	1800	0	0	: (1.2DD+1.6DL)
2	C=1181	1181	591	591	1181	227	: 1.05(DD+DLL+-EQ)
3	C=1181	1181	591	591	-1181	227	
4	C=1181	1181	591	591	1181	-227	
5	C=1181	1181	591	591	-1181	-227	
6	C=1181	1181	591	591	1181	227	
7	C=1181	1181	591	591	-1181	227	
8	C=1181	1181	591	591	1181	-227	
9	C=1181	1181	591	591	-1181	-227	
10	C=1013	1013	0	0	1013	304	: 0.9(DD+-EQ)
11	C=1013	1013	0	0	-1013	304	
12	C=1013	1013	0	0	1013	-304	
13	C=1013	1013	0	0	-1013	-304	
14	C=1013	1013	0	0	304	1013	
15	C=1013	1013	0	0	-304	1013	
16	C=1013	1013	0	0	304	-1013	
17	C=1013	1013	0	0	-304	-1013	
:							

C SECTION INFORMATION DATA BLOCK
 SECTIONS
 1 MN=C SH=b E=2.1E9 F=4E7,3E6,1.8E7 T=0.8,0.5,0.07,0.07
 2 MN=C SH=b E=2.1E9 F=4E7,3E6,1.8E7 T=0.7,0.4,0.07,0.07
 3 MN=C SH=b E=2.1E9 F=4E7,3E6,1.8E7 T=0.6,0.3,0.06,0.06
 4 MN=C SH=b E=2.1E9 F=4E7,3E6,1.8E7 T=0.4,0.3,0.06,0.06
 5 MN=C SH=b E=2.1E9 F=4E7,3E6,1.8E7 T=0.5,0.3,0.06,0.06
 6 MN=C SH=c E=2.1E9 F=4E7,3E6,1.8E7 IS=RR-5-5 T=0.6,0.6,0.09 \
 A=4.914E-4
 7 MN=C SH=c E=2.1E9 F=4E7,3E6,1.8E7 IS=RR-3-3 T=0.4,0.4,0.06 \
 A=4.914E-4
 8 MN=C SH=c E=2.1E9 F=4E7,3E6,1.8E7 IS=RR-2-2 T=0.3,0.3,0.045 \
 A=4.914E-4
 9 MN=C SH=b E=2.1E9 F=4E7,3E6,1.8E7 T=0.4,0.3,0.06,0.06
 10 MN=C SH=c E=2.1E9 F=4E7,3E6,1.8E7 IS=RR-7-7 T=0.6,0.6,0.09 \
 A=4.914E-4

LAMPIRAN 9

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

INTERACTION CHECK OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	STATN LOC	RATIO	<LC>	<---DESIGN POINT--->			<DESIGN FACTORS>			<--FAILURE POINT-->		
				P	M33	M22	PHI	D33	D22	PC	MC33	MC22
1			.0 .44 < 7>	309	5	65	.70	1.29	1.16	711	11	150
	8.0	.27	< 1>	337	21	7	.70	1.30	1.39	1234	77	27
5			.0 .56 < 8>	511	26	68	.70	1.32	1.22	908	47	121
	8.0	.50	< 1>	588	46	1	.70	1.45	1.69	1184	93	1
9			.0 .56 < 7>	505	26	69	.70	1.32	1.21	898	46	122
	8.0	.50	< 1>	587	47	0	.70	1.44	1.69	1177	94	0
13			.0 .57 < 7>	513	29	68	.70	1.31	1.22	898	50	120
	8.0	.51	< 1>	595	48	0	.70	1.44	1.71	1178	94	1
17			.0 .43 < 8>	314	8	63	.70	1.29	1.16	732	19	147
	8.0	.28	< 1>	346	21	7	.70	1.32	1.29	1245	74	27
2			.0 .50 < 7>	444	7	68	.70	1.18	1.21	888	14	136
	8.0	.35	< 1>	480	9	16	.70	1.42	1.53	1359	26	44
6			.0 .67 < 7>	740	3	71	.70	1.61	1.28	1109	4	107
	8.0	.59	< 1>	851	18	2	.70	1.77	1.48	1432	29	3
10			.0 .66 < 7>	742	3	69	.70	1.61	1.27	1122	5	105
	8.0	.59	< 1>	849	15	0	.70	1.77	1.96	1446	26	0
14			.0 .66 < 8>	740	0	70	.70	1.61	1.28	1117	0	106
	8.0	.59	< 1>	851	15	2	.70	1.77	1.97	1448	25	3
18			.0 .49 < 8>	452	4	66	.70	1.21	1.21	913	8	134
	8.0	.36	< 1>	491	8	15	.70	1.43	1.50	1368	23	43
3			.0 .32 < 7>	192	5	49	.71	1.07	1.08	608	17	154
	8.0	.16	< 1>	202	6	12	.71	1.14	1.16	1243	35	71
7			.0 .36 < 8>	327	4	49	.70	1.13	1.11	904	12	135
	8.0	.26	< 1>	371	10	0	.70	1.28	1.27	1408	36	2
11			.0 .36 < 8>	324	4	49	.70	1.13	1.10	901	10	135
	8.0	.26	< 1>	369	10	0	.70	1.28	1.27	1408	37	0
15			.0 .36 < 8>	324	2	49	.70	1.14	1.10	898	5	136
	8.0	.26	< 1>	370	10	1	.70	1.28	1.27	1407	36	2
19			.0 .31 < 8>	192	3	48	.71	1.08	1.08	628	8	156
	8.0	.16	< 1>	203	6	12	.71	1.14	1.17	1243	35	71
4			.0 .23 < 7>	51	3	30	.84	1.03	1.02	226	12	132
	8.0	.05	< 1>	46	2	5	.85	1.03	1.03	1028	39	110
8			.0 .21 < 8>	76	5	31	.82	1.04	1.03	360	22	146
	8.0	.07	< 1>	86	4	0	.81	1.06	1.06	1307	64	4

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

[NTERACTION CHECK OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	STATN LOC	RATIO <LC>	<---DESIGN POINT--->			<DESIGN FACTORS>			<--FAILURE POINT-->		
			P	M33	M22	PHI	D33	D22	PC	MC33	MC22
12	.0	.21 < 8>	75	4	30	.82	1.04	1.03	366	21	147
	8.0	.07 < 1>	84	5	0	.81	1.06	1.06	1284	70	1
16	.0	.21 < 7>	75	6	29	.82	1.04	1.03	363	30	143
	8.0	.07 < 1>	83	5	0	.81	1.06	1.06	1275	72	2
20	.0	.22 < 7>	30	9	24	.86	1.01	1.01	138	42	108
	8.0	.04 < 1>	42	3	5	.85	1.03	1.03	941	62	108
21	.0	.69 < 1>	291	42	63	.70	2.28	9.22	419	61	91
	4.0	.75< 1>	291	20	8	.70	2.37	.00	0	0	0
25	.0	.72 < 8>	439	54	50	.70	1.80	1.73	605	75	70
	4.0	.79 < 1>	506	83	20	.70	2.0614.60	640	105	26	
29	.0	.72 < 7>	433	54	51	.70	1.80	1.70	600	74	70
	4.0	.80 < 1>	503	85	19	.70	2.0124.03	629	107	24	
33	.0	.74 < 7>	440	56	51	.70	1.79	1.74	596	76	70
	4.0	.78 < 1>	511	87	7	.70	2.0239.04	652	111	9	
37	.0	.76 < 1>	298	23	5	.70	2.11	.00	0	0	0
	4.0	.82 < 1>	298	23	8	.70	2.26	.00	0	0	0
22	.0	.53 < 7>	384	14	51	.70	1.73	1.63	731	27	98
	4.0	.73 < 7>	384	17	83	.70	1.80	1.80	525	23	113
26	.0	.65 < 7>	645	22	41	.70	2.31	1.43	994	34	63
	4.0	.72 < 7>	645	28	54	.70	2.24	1.44	892	38	75
30	.0	.63 < 7>	647	16	39	.70	2.32	1.42	1024	25	62
	4.0	.70 < 7>	647	23	51	.70	2.32	1.43	928	32	73
34	.0	.64 < 8>	646	18	41	.70	2.32	1.43	1007	29	63
	4.0	.71 < 8>	646	25	53	.70	2.32	1.43	908	36	74
38	.0	.53 < 8>	392	12	52	.70	1.91	1.66	743	23	99
	4.0	.73 < 8>	392	15	83	.70	1.94	1.81	537	21	114
23	.0	.27 < 7>	153	8	30	.70	1.24	1.18	558	28	109
	4.0	.37 < 7>	153	9	43	.70	1.27	1.21	417	24	118
27	.0	.30 < 7>	255	9	25	.70	1.55	1.13	854	29	85
	4.0	.35 < 7>	255	11	34	.70	1.56	1.14	726	32	96
31	.0	.29 < 8>	254	6	25	.70	1.65	1.13	873	21	87
	4.0	.34 < 8>	254	9	33	.70	1.65	1.13	745	26	97
35	.0	.30 < 8>	254	7	26	.70	1.63	1.13	859	25	86
	4.0	.35 < 8>	254	10	34	.70	1.61	1.13	731	29	97

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

INTERACTION CHECK OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	STATN LOC	RATIO	<LC>	<---DESIGN POINT--->			<DESIGN FACTORS>			<--FAILURE POINT-->		
				P	M33	M22	PHI	D33	D22	PC	MC33	MC22
39	.0	.27	< 8>	153	6	30	.70	1.27	1.18	566	22	112
	4.0	.36	< 8>	153	7	43	.70	1.29	1.21	422	21	119
24	.0	.12	< 7>	32	2	14	.85	1.06	1.07	278	18	122
	4.0	.12	< 7>	32	2	14	.85	1.08	1.08	274	17	123
28	.0	.11	< 7>	47	2	14	.83	1.17	1.05	423	14	123
	4.0	.11	< 7>	47	2	14	.83	1.17	1.05	415	14	124
32	.0	.11	< 8>	46	0	14	.83	1.19	1.05	432	3	128
	4.0	.11	< 8>	46	1	14	.83	1.19	1.05	429	6	127
36	.0	.11	< 8>	46	1	14	.83	1.19	1.05	425	8	126
	4.0	.11	< 8>	46	1	14	.83	1.19	1.05	417	10	126
40	.0	.11	< 8>	31	1	14	.85	1.07	1.07	278	10	126
	4.0	.11	< 8>	31	1	14	.85	1.08	1.08	273	13	125
41	.0	.37	< 1>	234	34	18	.70	1.34	1.75	633	92	48
	3.0	.37	< 7>	211	23	31	.70	1.32	1.42	573	61	85
45	.0	.58	< 1>	399	63	2	.70	1.29	1.39	691	110	3
	3.0	.55	< 1>	399	58	3	.70	1.29	1.71	728	106	6
49	.0	.59	< 1>	394	65	1	.70	1.28	1.26	673	112	1
	3.0	.56	< 1>	394	60	1	.70	1.28	1.70	708	108	2
53	.0	.59	< 1>	402	66	0	.70	1.29	1.72	677	112	0
	3.0	.57	< 1>	402	61	0	.70	1.28	1.41	711	109	1
57	.0	.39	< 1>	240	37	18	.70	1.33	1.81	613	95	45
	3.0	.37	< 8>	215	24	31	.70	1.32	1.41	576	64	82
42	.0	.43	< 1>	328	12	41	.70	1.33	1.24	757	28	95
	3.0	.47	< 7>	295	13	49	.70	1.24	1.19	629	28	105
46	.0	.50	< 1>	576	22	2	.70	1.36	1.20	1148	44	3
	3.0	.50	< 7>	499	20	29	.70	1.29	1.12	996	40	58
50	.0	.49	< 1>	574	18	0	.70	1.36	1.21	1178	38	1
	3.0	.48	< 7>	500	17	26	.70	1.30	1.11	1035	36	53
54	.0	.49	< 1>	578	17	1	.70	1.36	1.29	1189	35	2
	3.0	.50	< 8>	500	18	29	.70	1.30	1.12	1008	37	58
58	.0	.43	< 1>	340	6	41	.70	1.35	1.25	797	15	97
	3.0	.47	< 8>	303	12	49	.70	1.27	1.20	649	25	105
43	.0	.20	< 7>	87	7	22	.78	1.08	1.05	426	35	110
	3.0	.24	< 7>	87	6	29	.78	1.07	1.05	356	26	118

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

INTERACTION CHECK OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM	STATN	RATIO	<LC>	<---DESIGN POINT--->				<DESIGN FACTORS>				<--FAILURE POINT-->	
				P	M33	M22	PHI	D33	D22	PC	MC33	MC22	
47		.0	.20 < 8>	164	10	14	.70	1.13	1.03	836	52	71	
		3.0	.23 < 7>	164	10	20	.70	1.13	1.03	723	43	89	
51		.0	.19 < 8>	163	10	13	.70	1.13	1.03	856	52	68	
		3.0	.22 < 8>	163	8	19	.70	1.14	1.03	758	38	89	
55		.0	.19 < 8>	163	10	13	.70	1.13	1.03	843	53	70	
		3.0	.22 < 8>	163	9	20	.70	1.13	1.03	726	40	91	
59		.0	.20 < 8>	86	6	23	.78	1.08	1.05	430	31	113	
		3.0	.24 < 8>	86	6	29	.78	1.08	1.05	357	23	120	
44		.0	.05 < 8>	9	1	6	.89	1.01	1.01	191	16	118	
		3.0	.11 < 7>	14	4	12	.88	1.01	1.02	121	32	105	
48		.0	.04 < 8>	21	3	3	.87	1.03	1.01	562	70	77	
		3.0	.09 < 8>	21	4	10	.87	1.03	1.01	230	40	107	
52		.0	.03 < 8>	21	2	2	.87	1.03	1.01	652	73	69	
		3.0	.09 < 8>	21	4	9	.87	1.03	1.01	244	41	107	
56		.0	.04 < 7>	21	3	3	.87	1.03	1.01	572	68	79	
		3.0	.09 < 7>	21	3	10	.87	1.03	1.01	239	37	110	
60		.0	.04 < 7>	9	0	5	.89	1.01	1.01	194	8	121	
		3.0	.11 < 8>	13	3	12	.88	1.02	1.02	120	25	107	
61		.0	.30 < 1>	177	29	13	.70	1.19	1.36	589	97	44	
		3.0	.38 < 1>	177	37	19	.70	1.19	1.40	461	97	50	
64		.0	.49 < 1>	292	58	1	.70	1.17	1.21	596	117	3	
		3.0	.58 < 1>	292	72	1	.70	1.17	1.35	505	124	2	
67		.0	.50 < 1>	285	59	1	.70	1.16	1.15	573	119	1	
		3.0	.58 < 1>	285	73	1	.70	1.16	1.34	491	125	2	
70		.0	.50 < 1>	294	60	0	.70	1.16	1.35	583	119	0	
		3.0	.58 < 1>	294	73	1	.70	1.17	1.35	503	124	1	
73		.0	.32 < 1>	182	32	13	.70	1.19	1.39	572	100	41	
		3.0	.39 < 1>	182	38	19	.70	1.20	1.41	470	99	48	
62		.0	.36 < 1>	237	9	37	.70	1.14	1.14	668	26	103	
		3.0	.45 < 7>	210	14	50	.70	1.10	1.12	468	30	112	
65		.0	.37 < 1>	414	18	3	.70	1.17	1.14	1126	48	7	
		3.0	.39 < 1>	414	23	2	.70	1.17	1.17	1069	60	6	
68		.0	.35 < 1>	410	14	0	.70	1.17	1.15	1166	40	1	
		3.0	.37 < 1>	410	19	0	.70	1.17	1.17	1118	51	1	

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

INTERACTION CHECK OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	STATN LOC	RATIO	<LC>		<---DESIGN POINT--->		<DESIGN FACTORS>		<--FAILURE POINT-->		
			P	M33	M22	PHI	D33	D22	PC	MC33	MC22
71											
	.0	.35 < 1>	416	13	2	.70	1.17	1.17	1176	37	6
	3.0	.37 < 8>	357	22	17	.70	1.14	1.07	957	60	45
74											
	.0	.35 < 1>	250	4	37	.70	1.15	1.15	720	11	105
	3.0	.44 < 8>	219	12	50	.70	1.12	1.13	492	26	113
63											
	.0	.18 < 7>	35	8	18	.85	1.02	1.02	196	44	102
	3.0	.29 < 7>	35	14	27	.85	1.02	1.02	118	49	93
66											
	.0	.13 < 8>	63	12	8	.81	1.03	1.01	489	91	58
	3.0	.19 < 8>	63	19	10	.81	1.03	1.02	327	99	51
69											
	.0	.12 < 8>	62	11	6	.81	1.03	1.01	535	93	53
	3.0	.18 < 8>	62	18	8	.81	1.03	1.01	352	103	47
72											
	.0	.12 < 7>	63	11	7	.81	1.03	1.01	521	91	57
	3.0	.18 < 7>	63	18	9	.81	1.03	1.02	351	99	51
75											
	.0	.17 < 8>	34	7	17	.85	1.02	1.02	204	40	105
	3.0	.28 < 8>	34	13	27	.85	1.02	1.02	122	45	97
76											
	.0	.73 < 1>	122	20	10	.70	1.51	1.94	167	27	13
	3.0	.94 < 1>	122	28	9	.70	1.52	2.17	130	30	9
79											
	.0	.75 < 1>	187	36	3	.70	1.42	1.76	177	34	3
	3.0	.84 < 1>	187	39	5	.70	1.44	2.04	162	34	4
82											
	.0	.65 < 1>	179	40	1	.70	1.38	1.37	160	35	1
	3.0	.69 < 1>	179	46	1	.70	1.39	1.95	136	35	1
85											
	.0	.79 < 1>	188	42	2	.70	1.39	2.04	157	35	1
	3.0	.86 < 1>	188	45	2	.70	1.40	1.92	144	35	2
88											
	.0	.90 < 1>	125	27	9	.70	1.43	2.10	139	30	10
	3.0	.97 < 1>	125	36	8	.70	1.45	2.25	108	31	7
77											
	.0	.73 < 1>	147	9	20	.70	1.34	1.35	202	12	28
	3.0	.92 < 1>	147	15	24	.70	1.34	1.39	159	16	26
80											
	.0	.51 < 8>	212	10	0	.70	1.39	1.42	417	19	1
	3.0	.63 < 1>	246	14	1	.70	1.49	1.52	391	22	2
83											
	.0	.47 < 9>	209	7	1	.70	1.38	1.18	445	16	2
	3.0	.54 < 7>	209	12	1	.70	1.38	1.22	385	23	3
86											
	.0	.49 < 1>	248	3	2	.70	1.49	1.47	503	7	3
	3.0	.57 < 7>	213	14	0	.70	1.40	1.42	374	24	0
89											
	.0	.64 < 1>	159	1	20	.70	1.38	1.39	251	1	32
	3.0	.84 < 8>	138	14	21	.70	1.30	1.36	165	17	25

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

INTERACTION CHECK OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	STATN LOC	RATIO <LC>	<---DESIGN POINT--->			<DESIGN FACTORS>			<--FAILURE POINT-->		
			P	M33	M22	PHI	D33	D22	PC	MC33	MC22
78											
	.0	.88 < 7>	25	9	21	.82	1.02	1.02	28	10	24
	3.0	.92 < 7>	25	11	21	.82	1.03	1.02	27	12	23
81											
	.0	.89 < 8>	62	10	24	.72	1.07	1.04	70	11	27
	3.0	.70 < 8>	62	0	23	.72	1.14	1.04	88	1	32
84											
	.0	.80 < 8>	39	8	21	.77	1.03	1.03	49	10	26
	3.0	.68 <11>	34	7	17	.79	1.05	1.02	50	10	26
87											
	.0	.68 < 1>	60	35	0	.72	1.07	1.09	51	30	0
	3.0	.78 < 7>	61	4	23	.72	1.14	1.04	78	6	30
90											
	.0	.97 < 7>	9	18	14	.87	1.01	1.01	9	19	15
	3.0	.85 <16>	22	11	19	.82	1.02	1.02	26	12	22
91											
	.0	.98 < 1>	69	26	13	.70	1.13	1.16	69	26	13
	3.0	.85 < 1>	69	25	26	.70	1.12	1.18	51	19	19
93											
	.0	.88 < 1>	107	49	0	.70	1.15	1.20	68	31	0
	3.0	.77 < 1>	107	43	2	.70	1.14	1.16	78	31	2
95											
	.0	.78 < 1>	101	27	0	.70	1.16	1.13	130	34	1
	3.0	.61 < 1>	101	22	0	.70	1.15	1.18	167	36	0
97											
	.0	.96 < 1>	107	47	1	.70	1.15	1.17	71	31	1
	3.0	.83 < 1>	107	41	3	.70	1.14	1.17	80	31	2
99											
	.0	.93 < 1>	72	24	12	.70	1.14	1.17	77	26	13
	3.0	.84 < 1>	72	25	26	.70	1.13	1.19	54	19	19
92											
	.0	.88 < 7>	69	20	24	.70	1.11	1.08	61	18	21
	3.0	.75 < 7>	69	20	27	.70	1.10	1.10	55	16	22
94											
	.0	.39 < 1>	125	11	1	.70	1.16	1.14	319	28	2
	3.0	.46 < 1>	125	14	1	.70	1.12	1.15	270	31	3
96											
	.0	.49 < 8>	99	13	6	.70	1.16	1.06	203	27	13
	3.0	.38 < 7>	99	9	6	.70	1.16	1.06	259	24	15
98											
	.0	.36 < 1>	125	10	0	.70	1.17	1.16	343	26	0
	3.0	.44 < 1>	125	13	1	.70	1.12	1.13	285	30	3
100											
	.0	.95 < 8>	71	20	24	.70	1.11	1.09	62	17	21
	3.0	.85 < 8>	71	20	28	.70	1.11	1.10	57	16	22
101											
	.0	.85 < 1>	20	39	0	.83	1.01	1.03	13	25	0
	3.0	.76 < 1>	20	28	1	.83	1.01	1.03	19	26	1
103											
	.0	.86 < 1>	20	40	1	.83	1.01	1.03	13	25	0
	3.0	.65 < 1>	20	28	1	.83	1.01	1.03	19	26	1

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

INTERACTION CHECK OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM	STATN	RATIO	<LC>	<---DESIGN POINT--->		<DESIGN FACTORS>			<--FAILURE POINT-->			
ID	LOC			P	M33	M22	PHI	D33	D22	PC	MC33	MC22
104	.0	.77	< 1>	20	45	0	.83	1.01	1.03	11	25	0
	3.0	.61	< 1>	20	27	1	.83	1.01	1.03	20	26	1
106	.0	.78	< 1>	20	45	1	.83	1.01	1.03	11	25	0
	3.0	.71	< 1>	20	27	1	.83	1.01	1.03	20	26	1
102	.0	.42	< 6>	11	9	6	.86	1.02	1.01	26	21	14
	3.0	.72	< 1>	9	18	0	.87	1.02	1.01	13	25	0
105	.0	.59	< 1>	9	15	1	.87	1.02	1.01	16	26	1
	3.0	.82	< 1>	9	21	0	.87	1.02	1.01	11	25	0
107	.0	.70	< 1>	4	4	6	.87	1.02	1.02	6	6	9
	3.0	.36	< 1>	4	2	3	.87	1.02	1.02	11	6	9
109	.0	.39	< 1>	4	4	0	.88	1.01	1.01	10	10	1
	3.0	.22	< 1>	4	2	0	.88	1.01	1.01	17	11	2
111	.0	.19	< 8>	5	2	1	.87	1.02	1.01	26	10	5
	3.0	.18	< 7>	5	2	1	.87	1.02	1.01	27	10	6
113	.0	.38	< 1>	4	4	0	.88	1.01	1.01	10	10	1
	3.0	.22	< 1>	4	2	0	.88	1.01	1.01	16	11	1
115	.0	.70	< 1>	4	4	6	.87	1.02	1.02	6	6	9
	3.0	.34	< 1>	4	2	3	.87	1.02	1.02	11	6	8
108	.0	.76	< 7>	4	3	7	.87	1.02	1.01	5	4	9
	3.0	.48	< 7>	4	2	5	.87	1.02	1.01	9	3	10
110	.0	.85	< 1>	6	8	0	.86	1.02	1.02	7	10	0
	3.0	.52	< 1>	6	5	1	.86	1.01	1.02	11	10	1
112	.0	.31	< 8>	5	1	3	.87	1.02	1.01	15	5	10
	3.0	.26	< 8>	5	1	3	.87	1.02	1.01	18	3	11
114	.0	.86	< 1>	6	8	0	.86	1.02	1.01	7	10	0
	3.0	.52	< 1>	6	5	1	.86	1.01	1.02	11	10	1
116	.0	.77	< 8>	4	3	7	.87	1.02	1.01	5	4	9
	3.0	.48	< 8>	4	2	5	.87	1.02	1.01	9	4	10
117	.0	.95	< 1>	3	20	0	.88	1.00	1.01	1	9	0
	3.0	.50	< 7>	5	2	5	.87	1.01	1.02	9	4	10
118	.0	.85	< 1>	3	20	0	.88	1.00	1.01	1	9	0
	3.0	.50	< 8>	5	2	5	.87	1.01	1.02	9	4	10
119	.0	.95	< 1>	3	20	0	.88	1.00	1.01	1	9	0
	3.0	.43	<15>	4	2	4	.87	1.01	1.02	9	4	10

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

INTERACTION CHECK OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	STATN LOC	RATIO	<LC>	<--DESIGN POINT-->			<DESIGN FACTORS>			<--FAILURE POINT-->		
				P	M33	M22	PHI	D33	D22	PC	MC33	MC22
120	.0	.85	< 1>	3	20	0	.88	1.00	1.01	1	9	0
	3.0	.43	<16>	4	2	4	.87	1.01	1.02	9	4	10
320	.0	.68	< 1>	-102	0	150	.90	1.00	1.00	-60	0	89
	4.0	.68	< 1>	-102	0	150	.90	1.00	1.00	-60	0	89
321	.0	.79	< 1>	-85	0	124	.90	1.00	1.00	-61	0	89
	4.0	.79	< 1>	-85	0	124	.90	1.00	1.00	-61	0	89
322	.0	.90	< 1>	-68	0	98	.90	1.00	1.00	-62	0	89
	3.0	.90	< 1>	-68	0	98	.90	1.00	1.00	-62	0	89
323	.0	.83	< 1>	-52	0	74	.90	1.00	1.00	-62	0	89
	3.0	.83	< 1>	-52	0	74	.90	1.00	1.00	-62	0	89
324	.0	.55	< 1>	-35	0	49	.90	1.00	1.00	-63	0	89
	3.0	.55	< 1>	-35	0	49	.90	1.00	1.00	-63	0	89
325	.0	.28	< 1>	-19	0	25	.90	1.00	1.00	-67	0	88
	3.0	.28	< 1>	-19	0	25	.90	1.00	1.00	-67	0	88
326	.0	.67	< 1>	-102	0	149	.90	1.00	1.00	-61	0	89
	4.0	.67	< 1>	-102	0	149	.90	1.00	1.00	-61	0	89
327	.0	.88	< 1>	-85	0	123	.90	1.00	1.00	-61	0	89
	4.0	.88	< 1>	-85	0	123	.90	1.00	1.00	-61	0	89
328	.0	.90	< 1>	-68	0	98	.90	1.00	1.00	-62	0	89
	3.0	.90	< 1>	-68	0	98	.90	1.00	1.00	-62	0	89
329	.0	.83	< 1>	-52	0	74	.90	1.00	1.00	-62	0	89
	3.0	.83	< 1>	-52	0	74	.90	1.00	1.00	-62	0	89
330	.0	.55	< 1>	-35	0	49	.90	1.00	1.00	-63	0	89
	3.0	.55	< 1>	-35	0	49	.90	1.00	1.00	-63	0	89
331	.0	.28	< 1>	-19	0	25	.90	1.00	1.00	-67	0	88
	3.0	.28	< 1>	-19	0	25	.90	1.00	1.00	-67	0	88

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

SHEAR DESIGN OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION T3	SIZE X T2	SECTION SHAPE	STATN LOC	<SHEAR ALONG AV COMB	2-2 AXIS> V22 PU	<SHEAR ALONG AV <LC>	3-3 AXIS> V33 PU
1	.70	X	.70 RR-5-5	.0	25.19 < 1>	68 236	25.19 < 1>	68 236
				8.0	25.19 < 1>	68 236	25.19 < 1>	68 236
5	.70	X	.70 RR-5-5	.0	27.10 < 8>	76 358	27.10 < 8>	76 358
				8.0	27.10 < 8>	76 358	27.10 < 8>	76 358
9	.70	X	.70 RR-5-5	.0	27.10 < 6>	76 354	27.10 < 6>	76 354
				8.0	27.10 < 6>	76 354	27.10 < 6>	76 354
13	.70	X	.70 RR-5-5	.0	27.10 < 7>	76 359	27.10 < 7>	76 359
				8.0	27.10 < 7>	76 359	27.10 < 7>	76 359
17	.70	X	.70 RR-5-5	.0	25.38 < 1>	69 242	25.38 < 1>	69 242
				8.0	25.38 < 1>	69 242	25.38 < 1>	69 242
2	.70	X	.70 RR-5-5	.0	27.08 < 1>	75 336	27.08 < 1>	75 336
				8.0	27.08 < 1>	75 336	27.08 < 1>	75 336
6	.70	X	.70 RR-5-5	.0	26.05 <11>	79 443	26.05 <11>	79 443
				8.0	26.05 <11>	79 443	26.05 <11>	79 443
10	.70	X	.70 RR-5-5	.0	26.00 <17>	79 445	26.00 <17>	79 445
				8.0	26.00 <17>	79 445	26.00 <17>	79 445
14	.70	X	.70 RR-5-5	.0	26.04 <16>	79 443	26.04 <16>	79 443
				8.0	26.04 <16>	79 443	26.04 <16>	79 443
18	.70	X	.70 RR-5-5	.0	27.09 < 1>	75 343	27.09 < 1>	75 343
				8.0	27.09 < 1>	75 343	27.09 < 1>	75 343
3	.70	X	.70 RR-5-5	.0	20.97 < 1>	60 143	20.97 < 1>	60 143
				8.0	20.97 < 1>	60 143	20.97 < 1>	60 143
7	.70	X	.70 RR-5-5	.0	25.75 < 1>	70 260	25.75 < 1>	70 260
				8.0	25.75 < 1>	70 260	25.75 < 1>	70 260
11	.70	X	.70 RR-5-5	.0	25.72 < 1>	70 259	25.72 < 1>	70 259
				8.0	25.72 < 1>	70 259	25.72 < 1>	70 259
15	.70	X	.70 RR-5-5	.0	25.73 < 1>	70 259	25.73 < 1>	70 259
				8.0	25.73 < 1>	70 259	25.73 < 1>	70 259
19	.70	X	.70 RR-5-5	.0	21.00 < 1>	60 143	21.00 < 1>	60 143
				8.0	21.00 < 1>	60 143	21.00 < 1>	60 143
4	.70	X	.70 RR-5-5	.0	14.80 < 7>	49 43	14.80 < 7>	49 43
				8.0	14.80 < 7>	49 43	14.80 < 7>	49 43
8	.70	X	.70 RR-5-5	.0	16.72 < 1>	52 69	16.72 < 1>	52 69
				8.0	16.72 < 1>	52 69	16.72 < 1>	52 69

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

SHEAR DESIGN OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION T3	SIZE X T2	SECTION SHAPE	STATN LOC	<SHEAR ALONG AV COMB	2-2 AXIS> V22	<SHEAR ALONG AV <LC>	3-3 AXIS> V33	<SHEAR ALONG AV <LC>	3-3 AXIS> V33	<SHEAR ALONG AV <LC>	3-3 AXIS> V33	
12	.70	X	.70 RR-5-5		.0 16.62 < 1>	52	68	16.62 < 1>	52	68	16.62 < 1>	52	68
					8.0 16.62 < 1>	52	68	16.62 < 1>	52	68	16.62 < 1>	52	68
16	.70	X	.70 RR-5-5		.0 16.60 < 1>	52	67	16.60 < 1>	52	67	16.60 < 1>	52	67
					8.0 16.60 < 1>	52	67	16.60 < 1>	52	67	16.60 < 1>	52	67
20	.70	X	.70 RR-5-5		.0 14.71 < 8>	49	42	14.71 < 8>	49	42	14.71 < 8>	49	42
					8.0 14.71 < 8>	49	42	14.71 < 8>	49	42	14.71 < 8>	49	42
21	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.97 <11>	60	159	36.97 <11>	60	159	36.97 <11>	60	159
					4.0 36.97 <11>	60	159	36.97 <11>	60	159	36.97 <11>	60	159
25	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.06 <15>	64	259	36.06 <15>	64	259	36.06 <15>	64	259
					4.0 36.06 <15>	64	259	36.06 <15>	64	259	36.06 <15>	64	259
29	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.09 <17>	64	258	36.09 <17>	64	258	36.09 <17>	64	258
					4.0 36.09 <17>	64	258	36.09 <17>	64	258	36.09 <17>	64	258
33	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.06 <12>	64	259	36.06 <12>	64	259	36.06 <12>	64	259
					4.0 36.06 <12>	64	259	36.06 <12>	64	259	36.06 <12>	64	259
37	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.97 <12>	60	161	36.97 <12>	60	161	36.97 <12>	60	161
					4.0 36.97 <12>	60	161	36.97 <12>	60	161	36.97 <12>	60	161
22	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.74 <12>	62	207	36.74 <12>	62	207	36.74 <12>	62	207
					4.0 36.74 <12>	62	207	36.74 <12>	62	207	36.74 <12>	62	207
26	.60	X	.60 RR-7-7		.0 30.91 <11>	66	386	30.91 <11>	66	386	30.91 <11>	66	386
					4.0 30.91 <11>	66	386	30.91 <11>	66	386	30.91 <11>	66	386
30	.60	X	.60 RR-7-7		.0 30.73 <17>	66	388	30.73 <17>	66	388	30.73 <17>	66	388
					4.0 30.73 <17>	66	388	30.73 <17>	66	388	30.73 <17>	66	388
34	.60	X	.60 RR-7-7		.0 30.90 <16>	66	386	30.90 <16>	66	386	30.90 <16>	66	386
					4.0 30.90 <16>	66	386	30.90 <16>	66	386	30.90 <16>	66	386
38	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.72 <15>	62	211	36.72 <15>	62	211	36.72 <15>	62	211
					4.0 36.72 <15>	62	211	36.72 <15>	62	211	36.72 <15>	62	211
23	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.29 < 1>	58	112	36.29 < 1>	58	112	36.29 < 1>	58	112
					4.0 36.29 < 1>	58	112	36.29 < 1>	58	112	36.29 < 1>	58	112
27	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.91 <12>	60	155	36.91 <12>	60	155	36.91 <12>	60	155
					4.0 36.91 <12>	60	155	36.91 <12>	60	155	36.91 <12>	60	155
31	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.89 < 9>	61	178	36.89 < 9>	61	178	36.89 < 9>	61	178
					4.0 36.89 < 9>	61	178	36.89 < 9>	61	178	36.89 < 9>	61	178
35	.60	X	.60 RR-7-7		.0 36.91 <15>	60	155	36.91 <15>	60	155	36.91 <15>	60	155
					4.0 36.91 <15>	60	155	36.91 <15>	60	155	36.91 <15>	60	155

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

SHEAR DESIGN OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION T3	SIZE X T2	SECTION SHAPE	STATN LOC	<SHEAR ALONG AV COMB	2-2 V22	AXIS> PU	<SHEAR ALONG AV <LC>	3-3 V33	AXIS> PU
39	.60	X	.60 RR-7-7	.0	36.29 < 1>	57	112	36.29 < 1>	57	112
				4.0	36.29 < 1>	57	112	36.29 < 1>	57	112
24	.60	X	.60 RR-7-7	.0	34.09 < 7>	52	27	34.09 < 7>	52	27
				4.0	34.09 < 7>	52	27	34.09 < 7>	52	27
28	.60	X	.60 RR-7-7	.0	34.65 < 1>	53	43	34.65 < 1>	53	43
				4.0	34.65 < 1>	53	43	34.65 < 1>	53	43
32	.60	X	.60 RR-7-7	.0	34.60 < 1>	53	42	34.60 < 1>	53	42
				4.0	34.60 < 1>	53	42	34.60 < 1>	53	42
36	.60	X	.60 RR-7-7	.0	34.59 < 1>	53	42	34.59 < 1>	53	42
				4.0	34.59 < 1>	53	42	34.59 < 1>	53	42
40	.60	X	.60 RR-7-7	.0	34.05 < 8>	52	26	34.05 < 8>	52	26
				4.0	34.05 < 8>	52	26	34.05 < 8>	52	26
41	.60	X	.60 RR-7-7	.0	62.78 < 1>	81	163	62.78 < 1>	81	163
				3.0	62.78 < 1>	81	163	62.78 < 1>	81	163
45	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.81 < 6>	85	241	63.81 < 6>	85	241
				3.0	63.81 < 6>	85	241	63.81 < 6>	85	241
49	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.78 < 6>	85	238	63.78 < 6>	85	238
				3.0	63.78 < 6>	85	238	63.78 < 6>	85	238
53	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.82 < 6>	85	241	63.82 < 6>	85	241
				3.0	63.82 < 6>	85	241	63.82 < 6>	85	241
57	.60	X	.60 RR-7-7	.0	62.84 < 1>	81	168	62.84 < 1>	81	168
				3.0	62.84 < 1>	81	168	62.84 < 1>	81	168
42	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.66 < 1>	84	229	63.66 < 1>	84	229
				3.0	63.66 < 1>	84	229	63.66 < 1>	84	229
46	.60	X	.60 RR-7-7	.0	62.78 <11>	87	298	62.78 <11>	87	298
				3.0	62.78 <11>	87	298	62.78 <11>	87	298
50	.60	X	.60 RR-7-7	.0	62.75 <17>	87	300	62.75 <17>	87	300
				3.0	62.75 <17>	87	300	62.75 <17>	87	300
54	.60	X	.60 RR-7-7	.0	62.78 <16>	87	298	62.78 <16>	87	298
				3.0	62.78 <16>	87	298	62.78 <16>	87	298
58	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.78 < 1>	85	238	63.78 < 1>	85	238
				3.0	63.78 < 1>	85	238	63.78 < 1>	85	238
43	.60	X	.60 RR-7-7	.0	59.18 < 1>	73	71	59.18 < 1>	73	71
				3.0	59.18 < 1>	73	71	59.18 < 1>	73	71

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

SHEAR DESIGN OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION T3	SIZE X T2	SECTION SHAPE	STATN LOC	<SHEAR ALONG AV COMB	2-2 V22	AXIS> PU	<SHEAR ALONG AV <LC>	3-3 V33	AXIS> PU
47	.60	X	.60 RR-7-7	.0	61.57 < 1>	78	130	61.57 < 1>	78	130
				3.0	61.57 < 1>	78	130	61.57 < 1>	78	130
51	.60	X	.60 RR-7-7	.0	61.53 < 1>	78	129	61.53 < 1>	78	129
				3.0	61.53 < 1>	78	129	61.53 < 1>	78	129
55	.60	X	.60 RR-7-7	.0	61.52 < 1>	78	129	61.52 < 1>	78	129
				3.0	61.52 < 1>	78	129	61.52 < 1>	78	129
59	.60	X	.60 RR-7-7	.0	59.11 < 1>	73	70	59.11 < 1>	73	70
				3.0	59.11 < 1>	73	70	59.11 < 1>	73	70
44	.60	X	.60 RR-7-7	.0	55.19 < 7>	68	12	55.19 < 7>	68	12
				3.0	55.19 < 7>	68	12	55.19 < 7>	68	12
48	.60	X	.60 RR-7-7	.0	55.77 < 1>	68	21	55.77 < 1>	68	21
				3.0	55.77 < 1>	68	21	55.77 < 1>	68	21
52	.60	X	.60 RR-7-7	.0	55.72 < 1>	68	20	55.72 < 1>	68	20
				3.0	55.72 < 1>	68	20	55.72 < 1>	68	20
56	.60	X	.60 RR-7-7	.0	55.72 < 1>	68	20	55.72 < 1>	68	20
				3.0	55.72 < 1>	68	20	55.72 < 1>	68	20
60	.60	X	.60 RR-7-7	.0	55.16 < 8>	67	12	55.16 < 8>	67	12
				3.0	55.16 < 8>	67	12	55.16 < 8>	67	12
61	.60	X	.60 RR-7-7	.0	61.31 < 1>	78	124	61.31 < 1>	78	124
				3.0	61.31 < 1>	78	124	61.31 < 1>	78	124
64	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.33 < 1>	83	204	63.33 < 1>	83	204
				3.0	63.33 < 1>	83	204	63.33 < 1>	83	204
67	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.27 < 1>	83	200	63.27 < 1>	83	200
				3.0	63.27 < 1>	83	200	63.27 < 1>	83	200
70	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.35 < 1>	83	206	63.35 < 1>	83	206
				3.0	63.35 < 1>	83	206	63.35 < 1>	83	206
73	.60	X	.60 RR-7-7	.0	61.45 < 1>	78	127	61.45 < 1>	78	127
				3.0	61.45 < 1>	78	127	61.45 < 1>	78	127
62	.60	X	.60 RR-7-7	.0	62.82 < 1>	81	166	62.82 < 1>	81	166
				3.0	62.82 < 1>	81	166	62.82 < 1>	81	166
65	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.66 < 7>	85	250	63.66 < 7>	85	250
				3.0	63.66 < 7>	85	250	63.66 < 7>	85	250
68	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.67 < 9>	85	249	63.67 < 9>	85	249
				3.0	63.67 < 9>	85	249	63.67 < 9>	85	249

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

SHEAR DESIGN OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION T3	SIZE X T2	SECTION SHAPE	STATN LOC	<SHEAR ALONG AV	2-2 COMB V22	AXIS> PU	<SHEAR ALONG AV	3-3 <LC> V33	AXIS> PU
71	.60	X	.60 RR-7-7	.0	63.65 < 8>	85	250	63.65 < 8>	85	250
				3.0	63.65 < 8>	85	250	63.65 < 8>	85	250
74	.60	X	.60 RR-7-7	.0	62.94 < 1>	81	175	62.94 < 1>	81	175
				3.0	62.94 < 1>	81	175	62.94 < 1>	81	175
63	.60	X	.60 RR-7-7	.0	56.45 < 1>	69	31	56.45 < 1>	69	31
				3.0	56.45 < 1>	69	31	56.45 < 1>	69	31
66	.60	X	.60 RR-7-7	.0	58.24 < 1>	72	57	58.24 < 1>	72	57
				3.0	58.24 < 1>	72	57	58.24 < 1>	72	57
69	.60	X	.60 RR-7-7	.0	58.13 < 1>	72	56	58.13 < 1>	72	56
				3.0	58.13 < 1>	72	56	58.13 < 1>	72	56
72	.60	X	.60 RR-7-7	.0	58.15 < 1>	72	56	58.15 < 1>	72	56
				3.0	58.15 < 1>	72	56	58.15 < 1>	72	56
75	.60	X	.60 RR-7-7	.0	56.33 < 1>	69	29	56.33 < 1>	69	29
				3.0	56.33 < 1>	69	29	56.33 < 1>	69	29
76	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.06 <16>	20	62	13.06 <16>	20	62
				3.0	13.06 <16>	20	62	13.06 <16>	20	62
79	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.74 <15>	22	95	12.74 <15>	22	95
				3.0	12.74 <15>	22	95	12.74 <15>	22	95
82	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.79 <17>	22	92	12.79 <17>	22	92
				3.0	12.79 <17>	22	92	12.79 <17>	22	92
85	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.74 <12>	22	95	12.74 <12>	22	95
				3.0	12.74 <12>	22	95	12.74 <12>	22	95
88	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.05 <11>	20	64	13.05 <11>	20	64
				3.0	13.05 <11>	20	64	13.05 <11>	20	64
77	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.95 <16>	21	75	12.95 <16>	21	75
				3.0	12.95 <16>	21	75	12.95 <16>	21	75
80	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.21 <15>	23	125	12.21 <15>	23	125
				3.0	12.21 <15>	23	125	12.21 <15>	23	125
83	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.22 <14>	23	124	12.22 <14>	23	124
				3.0	12.22 <14>	23	124	12.22 <14>	23	124
86	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.20 <12>	23	125	12.20 <12>	23	125
				3.0	12.20 <12>	23	125	12.20 <12>	23	125
89	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.92 <11>	21	79	12.92 <11>	21	79
				3.0	12.92 <11>	21	79	12.92 <11>	21	79

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

SHEAR DESIGN OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION T3	SIZE X T2	SECTION SHAPE	STATN LOC	<SHEAR ALONG AV COMB	2-2 V22	AXIS> PU	<SHEAR ALONG AV <LC>	3-3 V33	AXIS> PU
78	.40	X	.40 RR-3-3	.0	11.56 < 7>	18	20	11.56 < 7>	18	20
				3.0	11.56 < 7>	18	20	11.56 < 7>	18	20
81	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.81 < 1>	19	45	12.81 < 1>	19	45
				3.0	12.81 < 1>	19	45	12.81 < 1>	19	45
84	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.14 < 1>	18	31	12.14 < 1>	18	31
				3.0	12.14 < 1>	18	31	12.14 < 1>	18	31
87	.40	X	.40 RR-3-3	.0	12.78 < 7>	19	44	12.78 < 7>	19	44
				3.0	12.78 < 7>	19	44	12.78 < 7>	19	44
90	.40	X	.40 RR-3-3	.0	11.43 < 8>	17	19	11.43 < 8>	17	19
				3.0	11.43 < 8>	17	19	11.43 < 8>	17	19
91	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.01 < 1>	20	49	13.01 < 1>	20	49
				3.0	13.01 < 1>	20	49	13.01 < 1>	20	49
93	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.11 <15>	20	56	13.11 <15>	20	56
				3.0	13.11 <15>	20	56	13.11 <15>	20	56
95	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.14 <17>	20	53	13.14 <17>	20	53
				3.0	13.14 <17>	20	53	13.14 <17>	20	53
97	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.11 <12>	20	56	13.11 <12>	20	56
				3.0	13.11 <12>	20	56	13.11 <12>	20	56
99	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.10 < 1>	20	50	13.10 < 1>	20	50
				3.0	13.10 < 1>	20	50	13.10 < 1>	20	50
92	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.15 < 1>	20	52	13.15 < 1>	20	52
				3.0	13.15 < 1>	20	52	13.15 < 1>	20	52
94	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.07 <15>	20	62	13.07 <15>	20	62
				3.0	13.07 <15>	20	62	13.07 <15>	20	62
96	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.08 <14>	20	60	13.08 <14>	20	60
				3.0	13.08 <14>	20	60	13.08 <14>	20	60
98	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.07 <12>	20	62	13.07 <12>	20	62
				3.0	13.07 <12>	20	62	13.07 <12>	20	62
100	.40	X	.40 RR-3-3	.0	13.13 < 1>	20	54	13.13 < 1>	20	54
				3.0	13.13 < 1>	20	54	13.13 < 1>	20	54
101	.40	X	.40 RR-3-3	.0	11.78 < 7>	18	23	11.78 < 7>	18	23
				3.0	11.78 < 7>	18	23	11.78 < 7>	18	23
103	.40	X	.40 RR-3-3	.0	11.78 < 8>	18	23	11.78 < 8>	18	23
				3.0	11.78 < 8>	18	23	11.78 < 8>	18	23

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

SHEAR DESIGN OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION T3 X T2	SIZE SECTION SHAPE	STATN LOC	<SHEAR ALONG AV COMB	2-2 AXIS> V22 PU	<SHEAR ALONG AV <LC>	3-3 AXIS> V33 PU
104	.40 X	.40 RR-3-3	.0	11.55 <15>	18 20	11.55 <15>	18 20
			3.0	11.55 <15>	18 20	11.55 <15>	18 20
106	.40 X	.40 RR-3-3	.0	11.55 <16>	18 20	11.55 <16>	18 20
			3.0	11.55 <16>	18 20	11.55 <16>	18 20
102	.40 X	.40 RR-3-3	.0	10.73 <15>	17 10	10.73 <15>	17 10
			3.0	10.73 <15>	17 10	10.73 <15>	17 10
105	.40 X	.40 RR-3-3	.0	10.74 < 8>	17 10	10.74 < 8>	17 10
			3.0	10.74 < 8>	17 10	10.74 < 8>	17 10
107	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.30 < 1>	6 3	.30 < 1>	6 3
			3.0	.30 < 1>	6 3	.30 < 1>	6 3
109	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.29 < 8>	6 3	.29 < 8>	6 3
			3.0	.29 < 8>	6 3	.29 < 8>	6 3
111	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.37 < 1>	6 5	.37 < 1>	6 5
			3.0	.37 < 1>	6 5	.37 < 1>	6 5
113	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.29 < 7>	6 3	.29 < 7>	6 3
			3.0	.29 < 7>	6 3	.29 < 7>	6 3
115	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.29 < 1>	6 3	.29 < 1>	6 3
			3.0	.29 < 1>	6 3	.29 < 1>	6 3
108	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.30 < 7>	6 4	.30 < 7>	6 4
			3.0	.30 < 7>	6 4	.30 < 7>	6 4
110	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.38 < 1>	6 5	.38 < 1>	6 5
			3.0	.38 < 1>	6 5	.38 < 1>	6 5
112	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.37 < 1>	6 5	.37 < 1>	6 5
			3.0	.37 < 1>	6 5	.37 < 1>	6 5
114	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.38 < 1>	6 5	.38 < 1>	6 5
			3.0	.38 < 1>	6 5	.38 < 1>	6 5
116	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.30 < 8>	6 4	.30 < 8>	6 4
			3.0	.30 < 8>	6 4	.30 < 8>	6 4
117	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.33 < 7>	6 4	.33 < 7>	6 4
			3.0	.33 < 7>	6 4	.33 < 7>	6 4
118	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.33 < 8>	6 4	.33 < 8>	6 4
			3.0	.33 < 8>	6 4	.33 < 8>	6 4
119	.30 X	.30 RR-2-2	.0	.30 <15>	6 3	.30 <15>	6 3
			3.0	.30 <15>	6 3	.30 <15>	6 3

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

SHEAR DESIGN OF COLUMN-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION T3	SIZE X T2	SECTION SHAPE	STATN LOC	<SHEAR ALONG AV	2-2 COMB V22	AXIS> PU	<SHEAR ALONG AV	3-3 <LC> V33	AXIS> PU
120	.30	X	.30 RR-2-2	.0	.30 <16>	6	3	.30 <16>	6	3
				3.0	.30 <16>	6	3	.30 <16>	6	3
320	.60	X	.60 RR-7-7	.0	45.24 < 1>	42	-91	45.24 < 1>	42	-91
				4.0	45.24 < 1>	42	-91	45.24 < 1>	42	-91
321	.60	X	.60 RR-7-7	.0	43.28 < 1>	43	-76	43.28 < 1>	43	-76
				4.0	43.28 < 1>	43	-76	43.28 < 1>	43	-76
322	.60	X	.60 RR-7-7	.0	60.34 < 1>	59	-61	60.34 < 1>	59	-61
				3.0	60.34 < 1>	59	-61	60.34 < 1>	59	-61
323	.60	X	.60 RR-7-7	.0	58.95 < 1>	61	-46	58.95 < 1>	61	-46
				3.0	58.95 < 1>	61	-46	58.95 < 1>	61	-46
324	.60	X	.60 RR-7-7	.0	57.55 < 1>	63	-32	57.55 < 1>	63	-32
				3.0	57.55 < 1>	63	-32	57.55 < 1>	63	-32
325	.60	X	.60 RR-7-7	.0	56.15 < 1>	65	-17	56.15 < 1>	65	-17
				3.0	56.15 < 1>	65	-17	56.15 < 1>	65	-17
326	.60	X	.60 RR-7-7	.0	45.24 < 1>	42	-91	45.24 < 1>	42	-91
				4.0	45.24 < 1>	42	-91	45.24 < 1>	42	-91
327	.60	X	.60 RR-7-7	.0	43.28 < 1>	43	-76	43.28 < 1>	43	-76
				4.0	43.28 < 1>	43	-76	43.28 < 1>	43	-76
328	.60	X	.60 RR-7-7	.0	60.34 < 1>	59	-61	60.34 < 1>	59	-61
				3.0	60.34 < 1>	59	-61	60.34 < 1>	59	-61
329	.60	X	.60 RR-7-7	.0	58.95 < 1>	61	-46	58.95 < 1>	61	-46
				3.0	58.95 < 1>	61	-46	58.95 < 1>	61	-46
330	.60	X	.60 RR-7-7	.0	57.55 < 1>	63	-32	57.55 < 1>	63	-32
				3.0	57.55 < 1>	63	-32	57.55 < 1>	63	-32
331	.60	X	.60 RR-7-7	.0	56.15 < 1>	65	-17	56.15 < 1>	65	-17
				3.0	56.15 < 1>	65	-17	56.15 < 1>	65	-17

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

FLEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->			
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22	
121	.50	X .30	10.60	.0	12.60 < 7>	6.04 <12>	16.57 < 1>	18	9	11
				1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	12.53 < 1>	5	6	8
				3.3	4.64 <11>	4.64 < 1>	8.48 < 1>	5	4	6
				4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	12.23 < 1>	5	7	8
				6.6	11.73 < 8>	5.65 <11>	16.27 < 1>	17	9	11
125	.50	X .30	11.98	.0	11.98 < 7>	5.76 <12>	16.18 < 1>	18	9	11
				1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	12.14 < 1>	5	6	8
				3.3	4.64 <17>	4.64 < 1>	8.10 < 1>	4	4	5
				4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	12.15 < 1>	4	6	8
				6.6	11.80 < 8>	5.68 <11>	16.19 < 1>	17	9	11
129	.50	X .30	11.94	.0	11.94 < 7>	5.74 <16>	13.85 < 1>	18	9	11
				1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	12.11 < 1>	5	6	8
				3.3	4.64 <13>	4.64 < 1>	8.08 < 1>	4	4	5
				4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	12.12 < 1>	4	6	8
				6.6	11.76 < 8>	5.66 <15>	13.86 < 1>	17	9	11
133	.50	X .30	11.78	.0	11.78 < 7>	5.67 <16>	16.14 < 1>	17	9	11
				1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	12.10 < 1>	5	6	8
				3.3	4.64 <16>	4.64 < 1>	8.37 < 1>	5	4	6
				4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	12.41 < 1>	5	6	8
				6.6	12.27 < 8>	5.89 <15>	16.15 < 1>	18	9	11
122	.60	X .30	17.08	.0	17.08 < 7>	8.16 <12>	19.48 < 1>	30	15	20
				1.6	5.70 < 7>	5.70 < 8>	18.12 < 1>	8	9	15
				3.3	5.70 <11>	5.70 < 1>	11.45 < 1>	8	9	9
				4.9	5.70 < 8>	5.70 < 7>	17.50 < 1>	8	10	14
				6.6	15.71 < 8>	7.53 <11>	18.86 < 1>	28	14	20
126	.60	X .30	16.06	.0	16.06 < 7>	7.69 <12>	18.82 < 1>	29	14	20
				1.6	5.70 < 7>	5.70 < 8>	17.46 < 1>	7	9	14
				3.3	5.70 <17>	5.70 < 1>	10.80 < 1>	7	8	9
				4.9	5.70 < 8>	5.70 < 7>	17.47 < 1>	7	9	14
				6.6	15.99 < 8>	7.66 <11>	18.83 < 1>	29	14	20
130	.60	X .30	16.01	.0	16.01 < 7>	7.67 <16>	18.78 < 1>	29	14	20
				1.6	5.70 < 7>	5.70 < 8>	17.42 < 1>	7	9	14
				3.3	5.70 <13>	5.70 < 1>	10.79 < 1>	7	8	9
				4.9	5.70 < 8>	5.70 < 7>	17.46 < 1>	7	9	14
				6.6	15.97 < 8>	7.65 <15>	18.82 < 1>	29	14	20
134	.60	X .30	15.67	.0	15.67 < 7>	7.51 <16>	18.76 < 1>	28	14	20
				1.6	5.70 < 7>	5.70 < 8>	17.40 < 1>	8	9	14
				3.3	5.70 <16>	5.70 < 1>	11.38 < 1>	8	9	9
				4.9	5.70 < 8>	5.70 < 7>	18.05 < 1>	8	9	15
				6.6	16.88 < 8>	8.07 <15>	19.41 < 1>	30	15	20
123	.60	X .30	14.20	.0	14.20 < 7>	6.84 <12>	16.90 < 1>	26	13	18
				1.6	5.70 < 7>	5.70 < 8>	15.93 < 1>	6	8	13

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

'LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION DEPTH	SIZE X WIDTH	STATN LOC	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->		
				TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
123	.60	X .30	3.3	5.70 <11>	5.70 < 1>	9.65 < 1>	6	8	8
			4.9	5.70 < 8>	5.70 < 7>	15.87 < 1>	6	8	13
			6.6	13.97 < 8>	6.73 <11>	16.84 < 1>	25	13	18
127	.60	X .30	.0	13.80 < 7>	6.65 <12>	16.68 < 1>	25	13	18
			1.6	5.70 < 7>	5.70 < 8>	15.71 < 1>	6	7	13
			3.3	5.70 <17>	5.70 < 1>	9.43 < 1>	6	8	8
			4.9	5.70 < 8>	5.70 < 7>	15.71 < 1>	6	7	13
			6.6	13.82 < 8>	6.66 <11>	16.68 < 1>	25	13	18
131	.60	X .30	.0	13.74 < 7>	6.62 <16>	16.65 < 1>	25	12	18
			1.6	5.70 < 7>	5.70 < 8>	15.68 < 1>	6	7	13
			3.3	5.70 <13>	5.70 < 1>	9.43 < 1>	6	8	8
			4.9	5.70 < 8>	5.70 < 7>	15.71 < 1>	6	7	13
			6.6	13.82 < 8>	6.66 <15>	16.68 < 1>	25	13	18
135	.60	X .30	.0	13.81 < 7>	6.66 <16>	16.77 < 1>	25	13	18
			1.6	5.70 < 7>	5.70 < 8>	15.80 < 1>	6	8	13
			3.3	5.70 <16>	5.70 < 1>	9.61 < 1>	6	8	8
			4.9	5.70 < 8>	5.70 < 7>	15.89 < 1>	6	8	13
			6.6	14.14 < 8>	6.81 <15>	16.85 < 1>	26	13	18
124	.50	X .30	.0	8.78 < 7>	4.64 <12>	12.80 < 1>	13	7	10
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	10.32 < 1>	3	4	7
			3.3	4.64 <11>	4.64 < 1>	6.39 < 1>	3	4	4
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	10.44 < 1>	3	4	7
			6.6	8.90 < 8>	4.64 <11>	12.60 < 1>	13	7	10
128	.50	X .30	.0	8.67 < 7>	4.64 <12>	12.35 < 1>	13	7	10
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	10.30 < 1>	3	4	7
			3.3	4.64 <13>	4.64 < 1>	6.26 < 1>	3	4	4
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	10.29 < 1>	3	4	7
			6.6	8.71 < 8>	4.64 <11>	12.30 < 1>	13	7	10
132	.50	X .30	.0	8.60 < 7>	4.64 <16>	12.38 < 1>	13	6	10
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	10.28 < 1>	3	4	7
			3.3	4.64 <17>	4.64 < 1>	6.26 < 1>	3	4	4
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	10.30 < 1>	3	4	7
			6.6	8.70 < 8>	4.64 <15>	12.33 < 1>	13	7	10
136	.50	X .30	.0	8.70 < 7>	4.64 <16>	12.45 < 1>	13	7	10
			1.6	4.64 <15>	4.64 < 8>	10.35 < 1>	3	4	7
			3.3	4.64 <16>	4.64 < 1>	6.30 < 1>	3	4	4
			4.9	4.64 <16>	4.64 < 7>	10.25 < 1>	3	4	7
			6.6	8.72 < 8>	4.64 <15>	12.36 < 1>	13	7	10
137	.60	X .30	.0	13.26 < 1>	6.40 <15>	14.38 < 1>	24	12	25
			1.6	5.70 <16>	5.70 < 7>	10.11 < 1>	6	4	21
			3.2	5.70 <16>	6.50 < 1>	11.40 < 1>	6	12	12
			4.8	5.70 <15>	5.70 < 8>	13.36 < 1>	6	3	15

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

FLEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION DEPTH	SIZE X WIDTH	STATN LOC	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->			
				TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33 +M33 V22			
137	.60	X .30		6.4	8.84 < 7>	5.70 <16>	14.62 < 1>	16	8	19
149	.60	X .30		.0	14.97 < 1>	7.19 <12>	15.11 < 1>	27	13	25
				1.6	5.70 < 7>	5.70 <12>	14.85 < 1>	7	4	22
				3.2	5.70 <11>	6.48 < 1>	12.12 < 1>	7	12	16
				4.8	5.70 <12>	5.70 < 1>	14.38 < 1>	7	3	16
				6.4	8.32 < 8>	5.70 <11>	18.34 < 1>	16	8	20
140	.70	X .40		.0	22.42 < 1>	10.79 <11>	28.43 < 1>	47	24	47
				1.6	8.86 <12>	8.86 < 7>	21.77 < 1>	12	8	41
				3.2	8.86 <12>	11.41 < 1>	24.09 < 1>	12	25	23
				4.8	8.86 <11>	8.86 < 1>	10.34 < 1>	12	6	30
				6.4	12.38 < 1>	8.86 <12>	17.00 < 1>	27	14	36
143	.70	X .40		.0	23.60 < 1>	11.33 <17>	28.98 < 1>	50	25	48
				1.6	8.86 < 1>	8.86 < 9>	22.32 < 1>	12	7	41
				3.2	8.86 <14>	11.40 < 1>	24.52 < 1>	12	25	24
				4.8	8.86 <17>	8.86 < 1>	10.77 < 1>	12	7	30
				6.4	11.33 < 9>	8.86 <14>	17.43 < 1>	25	12	36
146	.70	X .40		.0	24.08 < 1>	11.55 <16>	29.12 < 1>	51	25	48
				1.6	8.86 < 1>	8.86 < 8>	22.46 < 1>	13	7	41
				3.2	8.86 <15>	11.40 < 1>	24.78 < 1>	13	25	24
				4.8	8.86 <16>	8.86 < 1>	11.03 < 1>	13	7	30
				6.4	11.79 < 8>	8.86 <15>	17.69 < 1>	26	13	37
138	.50	X .30		.0	5.96 < 1>	4.64 <15>	13.36 < 1>	9	5	10
				1.5	4.64 < 8>	4.64 < 7>	10.19 < 1>	2	1	7
				3.0	4.64 <15>	4.64 < 1>	5.70 < 1>	2	4	4
				4.5	4.64 <15>	4.64 < 8>	9.88 < 1>	2	2	7
				6.0	5.10 < 7>	4.64 <16>	13.45 < 1>	8	4	10
150	.50	X .30		.0	7.12 < 1>	4.64 <12>	13.80 < 1>	11	5	10
				1.5	4.64 < 1>	4.64 <12>	10.76 < 1>	3	1	7
				3.0	4.64 <12>	4.64 < 1>	6.26 < 1>	3	4	4
				4.5	4.64 <12>	4.64 < 1>	10.46 < 1>	3	2	7
				6.0	4.73 < 8>	4.64 <11>	13.70 < 1>	7	4	10
141	.50	X .30		.0	10.79 < 1>	5.21 <11>	7.91 < 1>	16	8	16
				1.5	4.64 < 1>	4.64 < 7>	15.62 < 1>	4	2	11
				3.0	4.64 <11>	4.64 < 1>	8.02 < 1>	4	7	5
				4.5	4.64 <11>	4.64 < 1>	15.28 < 1>	4	3	10
				6.0	8.39 < 1>	4.64 <12>	7.58 < 1>	13	6	15
144	.50	X .30		.0	11.29 < 1>	5.44 <17>	18.17 < 1>	17	8	16
				1.5	4.64 < 1>	4.64 <17>	15.87 < 1>	4	2	11
				3.0	4.64 <17>	4.64 < 1>	8.27 < 1>	4	7	6
				4.5	4.64 <17>	4.64 < 1>	15.49 < 1>	4	3	10
				6.0	7.88 < 1>	4.64 <14>	17.79 < 1>	12	6	16

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON, M)

FLEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION SIZE	STATN DEPTH	X WIDTH	LOC	<-----REQUIRED REINFORCING----->	<-DESIGN FORCES->				
					TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
147	.50 X .30			.0	11.50 < 1>	5.54 <16>	18.24 < 1>	17	8	16
				1.5	4.64 < 1>	4.64 <16>	15.94 < 1>	4	2	11
				3.0	4.64 <16>	4.64 < 1>	8.34 < 1>	4	7	6
				4.5	4.64 <16>	4.64 < 1>	15.60 < 1>	4	3	11
				6.0	7.83 < 8>	4.64 <15>	17.90 < 1>	12	6	16
139	.40 X .30			.0	3.59 < 8>	3.59 <15>	11.01 < 1>	3	1	6
				.8	3.59 < 8>	3.59 <15>	9.06 < 1>	1	1	5
				1.6	3.59 <15>	3.59 < 1>	7.11 < 1>	1	1	4
				2.4	3.59 <15>	3.59 < 8>	8.99 < 1>	1	1	5
				3.2	3.59 <15>	3.59 < 8>	10.94 < 1>	2	1	6
151	.40 X .30			.0	3.59 < 1>	3.59 <12>	11.01 < 1>	4	2	6
				.8	3.59 < 1>	3.59 <12>	9.06 < 1>	1	1	5
				1.6	3.59 <12>	3.59 < 1>	7.11 < 1>	1	1	4
				2.4	3.59 <12>	3.59 < 1>	8.98 < 1>	1	1	5
				3.2	3.59 <12>	3.59 < 1>	10.93 < 1>	2	1	6
142	.40 X .30			.0	4.52 < 1>	3.59 <11>	12.58 < 1>	5	3	9
				.8	3.59 < 1>	3.59 <11>	12.79 < 1>	1	1	7
				1.6	3.59 <11>	3.59 < 1>	8.22 < 1>	1	2	4
				2.4	3.59 <11>	3.59 < 1>	13.32 < 1>	1	1	7
				3.2	3.59 < 7>	3.59 < 1>	13.11 < 1>	4	2	10
145	.40 X .30			.0	5.17 < 1>	3.59 <17>	13.25 < 1>	6	3	10
				.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	13.46 < 1>	2	1	7
				1.6	3.59 <17>	3.59 < 1>	8.76 < 1>	2	2	5
				2.4	3.59 <17>	3.59 < 1>	13.86 < 1>	2	2	7
				3.2	3.59 <17>	3.59 < 1>	13.65 < 1>	3	2	10
148	.40 X .30			.0	5.44 < 1>	3.59 <16>	13.43 < 1>	6	3	10
				.8	3.59 < 1>	3.59 <16>	13.64 < 1>	2	1	7
				1.6	3.59 <16>	3.59 < 1>	9.06 < 1>	2	2	5
				2.4	3.59 <16>	3.59 < 1>	14.16 < 1>	2	2	7
				3.2	3.59 <16>	3.59 < 1>	13.95 < 1>	4	2	10
152	.50 X .30			.0	16.96 < 7>	8.01 <12>	18.84 < 1>	24	12	16
				1.6	4.64 < 7>	4.91 < 8>	18.74 < 1>	6	8	13
				3.3	4.64 <11>	4.80 < 1>	12.86 < 1>	6	7	9
				4.9	4.64 < 8>	5.09 < 7>	18.27 < 1>	6	8	12
				6.6	15.48 < 8>	7.35 <11>	18.38 < 1>	22	11	16
156	.50 X .30			.0	15.97 < 7>	7.57 <12>	18.28 < 1>	23	11	16
				1.6	4.64 < 7>	4.68 < 8>	18.17 < 1>	6	7	12
				3.3	4.64 <17>	4.68 < 1>	12.82 < 1>	6	7	9
				4.9	4.64 < 8>	4.74 < 7>	18.23 < 1>	6	7	12
				6.6	15.82 < 8>	7.50 <11>	18.33 < 1>	23	11	16
160	.50 X .30			.0	16.02 < 7>	7.59 <16>	18.32 < 1>	23	11	16
				1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	18.22 < 1>	6	7	12

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

'LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION DEPTH	SIZE X WIDTH	STATN LOC	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->		
				TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
160	.50	X .30	3.3	4.64 <13>	4.68 < 1>	12.80 < 1>	6	7	9
			4.9	4.64 < 8>	4.76 < 7>	18.18 < 1>	6	7	12
			6.6	15.71 < 8>	7.45 <15>	18.29 < 1>	23	11	16
164	.50	X .30	.0	15.62 < 7>	7.41 <16>	18.27 < 1>	22	11	16
			1.6	4.64 < 7>	4.97 < 8>	18.17 < 1>	6	8	12
			3.3	4.64 <16>	4.81 < 1>	13.22 < 1>	6	7	9
			4.9	4.64 < 8>	4.96 < 7>	18.64 < 1>	6	8	13
			6.6	16.61 < 8>	7.85 <15>	18.74 < 1>	24	12	16
153	.70	X .40	.0	27.34 < 7>	13.04 <12>	26.65 < 1>	57	28	45
			1.6	8.86 < 7>	8.86 < 8>	17.55 < 1>	14	16	37
			3.3	8.86 <11>	14.94 < 1>	29.26 < 1>	14	32	28
			4.9	8.86 <12>	8.86 < 7>	17.95 < 1>	14	14	37
			6.6	26.55 < 8>	12.68 <11>	27.05 < 1>	55	28	46
157	.70	X .40	.0	26.71 < 7>	12.75 <12>	26.66 < 1>	56	28	45
			1.6	8.86 < 7>	8.86 < 8>	17.56 < 1>	14	12	37
			3.3	8.86 <16>	13.86 < 1>	29.04 < 1>	14	30	28
			4.9	8.86 < 8>	8.86 < 7>	17.73 < 1>	14	12	37
			6.6	26.98 < 8>	12.87 <11>	26.83 < 1>	56	28	46
161	.70	X .40	.0	27.01 < 7>	12.89 <16>	26.78 < 1>	56	28	45
			1.6	8.86 < 7>	8.86 < 8>	17.68 < 1>	14	12	37
			3.3	8.86 <11>	13.85 < 1>	28.99 < 1>	14	30	28
			4.9	8.86 < 8>	8.86 < 7>	17.60 < 1>	14	12	37
			6.6	26.65 < 8>	12.72 <15>	26.70 < 1>	55	28	45
165	.70	X .40	.0	26.60 < 7>	12.70 <16>	26.97 < 1>	55	28	46
			1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	17.87 < 1>	14	14	37
			3.3	8.86 <16>	14.95 < 1>	28.82 < 1>	14	32	28
			4.9	8.86 <16>	8.86 < 7>	17.50 < 1>	14	16	37
			6.6	27.15 < 8>	12.95 <15>	26.60 < 1>	56	28	45
154	.70	X .40	.0	19.69 < 7>	9.52 <12>	15.29 < 1>	42	21	34
			1.6	8.86 <11>	8.86 < 8>	7.59 < 1>	11	14	27
			3.3	8.86 <11>	10.55 < 1>	21.42 < 1>	11	23	21
			4.9	8.86 < 8>	8.86 < 7>	8.71 < 1>	11	10	28
			6.6	20.61 < 8>	9.95 <11>	16.41 < 1>	44	22	35
158	.70	X .40	.0	19.92 < 7>	9.63 <12>	15.66 < 1>	42	21	35
			1.6	8.86 < 7>	8.86 < 8>	7.96 < 1>	11	10	27
			3.3	8.86 <16>	9.74 < 1>	20.68 < 1>	11	21	20
			4.9	8.86 < 8>	8.86 < 7>	7.97 < 1>	11	10	27
			6.6	20.06 < 8>	9.70 <11>	15.67 < 1>	43	21	35
162	.70	X .40	.0	19.95 < 7>	9.64 <16>	15.63 < 1>	42	21	35
			1.6	8.86 < 7>	8.86 < 8>	7.93 < 1>	11	10	27
			3.3	8.86 <11>	9.74 < 1>	20.64 < 1>	11	21	20
			4.9	8.86 < 8>	8.86 < 7>	7.96 < 1>	11	9	27

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON, M)

FLEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION DEPTH	SIZE X WIDTH	STATN LOC	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->		
				TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
162	.70	X .40		6.6 19.99 < 8>	9.66 <15>	15.66 < 1>	43	21	35
166	.70	X .40	.0	20.46 < 7>	9.88 <16>	16.33 < 1>	43	22	35
			1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	8.63 < 1>	11	10	28
			3.3	8.86 <16>	10.54 < 1>	20.27 < 1>	11	23	20
			4.9	8.86 <16>	8.86 < 7>	7.56 < 1>	11	13	27
			6.6	19.73 < 8>	9.54 <15>	15.26 < 1>	42	21	34
155	.50	X .30	.0	8.75 < 7>	4.64 <12>	12.00 < 1>	13	7	10
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	10.32 < 1>	3	4	7
			3.3	4.64 <11>	4.64 < 1>	6.40 < 1>	3	4	4
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	10.45 < 1>	3	4	7
			6.6	8.91 < 8>	4.64 <11>	12.00 < 1>	13	7	10
159	.50	X .30	.0	8.61 < 7>	4.64 <12>	12.00 < 1>	13	6	10
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	10.29 < 1>	3	4	7
			3.3	4.64 <13>	4.64 < 1>	6.29 < 1>	3	4	4
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	10.34 < 1>	3	4	7
			6.6	8.75 < 8>	4.64 <11>	12.00 < 1>	13	7	10
163	.50	X .30	.0	8.64 < 7>	4.64 <16>	12.00 < 1>	13	6	10
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	10.29 < 1>	3	4	7
			3.3	4.64 <17>	4.64 < 1>	6.24 < 1>	3	4	4
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	10.26 < 1>	3	4	7
			6.6	8.66 < 8>	4.64 <15>	12.00 < 1>	13	7	10
167	.50	X .30	.0	8.74 < 7>	4.64 <16>	12.00 < 1>	13	7	10
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	10.37 < 1>	3	4	7
			3.3	4.64 <16>	4.64 < 1>	6.32 < 1>	3	4	4
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	10.26 < 1>	3	4	7
			6.6	8.74 < 8>	4.64 <15>	12.00 < 1>	13	7	10
168	.60	X .30	.0	17.92 < 1>	8.54 <15>	23.42 < 1>	32	16	32
			1.6	5.70 <16>	5.70 < 7>	18.05 < 1>	8	6	28
			3.2	5.70 <16>	8.72 < 1>	18.46 < 1>	8	16	15
			4.8	5.70 <15>	5.70 < 8>	8.53 < 1>	8	4	20
			6.4	11.07 < 7>	5.70 <16>	13.90 < 1>	20	10	24
180	.60	X .30	.0	20.36 < 1>	9.62 <12>	24.40 < 1>	36	18	33
			1.6	5.70 < 7>	5.70 <12>	19.02 < 1>	9	5	28
			3.2	5.70 <11>	8.68 < 1>	19.40 < 1>	9	16	16
			4.8	5.70 <12>	5.70 < 1>	9.46 < 1>	9	4	20
			6.4	10.37 < 8>	5.70 <11>	14.83 < 1>	19	10	25
171	.70	X .40	.0	30.58 < 1>	14.49 <11>	42.85 < 1>	63	31	61
			1.6	8.86 <12>	8.86 < 7>	34.85 < 1>	16	11	53
			3.2	8.86 <12>	15.91 < 1>	30.99 < 1>	16	34	30
			4.8	8.86 <11>	8.86 < 1>	18.58 < 1>	16	9	38
			6.4	15.75 < 1>	8.86 <12>	26.57 < 1>	34	17	45

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

'LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION DEPTH	SIZE X WIDTH	STATN LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
174	.70	X .40	.0	32.08 < 1>	15.15 <17>	43.53 < 1>	65	33	62
			1.6	8.86 < 1>	8.86 < 9>	35.53 < 1>	16	10	54
			3.2	8.86 <14>	15.88 < 1>	31.48 < 1>	16	34	30
			4.8	8.86 <17>	8.86 < 1>	19.06 < 1>	16	10	38
			6.4	14.48 < 1>	8.86 <14>	27.06 < 1>	31	16	46
177	.70	X .40	.0	32.67 < 1>	15.41 <16>	43.66 < 1>	67	33	62
			1.6	8.86 < 1>	8.86 < 8>	35.66 < 1>	17	10	54
			3.2	8.86 <15>	15.86 < 1>	31.79 < 1>	17	34	31
			4.8	8.86 <16>	8.86 < 1>	19.38 < 1>	17	10	38
			6.4	14.81 < 8>	8.86 <15>	27.37 < 1>	32	16	46
169	.50	X .30	.0	6.52 < 1>	4.64 <15>	1.81 < 1>	10	5	12
			1.5	4.64 < 8>	4.64 < 7>	11.47 < 1>	2	2	8
			3.0	4.64 <15>	4.64 < 1>	5.82 < 1>	2	5	4
			4.5	4.64 <15>	4.64 < 8>	11.46 < 1>	2	2	8
			6.0	6.10 < 7>	4.64 <16>	1.80 < 1>	9	5	12
181	.50	X .30	.0	8.03 < 1>	4.64 <12>	2.52 < 1>	12	6	12
			1.5	4.64 < 1>	4.64 <12>	12.18 < 1>	3	2	8
			3.0	4.64 <12>	4.64 < 1>	6.57 < 1>	3	5	4
			4.5	4.64 <12>	4.64 < 1>	12.21 < 1>	3	3	8
			6.0	5.63 < 8>	4.64 <11>	2.55 < 1>	9	4	12
172	.60	X .30	.0	8.53 < 1>	5.70 <11>	5.15 < 1>	16	8	17
			1.5	5.70 < 1>	5.70 <11>	13.80 < 1>	4	2	11
			3.0	5.70 <11>	5.70 < 1>	7.66 < 1>	4	7	6
			4.5	5.70 <11>	5.70 < 1>	14.31 < 1>	4	2	12
			6.0	6.90 < 7>	5.70 <12>	5.66 < 1>	13	6	17
175	.60	X .30	.0	9.28 < 1>	5.70 <17>	5.55 < 1>	17	9	17
			1.5	5.70 < 1>	5.70 <17>	14.21 < 1>	4	2	12
			3.0	5.70 <17>	5.70 < 1>	7.98 < 1>	4	7	7
			4.5	5.70 <17>	5.70 < 1>	14.64 < 1>	4	3	12
			6.0	6.25 < 9>	5.70 < 1>	5.99 < 1>	12	6	18
178	.60	X .30	.0	9.58 < 1>	5.70 <16>	5.66 < 1>	18	9	17
			1.5	5.70 < 1>	5.70 <16>	14.31 < 1>	4	2	12
			3.0	5.70 <16>	5.70 < 1>	8.17 < 1>	4	7	7
			4.5	5.70 <16>	5.70 < 1>	14.82 < 1>	4	3	12
			6.0	6.54 < 8>	5.70 < 1>	6.17 < 1>	12	6	18
170	.40	X .30	.0	3.59 < 8>	3.59 <15>	10.51 < 1>	3	1	5
			.8	3.59 < 8>	3.59 <15>	8.56 < 1>	1	1	4
			1.6	3.59 <15>	3.59 < 1>	7.53 < 1>	1	1	4
			2.4	3.59 <15>	3.59 < 8>	9.49 < 1>	1	1	5
			3.2	3.59 < 7>	3.59 < 8>	11.44 < 1>	3	2	6
182	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.59 <12>	10.52 < 1>	4	2	5
			.8	3.59 < 1>	3.59 <12>	8.57 < 1>	1	1	4

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

FLEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION DEPTH	SIZE X WIDTH	STATN LOC	REQUIRED TOP <LC>	REINFORCING BOT <LC>	DESIGN SHR <LC>	FORCES-> -M33	+M33	V22
182	.40	X .30	1.6	3.59 <12>	3.59 < 1>	7.52 < 1>	1	1	4
			2.4	3.59 <12>	3.59 < 1>	9.48 < 1>	1	2	5
			3.2	3.59 <12>	3.59 < 1>	11.43 < 1>	3	1	6
173	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.59 <11>	11.41 < 1>	3	1	6
			.8	3.59 < 1>	3.59 <11>	8.46 < 1>	1	1	4
			1.6	3.59 <11>	3.59 < 1>	8.64 < 1>	1	1	4
			2.4	3.59 <11>	3.59 < 1>	11.59 < 1>	1	0	6
			3.2	3.59 <11>	3.59 < 1>	.00 < 1>	3	2	8
176	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.59 <17>	11.51 < 1>	3	2	6
			.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	8.56 < 1>	1	1	4
			1.6	3.59 <17>	3.59 < 1>	8.54 < 1>	1	1	4
			2.4	3.59 <17>	3.59 < 1>	11.49 < 1>	1	1	6
			3.2	3.59 <17>	3.59 < 1>	.00 < 1>	3	1	8
179	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.59 <16>	11.42 < 1>	4	2	6
			.8	3.59 < 1>	3.59 <16>	8.46 < 1>	1	1	4
			1.6	3.59 <16>	3.59 < 1>	8.63 < 1>	1	1	4
			2.4	3.59 <16>	3.59 < 1>	11.58 < 1>	1	1	6
			3.2	3.59 <16>	3.59 < 1>	11.80 < 1>	3	2	8
183	.50	X .30	.0	15.14 < 7>	7.20 <12>	17.89 < 1>	22	11	16
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	17.79 < 1>	5	6	12
			3.3	4.64 <11>	4.76 < 1>	11.56 < 1>	5	7	8
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	16.97 < 1>	5	7	11
			6.6	13.29 < 8>	6.36 <11>	17.07 < 1>	19	10	15
187	.50	X .30	.0	14.09 < 7>	6.72 <12>	17.17 < 1>	20	10	15
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	17.07 < 1>	5	6	11
			3.3	4.64 <11>	4.70 < 1>	11.78 < 1>	5	7	8
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	17.19 < 1>	5	6	12
			6.6	14.07 < 8>	6.72 <11>	17.30 < 1>	20	10	15
191	.50	X .30	.0	14.27 < 7>	6.80 <16>	7.32 < 1>	21	10	15
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	17.21 < 1>	5	6	12
			3.3	4.64 <16>	4.70 < 1>	11.80 < 1>	5	7	8
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	17.10 < 1>	5	6	12
			6.6	13.87 < 8>	6.63 <15>	7.21 < 1>	20	10	15
195	.50	X .30	.0	13.47 < 7>	6.44 <16>	7.01 < 1>	20	10	15
			1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	16.91 < 1>	5	7	11
			3.3	4.64 <16>	4.76 < 1>	12.30 < 1>	5	7	8
			4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	17.72 < 1>	5	6	12
			6.6	14.88 < 8>	7.08 <15>	7.82 < 1>	21	11	16
184	.70	X .40	.0	24.33 < 7>	11.67 <12>	25.24 < 1>	51	26	44
			1.6	8.86 < 7>	8.86 < 8>	16.14 < 1>	13	9	35
			3.3	8.86 <11>	14.57 < 1>	26.14 < 1>	13	32	25
			4.9	8.86 <12>	8.86 < 7>	14.83 < 1>	13	11	34

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

FLEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->		
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
184	.70	X .40		6.6	21.35 < 8> 10.30 <11> 23.93 < 1>		45	23	43
188	.70	X .40	.0	22.73 < 7> 10.93 <12> 24.28 < 1>			48	24	43
			1.6	8.86 <11> 8.86 < 8> 15.18 < 1>			12	9	34
			3.3	8.86 <11> 13.96 < 1> 27.01 < 1>			12	30	26
			4.9	8.86 <12> 8.86 < 7> 15.70 < 1>			12	8	35
			6.6	23.50 < 8> 11.29 <11> 24.80 < 1>			49	25	44
192	.70	X .40	.0	23.51 < 7> 11.29 <16> 24.74 < 1>			49	25	44
			1.6	8.86 < 7> 8.86 < 8> 15.64 < 1>			12	8	35
			3.3	8.86 <16> 13.96 < 1> 26.95 < 1>			12	30	26
			4.9	8.86 <16> 8.86 < 7> 15.23 < 1>			12	9	34
			6.6	22.70 < 8> 10.92 <15> 24.33 < 1>			48	24	43
196	.70	X .40	.0	21.42 < 7> 10.33 <16> 23.88 < 1>			45	23	43
			1.6	8.86 <15> 8.86 < 8> 14.78 < 1>			13	11	34
			3.3	8.86 <16> 14.58 < 1> 27.41 < 1>			13	32	26
			4.9	8.86 <16> 8.86 < 7> 16.10 < 1>			13	9	35
			6.6	24.18 < 8> 11.60 <15> 25.20 < 1>			51	25	44
185	.70	X .40	.0	16.82 < 7> 8.86 <12> 13.86 < 1>			36	18	33
			1.6	8.86 <11> 8.86 < 8> 6.17 < 1>			9	9	26
			3.3	8.86 <11> 10.32 < 1> 19.35 < 1>			9	23	19
			4.9	8.86 <12> 8.86 < 7> 6.64 < 1>			9	7	26
			6.6	17.20 < 8> 8.86 <11> 14.34 < 1>			37	18	33
189	.70	X .40	.0	16.80 < 7> 8.86 <12> 14.01 < 1>			36	18	33
			1.6	8.86 <11> 8.86 < 8> 6.32 < 1>			9	7	26
			3.3	8.86 <13> 9.84 < 1> 19.36 < 1>			9	22	19
			4.9	8.86 < 8> 8.86 < 7> 6.64 < 1>			9	7	26
			6.6	17.38 < 8> 8.86 <11> 14.34 < 1>			37	19	34
193	.70	X .40	.0	17.25 < 7> 8.86 <16> 14.27 < 1>			37	19	33
			1.6	8.86 <15> 8.86 < 8> 6.57 < 1>			9	7	26
			3.3	8.86 <17> 9.84 < 1> 19.28 < 1>			9	22	19
			4.9	8.86 <16> 8.86 < 7> 6.28 < 1>			9	7	26
			6.6	16.86 < 8> 8.86 <15> 13.98 < 1>			36	18	33
197	.70	X .40	.0	16.99 < 7> 8.86 <16> 14.23 < 1>			36	18	33
			1.6	8.86 <15> 8.86 < 8> 6.53 < 1>			9	7	26
			3.3	8.86 <16> 10.31 < 1> 18.81 < 1>			9	23	18
			4.9	8.86 <16> 8.86 < 7> 6.09 < 1>			9	9	26
			6.6	16.77 < 8> 8.86 <15> 13.79 < 1>			36	18	33
186	.50	X .30	.0	6.72 < 7> 4.64 <12> 12.00 < 1>			10	5	9
			1.6	4.64 <11> 4.64 < 8> 9.51 < 1>			3	4	6
			3.3	4.64 <11> 4.64 < 1> 5.96 < 1>			3	4	4
			4.9	4.64 < 8> 4.64 < 7> 10.00 < 1>			3	3	7
			6.6	7.47 < 8> 4.64 <11> 12.00 < 1>			11	6	9

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

FLEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM ID	SECTION SIZE	STATN DEPTH	X WIDTH	LOC	<-----REINFORCING----->	<-DESIGN FORCES->				
					TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
190	.50 X .30			.0	6.98 < 7>	4.64 <12>	12.00 < 1>	11	5	9
				1.6	4.64 <11>	4.64 < 8>	9.57 < 1>	3	3	6
				3.3	4.64 <13>	4.64 < 1>	5.58 < 1>	3	4	4
				4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	9.62 < 1>	3	3	6
				6.6	7.11 < 8>	4.64 <11>	12.00 < 1>	11	5	9
194	.50 X .30			.0	7.05 < 7>	4.64 <16>	12.00 < 1>	11	5	9
				1.6	4.64 <15>	4.64 < 8>	9.59 < 1>	3	3	6
				3.3	4.64 <17>	4.64 < 1>	5.54 < 1>	3	4	4
				4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	9.55 < 1>	3	3	6
				6.6	7.02 < 8>	4.64 <15>	12.00 < 1>	11	5	9
198	.50 X .30			.0	7.38 < 7>	4.64 <16>	12.00 < 1>	11	6	9
				1.6	4.64 <15>	4.64 < 8>	9.96 < 1>	3	3	7
				3.3	4.64 <16>	4.64 < 1>	5.91 < 1>	3	4	4
				4.9	4.64 <16>	4.64 < 7>	9.48 < 1>	3	4	6
				6.6	6.75 < 8>	4.64 <15>	12.00 < 1>	10	5	9
199	.60 X .30			.0	18.57 < 1>	8.83 <15>	23.91 < 1>	33	16	32
				1.6	5.70 <16>	5.70 < 7>	18.54 < 1>	8	5	28
				3.2	5.70 <16>	8.54 < 1>	18.48 < 1>	8	16	15
				4.8	5.70 <15>	5.70 < 8>	8.54 < 1>	8	4	20
				6.4	10.65 < 7>	5.70 <16>	13.92 < 1>	20	10	24
211	.60 X .30			.0	20.97 < 1>	9.89 <12>	24.88 < 1>	37	18	33
				1.6	5.70 < 7>	5.70 <12>	19.51 < 1>	9	5	29
				3.2	5.70 <11>	8.54 < 1>	19.38 < 1>	9	16	16
				4.8	5.70 <12>	5.70 < 1>	9.44 < 1>	9	5	20
				6.4	9.93 < 8>	5.70 <11>	14.81 < 1>	18	9	25
202	.70 X .40			.0	32.48 < 1>	15.33 <11>	44.25 < 1>	66	33	62
				1.6	8.86 <12>	8.86 < 7>	36.25 < 1>	17	9	55
				3.2	8.86 <12>	15.33 < 1>	31.06 < 1>	17	33	30
				4.8	8.86 <11>	8.86 < 1>	18.65 < 1>	17	9	38
				6.4	15.21 < 1>	8.86 <12>	26.64 < 1>	33	16	45
205	.70 X .40			.0	33.96 < 1>	15.98 <17>	44.93 < 1>	69	34	63
				1.6	8.86 < 1>	8.86 < 9>	36.94 < 1>	17	9	55
				3.2	8.86 <14>	15.33 < 1>	31.50 < 1>	17	33	30
				4.8	8.86 <17>	8.86 < 1>	19.08 < 1>	17	10	38
				6.4	13.93 < 1>	8.86 <14>	27.08 < 1>	30	15	46
208	.70 X .40			.0	34.44 < 1>	16.19 <16>	44.99 < 1>	70	35	63
				1.6	8.86 < 1>	8.86 < 8>	37.00 < 1>	17	9	55
				3.2	8.86 <15>	15.33 < 1>	31.80 < 1>	17	33	31
				4.8	8.86 <16>	8.86 < 1>	19.38 < 1>	17	10	38
				6.4	14.13 < 8>	8.86 <15>	27.38 < 1>	31	15	46
200	.50 X .30			.0	5.74 < 1>	4.64 <15>	1.42 < 1>	9	4	11
				1.5	4.64 <16>	4.64 < 7>	11.08 < 1>	3	2	7

PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->		
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
200	.50	X .30	3.0	4.64 <15>	4.64 < 1>	6.32 < 1>	3	4	4
			4.5	4.64 <15>	4.64 < 8>	.00 < 1>	3	1	8
			6.0	6.64 < 7>	4.64 <16>	2.31 < 1>	10	5	12
212	.50	X .30	.0	7.27 < 1>	4.64 <12>	1.70 < 1>	11	6	11
			1.5	4.64 < 1>	4.64 <12>	11.36 < 1>	3	2	8
			3.0	4.64 <12>	4.64 < 1>	6.66 < 1>	3	5	4
			4.5	4.64 <12>	4.64 < 1>	12.31 < 1>	3	2	8
			6.0	6.15 < 8>	4.64 <11>	2.65 < 1>	9	5	12
203	.60	X .30	.0	6.69 < 1>	5.70 <11>	4.02 < 1>	13	6	16
			1.5	5.70 < 1>	5.70 < 7>	12.67 < 1>	4	3	10
			3.0	5.70 <11>	5.70 < 1>	8.69 < 1>	4	7	7
			4.5	5.70 <11>	5.70 < 1>	.04 < 1>	4	2	13
			6.0	8.44 < 1>	5.70 <12>	6.70 < 1>	16	8	18
206	.60	X .30	.0	7.46 < 1>	5.70 <17>	3.72 < 1>	14	7	16
			1.5	5.70 < 1>	5.70 <17>	12.37 < 1>	4	3	10
			3.0	5.70 <17>	5.70 < 1>	8.30 < 1>	4	7	7
			4.5	5.70 <17>	5.70 < 1>	.00 < 1>	4	2	12
			6.0	7.73 < 9>	5.70 <14>	6.30 < 1>	14	7	18
209	.60	X .30	.0	7.74 < 1>	5.70 <16>	3.75 < 1>	14	7	16
			1.5	5.70 < 1>	5.70 <16>	12.40 < 1>	4	3	10
			3.0	5.70 <16>	5.70 < 1>	8.43 < 1>	4	7	7
			4.5	5.70 <16>	5.70 < 1>	.00 < 1>	4	2	12
			6.0	7.89 < 8>	5.70 <15>	6.43 < 1>	15	7	18
201	.40	X .30	.0	3.59 < 8>	3.59 <15>	10.04 < 1>	2	1	5
			.8	3.59 < 8>	3.59 < 7>	8.09 < 1>	1	1	4
			1.6	3.59 <16>	3.59 < 1>	8.00 < 1>	1	1	4
			2.4	3.59 <15>	3.59 < 8>	9.95 < 1>	1	1	5
			3.2	3.59 < 7>	3.59 < 8>	11.90 < 1>	3	2	6
213	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.59 <12>	10.06 < 1>	3	2	5
			.8	3.59 < 1>	3.59 <12>	8.11 < 1>	1	1	4
			1.6	3.59 <11>	3.59 < 1>	7.99 < 1>	1	1	4
			2.4	3.59 <12>	3.59 < 1>	9.94 < 1>	1	1	5
			3.2	3.59 <12>	3.59 < 1>	11.89 < 1>	3	1	6
204	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.59 <15>	10.65 < 1>	1	1	6
			.8	3.59 < 1>	3.59 <15>	7.70 < 1>	1	1	4
			1.6	3.59 <11>	3.59 < 1>	9.40 < 1>	1	1	5
			2.4	3.59 <11>	3.59 < 1>	12.35 < 1>	1	0	6
			3.2	3.59 < 7>	3.59 < 1>	.00 < 1>	4	2	8
207	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.59 <17>	10.76 < 1>	2	1	6
			.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	7.81 < 1>	1	1	4
			1.6	3.59 <14>	3.59 < 1>	9.28 < 1>	1	1	5
			2.4	3.59 <17>	3.59 < 1>	12.24 < 1>	1	0	6

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

'LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->			
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22	
207	.40	X .30		3.2	3.59 <17>	3.59 < 1>	.00 < 1>	3	2	8
210	.40	X .30		.0	3.59 < 1>	3.59 <12>	10.65 < 1>	3	1	6
				.8	3.59 < 1>	3.59 <12>	7.70 < 1>	1	1	4
				1.6	3.59 <16>	3.59 < 1>	9.39 < 1>	1	1	5
				2.4	3.59 <16>	3.59 < 1>	12.35 < 1>	1	0	6
				3.2	3.59 <12>	3.59 < 1>	14.00 < 1>	4	2	8
214	.50	X .30		.0	13.32 < 7>	6.38 <12>	6.76 < 1>	19	10	15
				1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	16.66 < 1>	5	5	11
				3.3	4.64 <11>	4.88 < 1>	10.61 < 1>	5	8	7
				4.9	4.64 <12>	4.64 < 7>	16.03 < 1>	5	6	11
				6.6	11.71 < 8>	5.63 <11>	6.13 < 1>	17	9	14
				.0	12.39 < 7>	5.95 <12>	6.17 < 1>	18	9	14
217	.50	X .30		1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	16.06 < 1>	5	5	11
				3.3	4.64 <17>	4.69 < 1>	10.74 < 1>	5	7	7
				4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	16.15 < 1>	5	5	11
				6.6	12.37 < 8>	5.94 <11>	6.26 < 1>	18	9	15
				.0	12.56 < 7>	6.03 <16>	6.29 < 1>	18	9	15
220	.50	X .30		1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	16.19 < 1>	5	5	11
				3.3	4.64 <13>	4.69 < 1>	10.77 < 1>	5	7	7
				4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	16.09 < 1>	5	5	11
				6.6	12.20 < 8>	5.86 <15>	6.19 < 1>	18	9	14
				.0	11.88 < 7>	5.72 <16>	6.09 < 1>	17	9	14
223	.50	X .30		1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	15.98 < 1>	5	6	11
				3.3	4.64 <16>	4.89 < 1>	11.17 < 1>	5	8	8
				4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	16.58 < 1>	5	5	11
				6.6	13.08 < 8>	6.26 <15>	6.68 < 1>	19	10	15
				.0	19.31 < 7>	9.35 <12>	21.93 < 1>	41	21	41
215	.70	X .40		1.6	8.86 <11>	8.86 < 8>	12.83 < 1>	10	9	32
				3.3	8.86 <11>	15.33 < 1>	24.25 < 1>	10	33	23
				4.9	8.86 <12>	8.86 < 7>	12.93 < 1>	10	8	32
				6.6	18.82 < 8>	9.12 <11>	22.04 < 1>	40	20	41
				.0	19.87 < 7>	9.61 <12>	22.51 < 1>	42	21	41
218	.70	X .40		1.6	8.86 <11>	8.86 < 8>	13.41 < 1>	11	6	33
				3.3	8.86 <11>	13.94 < 1>	25.12 < 1>	11	30	24
				4.9	8.86 <12>	8.86 < 7>	13.81 < 1>	11	6	33
				6.6	20.52 < 8>	9.91 <11>	22.91 < 1>	44	22	42
				.0	20.53 < 7>	9.92 <16>	22.88 < 1>	44	22	42
221	.70	X .40		1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	13.78 < 1>	11	6	33
				3.3	8.86 <16>	13.93 < 1>	25.09 < 1>	11	30	24
				4.9	8.86 <16>	8.86 < 7>	13.45 < 1>	11	6	33
				6.6	19.86 < 8>	9.61 <15>	22.55 < 1>	42	21	41

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

FLEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->				<-DESIGN FORCES->		
ID	DEPTH	X	WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
224	.70	X	.40	.0	18.92 < 7>	9.16 <16>	22.02 < 1>	40	20	41
				1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	12.92 < 1>	10	8	32
				3.3	8.86 <16>	15.34 < 1>	24.06 < 1>	10	33	23
				4.9	8.86 <16>	8.86 < 7>	12.75 < 1>	10	9	32
				6.6	19.15 < 8>	9.27 <15>	21.85 < 1>	41	20	41
216	.60	X	.30	.0	12.20 < 7>	5.91 <12>	13.85 < 1>	22	11	24
				1.6	5.70 <11>	5.70 < 8>	7.59 < 1>	7	6	19
				3.3	5.70 <11>	10.52 < 1>	18.28 < 1>	7	19	15
				4.9	5.70 <12>	5.70 < 7>	9.22 < 1>	7	3	20
				6.6	14.51 < 1>	6.98 <11>	15.47 < 1>	26	13	25
219	.60	X	.30	.0	13.71 < 7>	6.61 <12>	14.71 < 1>	25	12	25
				1.6	5.70 <11>	5.70 < 8>	8.45 < 1>	6	3	20
				3.3	5.70 <13>	9.78 < 1>	17.64 < 1>	6	18	15
				4.9	5.70 <12>	5.70 < 7>	8.58 < 1>	6	3	20
				6.6	14.00 < 1>	6.74 <11>	14.84 < 1>	25	13	25
222	.60	X	.30	.0	13.88 < 7>	6.69 <16>	14.79 < 1>	25	13	25
				1.6	5.70 <15>	5.70 < 8>	8.53 < 1>	6	3	20
				3.3	5.70 <17>	9.78 < 1>	17.59 < 1>	6	18	15
				4.9	5.70 <16>	5.70 < 7>	8.43 < 1>	6	3	20
				6.6	13.75 < 1>	6.63 <15>	14.68 < 1>	25	12	25
225	.60	X	.30	.0	14.36 < 1>	6.91 <16>	15.38 < 1>	26	13	25
				1.6	5.70 <15>	5.70 < 8>	9.13 < 1>	6	3	20
				3.3	5.70 <16>	10.51 < 1>	16.58 < 1>	6	19	14
				4.9	5.70 <16>	5.70 < 7>	7.53 < 1>	6	5	19
				6.6	12.11 < 8>	5.87 <15>	13.78 < 1>	22	11	24
226	.60	X	.30	.0	17.42 < 1>	8.31 <15>	23.10 < 1>	31	16	32
				1.6	5.70 <16>	5.70 < 7>	17.72 < 1>	8	6	27
				3.2	5.70 <16>	8.90 < 1>	18.38 < 1>	8	17	15
				4.8	5.70 <15>	5.70 < 8>	8.44 < 1>	8	4	20
				6.4	10.89 < 1>	5.70 <16>	13.81 < 1>	20	10	24
234	.60	X	.30	.0	20.06 < 1>	9.49 <12>	24.19 < 1>	35	18	33
				1.6	5.70 < 1>	5.70 <12>	18.82 < 1>	9	5	28
				3.2	5.70 <11>	8.74 < 1>	19.37 < 1>	9	16	16
				4.8	5.70 <12>	5.70 < 1>	9.43 < 1>	9	4	20
				6.4	9.82 < 8>	5.70 <11>	14.81 < 1>	18	9	25
228	.70	X	.40	.0	29.54 < 1>	14.03 <15>	42.34 < 1>	61	30	60
				1.6	8.86 <16>	8.86 < 1>	34.34 < 1>	15	12	53
				3.2	8.86 <12>	16.76 < 1>	30.70 < 1>	15	36	30
				4.8	8.86 <15>	8.86 < 1>	18.28 < 1>	15	10	37
				6.4	15.01 < 1>	8.86 <16>	26.28 < 1>	32	16	45
230	.70	X	.40	.0	31.13 < 1>	14.73 <17>	43.11 < 1>	64	32	61
				1.6	8.86 < 1>	8.86 < 9>	35.12 < 1>	16	12	54

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

FLEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->				<-DESIGN FORCES->		
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22	
230	.70	X .40	3.2	8.86 <14> 16.62 < 1> 31.16 < 1>			16	36	30	
			4.8	8.86 <17> 8.86 < 1> 18.75 < 1>			16	11	38	
			6.4	13.86 < 1> 8.86 <14> 26.74 < 1>			30	15	45	
232	.70	X .40	.0	31.72 < 1> 14.99 <12> 43.19 < 1>			65	32	61	
			1.6	8.86 < 1> 8.86 < 8> 35.20 < 1>			16	12	54	
			3.2	8.86 <15> 16.55 < 1> 31.54 < 1>			16	36	30	
			4.8	8.86 <12> 8.86 < 1> 19.12 < 1>			16	12	38	
			6.4	13.66 < 8> 8.86 <11> 27.12 < 1>			30	15	46	
227	.70	X .40	.0	8.86 < 8> 8.86 <15> 18.16 < 1>			11	5	17	
			1.5	8.86 <16> 8.86 < 7> 13.56 < 1>			3	4	13	
			3.0	8.86 <16> 8.86 < 1> 9.68 < 1>			3	6	9	
			4.5	8.86 <15> 8.86 < 8> 14.28 < 1>			3	3	14	
			6.0	8.86 < 7> 8.86 <16> .00 < 1>			12	6	18	
235	.70	X .40	.0	8.86 < 1> 8.86 <12> 18.10 < 1>			15	8	17	
			1.5	8.86 < 1> 8.86 <12> 13.50 < 1>			4	3	13	
			3.0	8.86 <11> 8.86 < 1> 9.73 < 1>			4	6	9	
			4.5	8.86 <12> 8.86 < 1> 14.33 < 1>			4	4	14	
			6.0	8.86 <12> 8.86 < 7> .00 < 1>			11	5	18	
229	.80	X .50	.0	12.83 < 1> 12.83 <11> 24.17 < 1>			16	8	27	
			1.5	12.83 < 1> 12.83 <11> 18.29 < 1>			4	4	20	
			3.0	12.83 <15> 12.83 < 1> 14.59 < 1>			4	9	16	
			4.5	12.83 <15> 12.83 < 1> 20.47 < 1>			4	3	23	
			6.0	12.83 < 7> 12.83 <12> 26.35 < 1>			16	8	29	
231	.80	X .50	.0	12.83 < 1> 12.83 <17> 24.29 < 1>			19	9	27	
			1.5	12.83 < 1> 12.83 <17> 18.40 < 1>			5	4	21	
			3.0	12.83 <14> 12.83 < 1> 14.47 < 1>			5	8	16	
			4.5	12.83 <17> 12.83 < 1> 20.35 < 1>			5	4	23	
			6.0	12.83 < 9> 12.83 < 1> 26.23 < 1>			14	7	29	
233	.80	X .50	.0	12.83 < 1> 12.83 <16> 24.17 < 1>			20	10	27	
			1.5	12.83 < 1> 12.83 <16> 18.29 < 1>			5	4	20	
			3.0	12.83 <12> 12.83 < 1> 14.59 < 1>			5	8	16	
			4.5	12.83 <12> 12.83 < 1> 20.47 < 1>			5	4	23	
			6.0	12.83 <16> 12.83 < 1> 26.35 < 1>			15	7	29	
236	.50	X .30	.0	8.87 < 7> 4.64 <16> .00 < 1>			13	7	10	
			1.6	4.64 < 7> 4.64 < 8> 11.11 < 1>			3	3	7	
			3.3	4.64 <15> 4.64 < 1> 7.07 < 1>			3	4	5	
			4.9	4.64 <16> 4.64 < 7> 9.62 < 1>			3	4	6	
			6.6	6.38 < 8> 4.64 <15> .00 < 1>			10	5	9	
239	.50	X .30	.0	6.99 < 7> 4.64 <16> .00 < 1>			11	5	9	
			1.6	4.64 <15> 4.64 < 8> 9.56 < 1>			3	3	6	

242	.50	X	.30	.0	7.61 < 7>	4.64 <12>	11.00 < 1>	12	6	9
				1.6	4.64 < 7>	4.64 < 8>	10.06 < 1>	3	3	7
				3.3	4.64 <15>	4.64 < 1>	6.01 < 1>	3	4	4
				4.9	4.64 <12>	4.64 < 7>	9.58 < 1>	3	3	6
				6.6	6.79 < 8>	4.64 <11>	11.00 < 1>	10	5	9
245	.50	X	.30	.0	6.67 < 7>	4.64 <12>	11.00 < 1>	10	5	9
				1.6	4.64 <11>	4.64 < 8>	9.64 < 1>	3	4	6
				3.3	4.64 <12>	4.64 < 1>	6.85 < 1>	3	4	5
				4.9	4.64 < 8>	4.64 < 7>	10.89 < 1>	3	3	7
				6.6	8.64 < 8>	4.64 <11>	12.00 < 1>	13	6	10
237	.70	X	.40	.0	12.60 < 7>	8.86 <16>	14.74 < 1>	27	14	34
				1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	7.06 < 1>	9	9	26
				3.3	8.86 <15>	11.93 < 1>	13.34 < 1>	9	26	13
				4.9	8.86 <12>	8.86 < 1>	13.49 < 1>	9	10	33
				6.6	16.65 < 1>	8.86 <11>	21.17 < 1>	36	18	40
240	.70	X	.40	.0	16.62 < 1>	8.86 <12>	16.24 < 1>	36	18	35
				1.6	8.86 <11>	8.86 < 8>	8.56 < 1>	9	5	28
				3.3	8.86 <17>	9.45 < 1>	12.71 < 1>	9	21	12
				4.9	8.86 <12>	8.86 < 7>	12.86 < 1>	9	7	32
				6.6	17.66 < 1>	8.86 <11>	20.54 < 1>	38	19	39
243	.70	X	.40	.0	17.34 < 1>	8.86 <16>	16.35 < 1>	37	19	35
				1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	8.67 < 1>	9	5	28
				3.3	8.86 <13>	9.44 < 1>	12.32 < 1>	9	21	12
				4.9	8.86 <16>	8.86 < 7>	12.48 < 1>	9	8	32
				6.6	16.96 < 1>	8.86 <15>	20.16 < 1>	36	18	39
246	.70	X	.40	.0	16.45 < 1>	8.86 <16>	17.06 < 1>	35	18	36
				1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	9.38 < 1>	9	5	29
				3.3	8.86 <12>	11.87 < 1>	12.87 < 1>	9	26	12
				4.9	8.86 <12>	8.86 < 7>	11.00 < 1>	9	15	30
				6.6	12.89 < 8>	8.86 <11>	18.68 < 1>	28	14	38
238	.70	X	.40	.0	8.86 < 7>	8.86 < 8>	19.43 < 1>	16	9	19
				1.6	8.86 <11>	8.86 < 8>	13.74 < 1>	6	15	13
				3.3	8.86 <15>	8.86 < 1>	11.42 < 1>	6	11	11
				4.9	8.86 < 8>	8.86 < 7>	17.11 < 1>	6	6	16
				6.6	11.63 < 8>	8.86 <11>	2.38 < 1>	25	13	22
241	.70	X	.40	.0	9.95 < 7>	8.86 <12>	15.20 < 1>	22	11	20
				1.6	8.86 < 7>	8.86 < 8>	14.92 < 1>	5	5	14
				3.3	8.86 <17>	8.86 < 1>	9.23 < 1>	5	7	9
				4.9	8.86 < 8>	8.86 < 7>	14.40 < 1>	5	5	14
				6.6	9.11 < 8>	8.86 <11>	15.00 < 1>	20	10	19

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

'LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->		
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
244	.70	X .40	.0	8.86 < 7>	8.86 <16>	15.00 < 1>	19	9	19
			1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	13.93 < 1>	5	5	13
			3.3	8.86 <13>	8.86 < 1>	8.70 < 1>	5	7	8
			4.9	8.86 <16>	8.86 <15>	14.39 < 1>	5	4	14
			6.6	8.86 < 8>	8.86 <15>	15.00 < 1>	19	10	19
247	.70	X .40	.0	10.45 < 7>	8.86 <16>	1.89 < 1>	23	11	21
			1.6	8.86 <15>	8.86 <16>	16.61 < 1>	6	6	16
			3.3	8.86 <12>	8.86 < 7>	10.92 < 1>	6	12	11
			4.9	8.86 <16>	8.86 < 7>	13.16 < 1>	6	14	13
			6.6	8.86 < 8>	8.86 <15>	14.00 < 1>	16	8	18
248	.60	X .30	.0	16.23 < 1>	7.77 <15>	25.00 < 1>	29	15	33
			1.6	5.70 <16>	5.70 < 7>	19.18 < 1>	7	11	28
			3.2	5.70 <16>	12.04 < 1>	19.34 < 1>	7	22	16
			4.8	5.70 <15>	5.70 < 1>	9.85 < 1>	7	6	21
			6.4	10.29 < 1>	5.70 <16>	15.67 < 1>	19	10	26
256	.60	X .30	.0	18.00 < 1>	8.57 <12>	25.77 < 1>	32	16	34
			1.6	5.70 <11>	5.70 < 8>	19.95 < 1>	8	10	29
			3.2	5.70 <11>	11.79 < 1>	20.00 < 1>	8	22	17
			4.8	5.70 <12>	5.70 < 1>	10.51 < 1>	8	7	21
			6.4	9.70 < 8>	5.70 <11>	16.33 < 1>	18	9	26
250	.70	X .40	.0	23.01 < 1>	11.06 <15>	28.93 < 1>	48	24	48
			1.6	8.86 < 1>	8.86 <15>	21.60 < 1>	12	12	40
			3.2	8.86 <16>	15.75 < 1>	21.22 < 1>	12	34	20
			4.8	8.86 <12>	10.85 < 1>	28.55 < 1>	12	24	28
			6.4	8.86 <12>	8.86 < 1>	15.47 < 1>	12	6	35
252	.70	X .40	.0	18.51 < 1>	8.97 <17>	25.93 < 1>	40	20	45
			1.6	8.86 <14>	8.86 < 9>	18.60 < 1>	10	15	38
			3.2	8.86 <14>	15.79 < 1>	20.37 < 1>	10	34	20
			4.8	8.86 <17>	8.86 < 1>	7.29 < 1>	10	19	27
			6.4	8.86 < 9>	8.86 < 1>	14.62 < 1>	11	6	34
254	.70	X .40	.0	24.13 < 1>	11.57 <12>	29.40 < 1>	51	25	48
			1.6	8.86 < 1>	8.86 <12>	22.07 < 1>	13	12	41
			3.2	8.86 <11>	15.59 < 1>	21.68 < 1>	13	34	21
			4.8	8.86 <15>	11.13 < 1>	29.02 < 1>	13	24	28
			6.4	8.86 <15>	8.86 < 1>	15.94 < 1>	13	6	35
249	.40	X .30	.0	3.59 < 8>	3.59 <15>	14.25 < 1>	3	3	7
			.8	3.59 < 8>	3.59 < 7>	11.23 < 1>	2	2	6
			1.5	3.59 <15>	3.59 < 8>	12.49 < 1>	2	2	6
			2.3	3.59 <15>	3.59 < 8>	15.51 < 1>	3	3	8
			3.0	6.43 <15>	3.59 < 8>	18.54 < 1>	7	4	10
257	.40	X .30	.0	4.42 < 1>	3.59 <12>	14.74 < 1>	5	3	8
			.8	3.59 < 7>	3.59 <12>	11.71 < 1>	2	2	6

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

'LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->				<-DESIGN	FORCES->	
ID	DEPTH	X	WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
257	.40	X	.30	1.5	3.59 <12>	3.59 < 1>	13.39 < 1>	2	4	7
				2.3	3.59 <12>	5.31 < 1>	16.41 < 1>	3	6	9
				3.0	6.52 <12>	6.28 < 1>	19.44 < 1>	8	7	10
251	.40	X	.30	.0	3.59 < 1>	3.59 <15>	12.32 < 1>	2	4	6
				.8	3.59 < 1>	3.59 <15>	16.16 < 1>	2	3	8
				1.5	3.59 <11>	3.59 < 1>	20.00 < 1>	2	2	10
				2.3	3.59 <11>	3.59 < 1>	8.53 < 1>	3	1	12
				3.0	7.58 <11>	3.67 < 1>	12.36 < 1>	9	4	14
253	.40	X	.30	.0	3.59 < 1>	3.59 <17>	9.90 < 1>	2	4	5
				.8	3.59 < 1>	3.59 < 9>	12.58 < 1>	2	3	7
				1.5	3.59 <17>	3.62 < 1>	16.42 < 1>	2	4	9
				2.3	3.59 <17>	3.59 < 1>	4.95 < 1>	2	4	11
				3.0	5.37 <17>	3.59 < 1>	8.79 < 1>	6	3	13
255	.40	X	.30	.0	3.59 < 1>	3.59 <12>	12.31 < 1>	2	4	6
				.8	3.59 < 1>	3.59 <12>	16.15 < 1>	2	3	8
				1.5	3.59 <16>	3.59 < 1>	19.99 < 1>	2	3	10
				2.3	3.59 <16>	3.59 < 1>	8.52 < 1>	3	2	12
				3.0	7.58 <16>	3.67 < 1>	12.35 < 1>	9	4	14
258	.60	X	.30	.0	11.36 < 7>	5.70 <16>	20.89 < 1>	21	10	30
				1.6	5.70 <15>	5.83 < 8>	14.48 < 1>	9	11	25
				3.3	5.70 <15>	14.75 < 1>	20.28 < 1>	9	27	17
				4.9	5.70 <16>	5.70 < 7>	22.82 < 1>	9	6	32
				6.6	21.61 < 1>	10.18 <15>	29.23 < 1>	38	19	37
260	.60	X	.30	.0	20.46 < 1>	9.67 <16>	25.31 < 1>	36	18	34
				1.6	5.70 < 7>	5.70 < 8>	18.90 < 1>	9	4	28
				3.3	5.70 <12>	11.42 < 1>	18.08 < 1>	9	21	15
				4.9	5.70 <16>	5.70 < 7>	20.62 < 1>	9	5	30
				6.6	19.19 < 1>	9.10 <15>	27.03 < 1>	34	17	35
262	.60	X	.30	.0	19.20 < 1>	9.11 <12>	24.56 < 1>	34	17	33
				1.6	5.70 <11>	5.70 < 8>	18.15 < 1>	9	4	28
				3.3	5.70 <15>	11.42 < 1>	18.82 < 1>	9	21	16
				4.9	5.70 <12>	5.70 < 7>	21.36 < 1>	9	4	30
				6.6	20.44 < 1>	9.66 <11>	27.77 < 1>	36	18	36
264	.60	X	.30	.0	21.62 < 1>	10.18 <12>	26.76 < 1>	38	19	35
				1.6	5.70 <11>	5.70 < 8>	20.35 < 1>	9	5	29
				3.3	5.70 <12>	14.74 < 1>	14.42 < 1>	9	27	12
				4.9	5.70 <12>	7.46 < 1>	16.96 < 1>	9	14	27
				6.6	11.58 < 8>	5.70 <11>	23.37 < 1>	21	11	32
259	.70	X	.40	.0	10.69 < 7>	8.86 <16>	17.72 < 1>	23	12	37
				1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	10.21 < 1>	11	17	30
				3.3	8.86 <15>	15.73 < 1>	21.44 < 1>	11	34	21
				4.9	8.86 <12>	8.86 < 7>	18.35 < 1>	11	9	37

/PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

FLEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->		
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
259	.70	X .40							
261	.70	X .40	6.6	19.95 < 1>	9.65 <15>	25.86 < 1>	42	21	45
			.0	19.56 < 1>	9.46 <12>	21.12 < 1>	42	21	40
			1.6	8.86 <11>	8.86 < 8>	13.61 < 1>	10	5	33
			3.3	8.86 <16>	11.25 < 1>	18.11 < 1>	10	25	17
			4.9	8.86 <12>	8.86 < 7>	15.01 < 1>	10	6	34
			6.6	19.15 < 1>	9.27 <11>	22.52 < 1>	41	20	41
263	.70	X .40	.0	19.06 < 1>	9.23 <16>	20.59 < 1>	41	20	40
			1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	13.08 < 1>	10	5	32
			3.3	8.86 <11>	11.23 < 1>	18.73 < 1>	10	25	18
			4.9	8.86 <16>	8.86 < 7>	15.63 < 1>	10	5	35
			6.6	19.72 < 1>	9.54 <15>	23.14 < 1>	42	21	42
			.0	19.98 < 1>	9.66 <12>	23.97 < 1>	43	21	43
265	.70	X .40	1.6	8.86 <15>	8.86 < 8>	16.46 < 1>	11	6	36
			3.3	8.86 <12>	15.71 < 1>	15.22 < 1>	11	34	15
			4.9	8.86 <12>	8.95 < 7>	12.13 < 1>	11	20	31
			6.6	10.69 < 8>	8.86 <11>	19.64 < 1>	23	12	39
			.0	11.32 < 7>	8.84 < 8>	26.58 < 1>	13	10	14
			.5	6.77 < 7>	6.59 < 8>	24.65 < 1>	8	8	13
266	.40	X .30	1.0	3.59 < 7>	3.97 < 8>	22.72 < 1>	4	5	12
			1.6	3.59 <15>	3.59 <16>	21.38 < 1>	3	3	11
			2.1	3.59 < 6>	3.59 < 9>	23.31 < 1>	3	4	12
			.0	3.59 < 9>	3.59 < 6>	23.31 < 1>	3	4	12
			.5	3.59 <16>	3.59 <15>	21.38 < 1>	3	3	11
			1.0	3.59 < 8>	3.99 < 7>	22.30 < 1>	4	5	12
267	.40	X .30	1.6	6.66 < 8>	6.63 < 7>	24.23 < 1>	8	8	13
			2.1	11.15 < 8>	8.89 < 7>	26.16 < 1>	12	10	14
			.0	9.88 <15>	7.78 <16>	24.73 < 1>	11	9	13
			.5	5.96 <15>	5.85 <16>	22.80 < 1>	7	7	12
			1.0	3.59 <15>	3.60 <16>	20.86 < 1>	3	4	11
			1.6	3.59 < 7>	3.59 < 8>	19.67 < 1>	3	2	10
269	.40	X .30	2.1	3.59 <17>	3.59 <14>	21.60 < 1>	3	3	11
			.0	3.59 <14>	3.59 <17>	21.75 < 1>	3	3	11
			.5	3.59 < 8>	3.59 < 7>	19.82 < 1>	3	2	10
			1.0	3.59 <16>	3.59 <15>	20.90 < 1>	3	4	11
			1.6	6.03 <16>	5.85 <15>	22.83 < 1>	7	7	12
			2.1	9.95 <16>	7.80 <15>	24.76 < 1>	11	9	13
270	.60	X .30	.0	10.78 < 1>	5.70 <15>	12.80 < 1>	20	10	23
			1.6	5.70 <16>	5.70 < 7>	4.33 < 1>	5	8	16
			3.2	5.70 <15>	10.57 < 1>	10.46 < 1>	5	20	9
			4.8	5.70 <15>	5.70 < 1>	3.63 < 1>	5	10	16
			6.4	8.44 < 7>	5.70 <16>	12.11 < 1>	16	8	23

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

'LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->				<-DESIGN FORCES->	
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
274	.60	X .30	.0	10.73 < 1>	5.70 <12>	12.80 < 1>	20	10	23
			1.6	5.70 <11>	5.70 < 8>	4.32 < 1>	5	8	16
			3.2	5.70 <12>	10.68 < 1>	10.43 < 1>	5	20	9
			4.8	5.70 <12>	5.70 < 1>	3.59 < 1>	5	10	16
			6.4	8.42 < 8>	5.70 <11>	12.07 < 1>	16	8	23
271	.60	X .30	.0	11.94 < 1>	5.79 <11>	7.68 < 1>	22	11	19
			1.6	5.70 < 1>	5.70 <11>	1.72 < 1>	5	3	14
			3.2	5.70 <11>	5.70 < 1>	11.06 < 1>	5	9	9
			4.8	5.70 <11>	5.70 < 1>	11.83 < 1>	5	10	10
			6.4	5.70 <11>	5.70 < 1>	2.49 < 1>	5	3	15
272	.60	X .30	.0	8.29 < 1>	5.70 <17>	4.53 < 1>	15	8	16
			1.6	5.70 < 1>	5.70 < 9>	.00 < 1>	4	2	11
			3.2	5.70 <17>	5.70 < 1>	7.91 < 1>	4	9	7
			4.8	5.70 <17>	5.70 < 1>	11.72 < 1>	4	7	10
			6.4	5.70 < 9>	5.70 < 1>	2.38 < 1>	5	3	15
273	.60	X .30	.0	11.54 < 1>	5.70 <16>	7.51 < 1>	21	11	19
			1.6	5.70 < 1>	5.70 <16>	1.54 < 1>	5	3	14
			3.2	5.70 <16>	5.70 < 1>	10.89 < 1>	5	9	9
			4.8	5.70 <16>	5.70 < 1>	11.66 < 1>	5	10	10
			6.4	5.70 <16>	5.70 < 1>	2.31 < 1>	5	3	15
275	.40	X .30	.0	3.59 <11>	3.59 < 1>	16.74 < 1>	4	2	9
			.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	20.58 < 1>	4	2	11
			1.5	3.59 < 1>	3.59 <17>	24.41 < 1>	4	2	13
			2.3	7.31 < 1>	3.59 <17>	28.25 < 1>	8	2	15
			3.0	13.71 < 1>	6.45 <17>	32.09 < 1>	15	8	17
276	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.64 <11>	8.97 < 1>	1	4	5
			.8	3.59 <12>	3.61 < 7>	11.67 < 1>	1	4	6
			1.5	3.59 <12>	4.93 < 1>	15.50 < 1>	1	6	8
			2.3	3.59 <15>	4.89 < 1>	4.03 < 1>	1	6	10
			3.0	4.38 <15>	3.59 < 1>	7.87 < 1>	5	4	12
277	.40	X .30	.0	3.59 <10>	3.59 < 1>	16.74 < 1>	4	2	9
			.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	20.58 < 1>	4	2	11
			1.5	3.59 < 1>	3.59 <17>	24.41 < 1>	4	2	13
			2.3	7.31 < 1>	3.59 <17>	28.25 < 1>	8	2	15
			3.0	13.71 < 1>	6.45 <17>	32.09 < 1>	15	8	17
278	.40	X .30	.0	3.59 <15>	3.59 < 1>	16.74 < 1>	4	2	9
			.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	20.58 < 1>	4	2	11
			1.5	3.59 < 1>	3.59 <17>	24.41 < 1>	4	2	13
			2.3	7.31 < 1>	3.59 <17>	28.25 < 1>	8	2	15
			3.0	13.71 < 1>	6.45 <17>	32.09 < 1>	15	8	17
280	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.65 <16>	8.97 < 1>	1	4	5
			.8	3.59 <15>	3.64 < 8>	11.69 < 1>	1	4	6

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

'LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->		
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
280	.40	X .30	1.5	3.59 <15>	4.88 < 1>	15.53 < 1>	1	6	8
			2.3	3.59 <12>	4.70 < 1>	4.06 < 1>	1	6	10
			3.0	4.39 <12>	3.59 < 1>	7.90 < 1>	5	3	12
282	.40	X .30	.0	3.59 <12>	3.59 < 1>	16.74 < 1>	4	2	9
			.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	20.58 < 1>	4	2	11
			1.5	3.59 < 1>	3.59 <17>	24.41 < 1>	4	2	13
			2.3	7.31 < 1>	3.59 <17>	28.25 < 1>	8	2	15
			3.0	13.71 < 1>	6.45 <17>	32.09 < 1>	15	8	17
300	.40	X .30	.0	3.59 < 7>	3.59 <16>	6.52 < 1>	3	1	3
			1.6	3.59 < 7>	3.59 <16>	5.20 < 1>	1	0	3
			3.3	3.59 <15>	3.59 < 1>	3.88 < 1>	1	1	2
			4.9	3.59 <16>	3.59 < 7>	4.30 < 1>	1	1	2
			6.6	3.59 < 8>	3.59 <15>	5.61 < 1>	1	1	3
			.0	3.59 < 7>	3.59 <16>	5.86 < 1>	1	1	3
302	.40	X .30	1.6	3.59 <15>	3.59 < 8>	4.54 < 1>	1	1	2
			3.3	3.59 <12>	3.59 < 1>	3.64 < 1>	1	1	2
			4.9	3.59 <16>	3.59 < 7>	4.95 < 1>	1	0	3
			6.6	3.59 < 8>	3.59 <15>	6.27 < 1>	2	1	3
			.0	3.59 < 7>	3.59 <12>	6.29 < 1>	2	1	3
304	.40	X .30	1.6	3.59 < 7>	3.59 < 8>	4.97 < 1>	1	0	3
			3.3	3.59 <15>	3.59 < 1>	3.65 < 1>	1	1	2
			4.9	3.59 <12>	3.59 < 7>	4.52 < 1>	1	1	2
			6.6	3.59 < 8>	3.59 <11>	5.84 < 1>	1	1	3
			.0	3.59 < 7>	3.59 <12>	5.66 < 1>	1	1	3
306	.40	X .30	1.6	3.59 <11>	3.59 < 8>	4.34 < 1>	1	1	2
			3.3	3.59 <12>	3.59 < 1>	3.84 < 1>	1	1	2
			4.9	3.59 < 8>	3.59 <11>	5.16 < 1>	1	0	3
			6.6	3.59 < 8>	3.59 <11>	6.48 < 1>	3	1	3
			.0	3.59 < 7>	3.59 <16>	6.60 < 1>	4	2	3
301	.40	X .30	1.6	3.59 < 7>	3.59 < 8>	5.28 < 1>	1	1	3
			3.3	3.59 <11>	3.59 < 8>	3.96 < 1>	1	1	2
			4.9	3.59 <16>	3.59 < 7>	4.21 < 1>	1	1	2
			6.6	3.59 < 8>	3.59 <11>	5.53 < 1>	2	1	3
			.0	3.59 < 7>	3.59 <16>	5.85 < 1>	2	1	3
303	.40	X .30	1.6	3.59 <15>	3.59 < 8>	4.53 < 1>	1	1	2
			3.3	3.59 <12>	3.59 < 1>	3.65 < 1>	1	1	2
			4.9	3.59 < 8>	3.59 < 7>	4.96 < 1>	1	1	3
			6.6	3.59 < 8>	3.59 <15>	6.28 < 1>	3	1	3
			.0	3.59 < 7>	3.59 <12>	6.29 < 1>	3	1	3
305	.40	X .30	1.6	3.59 < 7>	3.59 < 8>	4.97 < 1>	1	1	3
			3.3	3.59 <15>	3.59 < 1>	3.65 < 1>	1	1	2
			4.9	3.59 <12>	3.59 < 7>	4.53 < 1>	1	1	2
			6.6	3.59 < 8>	3.59 <12>	4.53 < 1>	1	1	2

'PENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

'LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<-DESIGN FORCES->		
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
305	.40	X .30							
307	.40	X .30	6.6	3.59 < 8>	3.59 <11>	5.84 < 1>	2	1	3
			.0	3.59 < 7>	3.59 < 8>	5.57 < 1>	2	1	3
			1.6	3.59 <11>	3.59 < 8>	4.25 < 1>	1	1	2
			3.3	3.59 <16>	3.59 < 7>	3.92 < 1>	1	1	2
			4.9	3.59 < 8>	3.59 < 7>	5.24 < 1>	1	1	3
			6.6	3.59 < 8>	3.59 <11>	6.56 < 1>	4	2	3
308	.40	X .30	.0	3.59 < 7>	3.59 < 8>	7.07 < 1>	4	3	4
			1.0	3.59 < 7>	3.59 < 8>	6.23 < 1>	2	2	3
			2.1	3.59 <12>	3.59 < 1>	5.40 < 1>	1	1	3
			3.2	3.59 < 8>	3.59 < 7>	6.22 < 1>	2	2	3
			4.2	3.59 < 8>	3.59 < 7>	7.06 < 1>	4	3	4
			.0	3.59 <15>	3.59 <16>	7.06 < 1>	4	3	4
309	.40	X .30	1.0	3.59 <15>	3.59 <16>	6.22 < 1>	1	2	3
			2.1	3.59 <15>	3.59 < 1>	5.39 < 1>	1	1	3
			3.2	3.59 <16>	3.59 <15>	6.23 < 1>	1	2	3
			4.2	3.59 <16>	3.59 <15>	7.07 < 1>	4	3	4
			.0	3.59 < 8>	3.59 <11>	6.20 < 1>	2	1	3
			1.6	3.59 <12>	3.59 < 7>	4.92 < 1>	0	0	3
310	.40	X .30	3.2	3.59 <16>	3.59 < 1>	3.64 < 1>	0	1	2
			4.8	3.59 <11>	3.59 < 8>	4.71 < 1>	0	0	2
			6.4	3.59 < 7>	3.59 <12>	5.99 < 1>	2	1	3
			.0	3.59 <12>	3.59 < 1>	6.08 < 1>	1	2	3
			1.6	3.59 <12>	3.59 < 1>	4.80 < 1>	1	2	2
			3.2	3.59 <16>	3.59 < 1>	3.55 < 1>	1	1	2
311	.40	X .30	4.8	3.59 < 1>	3.59 <12>	4.83 < 1>	1	1	3
			6.4	3.59 < 1>	3.59 <12>	6.11 < 1>	4	2	3
			.0	3.59 < 9>	3.59 < 1>	6.35 < 1>	1	1	3
			1.6	3.59 <17>	3.59 < 1>	5.07 < 1>	0	0	3
			3.2	3.59 <14>	3.59 < 1>	3.79 < 1>	0	1	2
			4.8	3.59 < 1>	3.59 < 9>	4.56 < 1>	0	1	2
312	.40	X .30	6.4	3.59 < 1>	3.59 <17>	5.84 < 1>	1	1	3
			.0	3.59 <15>	3.59 < 1>	6.08 < 1>	1	2	3
			1.6	3.59 <15>	3.59 < 1>	4.80 < 1>	1	2	2
			3.2	3.59 <11>	3.59 < 1>	3.55 < 1>	1	1	2
			4.8	3.59 < 1>	3.59 <15>	4.83 < 1>	1	1	3
			6.4	3.59 < 1>	3.59 <15>	6.11 < 1>	4	2	3
313	.40	X .30	.0	3.59 <15>	3.59 < 1>	6.08 < 1>	1	2	3
			1.6	3.59 <15>	3.59 < 1>	4.80 < 1>	1	2	2
			3.2	3.59 <11>	3.59 < 1>	3.55 < 1>	1	1	2
			4.8	3.59 < 1>	3.59 <15>	4.83 < 1>	1	1	3
			6.4	3.59 < 1>	3.59 <15>	6.11 < 1>	4	2	3
			.0	3.59 < 7>	3.59 <16>	6.20 < 1>	2	1	3
314	.40	X .30	1.6	3.59 <15>	3.59 < 8>	4.92 < 1>	0	0	3
			3.2	3.59 <11>	3.59 < 1>	3.64 < 1>	0	1	2
			4.8	3.59 < 8>	3.59 < 7>	4.71 < 1>	0	0	2
			6.4	3.59 < 8>	3.59 <15>	5.99 < 1>	2	1	3

INULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

EXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ITEM	SECTION	SIZE	STATN	<-----REQUIRED REINFORCING----->			<--DESIGN FORCES-->		
ID	DEPTH	X WIDTH	LOC	TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22
315	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.59 <16>	7.54 < 1>	0	0	4
			.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	8.14 < 1>	0	0	4
			1.5	3.59 < 1>	3.59 <17>	8.74 < 1>	0	0	5
			2.3	3.59 < 1>	3.59 <17>	9.34 < 1>	1	0	5
			3.0	3.59 < 1>	3.59 <17>	9.94 < 1>	2	1	5
316	.40	X .30	.0	3.59 <11>	3.59 < 1>	7.54 < 1>	0	0	4
			.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	8.14 < 1>	0	0	4
			1.5	3.59 < 1>	3.59 <17>	8.74 < 1>	0	0	5
			2.3	3.59 < 1>	3.59 <17>	9.34 < 1>	1	0	5
			3.0	3.59 < 1>	3.59 <17>	9.94 < 1>	2	1	5
317	.40	X .30	.0	3.59 < 1>	3.59 <11>	7.54 < 1>	0	0	4
			.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	8.14 < 1>	0	0	4
			1.5	3.59 < 1>	3.59 <17>	8.74 < 1>	0	0	5
			2.3	3.59 < 1>	3.59 <17>	9.34 < 1>	1	0	5
			3.0	3.59 < 1>	3.59 <17>	9.94 < 1>	2	1	5
318	.40	X .30	.0	3.59 <16>	3.59 < 1>	7.54 < 1>	0	0	4
			.8	3.59 < 1>	3.59 <17>	8.14 < 1>	0	0	4
			1.5	3.59 < 1>	3.59 <17>	8.74 < 1>	0	0	5
			2.3	3.59 < 1>	3.59 <17>	9.34 < 1>	1	0	5
			3.0	3.59 < 1>	3.59 <17>	9.94 < 1>	2	1	5
332	.40	X .30	.0	5.02 <17>	3.59 < 1>	29.54 < 1>	6	3	15
			.6	5.02 <17>	3.59 < 1>	29.99 < 1>	6	3	16
			1.2	5.02 < 1>	3.59 <17>	48.46 < 1>	6	3	25
			1.8	10.43 < 1>	3.59 <17>	48.01 < 1>	12	3	25
			2.4	23.57 < 1>	10.50 <17>	52.08 < 1>	24	12	35
333	.40	X .30	.0	4.93 < 1>	3.59 <17>	29.17 < 1>	6	3	15
			.6	4.93 <17>	3.59 < 1>	29.62 < 1>	6	3	15
			1.2	5.02 < 1>	3.59 <17>	48.10 < 1>	6	3	25
			1.8	10.43 < 1>	3.59 <17>	47.65 < 1>	12	3	25
			2.4	23.09 < 1>	10.31 <17>	50.49 < 1>	23	12	34
334	.40	X .30	.0	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.07 < 1>	6	3	15
			.6	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.51 < 1>	6	3	15
			1.2	4.68 < 1>	3.59 <17>	45.76 < 1>	6	3	24
			1.8	9.69 < 1>	3.59 <17>	45.32 < 1>	11	3	24
			2.4	21.66 < 1>	9.76 <17>	48.15 < 1>	22	11	33
335	.40	X .30	.0	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.07 < 1>	6	3	15
			.6	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.51 < 1>	6	3	15
			1.2	4.68 < 1>	3.59 <17>	45.76 < 1>	6	3	24
			1.8	9.69 < 1>	3.59 <17>	45.32 < 1>	11	3	24
			2.4	21.66 < 1>	9.76 <17>	48.15 < 1>	22	11	33
336	.40	X .30	.0	4.68 < 1>	3.59 <17>	28.07 < 1>	6	3	15
			.6	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.51 < 1>	6	3	15

'ENULANGAN PORTAL RUMAH SUSUN (TON,M)

LEXURAL AND SHEAR DESIGN OF BEAM-TYPE ELEMENTS

ELEMENT ID	SECTION DEPTH	SIZE X WIDTH	STATN LOC	<-----REQUIRED REINFORCING----->				<-DESIGN FORCES->		
				TOP <LC>	BOT <LC>	SHR <LC>	-M33	+M33	V22	
336	.40	X .30	1.2	4.68 < 1>	3.59 <17>	45.76 < 1>	6	3	24	
			1.8	9.69 < 1>	3.59 <17>	45.32 < 1>	11	3	24	
			2.4	21.66 < 1>	9.76 <17>	48.15 < 1>	22	11	33	
337	.40	X .30	.0	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.07 < 1>	6	3	15	
			.6	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.51 < 1>	6	3	15	
			1.2	4.68 < 1>	3.59 <17>	45.76 < 1>	6	3	24	
			1.8	9.69 < 1>	3.59 <17>	45.32 < 1>	11	3	24	
			2.4	21.66 < 1>	9.76 <17>	48.15 < 1>	22	11	33	
338	.40	X .30	.0	23.57 < 1>	10.50 <17>	52.08 < 1>	24	12	35	
			.6	10.43 < 1>	3.59 <17>	48.01 < 1>	12	3	25	
			1.2	5.02 < 1>	3.59 <17>	48.46 < 1>	6	3	25	
			1.8	5.02 <17>	3.59 < 1>	29.99 < 1>	6	3	16	
			2.4	5.02 < 1>	3.59 < 9>	29.54 < 1>	6	3	15	
339	.40	X .30	.0	22.13 < 1>	9.94 <17>	49.75 < 1>	22	11	34	
			.6	9.69 < 1>	3.59 <17>	45.69 < 1>	11	3	24	
			1.2	4.77 < 1>	3.59 <17>	46.13 < 1>	6	3	24	
			1.8	4.77 <17>	3.59 < 1>	28.89 < 1>	6	3	15	
			2.4	4.77 < 1>	3.59 <17>	28.44 < 9>	6	3	15	
340	.40	X .30	.0	21.66 < 1>	9.76 <17>	48.15 < 1>	22	11	33	
			.6	9.69 < 1>	3.59 <17>	45.32 < 1>	11	3	24	
			1.2	4.68 < 1>	3.59 <17>	45.76 < 1>	6	3	24	
			1.8	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.51 < 1>	6	3	15	
			2.4	4.68 < 1>	3.59 <17>	28.07 < 1>	6	3	15	
341	.40	X .30	.0	21.66 < 1>	9.76 <17>	48.15 < 1>	22	11	33	
			.6	9.69 < 1>	3.59 <17>	45.32 < 1>	11	3	24	
			1.2	4.68 < 1>	3.59 <17>	45.76 < 1>	6	3	24	
			1.8	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.51 < 1>	6	3	15	
			2.4	4.68 < 1>	3.59 <17>	28.07 < 1>	6	3	15	
342	.40	X .30	.0	21.66 < 1>	9.76 <17>	48.15 < 1>	22	11	33	
			.6	9.69 < 1>	3.59 <17>	45.32 < 1>	11	3	24	
			1.2	4.68 < 1>	3.59 <17>	45.76 < 1>	6	3	24	
			1.8	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.51 < 1>	6	3	15	
			2.4	4.68 < 1>	3.59 <17>	28.07 < 1>	6	3	15	
343	.40	X .30	.0	21.66 < 1>	9.76 <17>	48.15 < 1>	22	11	33	
			.6	9.69 < 1>	3.59 <17>	45.32 < 1>	11	3	24	
			1.2	4.68 < 1>	3.59 <17>	45.76 < 1>	6	3	24	
			1.8	4.68 <17>	3.59 < 1>	28.51 < 1>	6	3	15	
			2.4	4.68 < 1>	3.59 <17>	28.07 < 1>	6	3	15	

LAMPIRAN 10
LAMPIRAN 11
LAMPIRAN 12
LAMPIRAN 13

DIAGRAM INTERAKSI P-M KOLOM 30/30

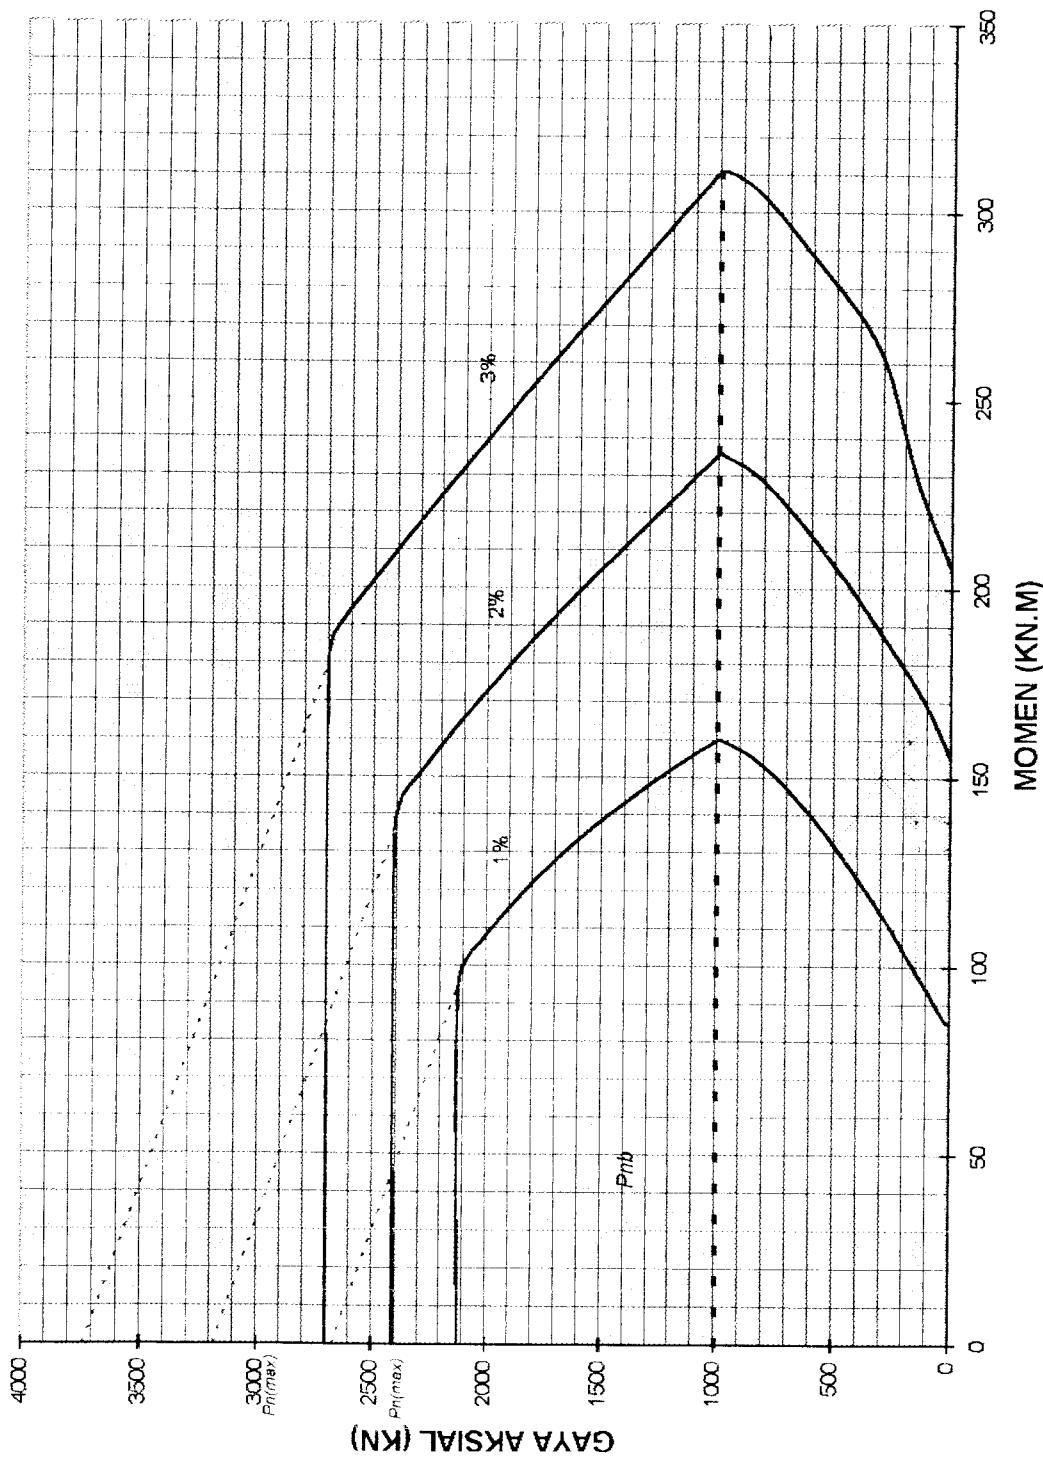


DIAGRAM INTERAKSI P-M KOLOM 40/40

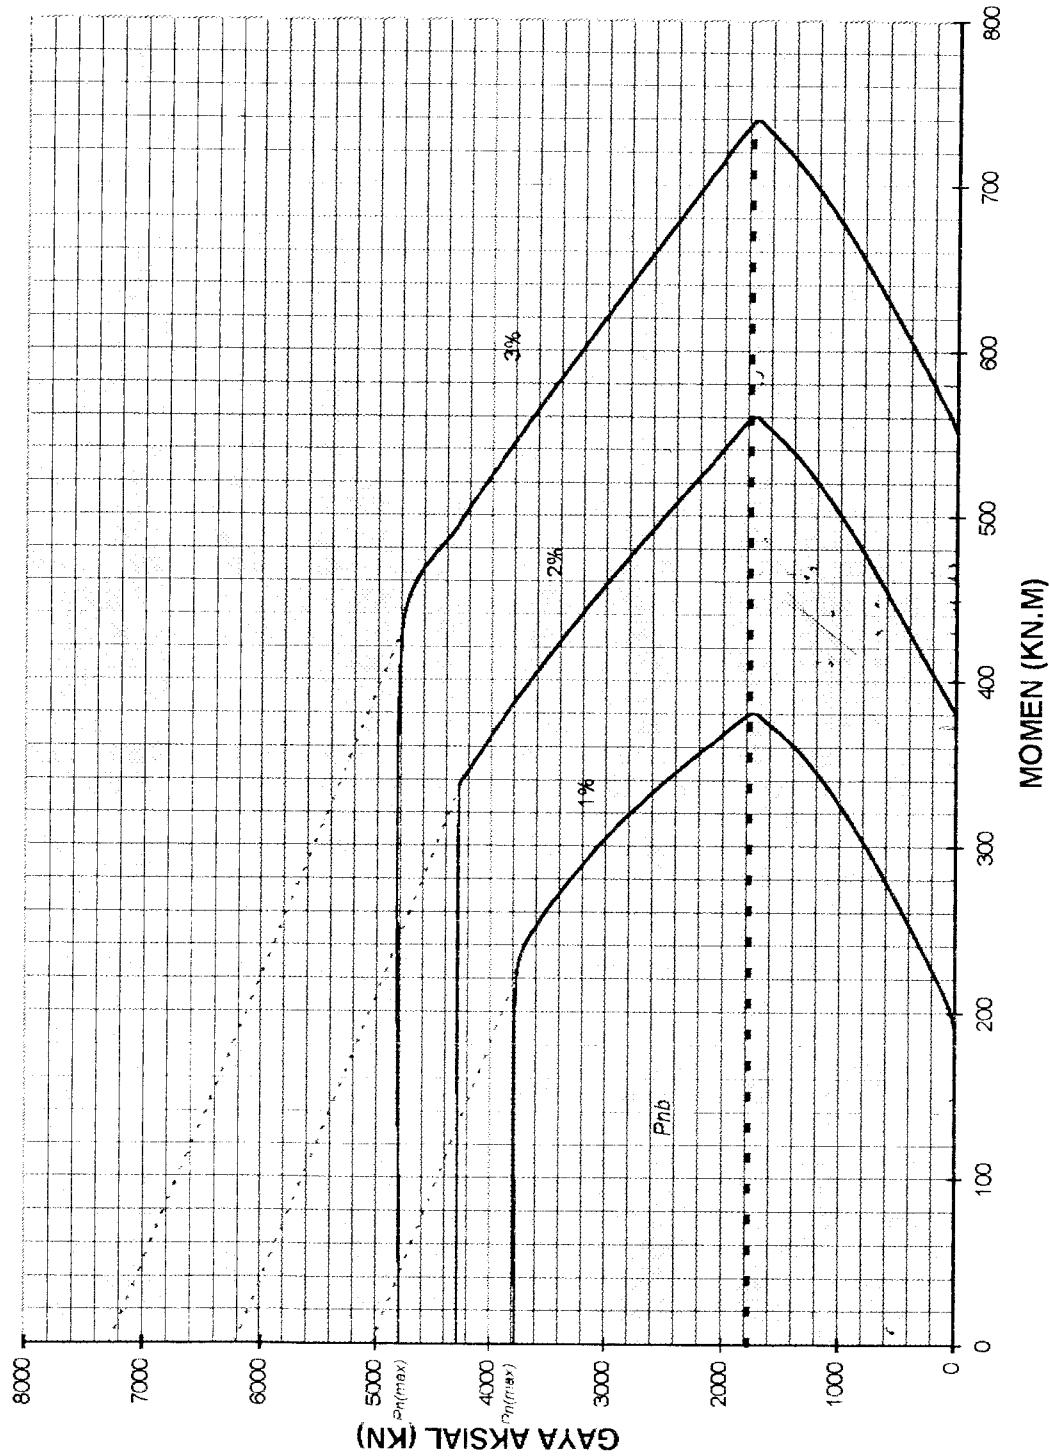


DIAGRAM INTERAKSI P-M KOLOM 60/60

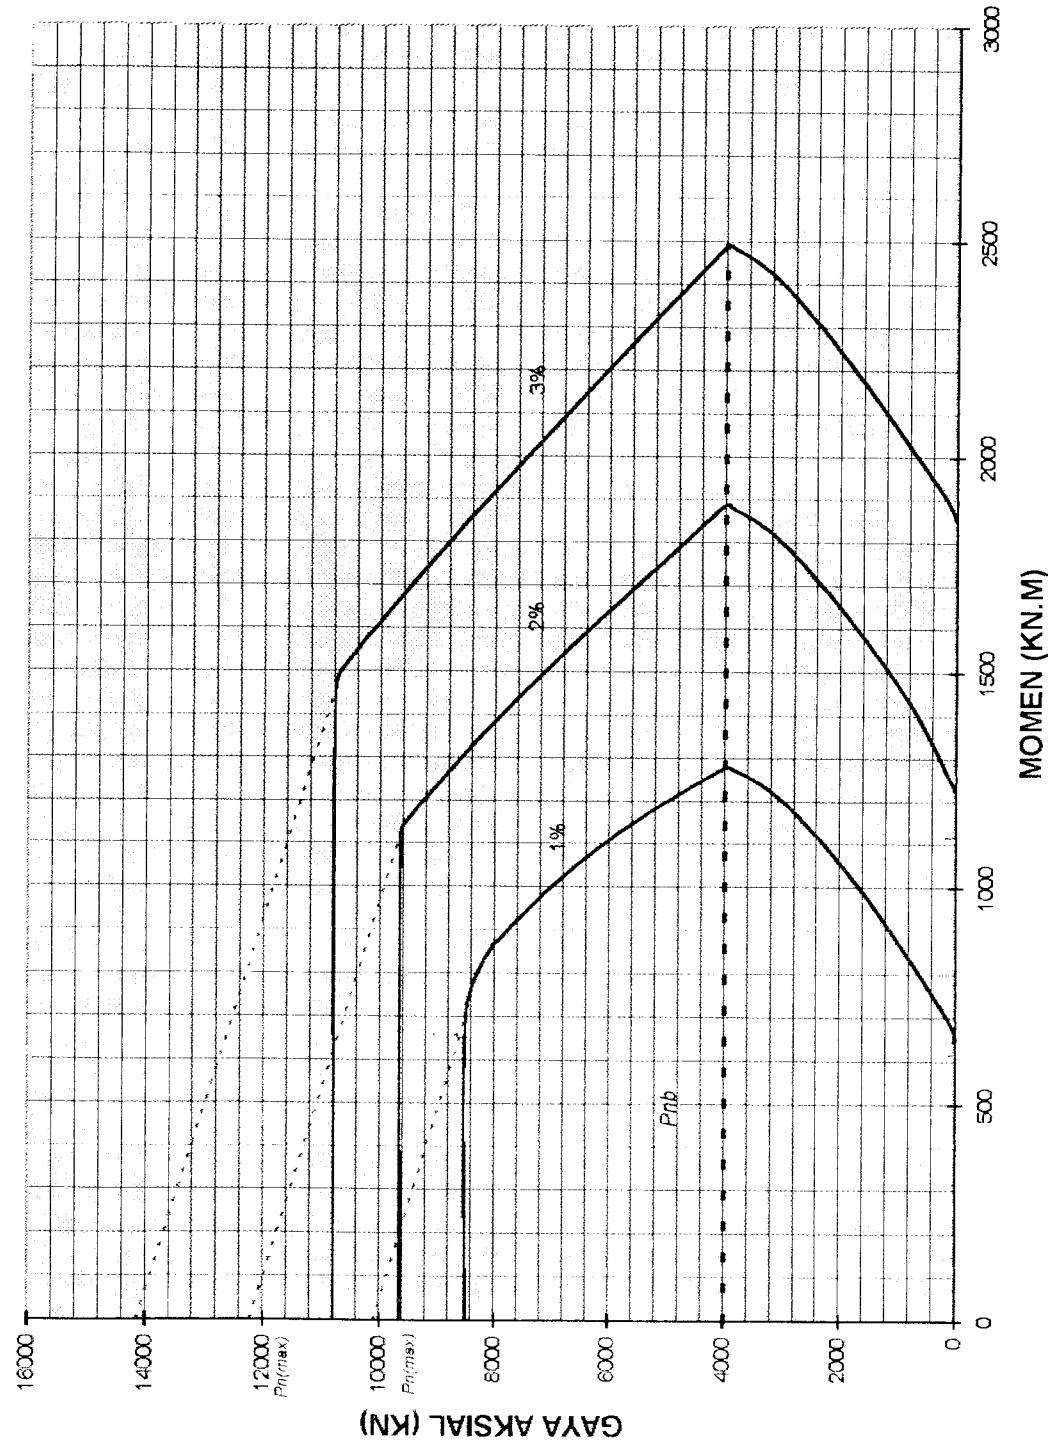


DIAGRAM INTERAKSI P-M KOLOM 70/70



LAMPIRAN 14

KONUS (kg/cm²)

DALAM (M)

0

100

200

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

JHP

0

1000

2000

JHP (kg/cm)

LAMPIRAN 15
LAMPIRAN 16
LAMPIRAN 17
LAMPIRAN 18
LAMPIRAN 19
LAMPIRAN 20
LAMPIRAN 21
LAMPIRAN 22
LAMPIRAN 23